

# NPL – NPA – TE

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS BACKWARD CURVED  
AND AIRFOIL SHAPED BLADES FOR PLENUM FAN

HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER MIT  
RÜCKWÄRTSGEKRÜMMTEN UND AIRFOILSCHAUFELN  
FÜR PLENUM VENTILATOREN

TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ AVEC  
AUBES INCLINÉES À L'ARRIÈRE ET AIRFOIL POUR PLENUM

GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO A  
PALA CURVA ROVESCIA ED A PROFILO ALARE PER PLENUM



**comefri**

4<sup>a</sup> Edition - subject to future integrations  
4<sup>a</sup> Ausgabe - Ergänzungen vorbehalten  
4<sup>a</sup> Edition - passible à futures intégrations  
4<sup>a</sup> Edizione - soggetta a future integrazioni



COMEFRI SpA factory at Magnano in Riviera (UD) Italy with 14.500 m<sup>2</sup> workshop. Production of radial fans for airconditioning and general ventilation.

COMEFRI SpA in Magnano in Riviera, Udine-Italien. Werk I mit 14.500 m<sup>2</sup> Produktionsfläche. Herstellung von Radialventilatoren für Klimageräte und für allgemeine raumlufttechnische Anwendungen

Etablissement COMEFRI SpA situé à Magnano in Riviera (UD) Italie, superficie couverte de 14.500 m<sup>2</sup>. Production de ventilateurs centrifuges pour air conditionné et ventilation générale.

Stabilimento COMEFRI SpA di Magnano in Riviera (UD) Italia, con 14.500 m<sup>2</sup> coperti. Produzione di ventilatori centrifughi per il condizionamento e la ventilazione.



COMEFRI SpA factory at Artegna (UD) – Italy with 6.300 m<sup>2</sup> workshop. Production of industrial fans and special executions.

COMEFRI SpA in Artegna, Udine-Italien. Werk II mit 6.300 m<sup>2</sup> Produktionsfläche. Herstellung von Industrieventilatoren und Ventilatoren in Spezialausführung.

Etablissement COMEFRI SpA situé à Artegna (UD) Italie, superficie couverte de 6.300 m<sup>2</sup>. Production de ventilateurs industriels et spéciaux.

Stabilimento COMEFRI SpA di Artegna (UD) Italia, con 6.300 m<sup>2</sup> coperti. Produzione di ventilatori industriali e speciali.



CO.ME.FRI. S.p.A. certifies that the high efficiency free wheels backward curved (NPL, NPL ALU) and airfoil shaped blades (NPA, NPA ALU) for plenum fan shown herein are licensed to bear the AMCA Seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and AMCA 311 Publication and comply with the requirements of the AMCA Certified Ratings Program.

CO.ME.FRI. S.p.A. bescheinigt daß die hierin dargestellten hochleistungsradiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten (NPL, NPL ALU) und airfoilschaufeln (NPA, NPA ALU) für plenum ventilatoren von der AMCA zur Führung ihres Siegels zugelassen sind. Die dargestellten Einstufungen beruhen auf Prüfungen und Verfahren, die gemäß AMCA-Druckschrift 211 und AMCA-Druckschrift 311 durchgeführt wurden und den Erfordernissen eines von der AMCA zugelassenen Einstufungsprogramms entsprechen.

CO.ME.FRI. S.p.A. certifie que les turbines centrifuges libres à rendement élevé avec aubes inclinées à l'arrière (NPL, NPL ALU) et airfoil (NPA, NPA ALU) pour plenum montrés ici sont licenciés pour avoir le cachet AMCA. Les résultats sont basés sur des essais et des procédures préparés selon AMCA Publication 211 et AMCA Publication 311 et sont en accord avec les demandes de AMCA Certified Ratings Program.

La CO.ME.FRI. S.p.A. certifica che le giranti centrifughe libere ad alto rendimento a pala curva rovescia (NPL, NPL ALU) ed a profilo alare (NPA, NPA ALU) per plenum rappresentati in questo catalogo sono autorizzati a portare il Marchio AMCA. Le prestazioni indicate sono basate su prove e procedure in accordo con il documento AMCA 211 e con il documento AMCA 311 e soddisfano i requisiti del Programma AMCA per la Certificazione delle Prestazioni.

Contents	Inhaltsverzeichnis	Index	Indice	Page/Seite Page/Pagina
1. General description	Allgemeine Beschreibung	Déscriptions généralités	Descrizione generale	1
2. Wheel performances	Lauftradleistungskurven	Prestations de le turbines	Prestazioni delle giranti	3
3. Sound levels	Schalleistungsangaben	Niveau de bruit	Rumorosità	6
4. Performance charts	Leistungskurven	Courbes caractéristiques	Curve caratteristiche	32
5. Wheel dimensions	Lauftraderabmessungen	Dimensions de le turbines	Dimensioni delle giranti	76
6. Motor size for direct driven plug fan	Motorbaugröße für direkt angetriebenen freilaufenden Ventilator	Taille du moteur pour turbine directement couplé	Grandezza motore per girante direttamente accoppiata	78
7. Available settings, Special settings	Verfügbare Bauformen, Sonderbauformen	Systèmes de construction disponibles, Systèmes de construction spéciaux	Sistemazioni costruttive disponibili, Sistemazioni costruttive speciali	88
8. Available Plenum Fans Settings: Dimensions	Verfügbare Standardbauausführungen: Abmessungen	Arrangements constructifs standard disponibles: Dimensions	Sistemazioni costruttive disponibili: Dimensioni	89
9. Accessories	Zubehörteile	Accessoires	Accessori	93
10. Rotation	Drehrichtung	Sens de rotation	Senso di rotazione	98
11. Product identification	Produktbezeichnung	Identification du produit	Identificazione del prodotto	99

## 1. General description

COMEFRI high performance centrifugal impellers - NPL, NPA, NPL ALU, NPA ALU and TE have been designed for clean or slightly dusty air, to achieve the best possible aerodynamic performance when not fitted within a conventional fan housing. The NPL impeller is manufactured in steel, with backward curved blades and painted finish (Fig.1). The NPA impeller is manufactured in steel, with backward curved airfoil blades and painted finish (Fig.2). The TE impeller is manufactured in glass reinforced polyamid (Fig.5). The NPL ALU (Fig.3) and NPA ALU (Fig.4) impellers are manufactured in aluminium. The special aluminum alloy tested and used to realize this wheels, the development of the specific rotating-diffuser, similar to the one present on the NPL and NPA in steel, and the optimization of the welding process used, offers the possibility at Comefri S.p.A. to propose on the international market these new series of wheels that flank and extend the series of painted steel wheels. The low total weight given by the aluminum alloy allows less load on the bearings (longer bearing-life), lower extra-load added on the structures concerned by installation, also contributing to a reduction on self-induced vibrations. The aluminum alloy used, thanks to its excellent resistance to corrosion, ensure the maximum flexibility to use these wheels in any environment and industry; it also be non-toxic, non-magnetic and easy to clean.

## 1. Allgemeine Beschreibung

Die freilaufenden Hochleistungslaufräder COMEFRI NPL, NPA, NPL ALU, NPA ALU und TE mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, wurden speziell ohne Gehäuse entwickelt und sind zur Förderung von sauberer Luft oder Luft mit geringem Staubanteil geeignet. Das NPL Laufrad ist aus Stahlblech mit rückwärts gekrümmten Schaufeln hergestellt und lackiert (Bild 1). Das NPA Laufrad ist aus Stahlblech mit rückwärts gekrümmten Hohlprofilschaufeln hergestellt und lackiert (Bild 2). Das TE Laufrad ist aus glasfaser-verstärktem Polyamid hergestellt (Bild 5). Die Laufräder NPL ALU (Bild.3) und die NPA ALU (Bild.4) sind aus Aluminium gefertigt. Die Anwendung der speziellen Aluminiumlegierung für die Herstellung dieser Laufräder, die Entwicklung des spezifischen rotierenden Diffusors, ähnlich wie der bei den aus Stahl NPL und NPA vorhandenen und die angewandte Optimierung des Schweißprozesses, ermöglicht der Comefri S.p.A., diese neue Laufräderreihe, welche die Stahllaufräderreihe erweitert, auf dem internationalen Markt anzubieten. Das geringe Gesamtgewicht der Aluminiumlegierung ermöglicht eine geringere Belastung der Lager (Verlängerung der durchschnittlichen Lager-Lebensdauer) eine geringere zusätzliche Ueberlastung der Anlage – Strukturen, des weiteren trägt dies zu einer Verringerung der selbst verursachten Vibrationen bei. Die verwendete Aluminiumlegierung, garantiert beim Einsatz dieser Laufräder, dank seiner ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit,

## 1. Descriptions généralités

Les turbines COMEFRI NPL, NPA, NPL ALU, NPA ALU et TE avec un niveau de rendement élevé, sont des turbines libres avec aubes inclinées à l'arrière, conçues pour l'utilisation sans volute et adaptées au traitement d'air propre ou légèrement poussiéreux. La turbine NPL est construite en tôle d'acier avec des aubes profilées inclinées à l'arrière et peintes (Fig.1). La turbine NPA est construite en tôle d'acier avec des aubes profilées inclinées à l'arrière (Air-foil) et peintes. (Fig. 2). La turbine TE est construite en polyamide (fibre de verre renforcée) (Fig.5). Les turbines NPL ALU (Fig.3) et NPA ALU (Fig.4) sont réalisées en aluminium. L'adoption de l'alliage d'aluminium pour la réalisation de ces turbines, le développement de ce spécifique diffuseur rotatif similaire à ceux fait sur les NPL et NPA en acier, et l'optimisation du procédé des soudures utilisé, a permis à Comefri S.p.A. de proposer sur le marché cette nouvelle série qui étend la série des turbines en acier. Le poids total réduit par l'utilisation de l'alliage de l'aluminium permet d'avoir une charge plus faible sur les roulements (permettant ainsi une durée de vie moyenne plus longue) et une moindre surcharge sur les structures intéressées par l'installation. De ce fait même les vibrations auto-induites se réduisent. L'alliage d'alu utilisée, grâce à son optimale résistance à la corrosion, garanti la max. flexibilité d'utilisation des turbines dans n'importe quel milieu ou secteur, de plus en résultant atoxique, amagnétique et de facile nettoyage.

## 1. Descrizione generale

Le giranti centrifughe ad alto rendimento COMEFRI NPL, NPA, NPL ALU, NPA ALU e TE sono giranti libere per l'utilizzo senza coclea e sono adatte al trattamento di aria pulita o con bassa polverosità. La girante NPL è costruita in lamiera di acciaio con pale curvate all'indietro e verniciata (Fig.1). La NPA è costruita in lamiera di acciaio con pale curvate all'indietro a profilo alare e verniciata (Fig.2) e la girante a pale rovescie profilate TE è costruita in poliammide rinforzata con fibra di vetro (Fig.5). Le giranti NPL ALU (Fig.3) ed NPA ALU (Fig.4) sono realizzate in alluminio. L'adozione della particolare lega di alluminio per la realizzazione di queste giranti, lo sviluppo dello specifico diffusore rotante, analogamente a quelli realizzati sulla NPL e sulla NPA in acciaio, e l'ottimizzazione del processo di saldatura utilizzato, ha permesso a Comefri S.p.A di proporre al mercato queste nuove serie di giranti che affiancano ed estendono le serie di giranti in acciaio. Il contenuto peso totale conferito dalla lega di alluminio permette un minor carico sui cuscinetti (allungandone così la durata media), ed un minor sovraccarico aggiunto alle strutture interessate dalla installazione, contribuendo inoltre ad una riduzione delle vibrazioni autoindotte. La lega di alluminio utilizzata, grazie alla sua ottima resistenza alla corrosione, è garanzia di massima flessibilità di impiego delle giranti in qualsiasi ambiente e settore, risultando inoltre atossico, amagnetico e di facile pulizia.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig.5



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Finally, not requiring painting, and thanks to the aluminum's properties, the wheels are 100% recyclable. The inlet cones for the different wheel types are designed to give the best possible aerodynamic performance and high efficiency. It is vital that the inlet cone and impeller are precisely aligned. All impellers are statically and dynamically balanced to a grade of G=2,5 (TE G=6,3) in accordance with DIN ISO 1940-1. The NPL and NPA impellers are secured to the shaft through a steel or aluminium hub.

NPL ALU, NPA ALU and TE impellers through an aluminium hub. The hub bore is precision machined and incorporates a keyway and locking screw. As an option the NPL and NPA impellers (on sizes up to 1000) and the series NPL ALU and NPA ALU, can be supplied with a Taperlock hub. All wheels have an operation temperature range from -20°C to 85°C (\*) (TE -20°C to +60°C) (\*). Impellers NPL, NPA, and TE in stainless steel on request. Standard frames, manufactured in welded and painted black steel, (fig.6, 8) or in HDG steel (fig.7) are available. Special frames and settings on request.

(\*) The temperature range depends on the settings, see paragraph 7.

in jedem Umfeld und Industriebereich maximale Flexibilität. Des weiteren sind diese nicht toxisch, nicht magnetisch und leicht zu reinigen. Schliesslich ist keine Beschichtung notwendig und aufgrund der Eigenschaften des Aluminiums sind diese Laufräder 100% wiederverwertbar. Die Einströmdüsen der verschiedenen Laufradtypen sind optimal ausgelegt um höchste aerodynamische Leistungen erreichen zu können. Für einen optimalen Betrieb ist es wichtig, dass das Laufrad und die Einströmdüse so exakt wie möglich ausgerichtet werden. Die Wuchtgüte beträgt nach DIN ISO 1940-1 G=2,5 (TE G=6,3). Die Laufräder sind mit der Welle durch eine Aluminium- bzw. Stahl-nabe verbunden, welche mit einer Passfedernut und Befestigungs-schraube versehen sind. Bei den NPL ALU, NPA ALU und TE Laufräder werden Aluminiumnaben verwendet. Auf Anfrage können bei den Baureihen NPL und NPA die Laufräder bis zur Grösse 1000, und die Laufräder NPL, NPA und TE mit Taperlocknaben geliefert werden. Alle Laufräder haben einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +85°C (\*) (TE -20°C und +60°C) (\*).

Die NPL, NPA und TE Laufräder, können bei Anfrage auch in Edelstahl geliefert werden. Es sind Baureihen mit Standardbauarten aus Stahl geschweisst und lackiert (Bild 6/8), eine Standardbaureihe aus verzinktem Stahl (Bild 7) und Spezialbauarten verfügbar.

(\*) Die Betriebstemperatur ist von der Bauform abhängig, siehe Paragraph 7

Enfin, les turbines ne sont pas peintes et grâce aux propriétés de l'aluminium, elles sont recyclables au 100%. Les pavillons d'aspiration des différentes séries de turbines sont optimisés pour obtenir des prestations aérodynamiques élevées. Il est fondamental de soigner l'ajustement de la turbine et du pavillon afin d'obtenir un fonctionnement optimal. L'équilibrage de la turbine est effectué suivant la norme DIN ISO 1940-1 avec un degré de tolérance G=2,5 (TE G=6,3). Les turbines NPL et NPA sont fixées au moyen d'un moyeu en aluminium ou en acier équipés d' emplacement pour clavette et vis de serrage. Les séries NPL ALU et NPA ALU utilisent des moyeux en aluminium. Les séries constructives des turbines NPL et NPA ( jusqu'à la taille 1000) et les séries NPL ALU et NPA ALU prévoient la possibilité d'appliquer sur de sur demande, un moyeu Taperlock. La température de fonctionnement pour toutes les turbines est comprise entre -20°C et + 85C (\*) (TE -20°C et +60°C) (\*). Les turbines NPL, NPA et TE, sur demande peuvent être fournis en acier INOX. Les ensembles complets sont disponibles en divers arrangements: standard en acier soudées et peintes (Fig.6, 8) et une série standard en acier galvanisé (Fig.7) et arrangements spéciaux.

(\*) La temperature limite est en fonction de l'arrangement, voir paragraphe 7.

Infine, non necessitando della verniciatura, ed in virtù delle proprietà dell'alluminio, le giranti risultano riciclabili al 100%. I bocchagli per le varie tipologie di giranti sono ottimizzati per il raggiungimento di elevate prestazioni. E' fondamentale per il buon funzionamento che la girante ed il bocchaglio siano quanto più possibile allineati. L'equilibratura delle giranti è effettuata in accordo alla normativa DIN ISO 1940-1 con un grado di tolleranza G=2,5 (TE G=6,3). Le giranti NPL ed NPA vengono calettate tramite mozzi in alluminio o in acciaio muniti di sede linguetta e vite di serraggio. Le serie NPL ALU ed NPA ALU utilizzano mozzi in alluminio. Le serie costruttive delle giranti NPL e NPA (fino alla grandezza 1000) e le serie NPL ALU ed NPA ALU prevedono la possibilità di applicare su richiesta un mozzo Taperlock. La temperatura di funzionamento per tutte le giranti è compresa tra -20°C e +85°C (\*) (TE -20°C e +60°C) (\*).

Le giranti NPL, NPA e TE, su richiesta, possono essere fornite in acciaio inox. E' disponibile una serie di sistemazioni costruttive standard in acciaio saldate e verniciate (Fig.6, 8) ed una serie standard in acciaio galvanizzato (Fig.7). Su richiesta si eseguono sistemazioni e strutture plenum speciali.

(\*) Il campo di temperatura è in funzione della sistemazione costruttiva, vedere il paragrafo 7.



Fig.6

Sizes / Ab Grösse / Grandeurs / Grandezza:

NPL 250÷630, NPA 315÷630,  
NPL 200÷500 ALU, NPA 250÷630 ALU, TE 180÷450



Fig.7

Sizes / Ab Grösse / Grandeurs / Grandezza:

NPL 250÷500, NPA 315÷500,  
NPL 200÷500 ALU, NPA 250÷630 ALU, TE 180÷450



Fig.8

Sizes / Ab Grösse / Grandeurs / Grandezza:

NPL 710÷1400, NPA 710÷1600  
NPA 710 ALU

## 2. Wheel performances

## 2. Laufrad Leistungskurven

## 2. Prestations de le turbines

## 2. Prestazioni delle giranti

### 2.1. Performance data

The catalogue performance charts are based on measurements with modern state of the art testing instruments, in Comefri's certified laboratory, in accordance with ISO 5801 / DIN EN ISO 5801 / BS 848-1 / AMCA 210 - fig.14 (as shown) and results refer to a density of  $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ . Performance data according to DIN 24166, accuracy Class 1.

### 2.1. Leistungsdaten

Im Comefri-Labor werden die Kenndaten mit modernster Technik ermittelt, International gültige Normen wie ISO 5801 / DIN EN ISO 5801 / BS 848-1 / AMCA 210 - fig.14 bilden hierfür die Grundlage. Sämtliche Daten beziehen sich auf eine Luftdichte von  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ . Ventilatoraten nach DIN 24166, Genauigkeitsklasse 1.

### 2.1. Diagrammes

Les données représentées sur les courbes de sélection ont été élaborées en fonction de mesures effectuées selon les méthodologies les plus modernes au sein du Laboratoire de Comefri suivant les normes ISO 5801 / DIN EN ISO 5801 / BS 848-1 / AMCA 210 - fig.14, avec pour référence une densité d'air de  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ . Courbes selon les normes DIN 24166, Classe de précision 1.

### 2.1. Diagrammi

I dati riportati nelle curve di selezione, sono stati ricavati da misure eseguite con le più moderne metodologie nel laboratorio accreditato della Comefri in accordo alle normative ISO 5801 / DIN EN ISO 5801 / BS 848-1 / AMCA 210 - fig.14, e sono riferite ad una densità dell'aria di  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ . Curve caratteristiche secondo le norme DIN 24166, Classe di precisione 1.


Performance test rig according to:

Prüfstandaufbau nach:

Schéma banc d'essai selon les normes :

Schema banco prova secondo le norme:

ISO 5801 / DIN EN ISO 5801 / BS 848-1 / AMCA 210 - fig.14

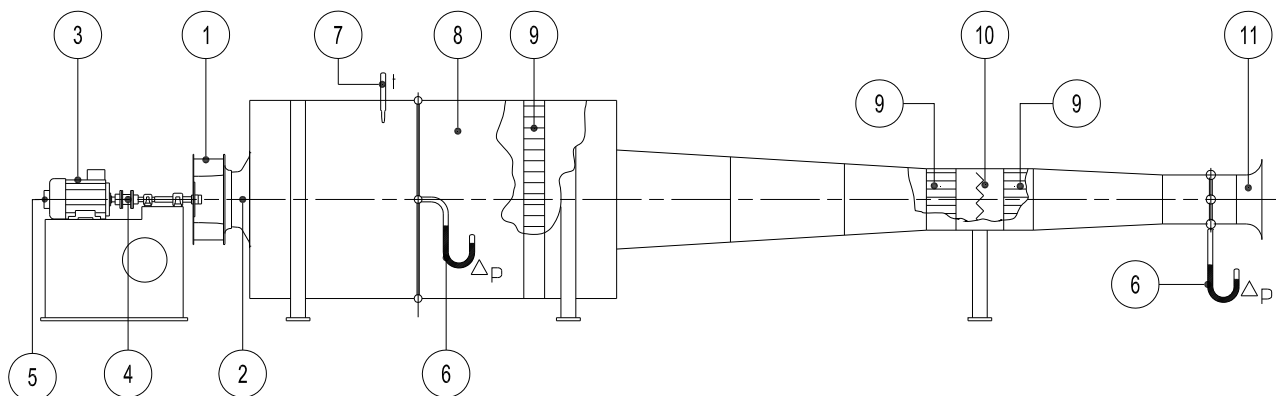

1. Wheel
2. Inlet cone
3. Electric motor drive
4. Torquemeter
5. Tachometer
6. Differential pressure gauge
7. Temperature probe
8. Test chamber
9. Flow straightener
10. Damper
11. Normalized inlet

1. Laufrad
2. Einströmdüse
3. Elektrischer Antrieb
4. Drehmomentaufnehmer
5. Drehzahlmesser
6. Differenzdruckmesser
7. Temperaturaufnahme
8. Prüfkammer
9. Strömungsgleichrichter
10. Drossel
11. Einlauf-Normdüse

1. Turbine
2. Pavillon d'aspiration
3. Moteur électrique
4. Torsiometre
5. Tachymètre
6. Manomètre différentiel
7. Sonde thermométrique
8. Salle d'essai
9. Redresseur de flux
10. Registre de réglage
11. Pavillon normalisé

1. Girante
2. Boccaglio della girante
3. Motore elettrico
4. Torsiometro
5. Tachimetro
6. Manometro differenziale
7. Sonda termometrica
8. Camera di prova
9. Raddrizzatore di flusso
10. Serranda di regolazione
11. Boccaglio normalizzato

The performance curves include the following information:

Die Leistungskurven zeigen folgende Informationen:

Les diagrammes comprennent les données suivantes:

I diagrammi comprendono i dati seguenti:

Static pressure	Statischer Druck	Pression statique	Pressione statica	$\Delta p_{\text{stat}}$	[Pa]
Volume air flow	Volumenstrom	Débit	Portata	$\dot{V}$	[m <sup>3</sup> /h]
Wheel absorbed shaft power	Aufgenommene Leistung an der Welle	Puissance absorbée à l'arbre de la turbine	Potenza assorbita all'albero della girante	$P_w$	[kW]
Wheel speed	Laufraddrehzahl	Vitesse de rotation de la turbine	Velocità di rotazione della girante	$n$	[min <sup>-1</sup> ]
Static Efficiency	Statischer Wirkungsgrad	Rendement statique	Rendimento statico	$\eta_{\text{st}} = \frac{\Delta p_{\text{stat}} \cdot \dot{V}}{P_w \cdot 36000}$	[%]
Sound Power Level	Schalleistungspegel	Niveau de puissance sonore	Livello di Potenza Sonora	$L_{wA3}$	[dB(A)]

## 2.2. Motor selection

To determine the motor rating  $P_N$ , the wheel absorbed shaft power  $P_W$  must be increased by a factor  $f_W$  to accommodate for the drive losses, safety margins...etc.

The factor  $f_W$  can be obtained as follows:

When selecting the suitable motor, the run-up time must be considered. The run-up time " $t_A$ " can be calculated according to the following formula:

Where:

- acceleration time:..... $t_A$  [s]
- moment of inertia of the revolving parts:..... $J$  [ $\text{kgm}^2$ ]
- impeller speed:..... $n$  [ $\text{min}^{-1}$ ]
- motor rating:..... $P_N$  [kW]

If " $t_A$ " exceed the motor manufacturer recommendations, a larger motor or a high-torque type must be used.

## 2.3. Operation area

Whenever possible, wheel selections should be made within 'Area 2' as shown on the performance curve for any given wheel size. A wheel selected within 'Area 2' will almost guarantee maximum efficiency, optimized acoustic performance and will offer smooth and trouble free operation. Whilst wheels can be selected to operate within 'Area 1', as shown on the performance curve, it must be noted that any obstruction to the wheel inlet or outlet could result in instability in performance and could in turn lead to an increase in wheel operating noise.

## 2.2. Motorauslegung

Um die Motorleistung  $P_N$  zu dimensionieren, muß die Leistung an der Welle  $P_W$  mit dem Faktor  $f_W$  multipliziert werden, um die Antriebsverluste und die Sicherheit zu berücksichtigen.

Der Faktor  $f_W$  kann folgendermassen ermittelt werden:

$$P_W \leq 3 \text{ kW} \dots f_W = 0,08 \quad ; \quad P_W > 3 \text{ kW} \dots f_W = 0,06$$

Bei der Auslegung des Motors muß ebenfalls die Anlaufzeit  $t_A$  berücksichtigt werden. Sie kann mit nachstehender Formel ermittelt werden:

$$t_A = 8 \frac{J \times n^2}{P_N} 10^{-6}$$

Wobei:

- Anlaufzeit:..... $t_A$  [s]
- Massenträgheitsmoment der drehenden Teile:.. $J$  [ $\text{kgm}^2$ ]
- Ventilatorzahl:.. $n$  [ $\text{min}^{-1}$ ]
- Motornennleistung:.. $P_N$  [kW]

Überschreitet " $t_A$ " den Richtwert des Motorherstellers, ist ein stärkerer Motor bzw. ein Schutzschalter für Schweranlauf einzusetzen.

## 2.3. Einsatzbereich

Der Bereich 1 der Diagramme zeigt die Anwendungszone des Laufrades wo die Anwesenheit jedes Bestandteiles im Ansaug bzw. Ausblas eine Betriebsinstabilität verursachen könnte mit dazugehöriger Erhöhung der akustischen Emissionen des Laufrades. Demzufolge garantiert nur die Auslegung eines Freiläufers im Bereich 2 den Betrieb mit Eigenschaften von höchstem Wirkungsgrad und minimalen akustischen Emissionen.

## 2.2. Selection du moteur

A fin de déterminer la puissance nominale  $P_N$  du moteur, il faut augmenter la puissance à l'arbre  $P_W$ , absorbée par le facteur  $f_W$ , qui tient compte des pertes de la transmission et d'une opportune marge de sécurité.

Le facteur  $f_W$  peut être obtenu comme suit:

Quand on sélectionne un moteur, il faut également vérifier le temps de démarrage " $t_A$ ", qui peut être calculé selon la formule suivante:

Où:

- temps de démarrage:.. $t_A$  [s]
- moment d'inertie des parties tournantes:.. $J$  [ $\text{kgm}^2$ ]
- vitesse de rotation de la turbine:..... $n$  [ $\text{min}^{-1}$ ]
- puissance nominale du moteur:..... $P_N$  [kW]

Si le temps de démarrage " $t_A$ " dépasse celui admis par le constructeur, il faut sélectionner un moteur plus puissant ou avec une couple de démarrage plus élevée.

## 2.3. Zone de fonctionnement

La zone 1 des graphiques identifie la zone de travail de la turbine où la présence de n'importe quel élément à l'aspiration ou au refoulement pourrait comporter l'insurgence d'instabilités de fonctionnement qui se manifestent avec un incrément sensible des émissions acoustiques de la turbine. Par conséquent seulement la sélection d'une turbine libre exécutée à l'intérieur de la zone 2 est garantie d'un fonctionnement avec caractéristiques de rendement maximum et émissions acoustiques minimum.

## 2.2. Scelta del motore

Per determinare la potenza nominale  $P_N$  del motore occorre aumentare la potenza all'albero  $P_W$  assorbita per mezzo del fattore  $f_W$ , che tiene conto delle perdite della trasmissione e di un opportuno margine di sicurezza.

Il fattore  $f_W$  può essere ricavato come segue:

Quando si seleziona un motore occorre verificare anche il tempo di avviamento " $t_A$ ", che può essere calcolato con la formula seguente:

Dove:

- tempo d'avviamento:.. $t_A$  [s]
- momento d'inerzia delle parti rotanti:..... $J$  [ $\text{kgm}^2$ ]
- velocità di rotazione della girante:..... $n$  [ $\text{min}^{-1}$ ]
- potenza nominale del motore:..... $P_N$  [kW]

Se il tempo di avviamento " $t_A$ " supera quello ammesso dal costruttore, è opportuno scegliere un motore più grande o con coppia di avviamento maggiore.

## 2.3. Area di funzionamento

L'AREA 1 dei grafici identifica la zona di lavoro della girante dove la presenza di un qualunque elemento alla aspirazione o alla mandata potrebbe comportare l'insorgere di instabilità di funzionamento che si manifestano con un sensibile incremento delle emissioni acustiche della girante. Pertanto, la sola scelta di una girante libera eseguita tramite selezione all'interno dell'AREA 2, è garanzia di un buon funzionamento con caratteristiche di massimo rendimento e minime emissioni acustiche.



**2.4. Temperature and altitude correction factors**

The performance charts refer to the standard air condition, i.e.  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ ,  $20^\circ\text{C}$  temperature and sea level elevation. In different operating conditions the data must be corrected to consider the change in air density.

a) Pressure, static and total, varies directly as the ratio of the air density

**2.4. Korrekturfaktoren für Temperatur und Aufstellhöhe**

Die Ventilatorcharakteristiken beziehen sich auf  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ , bei einer Temperatur von  $20^\circ\text{C}$  und einer Höhe von 0 m über dem Meeresspiegel. Unter abweichenden Betriebsbedingungen muss die Dichte des Fördermediums korrigiert werden.

a) Proportional mit der Dichte des Fördermediums verändert sich die Druckerhöhung

**2.4. Correction pour temperature et altitude**

Les diagrammes de sélection font référence à une température de  $20^\circ\text{C}$  au niveau de la mer, ayant densité  $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ . Si les conditions de température et d'altitude varient, la densité de l'air se modifie aussi, par conséquent quelques données déduites des diagrammes doivent être corrigées.

a) Débit et rendement restent invariants, tandis que pression et puissance varient de façon directement proportionnelle à la densité. Donné  $K_\rho$  le rapport entre la densité actuelle et 1,2 on a:

$$\Delta p_{\text{stat}2} = \Delta p_{\text{stat}1} \times K_\rho$$

b) Absorbed power varies directly as the ratio of the air density

b) und die aufgenommene Leistung

b) pour la puissance:

b) per la potenza:


$$P_{w2} = P_{w1} \times K_\rho$$

The Graph 2.4, shown below, to follow contains air density ratios  $K_\rho$  for temperatures from  $-20^\circ\text{C}$  to  $85^\circ\text{C}$  and elevations up to 2000 meters above sea level. ( $K_\rho = 1$  for  $t = 20^\circ\text{C}$ , elevation = 0 m)

Die folgende Grafik 2.4 zeigt die Luftdichte  $K_\rho$  für Temperaturen von  $-20^\circ\text{C}$  bis  $+85^\circ\text{C}$ , bei Höhen bis 2000 Meter über dem Meeresspiegel an. ( $K_\rho = 1$  für  $t = 20^\circ\text{C}$ , Höhe über dem Meeresspiegel = 0 m)

Le graphique 2.4 comprend les valeurs  $K_\rho$  pour températures comprises entre  $-20^\circ\text{C}$  et  $+85^\circ\text{C}$  et pour altitudes comprises entre 0 m (niveau de la mer) et 2000 m sur le niveau de la mer ( $K_\rho = 1$  pour  $t = 20^\circ\text{C}$  et 0 m s.n.m.).

Il grafico 2.4 contiene i valori  $K_\rho$  per temperature comprese tra  $-20^\circ\text{C}$  e  $+85^\circ\text{C}$  e per altitudini comprese tra 0 m (livello del mare) e 2000m sopra il livello del mare ( $K_\rho = 1$  per  $t = 20^\circ\text{C}$  e 0 m s.l.m.).

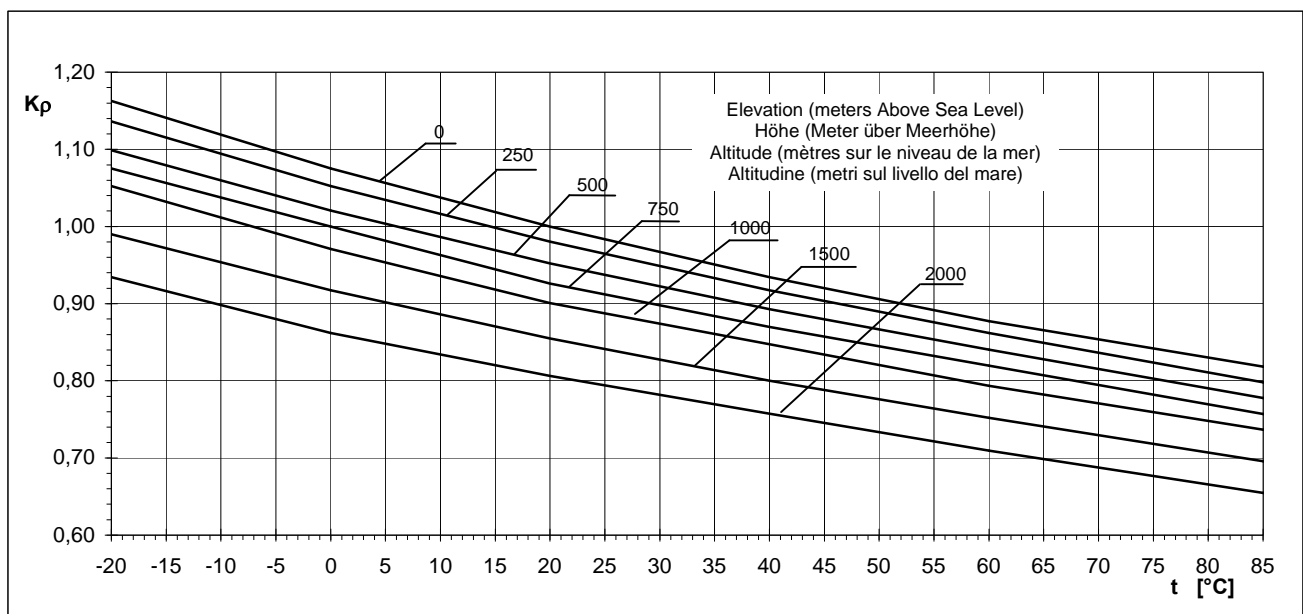

Graph / Grafik / Graphique / Grafico n° 2.4

### 3. Sound levels

The measurement of noise levels have been carried out in accordance with AMCA, BS, DIN and ISO Standards. The A-weighted sound power levels  $L_{WA}$ , referred to  $W_0=10^{-12}$  watt, required for calculation and design of any acoustic treatment, are marked on the performance charts and on the sound data tables.

#### Inlet Sound Data

Two types of Sound Data are included in the catalogue. These being;

1) Sound Power Level in the inlet duct  $L_{w3}$ , (described in part.3.1), measured in accordance with DIN 45635-38, BS EN ISO 5136 and ANSI-AMCA 330 In-duct method and rated in the performance charts.

In line with the accuracy Class 1, as defined by DIN 24166, i.e. the maximum permissible tolerance ( $t_{LWA}$ ) on the value obtained from the performance chart is equal to +3 dBA.

In-duct sound ratings are based on tests carried out on free wheels, i.e. without the use of the plenum structure. This sound data is not AMCA International certified.

2) Free Inlet Sound Power Level  $L_{w5}$  described in part.3.2 is measured in accordance with ANSI/ AMCA 300, BS ISO 13347-2 and DIN 45635-38 and in Comefri's sound laboratory and is detailed in the sound data tables. AMCA's Certified Sound Ratings Program requires that units selected for "check test" in AMCA's own certified laboratory have sound levels not exceeding published sound values by more than 6 dB in the 63 Hz octave band and 3 dB in any other band.

### 3. Schalleistungsangaben

Der Geräuschpegel wurde gemäss den Normen AMCA, BS, DIN, und ISO Standard mit Echtzeitfrequenzanalysator gemessen. Der für die Berechnung und Auslegung eventueller schalldämpfender Elemente erforderliche Schalleistungspegel  $L_{WA}$ , bezogen auf  $W_0=10^{-12}$  Watt, ist in den Geräuschdaten-kennfelder und Tabellen angegeben.

#### Ansaug Schalleistungsangaben

Im Katalog sind zwei Geräuschdatentypen aufgeführt:

1) Schalleistungspegel im Saugkanal  $L_{w3}$ , (beschrieben in part.3.1), die mit der Knalmethode gemäss den Normen DIN 45635-38, BS EN ISO 5136 und ANSI-AMCA 330, gemessen werden, sind in den Kennfeldern dargestellt. Gemäss der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 24166, kann die zulässige Abweichung  $t_{LWA}$  der Katalogwerte bis +3 dBA betragen. Die im-Kanal Schalleistungskennfelder stützen sich auf Tests mit freilaufender Räder ohne die Plenum Struktur. Diese Geräuschleistungsangaben sind nicht AMCA International bestätigt.

2) die Schalleistungspegel am freien Ansaug  $L_{w5}$  (beschrieben in part.3.2), sind gemäss ANSI/ AMCA 300, BS ISO 13347-2 und DIN 45635-38 im werkseigenen Schall-Labor gemessen und werden in den Schallangabentabellen aufgeführt. Das AMCA Schalleistungszertifizierungs-programm verlangt, dass sie Auswahl der Einheiten für die Überprüfung im AMCA Labor, Schallpegel aufweisen, die nicht mehr als 6 dB der Oktavmittenfrequenz, 63 Hz, und nicht

### 3. Niveau de bruit

La mesure du niveau de bruit a été effectuée selon les normes AMCA, BS, DIN et ISO. Le niveau de puissance sonore pondérée  $A$ , avec référence à  $W_0=10^{-12}$  watt, nécessaire pour le calcul dans les différentes applications et pour le dimensionnement des éventuels appareil d'insonorisation, sont marqués sur les courbes caractéristiques et sur les tables des données du bruit.

#### Données du bruit all'aspiration

Deux types de données du bruit sont reportés dans le catalogue. Celles-ci sont :

1) le niveau de puissance sonore dans le canal d'aspiration  $L_{w3}$ , (décrit dans part.3.1), mesuré selon la norme DIN 45635-38, BS EN ISO 5136 et ANSI-AMCA 330 méthode en canal et représenté sur les courbes caractéristiques. En ligne avec la classe de précision 1 défini par DIN 24166, la tolérance maximum permise ( $t_{LWA}$ ) sur les données acoustique obtenue à partir des courbes caractéristiques est égal à +3 dBA. Les performances acoustiques à l'intérieur du canal d'aspiration sont basées sur des essais effectués sur les turbines libres, c.-à-d. sans utilisation de la structure des plenum. Ces données ne sont pas certifié par AMCA International.

2) les niveaux de Puissance sonore  $L_{w5}$  (décrit au par .3.2), sont mesurés selon ANSI/ AMCA 300, BS ISO 13347-2 et DIN 45635-38 dans le laboratoire acoustique de Comefri et sont reportés dans les tables des données acoustique. Le programme AMCA de Certification des prestations acoustiques exige que les unités choisies pour le « essai de

### 3. Rumorosità

La misura della rumorosità è stata eseguita secondo le norme AMCA, BS, DIN e ISO. Il livello di potenza sonora pesati A, riferito a  $W_0=10^{-12}$  watt, necessario per il calcolo nelle varie applicazioni e per il dimensionamento di eventuali silenziatori, è indicato nelle curve caratteristiche e nelle tabelle dei dati di rumore.

#### Dati di rumore all'aspirazione

Nel catalogo sono riportati due tipi di rumorosità. Essi sono:

1) Il Livello di Potenza Sonora all'interno del canale di aspirazione  $L_{w3}$ , (descritto al par.3.1), misurato secondo le norme DIN 45635-38, BS EN ISO 5136 e ANSI-AMCA 330 metodo in canale e rappresentato nelle curve caratteristiche.

In linea con la Classe di precisione 1 definita dalla DIN 24166, la massima tolleranza ( $t_{LWA}$ ) ammissibile sui dati acustici ottenuti dalle curve caratteristiche è uguale a +3 dBA.

Le prestazioni acustiche all'interno del canale di aspirazione sono basate su prove eseguite sulle giranti libere, cioè senza la struttura plenum. Questi dati acustici non sono certificati dall'AMCA International.

2) Il Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera  $L_{w5}$  (descritto al par. 3.2), è misurato secondo ANSI/ AMCA 300, BS ISO 13347-2 e DIN 45635-38 nel Laboratorio acustico Comefri ed è riportato nelle tabelle dei dati acustici. Il Programma AMCA di Certificazione delle Prestazioni Acustiche richiede che le unità selezionate per il "test di controllo" nel Laboratorio AMCA





**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

This tolerance should be considered when making fan selections for critical sound applications. Sound Power Level data is AMCA International certified, therefore the sound ratings comply with requirements of AMCA Publication 311 and therefore the fans are licensed to bear the 'AMCA seal' for sound and air performance. Inlet sound ratings are based on tests on wheels when mounted on the plenum structure.

mehr als 3 dB jeder anderen Oktavmittenfrequenz der im Katalog herausgegebenen Werte überschreitet. Besonders bei der Ventilatoren-Auswahl für kritisch akustische Anwendungen müssen diese Toleranzen berücksichtigt werden. Die Schalleistungspegel sind AMCA International zertifiziert. Folglich entsprechen die Schalleistungen den Anforderungen der AMCA Ausgabe 311. Die Ventilatoren tragen daher die AMCA Siegel für akustische und aeraulische Leistungen. Die Schalleistungen am freien Ausblas stützen sich auf die durchgeführten Tests, der auf die Plenum Struktur montierten Laufräder.

contrôle » dans le laboratoire AMCA ont les niveaux de puissance sonore, qui ne dépasse pas les valeurs du catalogue au-delà de 6 dB dans la bande d'octave de 63 hertz et de plus de 3 dans n'importe quelle autre bande d'octave. Cette tolérance devrait être considérée en particulier lors des selections pour applications acoustiquement critiques. Les données de niveau de puissance sonore sont certifiées par l'AMCA International donc les prestations acoustiques répondent aux conditions du document AMCA 311 et par conséquence sont autorisés à reporter la marque AMCA pour les prestations acoustiques et aérauliques. Les performances acoustique à la sortie sont basées sur des essais fait sur des turbines montées sur la structure des plenum.

abbiano livelli di potenza sonora che non eccedano i valori di catalogo di 6 dB nella banda d'ottava di 63 Hz e di 3 dB in ogni altra banda d'ottava.

Si devono tenere in considerazione queste tolleranze in particolare nelle selezioni per applicazioni acusticamente critiche.

I dati dei Livelli di Potenza Sonora sono certificati dall'AMCA International, pertanto le prestazioni acustiche soddisfano i requisiti del documento AMCA 311 e di conseguenza sono autorizzati a riportare il marchio AMCA per le prestazioni acustiche ed aerauliche.

Le prestazioni acustiche alla mandata sono basate su prove condotte sulle giranti montate sulla struttura plenum.

#### Outlet Sound Data

The Sound Power Levels at the outlet  $L_{w6}$ ,  $L_{wA6}$ ,  $L_{woct6}$ ,  $L_{woctA6}$  are available in our AEOLUS PLUS selection program.

Outlet sound ratings are based on tests on free wheels without the use of the plenum structure.

This sound data is not AMCA International certified.

#### Geräuschdaten am Ausblas

Die Schalleistungspegel am Ausblas  $L_{w6}$ ,  $L_{wA6}$ ,  $L_{woct6}$ ,  $L_{woctA6}$  sind in unserem AEOLUS PLUS Auswahlprogramm verfügbar.

Die Schalleistungen am Ausblas stützen sich auf durchgeführte Tests auf freilaufenden Räder ohne Plenum Struktur. Diese Schalldaten sind nicht AMCA International zertifiziert.

#### Données du bruit au refoulement

Les niveaux de puissance acoustique à la sortie  $L_{w6}$ ,  $L_{wA6}$ ,  $L_{woct6}$ ,  $L_{woctA6}$  sont disponibles dans notre AEOLUS PLUS le programme de selection les performances acoustiques à la sortie sont basées sur des essais sur les roues libres sans utilisation de la structure des plenum. Ces données acoustiques ne sont pas certifiées par AMCA International

#### Dati di rumore alla mandata

I Livelli di Potenza Sonora alla mandata  $L_{w6}$ ,  $L_{wA6}$ ,  $L_{woct6}$ ,  $L_{woctA6}$  sono disponibili sul nostro programma di selezione AEOLUS PLUS.

Le prestazioni acustiche alla mandata sono basate su prove condotte sulle giranti libere senza l'uso della struttura plenum.

Questi dati acustici non sono certificati AMCA International.

### 3.1.1. Sound Power Level in the inlet duct; symbols

### 3.1.1. Gesamtschalleistungspegel im Saugkanal; Symbole

### 3.1.1. Niveau de Puissance Sonore en canal de aspiration; symboles

### 3.1.1. Livelli di Potenza Sonora nel canale di aspirazione; simboli

$L_{wA3}$	A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct	A-bewerteter Gesamtschalleistungspegel im Saugkanal	Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A	Livello di Potenza Sonora Totale all'interno del canale di aspirazione, ponderato in scala A [dB(A)]
$L_{w3}$	Total Sound Power Level inside the inlet duct	Gesamtschalleistungspegel im Saugkanal	Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration	Livello di Potenza Sonora Totale all'interno del canale di aspirazione [dB]
$L_{woct3}$	Sound Power Level inside the inlet duct at a specific Octave Band	Schalleistungspegel im Saugkanal bei einer bestimmten Oktavmittenfrequenz	Niveau de Puissance Sonore en canal de aspiration en Bande d'Octave	Livello di Potenza Sonora nel canale di aspirazione in Banda d'Ottava [dB]
$L_{woctA3}$	A-weighted Sound Power Level inside the inlet duct at a specific Octave Band	A-bewerteter Schalleistungspegel im Saugkanal bei einer bestimmten Oktavmittenfrequenz	Niveau de Puissance Sonore en canal de aspiration en Bande d'Octave, pondéré en échelle A	Livello di Potenza Sonora nel canale di aspirazione in Banda d'Ottava, ponderato in scala A [dB(A)]
$f_m$	Octave Band Mid-Frequency	Oktavmittenfrequenz	Fréquence centrale de Bande d'Octave	Frequenza centrale di Banda d'Ottava [Hz]
$\Delta L_{woct3}$	Difference between Sound Power Level inside the inlet duct at a specific Octave Band, $L_{woct3}$ and A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct, $L_{wA3}$	Differenz zwischen Schalleistungspegel bei einer bestimmten Oktavmittenfrequenz $L_{woct3}$ und dem A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel $L_{wA3}$	Différence entre le Niveau de Puissance Sonore en canal de aspiration en Bande d'Octave, $L_{woct3}$ et le Niveau de Puissance Sonore Totale, pondéré en échelle A, $L_{wA3}$	Differenza tra il Livello di Potenza Sonora all'interno del canale di aspirazione in Banda d'Ottava, $L_{woct3}$ ed il Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, $L_{wA3}$ [dB]
$\Delta L_{wA3}$	Difference between the Total Sound Power Level inside the inlet duct, $L_{w3}$ and the A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct, $L_{wA3}$	Differenz zwischen den Gesamtschalleistungspegel $L_{w3}$ und dem Bewerteten Schalleistungspegel $L_{wA3}$	Différence entre le Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, $L_{w3}$ et le Niveau de Puissance Sonore Totale, pondéré en échelle A, $L_{wA3}$	Differenza tra il Livello di Potenza Sonora Totale all'interno del canale di aspirazione, $L_{w3}$ ed il Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, $L_{wA3}$ [dB]


### Sound measurement test rig scheme according to

### Geräuschpegelmeßeinrichtungsschema nach

### Schéma Banc d'essai bruit selon normes

### Schema banco prova rumore secondo norme

#### DIN 45635-38 / BS EN ISO 5136 / ANSI-AMCA330

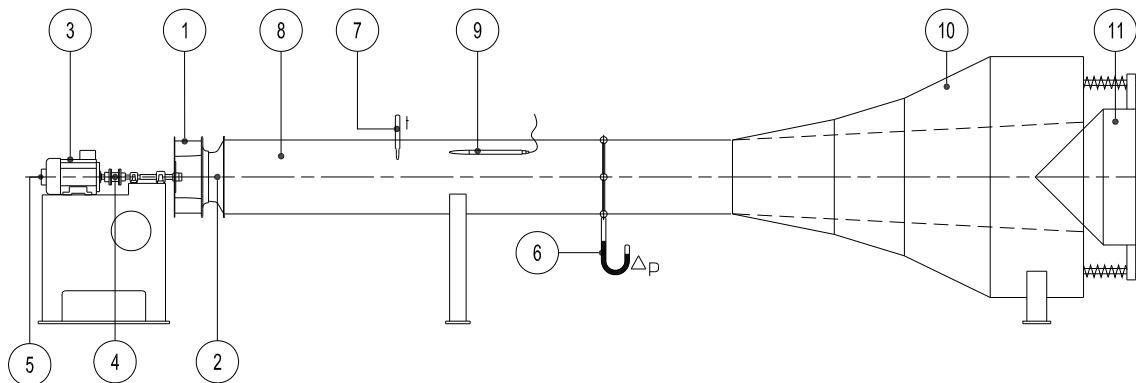

1. Wheel
2. Inlet cone
3. Electric motor drive
4. Torquemeter
5. Tachometer
6. Differential pressure gauge
7. Temperature probe
8. Test duct
9. Microphone with turbulence screen
10. Anechoic termination
11. Adjustable anechoic end

1. Laufrad
2. Einströmdüse
3. Elektrischer Antrieb
4. Drehmomentaufnehmer
5. Drehzahlmesser
6. Differenzdruckmesser
7. Thermometer
8. Ausblaskanal
9. Mikrophon mit Turbulenznetz
10. Anechoisches Ende
11. Einstellbarer anechoischer Verschluss

1. Turbine
2. Pavillon d'aspiration
3. Moteur électrique
4. Torsiometre
5. Compte-tours
6. Manomètre différentiel
7. Sonde thermométrique
8. Canal d'essai
9. Microphone avec écran anti-turbulence
10. Terminal anecoïque
11. Fermeture conique réglable

1. Girante
2. Boccaglio della girante
3. Motore elettrico
4. Torsiometro
5. Contagiri
6. Manometro differenziale
7. Sonda termometrica
8. Canale di prova
9. Microfono con schermo antiturbolenza
10. Terminale anecoico
11. Chiusura anecoica regolabile

### 3.1.2. The Sound Data of the fan are determined as follows:

### 3.1.2. Die Geräuschdaten des Ventilators werden wie folgt festgelegt:

### 3.1.2. Les niveaux de bruit des ventilateurs se déterminent de la façon suivante:

### 3.1.2. Ili velli sonori dei ventilatori si determinano nel modo seguente:

1. The A-weighted Total Sound Power Level  $L_{wA3}$  inside the inlet duct can be read on the Performance Chart, for a given fan performance.

1. Der A-bewertete Gesamtschalleistungspegel  $L_{wA3}$  im Saugkanal kann aus dem Diagramm, bei einer vorgegebenen Ventilatorleistung, abgelesen werden.

1. On lit le valeur  $L_{wA3}$  du Niveau de Puissance Sonore pondéré en échelle A, sur les diagrammes en correspondance des prestations requises.

1. Si legge il valore  $L_{wA3}$  del Livello di Potenza Sonora ponderato in scala A, sui diagrammi in corrispondenza delle prestazioni richieste.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

2. The Sound Power Level  $L_{woc3}$ , at a specific Octave Band Mid-Frequency, inside the inlet duct, can be determined from following formula:

$$L_{woc3} = L_{WA3} + \Delta L_{woc3}$$

3. The Total Sound Power Level inside the inlet duct can be obtained from the following formula:

$$L_{W3} = L_{WA3} + \Delta L_{W3}$$

The values for  $\Delta L_{woc3}$  and  $\Delta L_{W3}$  are given in the Sound Data Tables section 3.2., considering the relevant Wheel Performance Area and the range of wheel speed.

2. Der Schalleistungspegel  $L_{woc3}$ , bei einer bestimmten Oktavmittenfrequenz im Saugkanal, kann nach folgender Formel errechnet werden:

$$L_{woc3} = L_{WA3} + \Delta L_{woc3}$$

3. Der Gesamtschalleistungspegel  $L_{W3}$  im Saugkanal wird wie folgt errechnet:

$$L_{W3} = L_{WA3} + \Delta L_{W3}$$

Die Werte für  $\Delta L_{woc3}$  und  $\Delta L_{W3}$  können aus der Schallpegeltabelle, (3.2.) entnommen werden, unter Berücksichtigung des betreffenden Betriebsbereiches und der Geschwindigkeits-Zwischenzeit.

2. Le Niveau de Puissance Sonore en Bande d'Octave  $L_{woc3}$ , dans le canal de aspiration, peut être calculé par la formule suivante:  $L_{woc3} = L_{WA3} + \Delta L_{woc3}$

3. Le Niveau de Puissance Sonore Totale dans le canal de aspiration peut être calculé par la formule suivante:  $L_{W3} = L_{WA3} + \Delta L_{W3}$

Les valeurs de  $\Delta L_{woc3}$  et  $\Delta L_{W3}$  sont reportées dans le paragraphe 3.2., prenant en considération la zone de performances et l'intervalle de la vitesse concernés.

2. Il Livello di Potenza Sonora in Bande d'Ottava  $L_{woc3}$ , all'interno del canale di aspirazione, può essere calcolato con la formula seguente:

$$L_{woc3} = L_{WA3} + \Delta L_{woc3}$$

3. Il Livello di Potenza Sonora Totale all'interno del canale d'aspirazione può essere calcolato con la formula seguente:

$$L_{W3} = L_{WA3} + \Delta L_{W3}$$

I valori di  $\Delta L_{woc3}$  e  $\Delta L_{W3}$  sono riportati nelle tabelle del paragrafo 3.2, considerando l'Area e l'intervallo di velocità pertinenti.

**3.1.3. Sound data tables 3.1.3. Schallpegeltabelle 3.1.3. Données sur le niveau sonore 3.1.3. Dati di rumorosità**

Wheel size Laufrad-Baugröße Taille de la turbine Grandezza della girante	Volume flow range Volumenstrom Interval du debit Intervallo di portata	Speed range Drehzahl Interval de vitesse Intervallo di velocità	$\Delta L_{W3}$	$\Delta L_{woc3}$ 63	$\Delta L_{woc3}$ 125	$\Delta L_{woc3}$ 250	$\Delta L_{woc3}$ 500	$\Delta L_{woc3}$ 1000	$\Delta L_{woc3}$ 2000	$\Delta L_{woc3}$ 4000	$\Delta L_{woc3}$ 8000
<b>NPL 200</b> <b>NPL 200 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 3355	3,4	-4	-6	-5	-3	-3	-11	-10	-16
		RPM ≥ 3356	4,2	-1	-4	-8	-2	-6	-9	-7	-11
	Area 2	RPM ≤ 3355	4,1	-2	-4	-4	-3	-4	-10	-10	-15
		RPM ≥ 3356	4,1	-2	-3	-7	-3	-5	-8	-7	-11
<b>NPL 225</b> <b>NPL 225 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	3,2	-3	-7	-5	-3	-4	-12	-11	19
		RPM ≥ 2651	4,7	1	-5	-8	-2	-7	-9	-7	-11
	Area 2	RPM ≤ 2650	3,3	-4	-6	-4	-4	-3	-11	-10	-18
		RPM ≥ 2651	4,0	-1	-5	-7	-3	-6	-8	-7	-10
<b>NPL 250</b> <b>NPL 250 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	11,2	6	6	7	-9	-13	-17	-17	-23
		RPM ≥ 2651	9,4	5	4	3	0	-12	-18	-17	-22
	Area 2	RPM ≤ 2650	8,6	4	2	4	-4	-8	-11	-12	-18
		RPM ≥ 2651	6,7	3	-1	-2	-1	-6	-12	-11	-16
<b>NPL 280</b> <b>NPL 280 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	13,2	10	8	6	-6	-12	-16	-17	-22
		RPM ≥ 2651	10,8	8	5	2	-1	-11	-16	-17	-21
	Area 2	RPM ≤ 2650	8,7	4	2	4	-4	-8	-11	-12	-16
		RPM ≥ 2651	6,5	3	-2	-3	0	-7	-12	-12	-12
<b>NPL 315</b> <b>NPL 315 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	11,6	7	7	6	-5	-12	-14	-18	-22
		RPM ≥ 2651	9,3	6	2	2	1	-11	-15	-17	-20
	Area 2	RPM ≤ 2650	6,4	1	-2	2	-3	-7	-8	-13	-18
		RPM ≥ 2651	6,7	4	-4	-3	-1	-6	-9	-11	-14
<b>NPL 355</b> <b>NPL 355 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	12,3	8	8	6	-7	-12	-12	-14	-19
		2651 ≤ RPM ≤ 3355	11,0	7	5	6	-5	-11	-13	-16	-18
		RPM ≥ 3356	8,2	3	3	1	1	-11	-14	-17	-18
	Area 2	RPM ≤ 2650	6,4	1	-2	2	-5	-7	-7	-10	-14
		2651 ≤ RPM ≤ 3355	5,8	2	-3	-2	-3	-7	-7	-8	-10
		RPM ≥ 3356	5,4	2	-4	-6	-2	-6	-8	-10	-9
<b>NPL 400</b> <b>NPL 400 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2650	10,6	6	6	5	-7	-12	-12	-17	-22
		2651 ≤ RPM ≤ 3050	10,5	6	5	5	-3	-9	-10	-14	-17
		RPM ≥ 3051	8,4	4	2	2	0	-12	-12	-15	-18
	Area 2	RPM ≤ 2650	7,1	2	-1	3	-4	-8	-9	-12	-16
		2651 ≤ RPM ≤ 3050	7,2	5	-3	-3	-2	-7	-9	-10	-12
		RPM ≥ 3051	6,1	3	-4	-4	-2	-7	-8	-9	-9

The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct sound noise.

Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



**comefri**

**HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE**  
**HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE**  
**TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE**  
**GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE**

C-0090 March 2012

Wheel size Laufрад-Baugröße Taille de la turbine Grandezza della girante	Volume flow range Volumenstrom Interval du débit Intervallo di portata	Speed range Drehzahl Interval de vitesse Intervallo di velocità	$\Delta L_{W3}$	$\Delta L_{woc3}$ 63	$\Delta L_{woc3}$ 125	$\Delta L_{woc3}$ 250	$\Delta L_{woc3}$ 500	$\Delta L_{woc3}$ 1000	$\Delta L_{woc3}$ 2000	$\Delta L_{woc3}$ 4000	$\Delta L_{woc3}$ 8000
<b>NPL 450</b> <b>NPL 450 ALU</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1320	<b>13,0</b>	5	12	-2	-9	-11	-10	-13	-20
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>12,8</b>	6	11	3	-6	-11	-10	-12	-19
		1681 $\leq$ RPM $\leq$ 2650	<b>8,1</b>	1	-1	6	-6	-13	-12	-12	-17
	Area 2	RPM $\geq$ 2651	<b>8,6</b>	2	1	6	-6	-12	-11	-12	-15
		RPM $\leq$ 1320	<b>7,5</b>	-2	5	0	-5	-7	-7	-11	-19
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>5,9</b>	-3	0	2	-5	-8	-7	-10	-16
<b>NPL 500</b> <b>NPL 500 ALU</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1320	<b>11,7</b>	5	10	0	-6	-9	-7	-9	-16
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>10,8</b>	6	8	1	-6	-10	-8	-12	-17
		1681 $\leq$ RPM $\leq$ 2115	<b>8,2</b>	2	3	4	-6	-9	-10	-11	-16
	Area 2	RPM $\geq$ 2116	<b>8,3</b>	3	2	4	-6	-10	-9	-10	-13
		RPM $\leq$ 1320	<b>5,0</b>	-3	0	-2	-5	-5	-6	-9	-17
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>4,3</b>	-5	-2	-1	-5	-5	-7	-10	-17
<b>NPL 560</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1320	<b>14,0</b>	6	13	-2	-8	-9	-8	-12	-18
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 2115	<b>8,1</b>	1	2	5	-8	-9	-10	-10	-16
		RPM $\geq$ 2116	<b>9,7</b>	6	0	6	-9	-11	-12	-11	-15
	Area 2	RPM $\leq$ 1320	<b>5,6</b>	-3	2	-2	-7	-5	-6	-10	-17
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 2115	<b>4,8</b>	-1	-3	-1	-6	-7	-8	-6	-12
<b>NPL 630</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1320	<b>14,6</b>	9	13	-1	-9	-9	-12	-15	-21
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>13,5</b>	7	12	0	-8	-9	-11	-12	-17
		RPM $\geq$ 1681	<b>10,0</b>	4	3	7	-8	-9	-11	-10	-13
	Area 2	RPM $\leq$ 1320	<b>9,2</b>	4	6	0	-6	-6	-8	-10	-17
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>7,3</b>	3	1	1	-5	-6	-9	-8	-14
<b>NPL 710</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1320	<b>13,4</b>	7	12	-3	-8	-7	-10	-11	-18
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1600	<b>13,3</b>	6	12	0	-6	-7	-11	-10	-17
		RPM $\geq$ 1601	<b>10,6</b>	6	6	5	-8	-9	-11	-10	-16
	Area 2	RPM $\leq$ 1320	<b>9,1</b>	4	6	-1	-5	-5	-9	-10	-16
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1600	<b>7,6</b>	4	1	0	-5	-5	-10	-8	-13
<b>NPL 800</b>	Area 1	RPM $\leq$ 840	<b>13,7</b>	13	3	-4	-5	-4	-9	-15	-21
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1320	<b>12,0</b>	4	11	-5	-9	-7	-8	-13	-21
		1321 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>12,0</b>	3	11	-3	-7	-9	-7	-10	-17
	Area 2	RPM $\geq$ 1681	<b>9,8</b>	3	5	6	-10	-11	-10	-12	-17
		RPM $\leq$ 840	<b>8,3</b>	5	3	-3	-4	-4	-7	-15	-21
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1320	<b>6,7</b>	-1	4	-4	-5	-6	-6	-10	-18
<b>NPL 900</b>	Area 1	RPM $\leq$ 660	<b>10,3</b>	2	9	-3	-8	-7	-8	-8	-15
		661 $\leq$ RPM $\leq$ 1060	<b>12,1</b>	4	11	-3	-9	-7	-8	-11	-17
		1061 $\leq$ RPM $\leq$ 1320	<b>12,7</b>	11	7	-5	-8	-3	-9	-14	-20
	Area 2	RPM $\geq$ 1321	<b>14,5</b>	14	3	-5	-6	-3	-9	-15	-21
		RPM $\leq$ 660	<b>7,9</b>	5	2	-4	-5	-3	-7	-14	-20
		661 $\leq$ RPM $\leq$ 1060	<b>6,6</b>	1	3	-5	-6	-3	-7	-13	-19
<b>NPL 1000</b>	Area 1	1061 $\leq$ RPM $\leq$ 1320	<b>6,1</b>	-1	3	-4	-7	-5	-7	-8	-16
		RPM $\geq$ 1321	<b>5,1</b>	-1	0	-2	-7	-6	-8	-7	-15
		RPM $\leq$ 660	<b>16,3</b>	16	1	-6	-5	-4	-9	-15	-21
	Area 2	661 $\leq$ RPM $\leq$ 1060	<b>12,5</b>	6	11	-4	-8	-5	-9	-14	-20
		RPM $\geq$ 1061	<b>12,1</b>	4	11	-4	-8	-6	-9	-11	-18
<b>NPL 1120</b>	Area 1	RPM $\leq$ 660	<b>9,0</b>	7	2	-4	-4	-4	-7	-15	-21
		661 $\leq$ RPM $\leq$ 1060	<b>7,0</b>	1	4	-4	-6	-5	-7	-12	-18
		RPM $\geq$ 1061	<b>7,0</b>	1	4	-4	-6	-5	-8	-9	-16
	Area 2	RPM $\leq$ 660	<b>18,2</b>	18	2	-5	-6	-4	-9	-16	-23
		661 $\leq$ RPM $\leq$ 840	<b>17,4</b>	17	5	-4	-7	-5	-9	-15	-22
		RPM $\geq$ 841	<b>15,1</b>	12	12	-4	-8	-6	-9	-13	-20
<b>NPL 1250</b>	Area 1	RPM $\leq$ 660	<b>11,1</b>	10	2	-3	-5	-4	-8	-15	-22
		661 $\leq$ RPM $\leq$ 840	<b>8,9</b>	5	5	-3	-5	-4	-7	-12	-20
	Area 2	RPM $\geq$ 841	<b>8,2</b>	3	5	-3	-5	-5	-8	-10	-17
		RPM $\leq$ 660	<b>19,1</b>	19	2	-5	-6	-4	-12	-16	-22
		RPM $\geq$ 661	<b>18,4</b>	18	7	-4	-7	-5	-9	-14	-19
<b>NPL 1400</b>	Area 1	RPM $\leq$ 660	<b>13,8</b>	13	4	-1	-5	-4	-10	-15	-20
		RPM $\geq$ 661	<b>9,4</b>	6	5	-2	-5	-4	-8	-13	-18
	Area 2	RPM $\leq$ 660	<b>17,4</b>	17	6	-2	-5	-4	-11	-15	-20
		RPM $\geq$ 661	<b>15,7</b>	15	6	-2	-5	-5	-9	-14	-19

The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct sound noise.

Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Wheel size LaufRad-Baugröße Taille de la turbine Grandezza della girante	Volume flow range Volumenstrom Interval du debit Intervallo di portata	Speed range Drehzahl Interval de vitesse Intervallo di velocità	$\Delta L_{W3}$	$\Delta L_{woc3}$ 63	$\Delta L_{woc3}$ 125	$\Delta L_{woc3}$ 250	$\Delta L_{woc3}$ 500	$\Delta L_{woc3}$ 1000	$\Delta L_{woc3}$ 2000	$\Delta L_{woc3}$ 4000	$\Delta L_{woc3}$ 8000
<b>NPA 250</b> <b>NPA 250 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>13,6</b>	12	7	1	-7	-8	-7	-12	-20
		2131 ≤ RPM ≤ 4260	<b>11,3</b>	7	8	0	-1	-8	-12	-14	-20
		RPM ≥ 4261	<b>10,1</b>	6	6	1	-1	-7	-13	-15	-20
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>3,9</b>	-2	-6	-2	-6	-6	-5	-10	-19
		2131 ≤ RPM ≤ 4260	<b>6,0</b>	3	-3	-8	-1	-7	-7	-9	-17
		RPM ≥ 4261	<b>6,2</b>	4	-3	-10	-4	-5	-8	-8	-15
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>4,6</b>	-1	-4	-1	-6	-6	-5	-11	-21
		2131 ≤ RPM ≤ 4260	<b>5,6</b>	2	-2	-7	-2	-7	-7	-8	-18
		RPM ≥ 4261	<b>4,4</b>	0	-3	-8	-5	-4	-8	-8	-14
<b>NPA 280</b> <b>NPA 280 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>15,0</b>	13	10	1	-6	-11	-6	-13	-20
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>15,4</b>	13	11	2	-3	-11	-8	-14	-20
		RPM ≥ 2701	<b>12,7</b>	10	8	1	-1	-9	-10	-13	-17
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>4,4</b>	-1	-6	-1	-5	-9	-4	-12	-19
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>5,1</b>	2	-5	-6	-3	8	-5	-12	-18
		RPM ≥ 2701	<b>6,6</b>	4	-2	-8	-1	-8	-7	-10	-15
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>5,3</b>	1	-3	-1	-5	-8	-5	-12	-20
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>5,4</b>	2	-3	-4	-3	-8	-6	-11	-19
		RPM ≥ 2701	<b>6,1</b>	3	-2	-6	-2	-7	-7	-9	-15
<b>NPA 315</b> <b>NPA 315 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>16,5</b>	15	10	4	-4	-13	-12	-22	-27
		2131 ≤ RPM ≤ 3360	<b>12,6</b>	9	9	1	0	-10	-13	-20	-26
		RPM ≥ 3361	<b>11,9</b>	9	7	1	0	-9	-13	-18	-22
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>7,0</b>	3	-3	2	-4	-7	-6	-15	-21
		2131 ≤ RPM ≤ 3360	<b>5,6</b>	2	-3	-6	-1	-7	-7	-14	-17
		RPM ≥ 3361	<b>8,0</b>	6	-1	-7	-1	-7	-7	-12	-14
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>6,9</b>	3	-2	1	-3	-6	-6	-14	-20
		2131 ≤ RPM ≤ 3360	<b>5,5</b>	1	-2	-4	-1	-7	-8	-12	-14
		RPM ≥ 3361	<b>7,3</b>	5	-1	-6	-2	-7	-8	-11	-12
<b>NPA 355</b> <b>NPA 355 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>17,1</b>	16	9	5	-3	-12	-13	-22	-28
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>14,2</b>	12	9	3	-2	-12	-15	-21	-26
		RPM ≥ 2701	<b>12,4</b>	10	7	0	0	-10	-12	-18	-21
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>8,9</b>	6	-1	3	-3	-7	-7	-16	-21
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>8,1</b>	6	-2	-4	0	-7	-9	-15	-18
		RPM ≥ 2701	<b>8,2</b>	6	0	-6	0	-8	-7	-13	-15
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>9,0</b>	6	0	3	-3	-7	-8	-15	-19
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>8,4</b>	6	0	-2	0	-7	-10	-13	-15
		RPM ≥ 2701	<b>8,2</b>	6	0	-5	-1	-7	-8	-12	-11
<b>NPA 400</b> <b>NPA 400 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>14,9</b>	13	9	4	-3	-10	-13	-20	-23
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>12,0</b>	9	7	3	-1	-9	-13	-19	-22
		RPM ≥ 2701	<b>11,0</b>	8	6	0	0	-9	-12	-18	-20
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>7,9</b>	4	-1	3	-3	-7	-10	-16	-18
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>6,5</b>	3	-2	-3	0	-7	-11	-16	-18
		RPM ≥ 2701	<b>6,7</b>	4	-2	-8	0	-7	-9	-14	-15
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>9,0</b>	6	0	3	-2	-7	-10	-14	-16
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>7,6</b>	5	-1	-4	0	-7	-10	-14	-14
		RPM ≥ 2701	<b>7,3</b>	5	-1	-5	-2	-7	-8	-12	-10
<b>NPA 450</b> <b>NPA 450 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 2130	<b>14,3</b>	12	9	4	-3	-10	-11	-14	-21
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>11,1</b>	7	7	3	-3	-9	-10	-12	-18
		RPM ≥ 2701	<b>11,5</b>	6	9	0	0	-11	-12	-14	-19
	Area 2	RPM ≤ 2130	<b>4,3</b>	-3	-5	-1	-4	-4	-8	-11	-17
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>4,2</b>	-1	-6	-4	-2	-5	-8	-11	-15
		RPM ≥ 2701	<b>3,6</b>	-1	-6	-9	-3	-6	-7	-9	-13
	Area 3	RPM ≤ 2130	<b>4,8</b>	-2	-3	0	-5	-5	-8	-10	-16
		2131 ≤ RPM ≤ 2700	<b>4,6</b>	-1	-4	-3	-2	-7	-9	-8	-13
		RPM ≥ 2701	<b>4,0</b>	-1	-4	-7	-3	-8	-8	-7	-10
<b>NPA 500</b> <b>NPA 500 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 1680	<b>13,9</b>	12	6	6	-6	-9	-12	-15	-21
		1681 ≤ RPM ≤ 2130	<b>13,3</b>	11	7	5	-5	-10	-12	-14	-21
		RPM ≥ 2131	<b>11,2</b>	8	6	2	0	-10	-11	-14	-19
	Area 2	RPM ≤ 1680	<b>6,1</b>	-2	-6	4	-8	-5	-10	-12	-19
		1681 ≤ RPM ≤ 2130	<b>5,9</b>	1	-5	2	-6	-7	-8	-10	-17
		RPM ≥ 2131	<b>5,3</b>	2	-5	-4	-2	-7	-8	-10	-15
	Area 3	RPM ≤ 1680	<b>5,3</b>	0	-4	1	-7	-5	-8	-12	-21
		1681 ≤ RPM ≤ 2130	<b>6,2</b>	2	-3	1	-6	-7	-8	-7	-18
		RPM ≥ 2131	<b>5,0</b>	1	-4	-4	-3	-8	-8	-6	-12
<b>NPA 560</b> <b>NPA 560 ALU</b>	Area 1	RPM ≤ 1080	<b>16,9</b>	15	12	1	-6	-9	-13	-12	-15
		1081 ≤ RPM ≤ 2130	<b>14,0</b>	12	7	6	-6	-10	-13	-16	-21
		RPM ≥ 2131	<b>11,2</b>	8	6	2	0	-10	-11	-14	-19
	Area 2	RPM ≤ 1080	<b>11,0</b>	4	9	1	-5	-7	-11	-10	-12
		1081 ≤ RPM ≤ 2130	<b>8,5</b>	3	-3	6	-6	-7	-10	-14	-18
		RPM ≥ 2131	<b>5,3</b>	2	-5	-4	-2	-7	-8	-10	-15
	Area 3	RPM ≤ 1080	<b>10,2</b>	6	6	2	-4	-7	-11	-10	-13
		1081 ≤ RPM ≤ 2130	<b>7,7</b>	4	-2	3	-5	-6	-8	-13	-16
		RPM ≥ 2131	<b>5,0</b>	1	-4	-4	-3	-8	-8	-6	-12

The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct sound noise.

Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Wheel size Lauftrad-Baugröße Taille de la turbine Grandezza della girante	Volume flow range Volumenstrom Interval du débit Intervallo di portata	Speed range Drehzahl Interval de vitesse Intervallo di velocità	$\Delta L_{W3}$	$\Delta L_{woc3}$ 63	$\Delta L_{woc3}$ 125	$\Delta L_{woc3}$ 250	$\Delta L_{woc3}$ 500	$\Delta L_{woc3}$ 1000	$\Delta L_{woc3}$ 2000	$\Delta L_{woc3}$ 4000	$\Delta L_{woc3}$ 8000
<b>NPA 630</b> <b>NPA 630 ALU</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1080	<b>16,9</b>	15	12	1	-6	-9	-13	-12	-15
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>16,6</b>	15	10	6	-6	-9	-13	-14	-18
		RPM $\geq$ 1681	<b>14,1</b>	12	8	5	-5	-9	-13	-15	-19
	Area 2	RPM $\leq$ 1080	<b>11,0</b>	4	9	1	-5	-7	-11	-10	-12
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>8,6</b>	4	-1	5	-5	-7	-12	-11	-14
		RPM $\geq$ 1681	<b>8,4</b>	5	-3	4	-5	-7	-11	-12	-14
Area 3	RPM $\leq$ 1080	<b>10,2</b>	6	6	2	-4	-7	-11	-10	-13	
	1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>8,8</b>	6	-1	3	-4	-6	-11	-11	-13	
	RPM $\geq$ 1681	<b>7,8</b>	5	-2	1	-4	-6	-10	-11	-10	
<b>NPA 710</b> <b>NPA 710 ALU</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1080	<b>15,8</b>	13	12	2	-6	-9	-13	-15	-18
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>9,1</b>	5	-3	6	-7	-9	-13	-16	-21
		RPM $\geq$ 1681	<b>10,7</b>	8	0	6	-7	-9	-13	-16	-19
	Area 2	RPM $\leq$ 1080	<b>11,5</b>	7	8	3	-5	-6	-12	-13	-17
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>9,7</b>	7	-2	5	-6	-6	-12	-14	-18
		RPM $\geq$ 1681	<b>9,5</b>	7	-2	4	-5	-5	-11	-13	-16
Area 3	RPM $\leq$ 1080	<b>10,9</b>	7	7	2	-5	-6	-12	-13	-18	
	1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1680	<b>8,8</b>	6	-1	3	-5	-5	-10	-13	-13	
	RPM $\geq$ 1681	<b>8,3</b>	6	-2	1	-5	-5	-9	-12	-11	
<b>NPA 800</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1080	<b>13,7</b>	12	8	-2	-4	-4	-13	-15	-22
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1345	<b>9,1</b>	4	5	2	-4	-5	-9	-12	-18
		RPM $\geq$ 1346	<b>7,1</b>	3	-2	2	-6	-4	-8	-10	-17
	Area 2	RPM $\leq$ 1080	<b>6,1</b>	0	2	-5	-4	-2	-11	-14	-19
		1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1345	<b>5,7</b>	1	-2	-1	-4	-4	-8	-11	-18
		RPM $\geq$ 1346	<b>5,5</b>	2	-5	-1	-7	-4	-8	-10	-17
Area 3	RPM $\leq$ 1080	<b>7,9</b>	3	4	-2	-5	-3	-10	-13	-19	
	1081 $\leq$ RPM $\leq$ 1345	<b>6,6</b>	2	-1	1	-4	-5	-9	-12	-18	
	RPM $\geq$ 1346	<b>6,1</b>	2	-2	0	-6	-5	-8	-11	-17	
<b>NPA 900</b>	Area 1	RPM $\leq$ 840	<b>15,2</b>	12	12	-1	-5	-6	-12	-17	-22
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>15,3</b>	12	12	2	-5	-6	-9	-15	-20
		RPM $\geq$ 1081	<b>15,3</b>	12	12	2	-6	-7	-10	-16	-21
	Area 2	RPM $\leq$ 840	<b>10,4</b>	5	8	-2	-3	-5	-10	-14	-19
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>9,3</b>	4	6	0	-4	-4	-9	-14	-19
		RPM $\geq$ 1081	<b>7,3</b>	2	2	1	-4	-5	-9	-15	-20
Area 3	RPM $\leq$ 840	<b>12,9</b>	9	10	0	-4	-6	-11	-15	-20	
	841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>10,4</b>	4	8	1	-4	-4	-10	-15	-21	
	RPM $\geq$ 1081	<b>8,4</b>	3	4	2	-5	-5	-10	-16	-21	
<b>NPA 1000</b>	Area 1	RPM $\leq$ 840	<b>12,2</b>	10	7	-2	-2	-4	-11	-17	-23
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>11,6</b>	9	7	-2	-4	-4	-10	-15	-22
		RPM $\geq$ 1081	<b>15,3</b>	12	12	2	-6	-7	-10	-16	-21
	Area 2	RPM $\leq$ 840	<b>9,5</b>	5	6	-2	-2	-4	-11	-16	-25
		841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>8,0</b>	3	4	-1	-4	-3	-10	-15	-22
		RPM $\geq$ 1081	<b>7,3</b>	2	2	1	-4	-5	-9	-15	-20
Area 3	RPM $\leq$ 840	<b>11,6</b>	8	8	0	-4	-4	-11	-15	-25	
	841 $\leq$ RPM $\leq$ 1080	<b>9,5</b>	5	6	0	-5	-4	-10	-14	-21	
	RPM $\geq$ 1081	<b>8,4</b>	3	4	2	-5	-5	-10	-16	-21	
<b>NPA 1120</b>	Area 1	RPM $\leq$ 670	<b>15,1</b>	14	7	0	-3	-5	-13	-17	-23
		671 $\leq$ RPM $\leq$ 840	<b>13,5</b>	11	9	0	-3	-4	-11	-17	-22
		RPM $\geq$ 841	<b>13,2</b>	11	8	0	-3	-4	-10	-15	-20
	Area 2	RPM $\leq$ 670	<b>11,2</b>	8	7	0	-3	-5	-12	-17	-22
		671 $\leq$ RPM $\leq$ 840	<b>9,2</b>	4	6	-1	-3	-4	-11	-17	-21
		RPM $\geq$ 841	<b>8,3</b>	4	4	-1	-4	-5	-9	-14	-19
Area 3	RPM $\leq$ 670	<b>11,3</b>	8	7	1	-3	-5	-12	-17	-23	
	671 $\leq$ RPM $\leq$ 840	<b>9,6</b>	5	6	0	-3	-4	-11	-15	-21	
	RPM $\geq$ 841	<b>8,1</b>	4	3	0	-4	-4	-10	-13	-17	
<b>NPA 1250</b>	Area 1	RPM $\leq$ 840	<b>14,3</b>	11	11	0	-4	-6	-12	-18	-21
		RPM $\geq$ 841	<b>14,8</b>	12	11	0	-4	-6	-12	-16	-19
		RPM $\leq$ 840	<b>10,8</b>	7	7	0	-3	-5	-11	-17	-21
	Area 2	RPM $\geq$ 841	<b>9,6</b>	6	5	0	-2	-5	-11	-15	-18
		RPM $\leq$ 840	<b>9,6</b>	6	5	0	-2	-5	-11	-14	-18
		RPM $\geq$ 841	<b>8,9</b>	5	4	0	-2	-5	-11	-13	-13
<b>NPA 1400</b>	Area 1	RPM $\leq$ 840	<b>14,3</b>	11	11	0	-4	-6	-12	-18	-21
		RPM $\geq$ 841	<b>14,8</b>	12	11	0	-4	-6	-12	-16	-19
		RPM $\leq$ 840	<b>10,8</b>	7	7	0	-3	-5	-11	-17	-21
	Area 2	RPM $\geq$ 841	<b>9,6</b>	6	5	0	-2	-5	-11	-15	-18
		RPM $\leq$ 840	<b>9,6</b>	6	5	0	-2	-5	-11	-14	-18
		RPM $\geq$ 841	<b>8,9</b>	5	4	0	-2	-5	-11	-13	-13
<b>NPA 1600</b>	Area 1	RPM $\leq$ 540	<b>16,0</b>	14	11	0	-4	-6	-12	-19	-22
		RPM $\geq$ 541	<b>14,3</b>	11	11	0	-4	-6	-12	-18	-21
		RPM $\leq$ 540	<b>12,3</b>	10	7	0	-3	-5	-11	-18	-22
	Area 2	RPM $\geq$ 541	<b>10,8</b>	7	7	0	-3	-5	-11	-17	-21
		RPM $\leq$ 540	<b>11,2</b>	9	5	0	-2	-5	-11	-15	-19
		RPM $\geq$ 541	<b>9,6</b>	6	5	0	-2	-5	-11	-14	-18

The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct sound noise.

Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGHE LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Wheel size Lauftrad-Baugröße Taille de la turbine Grandezza della girante	Volume flow range Volumenstrom Interval du debit Intervallo di portata	Speed range Drehzahl Interval de vitesse Intervallo di velocità	$\Delta L_{W3}$	$\Delta L_{woc3}$ 63	$\Delta L_{woc3}$ 125	$\Delta L_{woc3}$ 250	$\Delta L_{woc3}$ 500	$\Delta L_{woc3}$ 1000	$\Delta L_{woc3}$ 2000	$\Delta L_{woc3}$ 4000	$\Delta L_{woc3}$ 8000
<b>TE 180</b>	Area 1	RPM $\leq$ 4200	<b>9,2</b>	3	6	1	0	-9	-18	-18	-22
		RPM $\geq$ 4201	<b>6,7</b>	-3	3	0	-1	-5	-13	-15	-19
	Area 2	RPM $\leq$ 4200	<b>5,7</b>	1	-3	-3	0	-6	-10	-11	-13
		RPM $\geq$ 4201	<b>2,9</b>	-6	-3	-7	-6	-3	-11	-10	-13
<b>TE 200</b>	Area 1	RPM $\leq$ 4200	<b>11,4</b>	5	9	3	-2	-9	-17	-17	-24
		RPM $\geq$ 4201	<b>7,6</b>	1	3	2	-3	-6	-11	-12	-15
	Area 2	RPM $\leq$ 4200	<b>6,0</b>	2	-1	-3	-2	-6	-9	-10	-15
		RPM $\geq$ 4201	<b>4,7</b>	0	-2	-7	-3	-6	-9	-7	-13
<b>TE 225</b>	Area 1	RPM $\leq$ 4200	<b>11,0</b>	5	8	4	-3	-9	-18	-19	-26
		RPM $\geq$ 4201	<b>7,4</b>	0	3	0	1	-8	-17	-18	-23
	Area 2	RPM $\leq$ 4200	<b>4,6</b>	1	-6	-6	-2	-7	-9	-10	-14
		RPM $\geq$ 4201	<b>2,6</b>	-4	-7	-11	-3	-8	-8	-6	-12
<b>TE 250</b>	Area 1	RPM $\leq$ 3350	<b>13,5</b>	10	9	6	-6	-12	-18	-21	-26
		RPM $\geq$ 3351	<b>9,2</b>	3	6	2	-2	-8	-17	-18	-21
	Area 2	RPM $\leq$ 3350	<b>7,6</b>	3	1	2	-4	-6	-8	-12	-17
		RPM $\geq$ 3351	<b>4,1</b>	-1	-3	-7	-3	-7	-8	-8	-13
<b>TE 280</b>	Area 1	RPM $\leq$ 3350	<b>13,7</b>	11	8	6	-4	-11	-18	-21	-24
		RPM $\geq$ 3351	<b>10,0</b>	4	7	2	-2	-9	-17	-20	-23
	Area 2	RPM $\leq$ 3350	<b>6,2</b>	1	-3	2	-4	-7	-8	-13	-17
		RPM $\geq$ 3351	<b>3,6</b>	-1	-6	-10	-2	-9	-6	-10	-12
<b>TE 315</b>	Area 1	RPM $\leq$ 2700	<b>16,1</b>	14	11	4	-4	-14	-20	-24	-29
		RPM $\geq$ 2701	<b>12,6</b>	9	8	5	-2	-11	-17	-20	-24
	Area 2	RPM $\leq$ 2700	<b>9,0</b>	5	3	3	-3	-9	-11	-17	-23
		RPM $\geq$ 2701	<b>7,7</b>	6	-4	-4	-1	-8	-8	-14	-17
<b>TE 355</b>	Area 1	RPM $\leq$ 2700	<b>15,7</b>	14	9	5	-3	-13	-17	-23	-27
		RPM $\geq$ 2701	<b>12,4</b>	10	6	4	-2	-11	-14	-20	-23
	Area 2	RPM $\leq$ 2700	<b>8,0</b>	4	0	3	-3	-8	-8	-15	-18
		RPM $\geq$ 2701	<b>4,8</b>	1	-5	-6	-1	-9	-6	-15	-18
<b>TE 400</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1350	<b>17,9</b>	16	13	2	-6	-18	-21	-27	-30
		RPM $\geq$ 1351	<b>14,4</b>	12	9	5	-3	-12	-16	-21	-25
	Area 2	RPM $\leq$ 1350	<b>13,0</b>	9	10	1	-3	-6	-15	-19	-25
		RPM $\geq$ 1351	<b>8,0</b>	4	0	3	-3	-7	-10	-15	-18
<b>TE 450</b>	Area 1	RPM $\leq$ 1350	<b>16,9</b>	15	12	2	-4	-16	-20	-27	-31
		RPM $\geq$ 1351	<b>15,3</b>	14	7	5	-3	-12	-15	-20	-24
	Area 2	RPM $\leq$ 1350	<b>11,4</b>	7	8	2	-2	-8	-13	-19	-25
		RPM $\geq$ 1351	<b>7,9</b>	4	-3	4	-4	-9	-9	-17	-19

The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct sound noise.

Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.

**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**3.2. Sound Power Level at the free inlet**

The test set-up figure shows the location of the fan and of the microphone in the reverberant room for inlet sound power testing.

**3.2. Schalleistungspegel am freien Ansaug**

Die Zeichnung der Prüfinstallation zeigt die Position des Laufrades und des Mikrofons im Hallraum für die Schalleistungstests im Ansaug

**3.2. Niveau de puissance sonore à l'aspiration libre**

La figure avec l'installation d'essai montre la position de la turbine et du microphone dans la chambre réverbérante pour la mesure de la puissance sonore à l'entrée

**3.2. Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione libera**

La figura con l'installazione di prova mostra il posizionamento della ventola e del microfono nella camera riverberante per la misurazione della potenza sonora all'ingresso.

**3.2.1. Sound Power Level at the free inlet; symbols**

$L_{wA5}$  Inlet A-weighted Total Sound Power Level

**3.2.1. Schalleistungspegel am freien Ansaug; Symbole**

A-bewertete Gesamtschalleistungspegel am Ansaug

**3.2.1. Niveau de puissance sonore à l'aspiration libre; symboles**

Niveau de Puissance Sonore Total avec aspiration libre, pondéré en échelle A

**3.2.1. Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera; simboli**

Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera, ponderato in scala A [dB(A)]

$L_{woct5}$  Inlet Sound Power Level at a specific Octave Band Mid-Frequency

Schalleistungspegel am Ansaug bei einer bestimmten Oktavmittefrequenz

Niveau de Puissance Sonore avec aspiration libre en bande d'octave

Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera in Banda d'Ottava [dB]

$L_{woctA5}$  Inlet A-weighted Sound Power Level at a specific Octave Band Mid-Frequency

A-bewertete Schalleistungspiegel am Ansaug bei einer bestimmten Oktavmittefrequenz

Niveau de Puissance Sonore avec aspiration libre en bande d'octave, pondéré en échelle A

Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera in Banda d'Ottava, ponderato in scala A [dB(A)]

$L_{w5}$  Inlet Total Sound Power Level

Gesamtschalleistungspegel am Ansaug

Niveau de puissance sonore total avec aspiration libre

Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera [dB]

$f_m$  Octave Band Mid-Frequency


Oktavmittefrequenz

Fréquence médiane de bande d'octave

Frequenza centrale di Banda d'Ottava [Hz]

**Sound measurement test rig scheme according to:****Geräuschpegelmeßeinrichtungsschema nach:****Schéma Banc d'essai bruit selon normes:****Schema banco prova rumore secondo norme:**

ANSI/AMCA 300 Figure 2 / BS ISO 13347-2 / DIN 45635-38 / ISO 13347-2

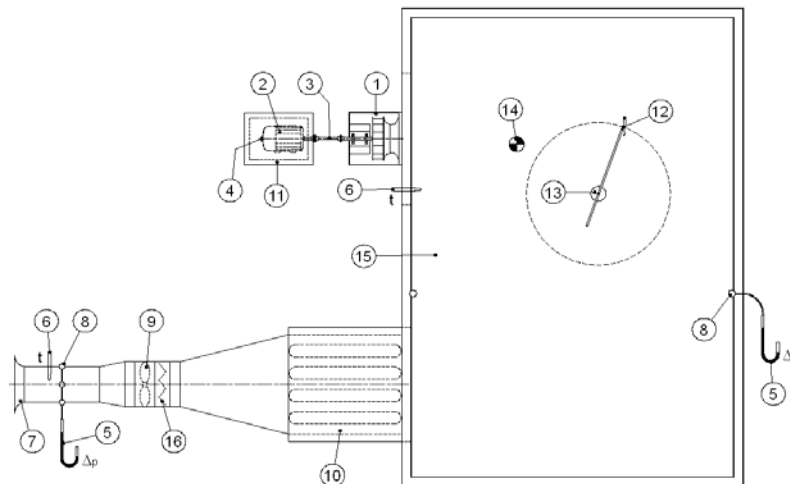**Fan Inlet Sound Testing Installation Type A: Free Inlet-Free Outlet****Geräuschtest am Ventilatorenansaug, Typ A: Freier Eingang-freier Ansaug, freier Ausblas****Installation de la turbine pour la mesure du bruit à l'aspiration selon type A: aspiration libre-re-foulement libre****Installazione della ventola per la misura del rumore all'aspirazione secondo Tipo A: aspirazione libera-mandata libera**

1. Plenum Fan
2. Electric motor drive
3. Shaft with elastic joint
4. Tachometer
5. Differential pressure gauge
6. Thermometric probe
7. Normalized inlet
8. Static pressure tapping-ups
9. Auxiliary fan
10. Silencer
11. Silenced electric motor drive
12. Microphone
13. Rotating boom
14. Reference sound source
15. Reverberant room
16. Damper

1. Plenum Ventilatoren
2. Elektrischer Antrieb
3. Welle mit elastischen Verbindungen
4. Drehzahlmesser
5. Differenzdruckmesser
6. Temperaturnahe
7. Einlauf-Normdüse
8. Statischer Druck Messstellen
9. Hilfsventilator
10. Schalldämpfer
11. Motorschalldämpfer
12. Mikrophon
13. Rotierende Stange
14. Schallquellenreferenz
15. Schallkammer
16. Drossel

1. Ventilateur Plenum
2. Moteur électrique
3. Arbre avec joint d'accouplement
4. Tachymètre
5. Manomètre différentiel
6. Sonde thermométrique
7. Pavillon normalisé
8. Prise statique de pression
9. Ventilateur auxiliaire
10. Silencieux
11. Silencieux moteur électrique
12. Microphone
13. Tige roulante
14. Référence source du bruit
15. Chambre réverbérante
16. Registre de réglage

1. Girante libera
2. Motore elettrico
3. Albero con giunti elastici
4. Tachimetro
5. Manometro differenziale
6. Sonda termometrica
7. Boccaglio normalizzato
8. Prese statiche di pressione
9. Ventilatore ausiliario
10. Silenziatore
11. Silenziatore motore elettrico
12. Microfono
13. Asta rotante
14. Sorgente sonora di riferimento
15. Camera riverberante
16. Serranda di regolazione



### 3.2.2. Determination of Sound Power Level

The values for the Sound Power Level at free inlet are given in the sound data tables at section 3.2.3.

For each fan size the sound data tables contain the free inlet A-weighted Total Sound Power Level  $L_{WA5}$ , the Inlet Total Sound Power Level  $L_{W5}$  and the free inlet Sound Power Levels  $L_{woct5}$  at each Octave Band (Mid-Frequency) for a set of operational points over a full range of speeds and airflows within the fan catalogued operating field.

The A-weighted Total Sound Power Level  $L_{WA5}$ , the Inlet Total Sound Power Level  $L_{W5}$  and the Sound Power Levels  $L_{woct5}$  at each Octave Band of the operational point are obtained as interpolation of the corresponding values derived from the tables.

The Total Sound Power Level  $L_{W5}$  is calculated as logarithmical addition of the octave band values  $L_{woct5}$ .

### 3.2.2. Ermittlung des Schalleistungspegels

Die Werte des Schalleistungspegels am freien Ansaug sind in der Tabelle im Feld 3.2.3 angegeben.

Für jede Ventilatorgröße enthalten die Schalldatentabellen den A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel  $L_{WA5}$  am freien Ansaug, Gesamtschalleistungspegel am Ansaug  $L_{W5}$  bei jedem Okta- venband (Mittelfrequenz) und die freier Eingang Lärmpegel  $L_{woct5}$  an jedem Oktavenband (Mittelfrequenz) für einige Betriebspunkte bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Volumenströme, die in den Betriebsfeldern im Katalog angegeben sind.

Der A-bewertete Gesamtschalleistungspegel  $L_{WA5}$ , Gesamtschalleistungspegel am Ansaug  $L_{W5}$  und die Schallpegel  $L_{woct5}$  am Okta- venband des Betriebspunktes erhält man als Interpolation gemäss der in den Tabellen enthaltenen Werte. Der Gesamtschalleistung-spegel  $L_{W5}$  stammt aus der logarithmischen Summe der Oktavenbandwerte  $L_{WA5}$ .

### 3.2.2. Détermination du niveau de puissance acoustique

Les valeurs pour le niveau de puissance acoustique à l'aspiration libre sont indiquées dans les tables à la section 3.2.3.

Pour chaque taille de turbine les tables avec les données acoustique contiennent le niveau de puissance sonore total pondéré A  $L_{WA5}$  à l'aspiration libre, Niveau de puissance sonore total avec aspiration libre  $L_{W5}$  et les niveaux de puissance sonore à l'aspiration libre à chaque bande d'octave (fréquence médiane) pour un ensemble de points opérationnels à différentes vitesse et des flux d'air dans le champ de fonctionnement indiqué dans le catalogue.

Le niveau de puissance sonore totale pondéré A  $L_{WA5}$ , Niveau de puissance sonore total avec aspiration libre  $L_{W5}$  et les niveaux de puissance sonore  $L_{woct5}$  en bande d'octave du point de selection sont obtenus comme interpolation des valeurs correspondantes dérivées des tables. Tout le niveau de puissance sonore  $L_{W5}$  dérive de la somme logarithmique des valeurs  $L_{woct5}$  en bande d'octave.

### 3.2.2. Determinazione del Livello di Potenza Sonora

I valori del Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera sono dati nelle tabelle alla sezione 3.2.3.

Per ogni grandezza di girante le tabelle con i dati acustici contengono il Livello di Potenza Sonora Totale pesata A  $L_{WA5}$ , all'aspirazione libera, il Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera  $L_{W5}$  ed i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione libera ad ogni Banda d'Ottava (Frequenza centrale) per un insieme di punti di funzionamento a varie velocità e portate all'interno del campo prestazionale rappresentato a catalogo.

Il Livello di Potenza Sonora Totale pesata A,  $L_{WA5}$ , il Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera  $L_{W5}$  ed i Livelli di Potenza Sonora  $L_{woct5}$  in Banda d'Ottava del punto di selezione vanno ottenuti come interpolazione dei corrispondenti valori ricavati dalla tabella.

Il Livello Totale di Potenza Sonora  $L_{W5}$  deriva dalla somma logaritmica dei valori in Banda d'Ottava  $L_{woct5}$ .



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

3.2.3. Sound data tables 3.2.3. Schallpegeltabelle 3.2.3. Données sur le niveau sonore 3.2.3. Dati di rumorosità

Table with 14 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LWAS, Lw5. Rows include NPL 200 - NPL 200 ALU with RPM values from 1500 to 5800.

Table with 14 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LWAS, Lw5. Rows include NPL 225 - NPL 225 ALU with RPM values from 1500 to 5200.

Table with 14 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LWAS, Lw5. Rows include NPL 250 - NPL 250 ALU with RPM values from 1200 to 5200.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5 und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5 et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5 ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table for NPL 280 - NPL 280 ALU with columns for RPM, m3/h, Lwoct5, LwA5, and Lw5. Rows include RPM values from 1200 to 4735.

Table for NPL 315 - NPL 315 ALU with columns for RPM, m3/h, Lwoct5, LwA5, and Lw5. Rows include RPM values from 1000 to 4315.

Table for NPL 355 - NPL 355 ALU with columns for RPM, m3/h, Lwoct5, LwA5, and Lw5. Rows include RPM values from 900 to 3825.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5i Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5i für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5i pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5i per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwocts (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include RPM values from 900 to 3400.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwocts (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include RPM values from 900 to 3025.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwocts (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include RPM values from 900 to 2725.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5i Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5i für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les données acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5i pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5i per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.





comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

NPL 800 table with columns for RPM, m3/h, Lwocts, LwAS, Lw5. Rows include speeds from 500 to 1700 RPM.

NPL 900 table with columns for RPM, m3/h, Lwocts, LwAS, Lw5. Rows include speeds from 400 to 1500 RPM.

NPL 1000 table with columns for RPM, m3/h, Lwocts, LwAS, Lw5. Rows include speeds from 310 to 1350 RPM.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwAS Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schallleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schallleistung am Ansaug Lw5i und LwAS für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les données acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwAS pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwAS per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table for NPL 1120 with columns for RPM, m3/h, Lwocst, and LwAS/Lw5. Rows include speeds from 310 to 1150 RPM.

Table for NPL 1250 with columns for RPM, m3/h, Lwocst, and LwAS/Lw5. Rows include speeds from 310 to 1085 RPM.

Table for NPL 1400 with columns for RPM, m3/h, Lwocst, and LwAS/Lw5. Rows include speeds from 310 to 970 RPM.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les données acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 250 - NPA 250 ALU with sub-headers for 1500, 1900, 2400, 3000, 3400, 3800, 4800, 5260 RPM.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 280 - NPA 280 ALU with sub-headers for 1500, 1900, 2400, 3000, 3400, 3800, 4300, 4690 RPM.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 315 - NPA 315 ALU with sub-headers for 1200, 1500, 1900, 2400, 3000, 3800, 4200, 4500 RPM.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.







comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoc5t (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 500 - NPA 500 ALU with RPM values from 800 to 2850.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoc5t (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 560 - NPA 560 ALU with RPM values from 700 to 2650.

Table with 12 columns: RPM, m3/h, Lwoc5t (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, Lw5. Rows include NPA 630 - NPA 630 ALU with RPM values from 600 to 2350.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table for NPA 710 - NPA 710 ALU. Columns include RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, and Lw5. Rows are grouped by RPM (500, 750, 1000, 1200, 1500, 1650, 1900, 2100).

Table for NPA 800. Columns include RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, and Lw5. Rows are grouped by RPM (500, 750, 1000, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800).

Table for NPA 900. Columns include RPM, m3/h, Lwoct5 (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000), LwA5, and Lw5. Rows are grouped by RPM (400, 600, 750, 1000, 1200, 1380, 1500, 1600).

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO - NPL - NPA - NPL ALU - NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table for NPA 1000 with columns for RPM, m3/h, Lw0c5t, and LwA5/Lw5. Rows include speeds from 400 to 1400 RPM.

Table for NPA 1120 with columns for RPM, m3/h, Lw0c5t, and LwA5/Lw5. Rows include speeds from 300 to 1200 RPM.

Table for NPA 1250 with columns for RPM, m3/h, Lw0c5t, and LwA5/Lw5. Rows include speeds from 300 to 1100 RPM.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5i, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5i und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les données acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5i et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5i ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



comefri

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE
HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE
TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE
GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Table for NPA 1400 showing RPM, m3/h, and Lwoc15 values for various flow rates (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000) across different RPM ranges (300, 378, 480, 600, 750, 870, 960, 975).

Table for NPA 1600 showing RPM, m3/h, and Lwoc15 values for various flow rates (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000) across different RPM ranges (300, 378, 480, 550, 650, 750, 800, 850).

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10^-12 watts calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet Lw5, LwA5 Sound Power Levels for Installation Type A: free inlet, free outlet.

Die Schalleistungspegel beziehen sich auf 10^-12 watt gemäss AMCA International Standard 301. Die angegebenen akustischen Daten beziehen sich auf die Schalleistung am Ansaug Lw5 und LwA5 für die Insatallation Typ A:freier Ansaug, freier Ausblas.

Les niveaux de puissance sonore font référence à 10^-12 watt selon AMCA International Standard 301. Les donnés acoustiques indiquées sont les niveaux de Puissance Sonore à l'aspiration Lw5 et LwA5 pour installation Type A: aspiration libre refoulement libre.

I Livelli di Potenza Sonora riportati sono riferiti a 10^-12 watt secondo AMCA International Standard 301. I dati acustici indicati sono i Livelli di Potenza Sonora all'aspirazione Lw5 ed LwA5 per installazione Tipo A: aspirazione libera mandata libera.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**3.3. Selection Example**

**3.3. Auslegungsbeispiel**

**3.3. Exemple de sélection**

**3.3. Esempio di selezione**


Wheel selection for the following duty conditions:

Sélection de une turbine pour les suivants paramètres de fonctionnement:

Selezione di una girante per i seguenti parametri di funzionamento:

$\dot{V}$  = 22000 m<sup>3</sup>/h  
 $\Delta p_{stat}$  = 1700 Pa  
 $\rho$  = 1,2 kg/m<sup>3</sup>  
 $t$  = 20 °C

NPL 710		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massa velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1600	1915
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

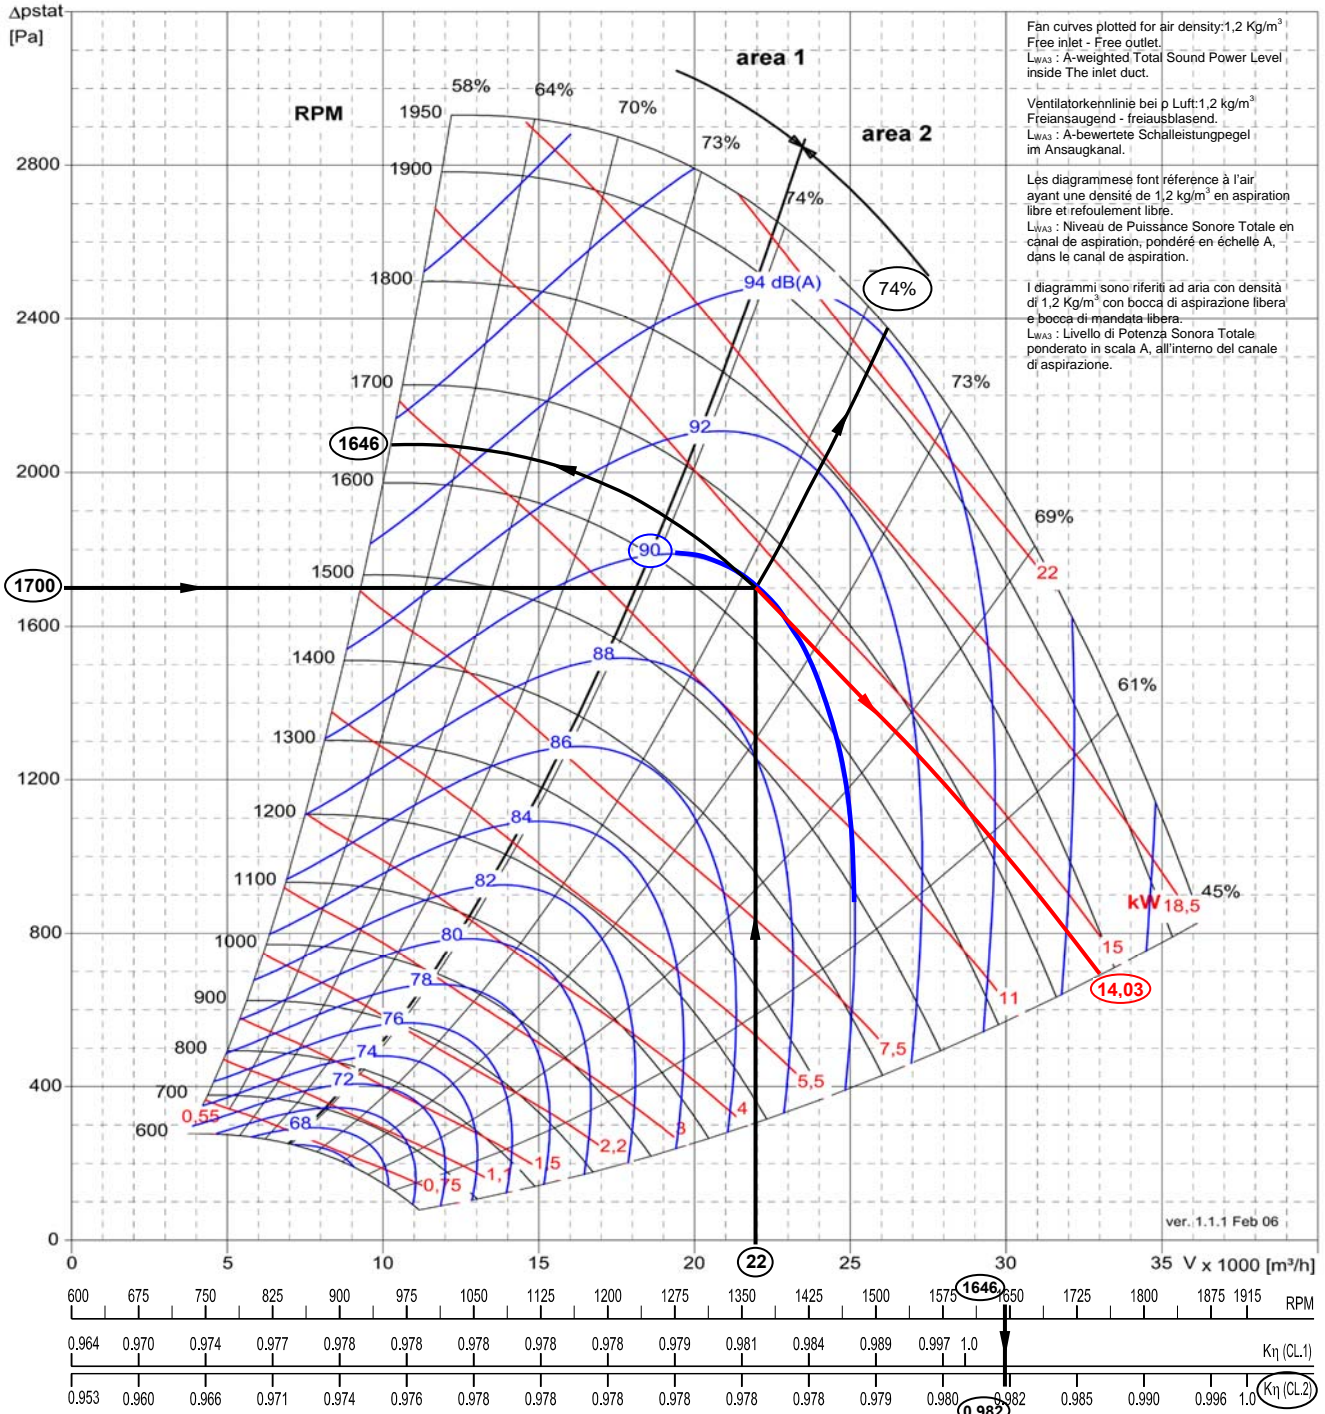

Performance shown is for installation type A, free inlet-free outlet. Performance ratings include the effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances in the airstream. Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A, im freien Druckansaugkanal-freiem Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations indiquées font références à des installations A, aspiration libre-refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni indicate si riferiscono ad installazione A, aspirazione libera-mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Wheel selection model and size ist NPL 710

Gewählt: NPL 710 Leistungsangaben laut Ventilator-  
 tordiagramm:

La turbine libre sélectionné, est la NPL 710, ayant les  
 suivantes caractéristiques :

La girante libera selezionata è la NPL 710, avente le ca-  
 ratteristiche seguenti:

n = 1646 min<sup>-1</sup>      L<sub>WA3</sub> = 90 dB(A)      P<sub>w</sub> = 14,03 kW  
 n<sub>max</sub> = 1915 min<sup>-1</sup>      η<sub>st</sub> = 74 %

a) Efficiency correction

a) Korrektur des Wirkungsgrades

a) Correction du rendement:

a) Correzione del rendimento:

With n=1646 min<sup>-1</sup> the value of K<sub>η</sub>(CL2), read on the bottom scale on the performance graph, is K<sub>η</sub>(CL2) = 0,982. Therefore the corrected total efficiency is:

Mit Drehzahl n=1646 u/min ergibt sich im Diagramm für die Wirkungsgradkorrektur der Wert K<sub>η</sub>(CL2)=0,982. Dadurch errechnet sich der korrigierte Gesamtwirkungsgrad mit:

Avec n=1646 t./min. la valeur de K<sub>η</sub>(CL2), lu dans l'abaque sous le diagramme de sélection K<sub>η</sub>(CL2) = 0,982. Par conséquent le rendement total correct est :

Con il n=1646 min<sup>-1</sup> il valore di K<sub>η</sub>(CL2), letto nella scala sotto i diagrammi di selezione è K<sub>η</sub>(CL2) = 0,982. Percui il rendimento totale corretto è:

$$\eta_t = 74 \times 0,982 = 72,67 \%$$

Therefore the corrected absorbed power on fan shaft is:

und daher die korrigierte und  
 aufgenommene Leistung an der Welle ist:

et par conséquent le Puissance absorbée à l'arbre du ventilateur correcte est :

e quindi la potenza assorbita all'albero del ventilatore corretta è:

$$P_w = \frac{\dot{V} \times \Delta p_{tot}}{\eta_t \times 36000} = \frac{22000 \times 1700}{72,67 \times 36000} = 14,29 \text{ kW}$$

b) Sound data in the inlet duct

b) Schalleistungsdaten am Ansaug

b) Niveau de bruit à l'aspiration

b) Dati di rumore nel canale di aspirazione

The following steps must be followed to determine the Octave Band values:

die Schalldaten über das Oktavband ergeben sich wie folgt:

Les valeurs de niveau sonore par bande d'octave se déterminent de la manière suivante:

I valori di rumorosità in Banda di Ottava si determinano nel seguente modo:

b1) Read on the Sound Data Table 3.2, for NPL 710, each Octave Band and considering the selected wheel performance zone and speed (area 2, ≥ 1600 min<sup>-1</sup>) the appropriate values for ΔL<sub>woct3</sub>:

b1) für NPL 710 die Werte ΔL<sub>w3</sub> und ΔL<sub>woct3</sub> aus Tabelle 3.2 entnehmen aufgrund des Einsatzbereiches (area 2) und der Drehzahl (≥ 1600 min<sup>-1</sup>) erhält man für ΔL<sub>woct3</sub>:

b1) Lire du tableau 3.2, pour la NPL 710, les valeurs de ΔL<sub>w3</sub> et des ΔL<sub>woct3</sub> en considérant la zone et la vitesse de rotation (zone 2, ≥ 1600 min<sup>-1</sup>)

b1) Leggere dalla tabella 3.2, per la NPL 710, i valori di ΔL<sub>w3</sub> e dei ΔL<sub>woct3</sub> considerando area e velocità di rotazione (area 2, ≥ 1600 min<sup>-1</sup>)

ΔL <sub>w3</sub>	ΔL <sub>woct3</sub> 63	ΔL <sub>woct3</sub> 125	ΔL <sub>woct3</sub> 250	ΔL <sub>woct3</sub> 500	ΔL <sub>woct3</sub> 1000	ΔL <sub>woct3</sub> 2000	ΔL <sub>woct3</sub> 4000	ΔL <sub>woct3</sub> 8000
7	3	-1	1	-6	-6	-9	-7	-11

b2) Apply these corrections to L<sub>WA3</sub> = 90 dB(A) (add the ΔL<sub>woct3</sub> values) to obtain the values of L<sub>woct3</sub>:

b2) Diese Korrekturwerte zu L<sub>WA3</sub> = 90 dB(A) addieren um L<sub>woct3</sub> Werte zu erhalten:

b2) Appliquer les corrections à L<sub>WA3</sub> = 90 dB(A) (ajouter les valeurs de ΔL<sub>woct3</sub>) pour obtenir les valeurs de L<sub>woct3</sub>:

b2) Applicare le correzioni a L<sub>WA3</sub> = 90 dB(A) (sommare i valori di ΔL<sub>woct3</sub>) per ottenere i valori di L<sub>woct3</sub>:

L <sub>woct3</sub> 63	L <sub>woct3</sub> 125	L <sub>woct3</sub> 250	L <sub>woct3</sub> 500	L <sub>woct3</sub> 1000	L <sub>woct3</sub> 2000	L <sub>woct3</sub> 4000	L <sub>woct3</sub> 8000
93	89	91	84	84	81	83	79

b3) To obtain the L<sub>w3</sub> Total Sound Power value, add to L<sub>WA3</sub> the ΔL<sub>w3</sub> value

b3) Um den Gesamtschalleistungspegel zu erhalten L<sub>WA3</sub> und ΔL<sub>w3</sub> addieren

b3) Pour obtenir les valeurs du niveau de Puissance Sonore Total L<sub>w3</sub>, sommer L<sub>WA3</sub> à ΔL<sub>w3</sub>

b3) Per ottenere i valori del Livello di Potenza Sonora Totale L<sub>w3</sub>, sommare L<sub>WA3</sub> a ΔL<sub>w3</sub>

$$L_{w3} = L_{WA3} + \Delta L_{w3} = 90 \text{ dB(A)} + 7 = 97 \text{ dB}$$

b4) To obtain the A-Weighted Octave Band values, apply to each value the correction factor, listed here below:

b4) Folgende Korrekturfaktoren sind zur Ermittlung der A-bewerteten Oktavbänder zu verwenden:

b4) Afin d'obtenir les valeurs correspondantes, pondérées en échelle A, on doit appliquer les corrections sous indiquées:

b4) Per ottenere i corrispondenti valori, ponderati in scala A, occorre applicare le correzioni sotto indicate:

Octave Band Mid Frequency Oktavband Mittelfrequenz Fréquence moyenne de la Bande d'Octave Frequenza media della Banda d'Ottava	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
A-Weighting Korrekturwerte Correction pour l'échelle A Correzione per la Scala A	-26	-16	-9	-3	0	+1	+1	-1

(Values rounded off) / (abgerundete Werte) / (Valeurs arrondies) / (Valori arrotondati)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

$L_{wOCTA3}$ , A-weighted values, are consequently:

Die  $L_{wOCTA3}$  Werte (A-gewichtet) ergeben sich wie folgt:

Les valeurs  $L_{wOCTA3}$ , pondérées en échelle A, seront donc les suivantes:

I valori  $L_{wOCTA3}$ , ponderati in scala A, saranno quindi i seguenti:

$L_{wOCTA3}$ 63 Hz	$L_{wOCTA3}$ 125 Hz	$L_{wOCTA3}$ 250 Hz	$L_{wOCTA3}$ 500 Hz	$L_{wOCTA3}$ 1000 Hz	$L_{wOCTA3}$ 2000 Hz	$L_{wOCTA3}$ 4000 Hz	$L_{wOCTA3}$ 8000 Hz
67	73	82	81	84	82	84	78

c) Sound data at the free inlet

c) Schalleistungsdaten am freien Ansaug

c) Donnée de bruit à l'aspiration libre

c) Dati di rumore all'aspirazione libera

The following steps must be followed to determine the Inlet Total Sound Power Levels and the Octave Band values:

Die Schalldaten am Okta-venband ergeben sich wie folgt:

Les valeurs du niveau sonore par bande d'octave se déterminent de la manière suivante:

I valori di rumorosità Totale ed in Banda di Ottava si determinano nel seguente modo:

c1) From the Sound Data Table 3.2.3 for NPL 710, for the speed, 1646  $\text{min}^{-1}$  (nearest speed 1650  $\text{min}^{-1}$ ) and considering that the selected flow 22000  $\text{m}^3/\text{h}$  is between 20268  $\text{m}^3/\text{h}$  and 23760  $\text{m}^3/\text{h}$  we obtain the Inlet Sound Power Levels at a specific Octave Band Mid-Frequency  $L_{wOCT5}$  the values for Inlet Total Sound Power Level  $L_{WA5}$  and the Inlet Total Sound Power Level  $L_{W5}$  as follows:

c1) in der Tabelle 3.2.3 bezüglich NPL 710 für die Geschwindigkeit 1646  $\text{min}^{-1}$  (näheste Geschwindigkeit ist 1650  $\text{min}^{-1}$ ) wenn man berücksichtigt, dass der ausgewählte Volumenstrom von 22000  $\text{m}^3/\text{h}$  zwischen 20268  $\text{m}^3/\text{h}$  et 23760  $\text{m}^3/\text{h}$  liegt, erhalten wir den Schalleistungspegel am freien Ansaug  $L_{wOCT5}$ , und die Werte des Gesamtschalleistungspegel am freien Ansaug  $L_{W5}$  wie folgt:

c) Lire de la table 3.2.3 relativement à la NPL 710, pour la vitesse 1646  $\text{min}^{-1}$  (la vitesse plus proche est 1650  $\text{min}^{-1}$ ) et considérant que le débit sélectionné de 22000  $\text{m}^3/\text{h}$  est dans le champs des débits de 20268  $\text{m}^3/\text{h}$  et 23760  $\text{m}^3/\text{h}$ , le Le niveau de puissance sonore à l'aspiration libre en Bande d'Octave  $L_{wOCT5}$ , le Niveau de Puissance Sonore Total à l'aspiration libre  $L_{WA5}$ , et la valeur du Niveau de Puissance Sonore Total à l'aspiration libre  $L_{W5}$  comme suit :

c1) Leggere dalla tabella 3.2.3 relativamente alla NPL 710, per la velocità 1646  $\text{min}^{-1}$  (la velocità più prossima è 1650  $\text{min}^{-1}$ ) e considerando che la portata selezionata di 22000  $\text{m}^3/\text{h}$  sta nel campo di portate 20268  $\text{m}^3/\text{h}$  e 23760  $\text{m}^3/\text{h}$ , il Livello di Potenza Sonora all'aspirazione libera in Banda d'Ottava  $L_{wOCT5}$ , il Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera  $L_{WA5}$ , ed il valore del Livello di Potenza Sonora Totale all'aspirazione libera  $L_{W5}$  come segue:

NPL 710											
Speed Drehzahl Vitesse / Velocità [RPM]	Volume flow Volumenstrom Débit / Portata [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]	$L_{wOCT5}$								$L_{WA5}$	$L_{W5}$
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1650	10332	88	102	99	81	78	77	79	78	93	104
	14220	85	100	97	82	81	81	81	78	92	102
	18108	83	93	95	84	83	83	82	79	91	98
	20268	84	87	95	85	83	82	82	78	91	97
	23760	86	84	97	88	84	82	82	78	92	98
	27216	88	87	99	91	87	84	84	79	95	101
	30672	90	92	100	93	90	87	89	80	97	102

Volume flow Volumenstrom Débit / Portata [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]	$L_{wOCT5}$ 63	$L_{wOCT5}$ 125	$L_{wOCT5}$ 250	$L_{wOCT5}$ 500	$L_{wOCT5}$ 1000	$L_{wOCT5}$ 2000	$L_{wOCT5}$ 4000	$L_{wOCT5}$ 8000	$L_{WA5}$	$L_{W5}$
20268	84	87	95	85	83	82	82	78	91	97
23760	86	84	97	88	84	82	82	78	92	98

Interpolating from the table above we have  $L_{WA5}=92$  dB(A),  $L_{W5}=98$  dB and the Octave Band Mid-Frequency values:

Aus der o.g.Tabelle interpoliert erhält man die  $L_{WA5}=92$  dB(A),  $L_{W5}=98$  dB und die Werte in der Mittelfrequenz der Oktavenbande:

Interpolant de la table ci dessus nous avons  $L_{WA5}=92$  dB(A),  $L_{W5}=98$  dB et les valeurs en Frèquence centrale par Bande d'Octave :

Interpolando dalla tabella sopra abbiamo  $L_{WA5}=92$  dB(A),  $L_{W5}=98$  dB ed i valori in Frequenza centrale di Banda d'Ottava:

$L_{wOCT5}$ 63	$L_{wOCT5}$ 125	$L_{wOCT5}$ 250	$L_{wOCT5}$ 500	$L_{wOCT5}$ 1000	$L_{wOCT5}$ 2000	$L_{wOCT5}$ 4000	$L_{wOCT5}$ 8000
85	85	96	87	84	82	82	78





**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

c2) To obtain the A-Weighted Octave Band values, apply to each value the correction factor, listed here below:

c2) Folgende Korrekturfaktoren sind zur Ermittlung der A-bewerteten Oktavbänder zu verwenden:

c2) Afin d'obtenir les valeurs correspondantes, pondérées en échelle A, on doit appliquer les corrections sous indiquées:

c2) Per ottenere i corrispondenti valori, ponderati in scala A, occorre applicare le correzioni sotto indicate:

Octave Band Mid Frequency Oktavband Mittefrequenz Fréquence moyenne de la Bande d'Octave Frequenza media della Banda d'Ottava	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
A-Weighting Korrekturwerte Correction pour l'échelle A Correzione per la Scala A	-26	-16	-9	-3	0	+1	+1	-1

(Values rounded off) / (abgerundete Werte) / (Valeurs arrondies) / (Valori arrotondati)

$L_{wOctA5}$ , A-weighted values, are consequently:

Die  $L_{wOctA5}$  Werte (A-gewichtet) ergeben sich wie folgt:

Les valeurs  $L_{wOctA5}$ , pondérées en échelle A, seront donc les suivantes:

I valori  $L_{wOctA5}$ , ponderati in scala A, saranno quindi i seguenti:

$L_{wOctA5}$ 63 Hz	$L_{wOctA5}$ 125 Hz	$L_{wOctA5}$ 250 Hz	$L_{wOctA5}$ 500 Hz	$L_{wOctA5}$ 1000 Hz	$L_{wOctA5}$ 2000 Hz	$L_{wOctA5}$ 4000 Hz	$L_{wOctA5}$ 8000 Hz
59	69	87	84	84	83	83	77

d) Altitude and temperature correction

d) Korrektur für Temperatur- und Höhenabweichungen

d) Correction pour température et altitude différente

d) Correzione per temperatura e altitudine

If the temperature and the altitude at which the fan will operate are not standard, the pressure value used for the selection must be previously re-calculated:

Weichen Temperatur oder Aufstellungshöhe ab, so sind die Druckerhöhung und Wellenleistung entsprechend zu korrigieren.

Pour températures différentes de +20 °C et altitudes supérieures à 0 m s.n.m., les valeurs de la pression doivent être corrigées avant la sélection:

Per temperature ed altitudini diverse dai valori standard, i valori di pressione devono essere corretti prima della selezione.

Let's consider the following parameters:

z.B.

En considérant les données suivantes:

Consideriamo i dati seguenti:

Air volume: 22000 m<sup>3</sup>/h  
 Static pressure: 1445 Pa  
 Temperature: 40 °C  
 Altitude: 1000 m a.s.l.

Volumenstrom: 22000 m<sup>3</sup>/h  
 Statischer Druck: 1445 Pa  
 Temperatur: 40 °C  
 Höhe: 1000 m über Meeresspiegel

Débit: 22000 m<sup>3</sup>/h  
 Pression statique: 1445 Pa  
 Température: 40 °C  
 Altitude: 1000 m s.l.m.

Portata: 22000 m<sup>3</sup>/h  
 Pressione statica: 1445 Pa  
 Temperatura: 40 °C  
 Altitudine: 1000 m s.l.m.

From  $K_p$  table, Graph 2.4, the value of 0,85 is obtained. The corrected pressure, to be used for the selection on the performance chart, is therefore:

Aus der Grafik 2.4 wird der Korrekturfaktor  $K_p = 0,85$  ermittelt. Damit ergibt sich:

Du graphique 2.4 on obtient  $K_p = 0,85$ , donc la valeur de pression à utiliser pour la sélection sera:

Dal grafico 2.4 si ottiene  $K_p = 0,85$  per cui il valore di pressione da utilizzare nella scelta sarà:

$$\Delta p_{stat\ corr} = \frac{\Delta p_{stat}}{K_p} = \frac{1445}{0,85} = 1700 \text{ Pa}$$

The selected NPL wheel will be the same as selected in the example (paragraph (A)), with the same characteristics but the absorbed power will be:

Das ausgelegte NPL Laufrad wird dasselbe des Beispiels im Paragraph A sein, mit den gleichen Eigenschaften, allerdings wird die aufgenommene Leistung betragen:

La turbine libre NPL sélectionnée sera par conséquent le même que celui du paragraphe A avec les mêmes caractéristiques, mais la puissance absorbée sera:

la girante libera NPL selezionata sarà pertanto la stessa dell'esempio (paragrafo (A)), con le medesime caratteristiche, ma la potenza assorbita sarà:

$$P_w = P_{w\text{corr}} \times K_p = 14,29 \times 0,85 = 12,15 \text{ kW}$$



NPL 200		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5800
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WAS</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator-kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WAS</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WAS</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WAS</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

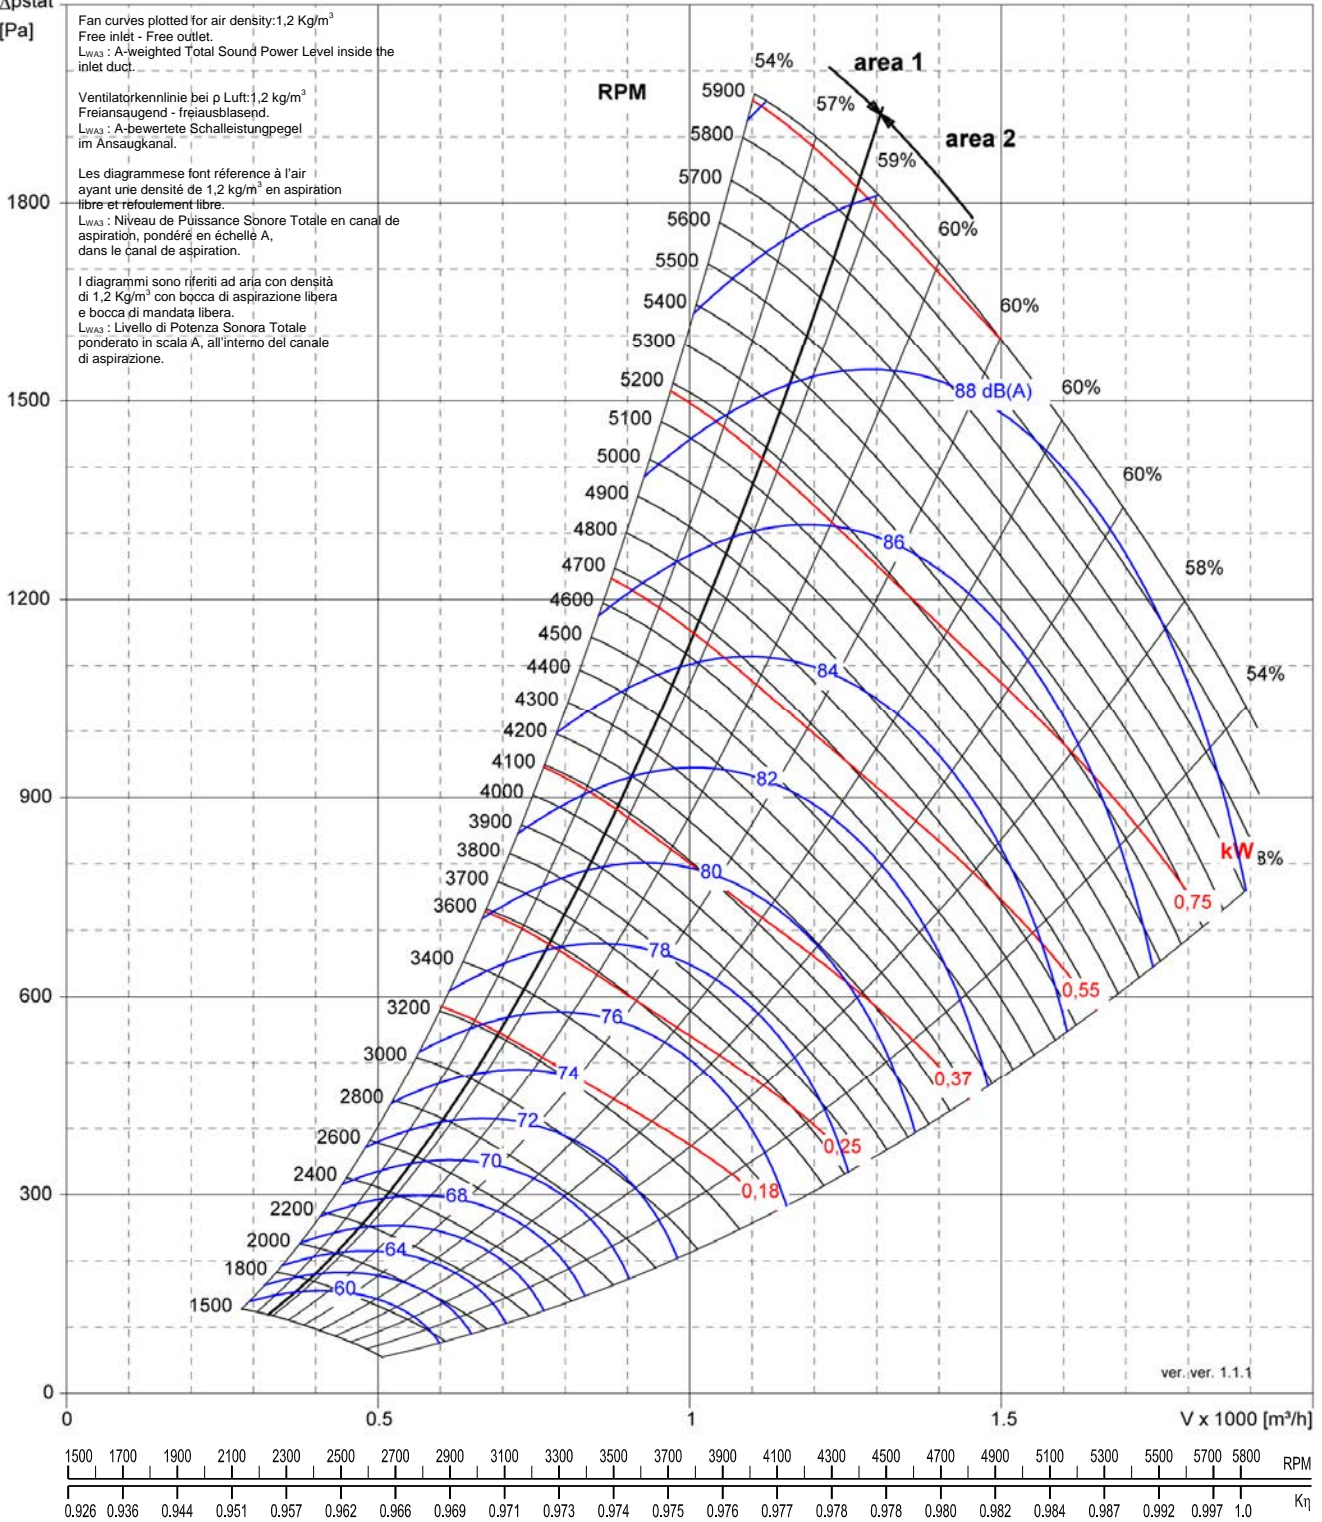

ver. ver. 1.1.1

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 225		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5200
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

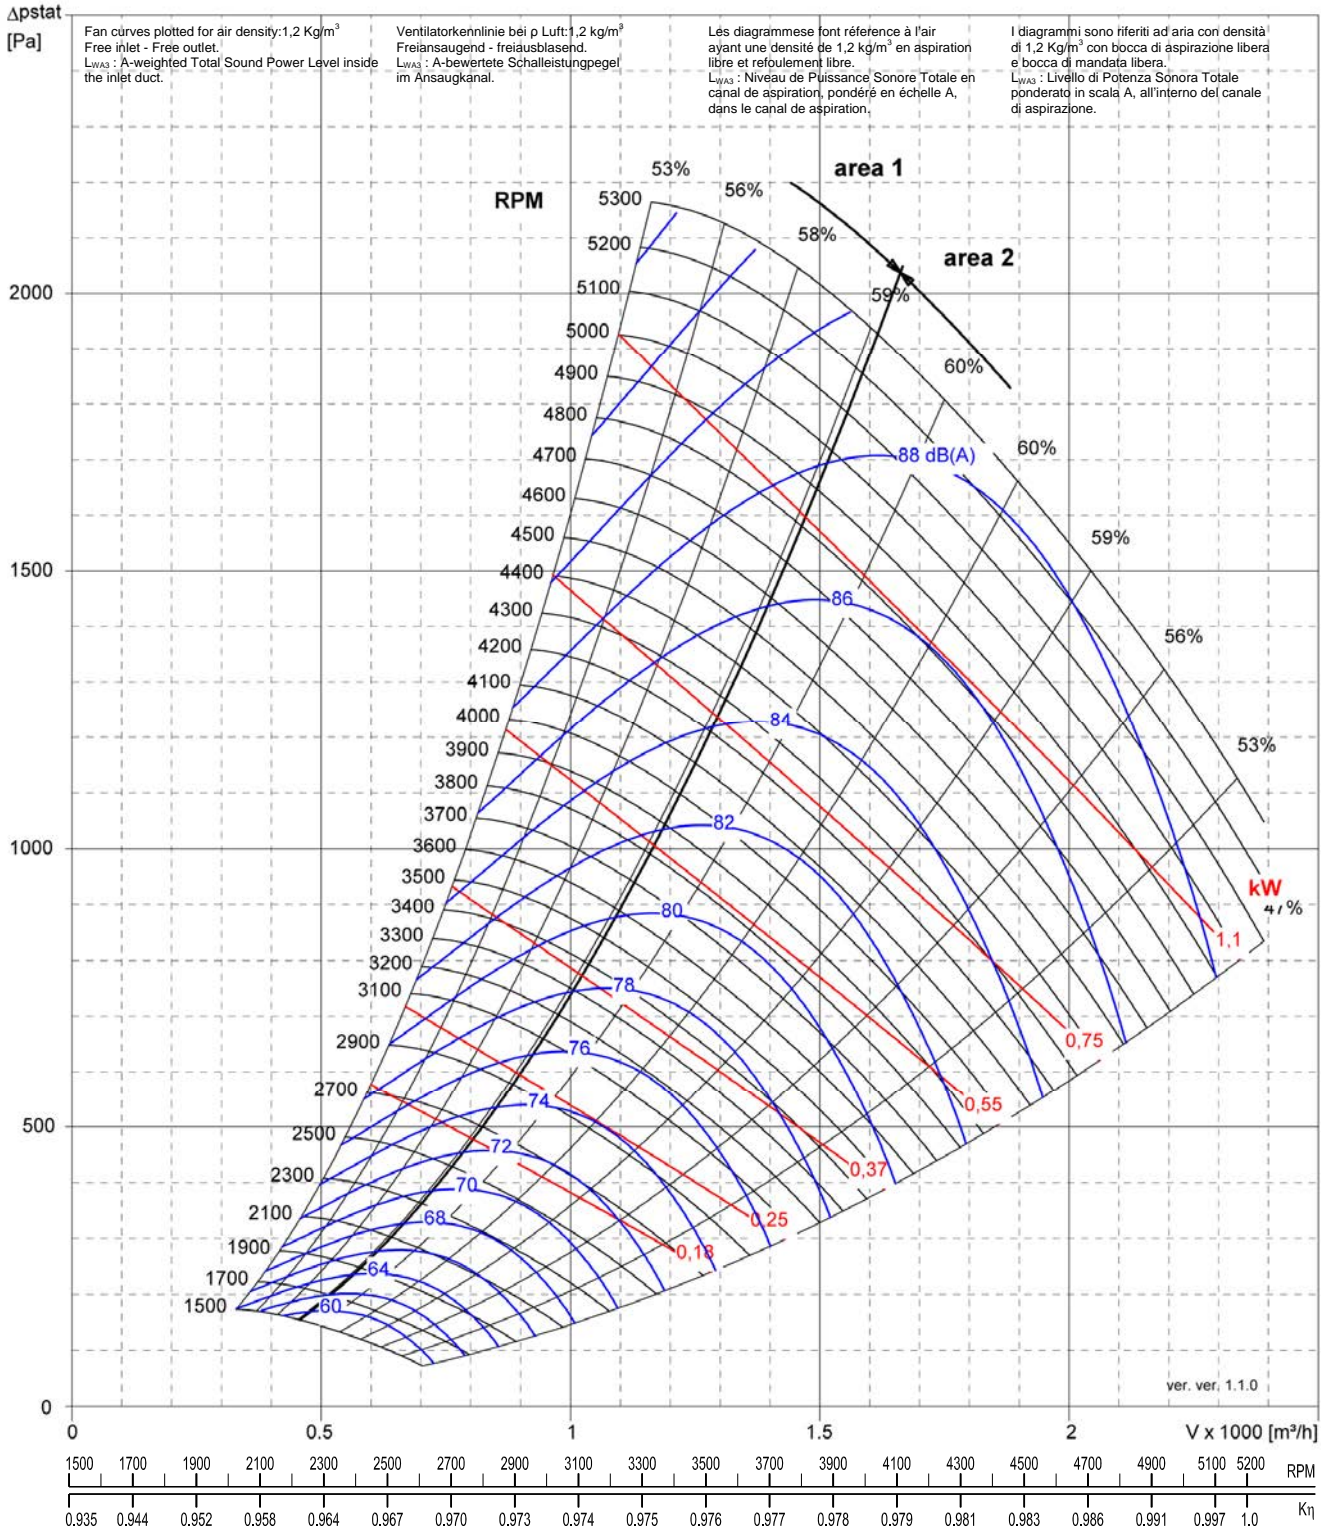

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 250		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5200	4600
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

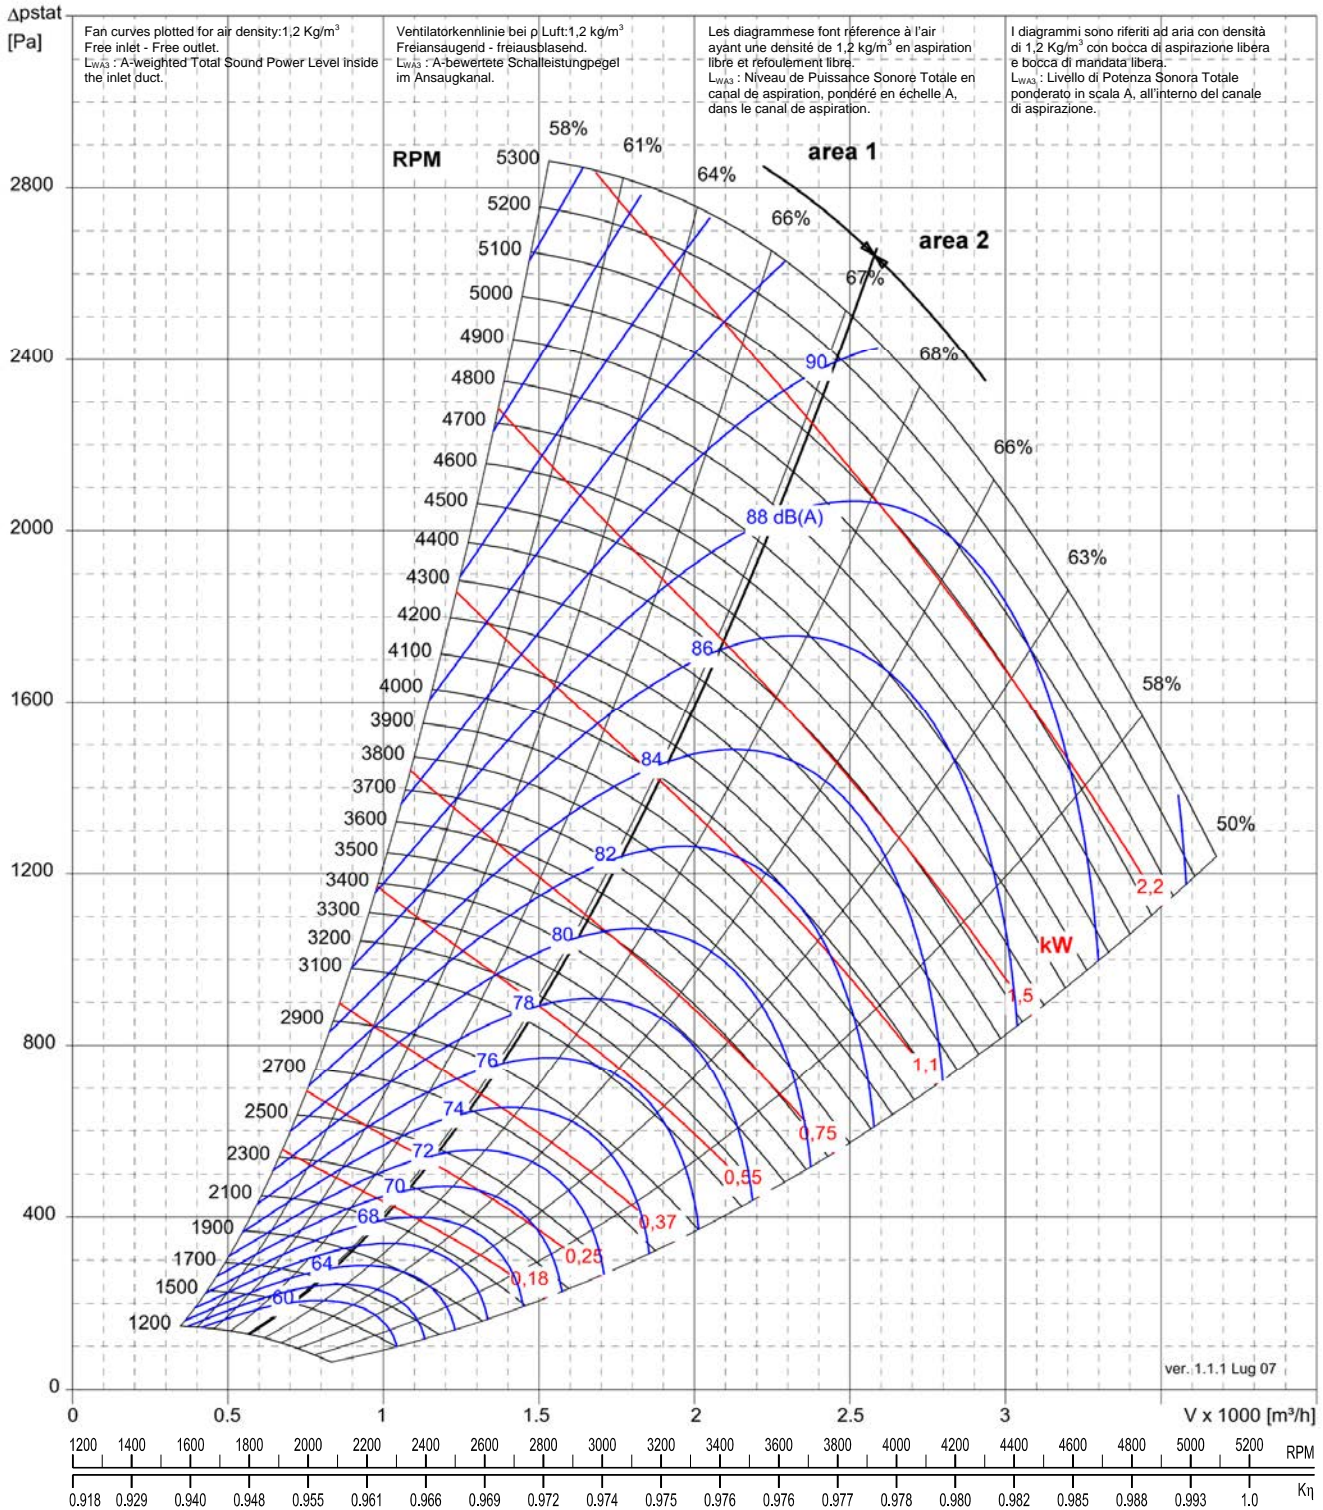

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautelem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 280		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	4735	4100
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorerkennlinie bei p Luft: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

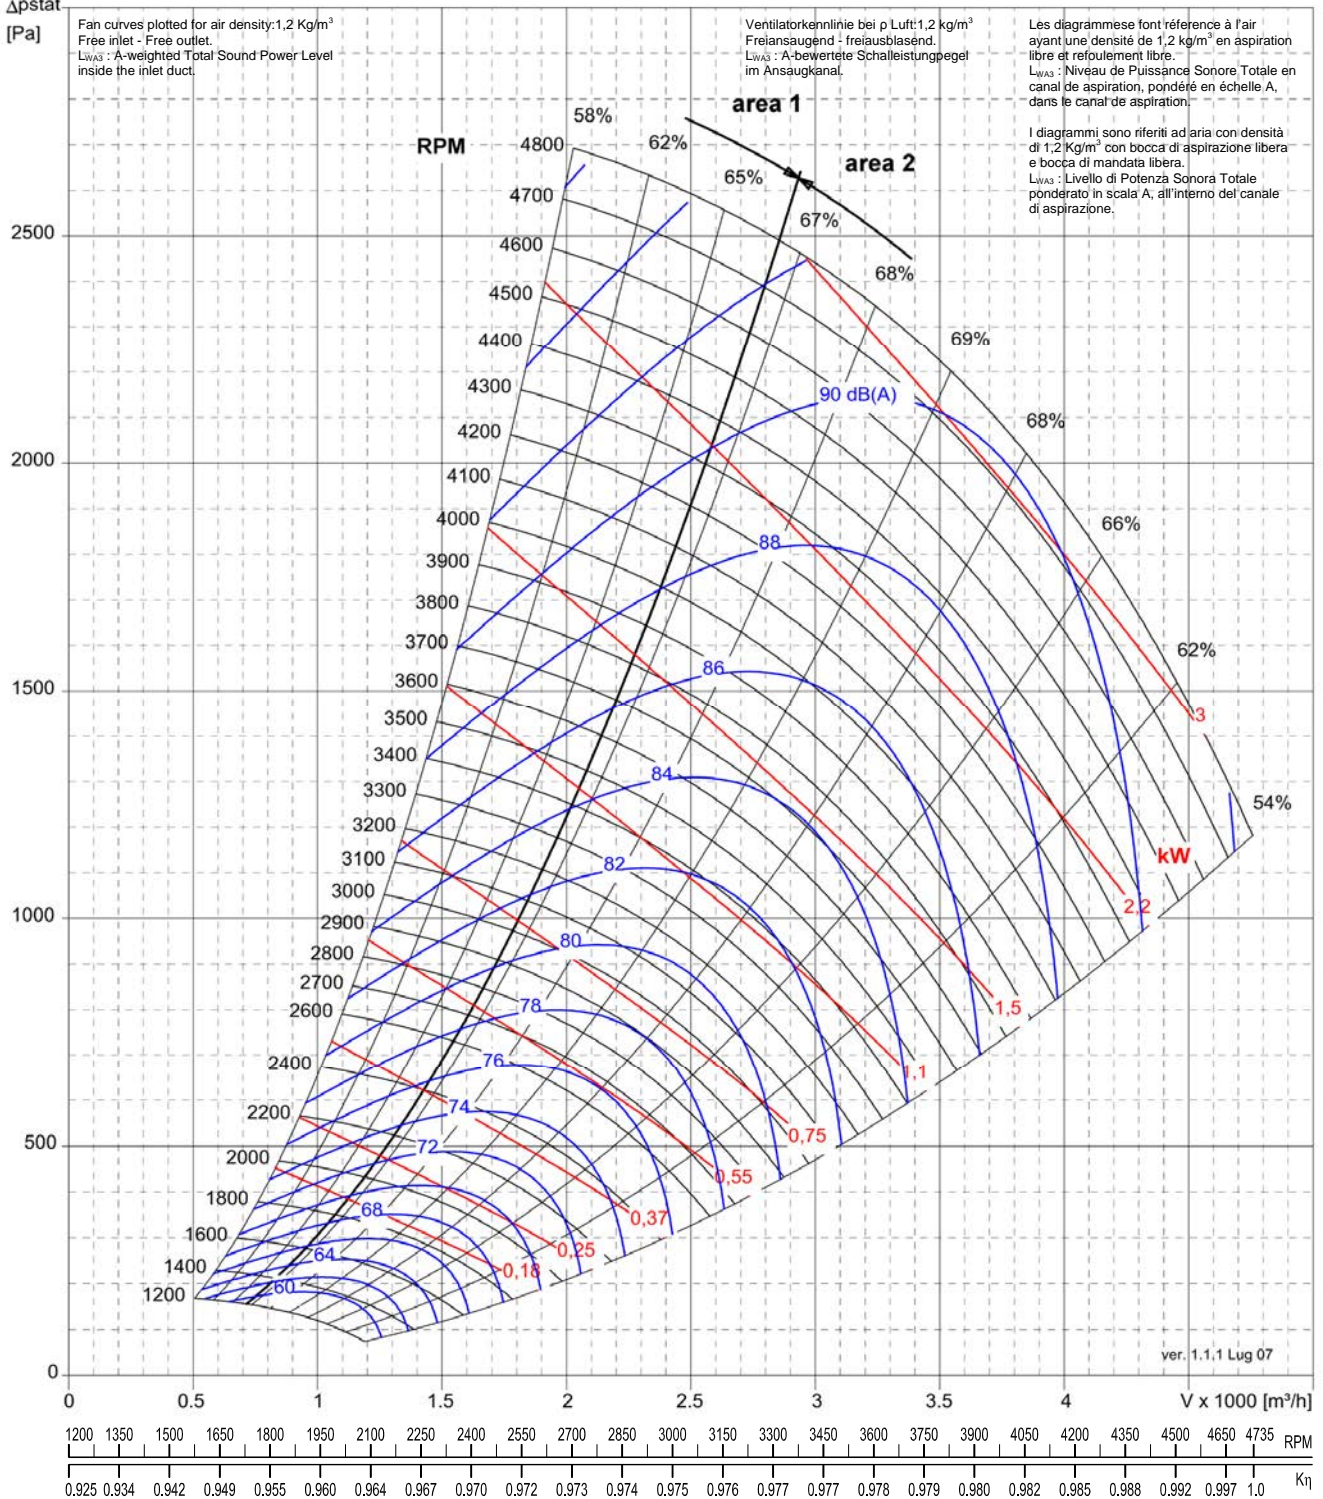

ver. 1.1.1 Lug 07

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautes Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 315		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	4315
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

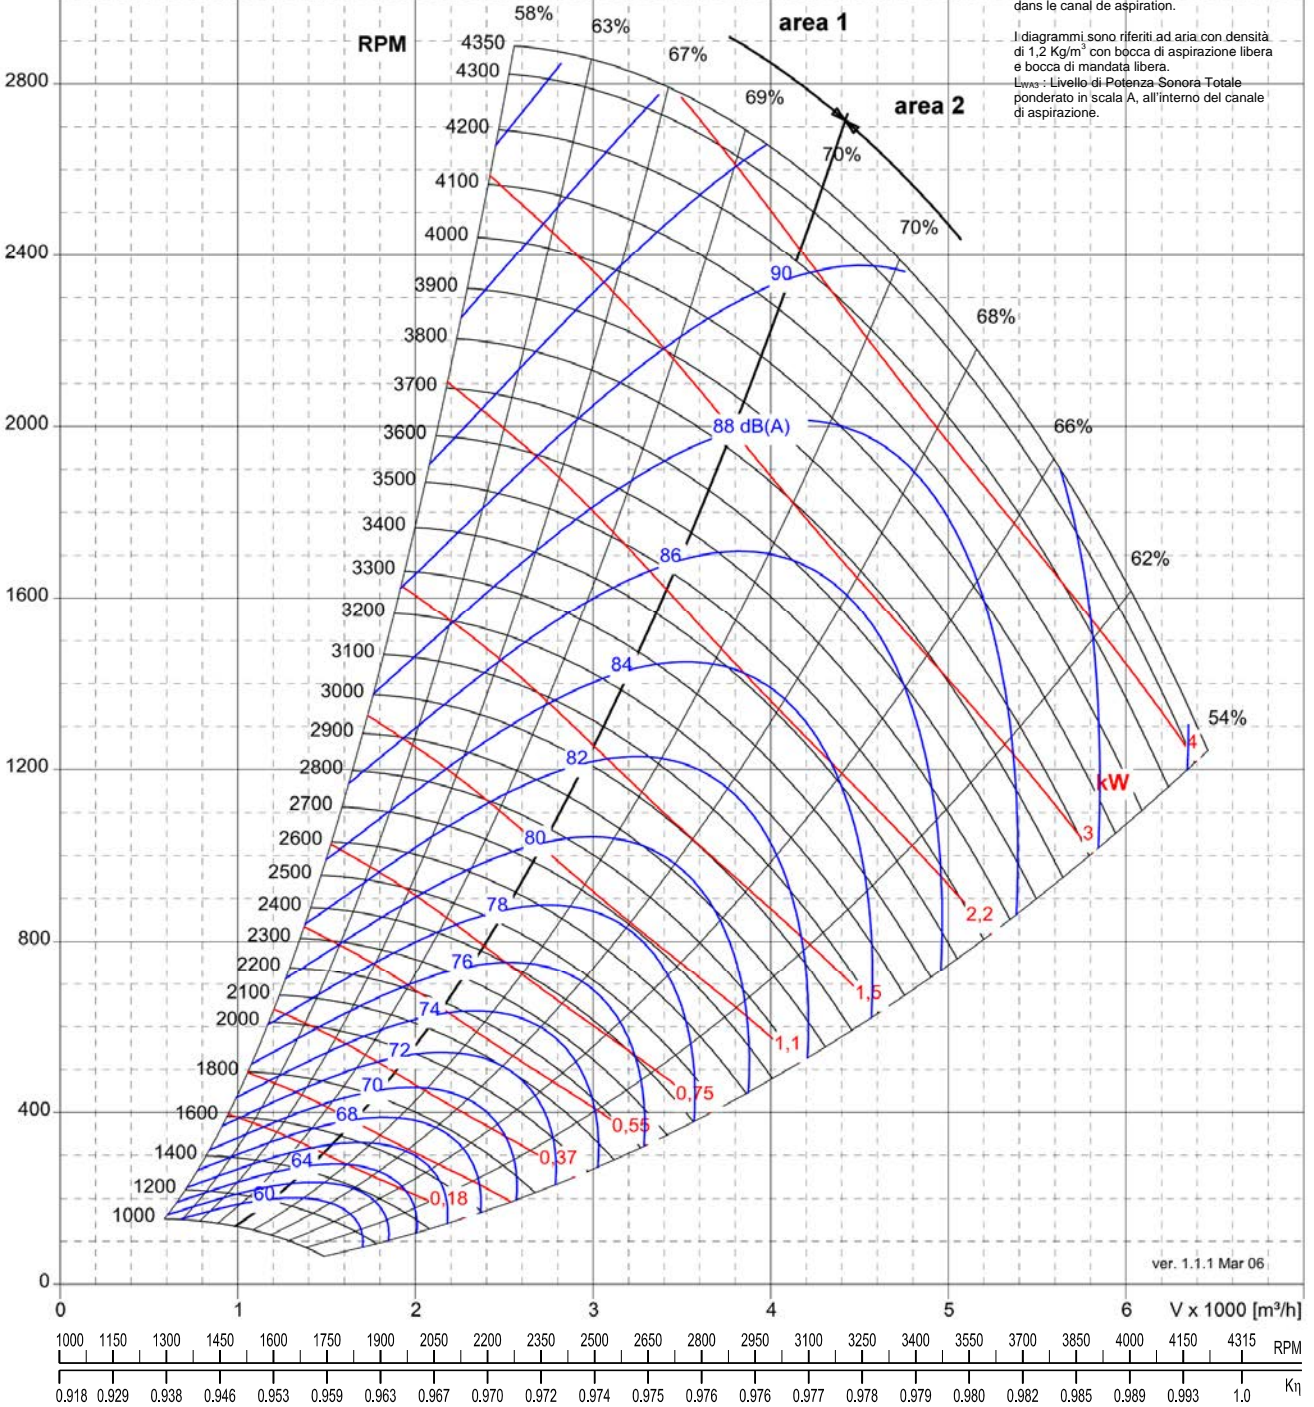

ver. 1.1.1 Mar 06

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 355		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	3825	3325
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

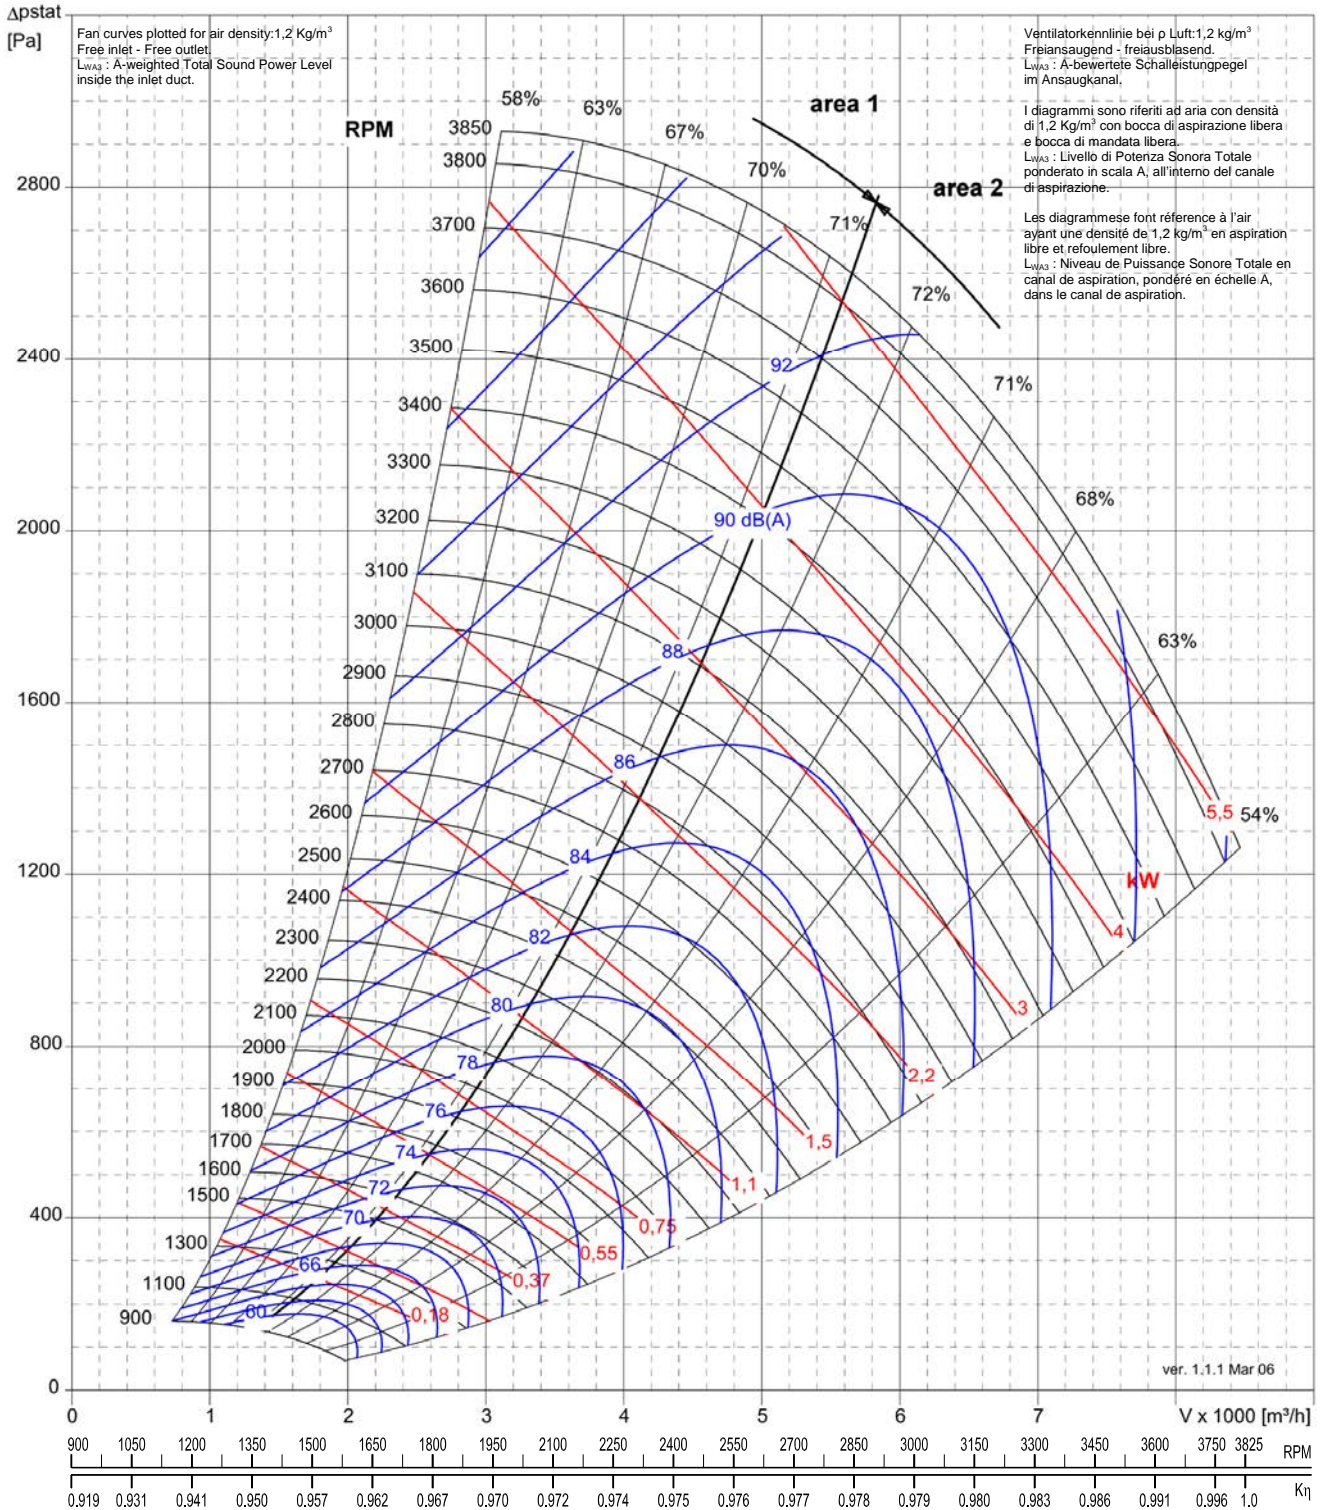

Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautes Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 400		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	3400	2930
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.


Ventilator-kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungsepegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.

L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.

L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

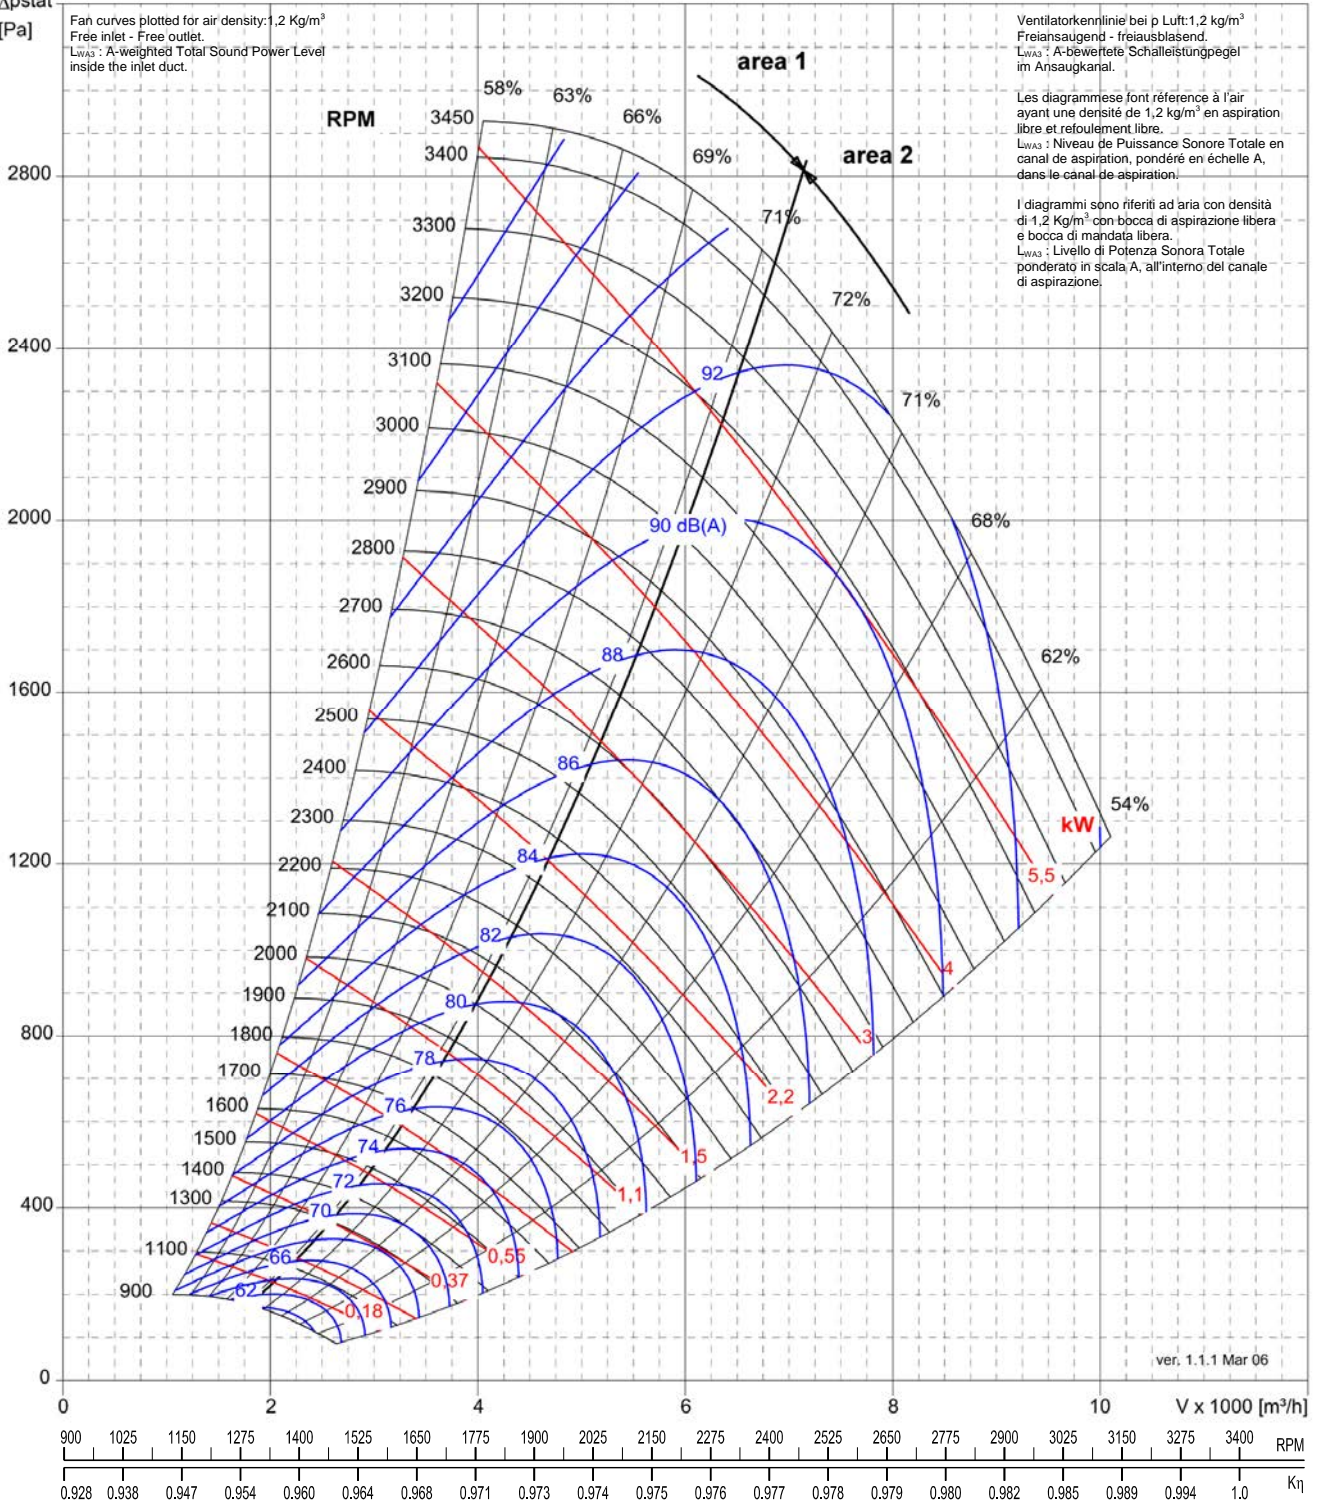

ver. 1.1.1 Mar 06

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaubem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.


Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.





NPL 450		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	3025
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	8

C-0090 March 2012

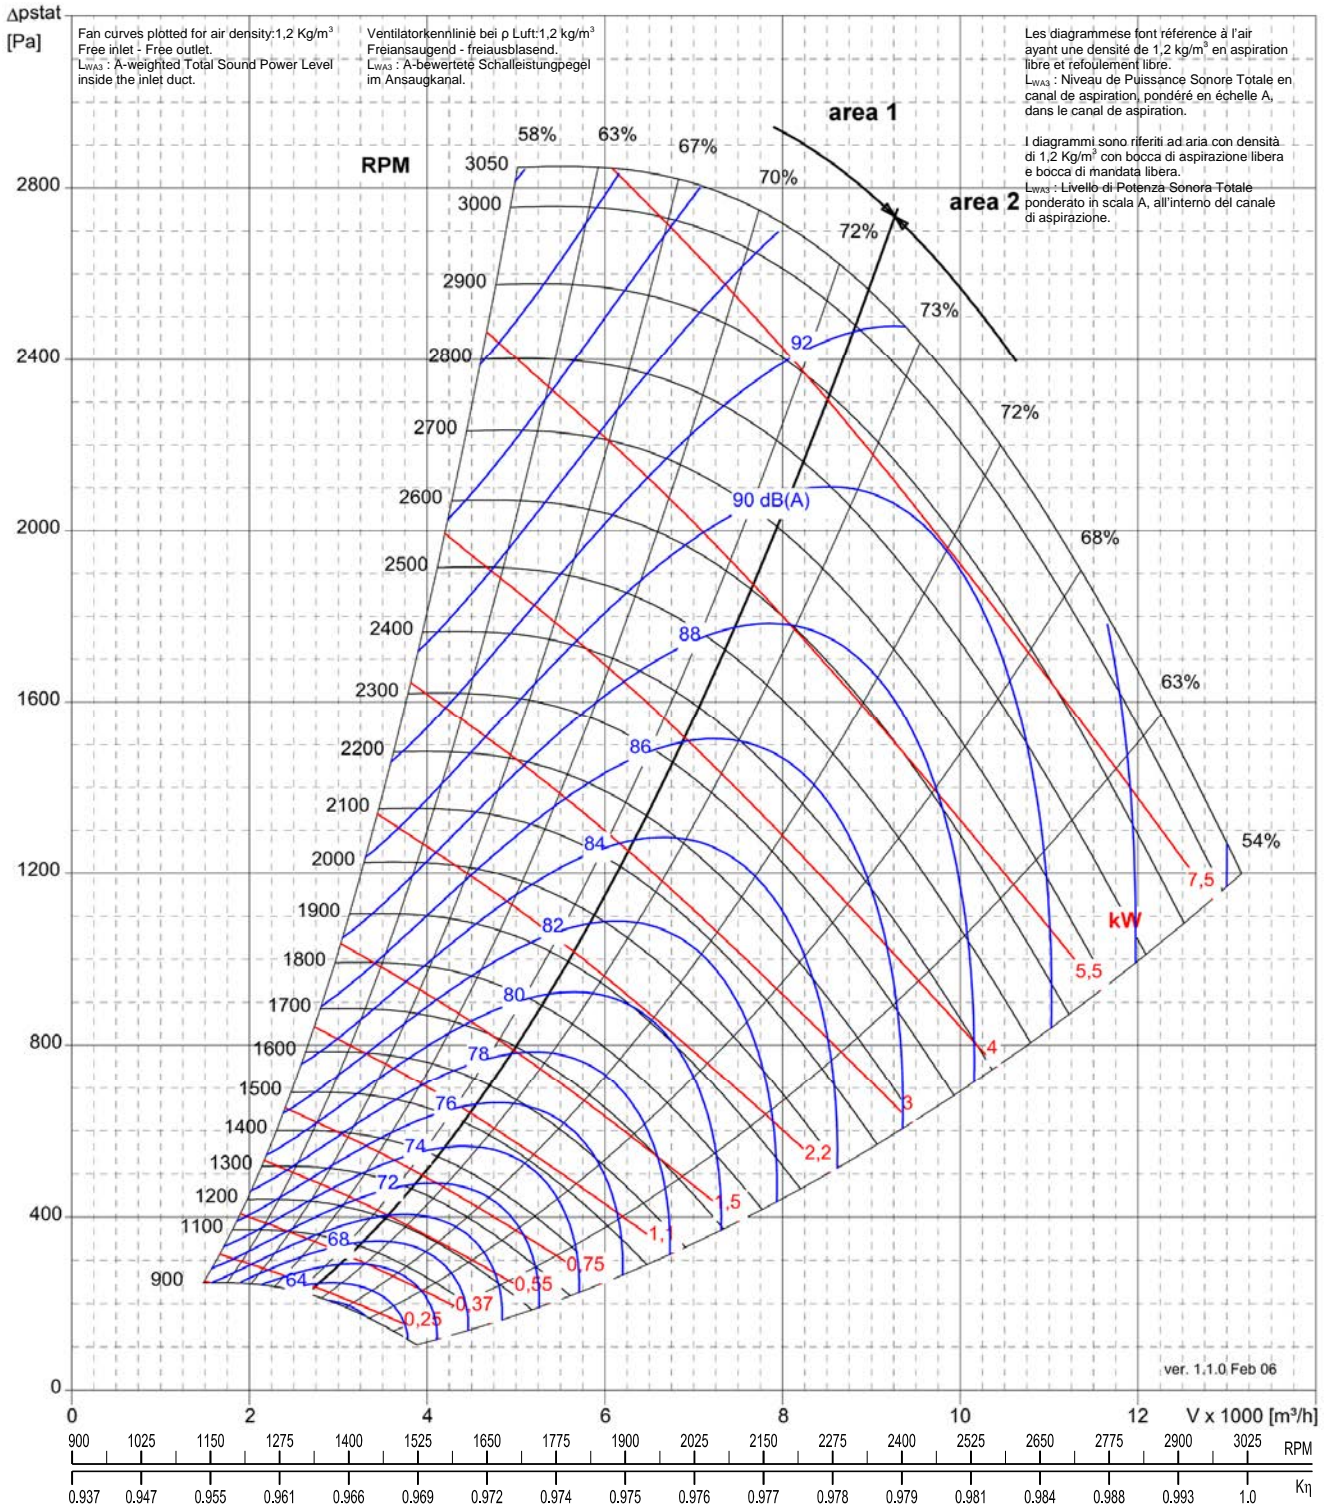

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 500		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	2720
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	8

C-0090 March 2012

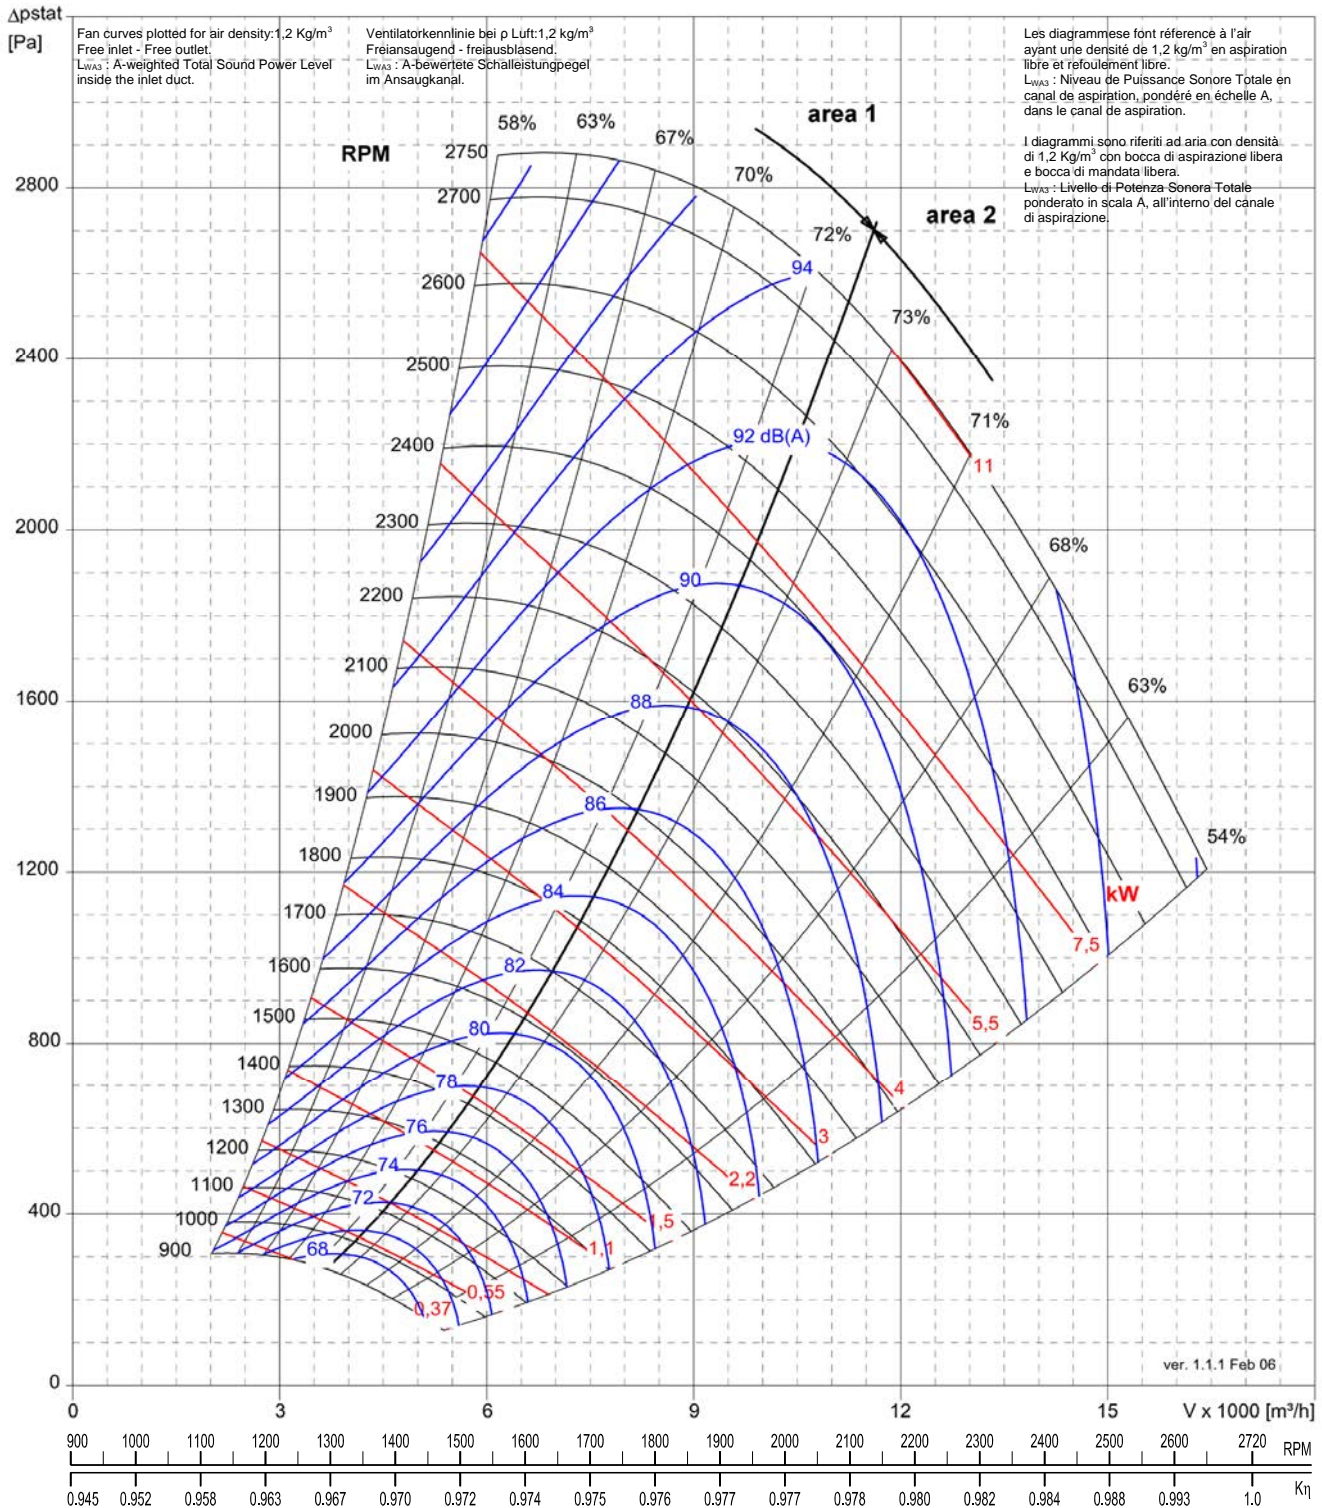

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 560		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	2430
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

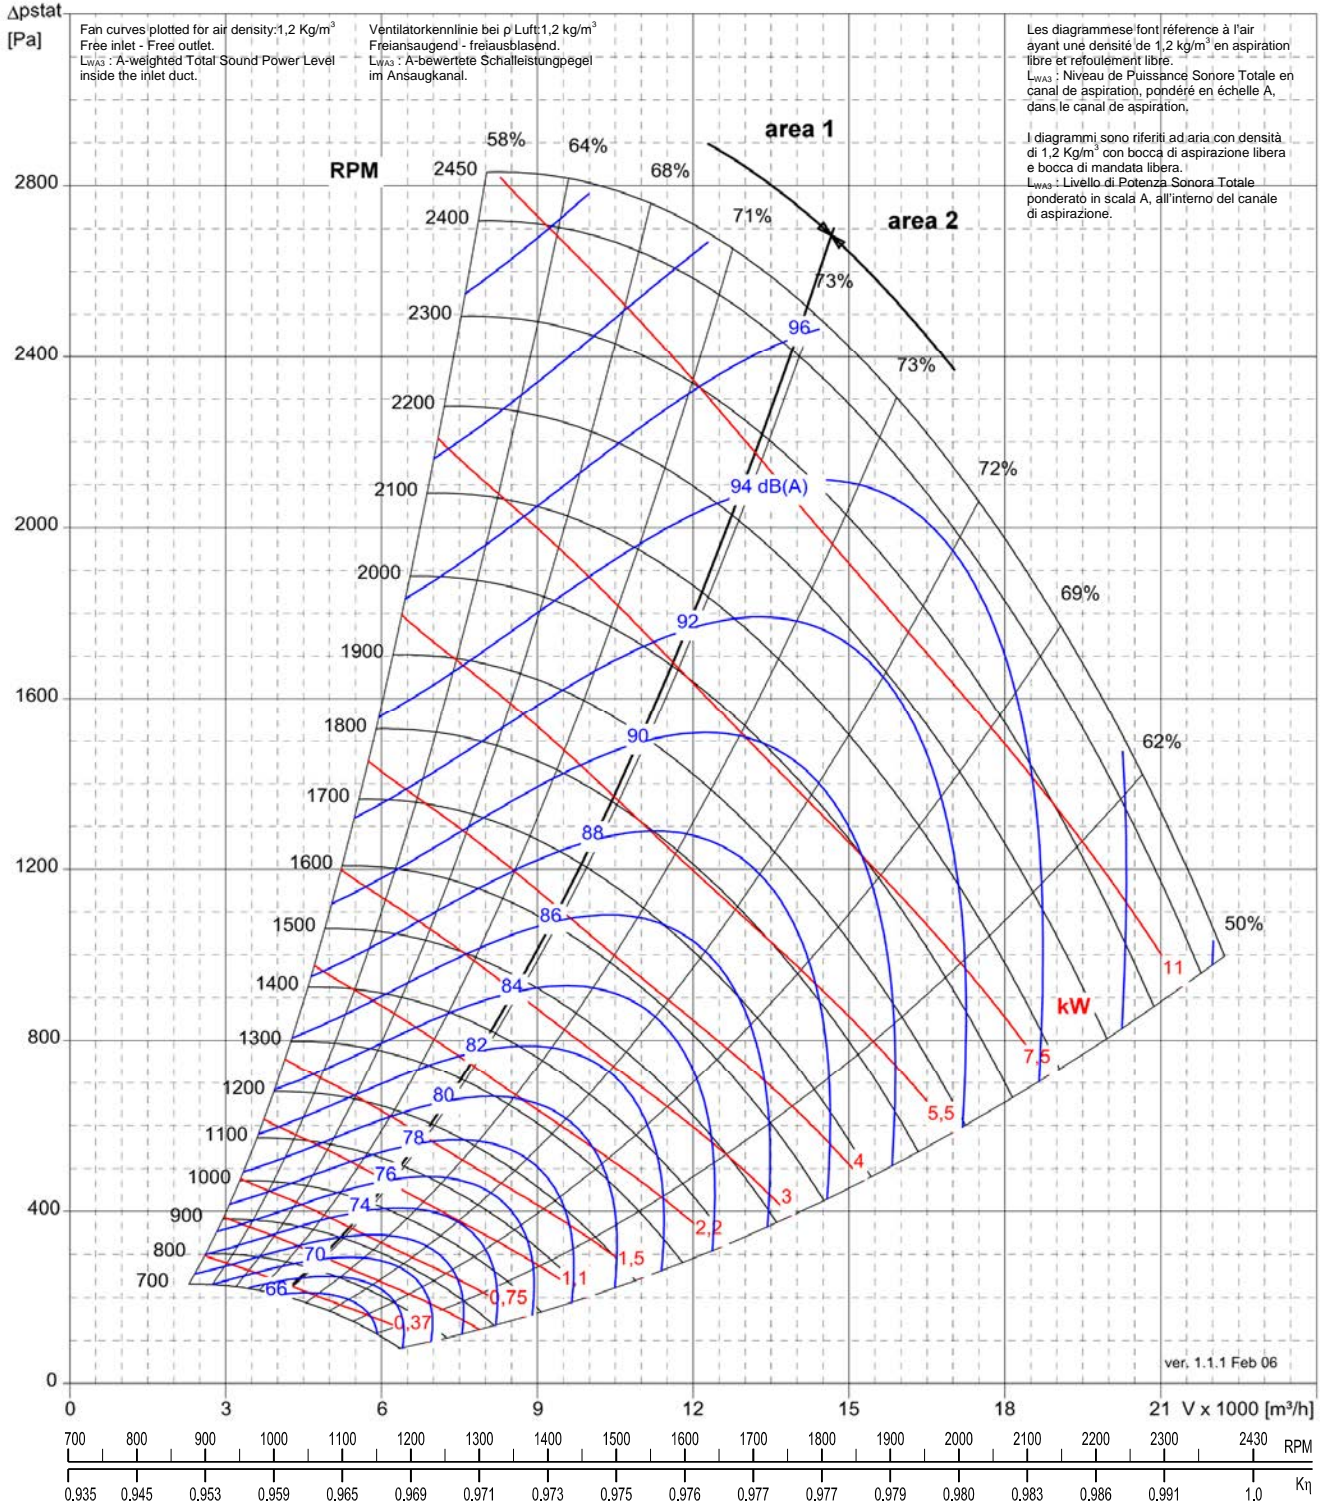

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 630		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	2150
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

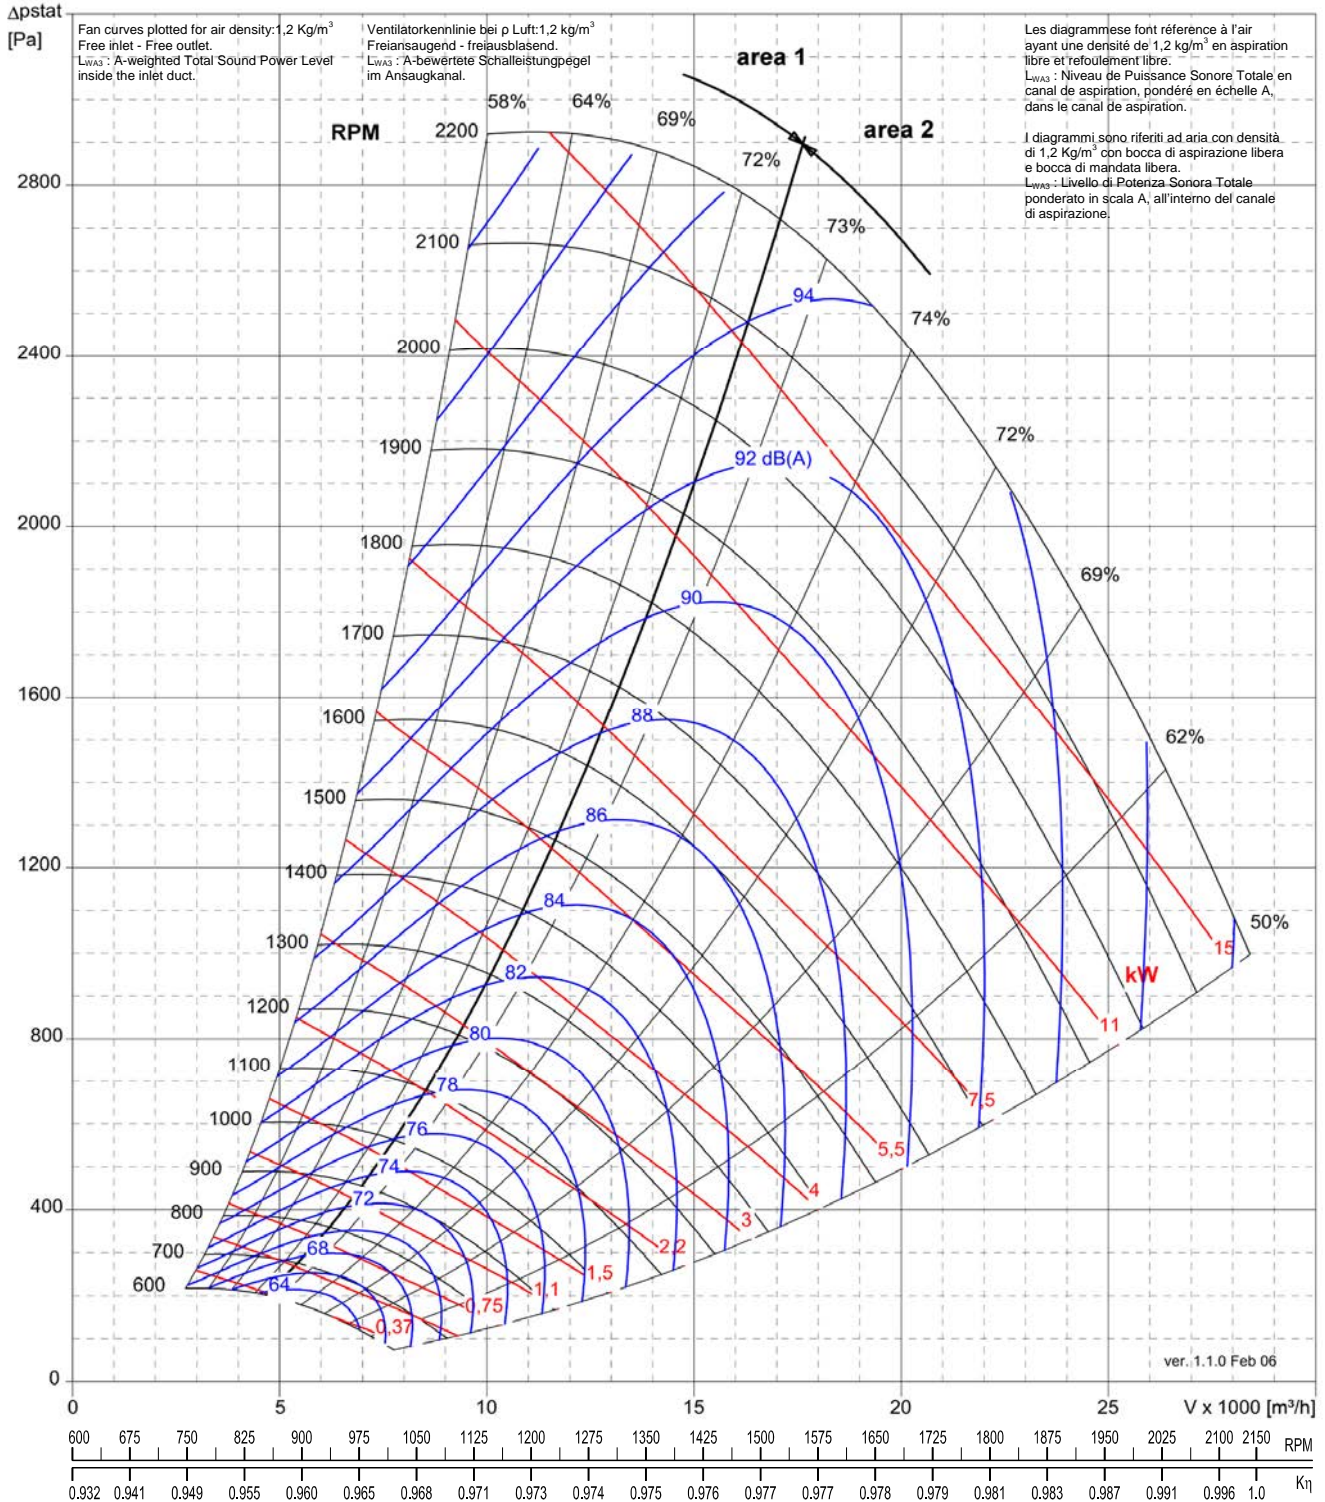

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WAS</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorerkennlinie bei ρ Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WAS</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WAS</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WAS</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 710		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1600	1915
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

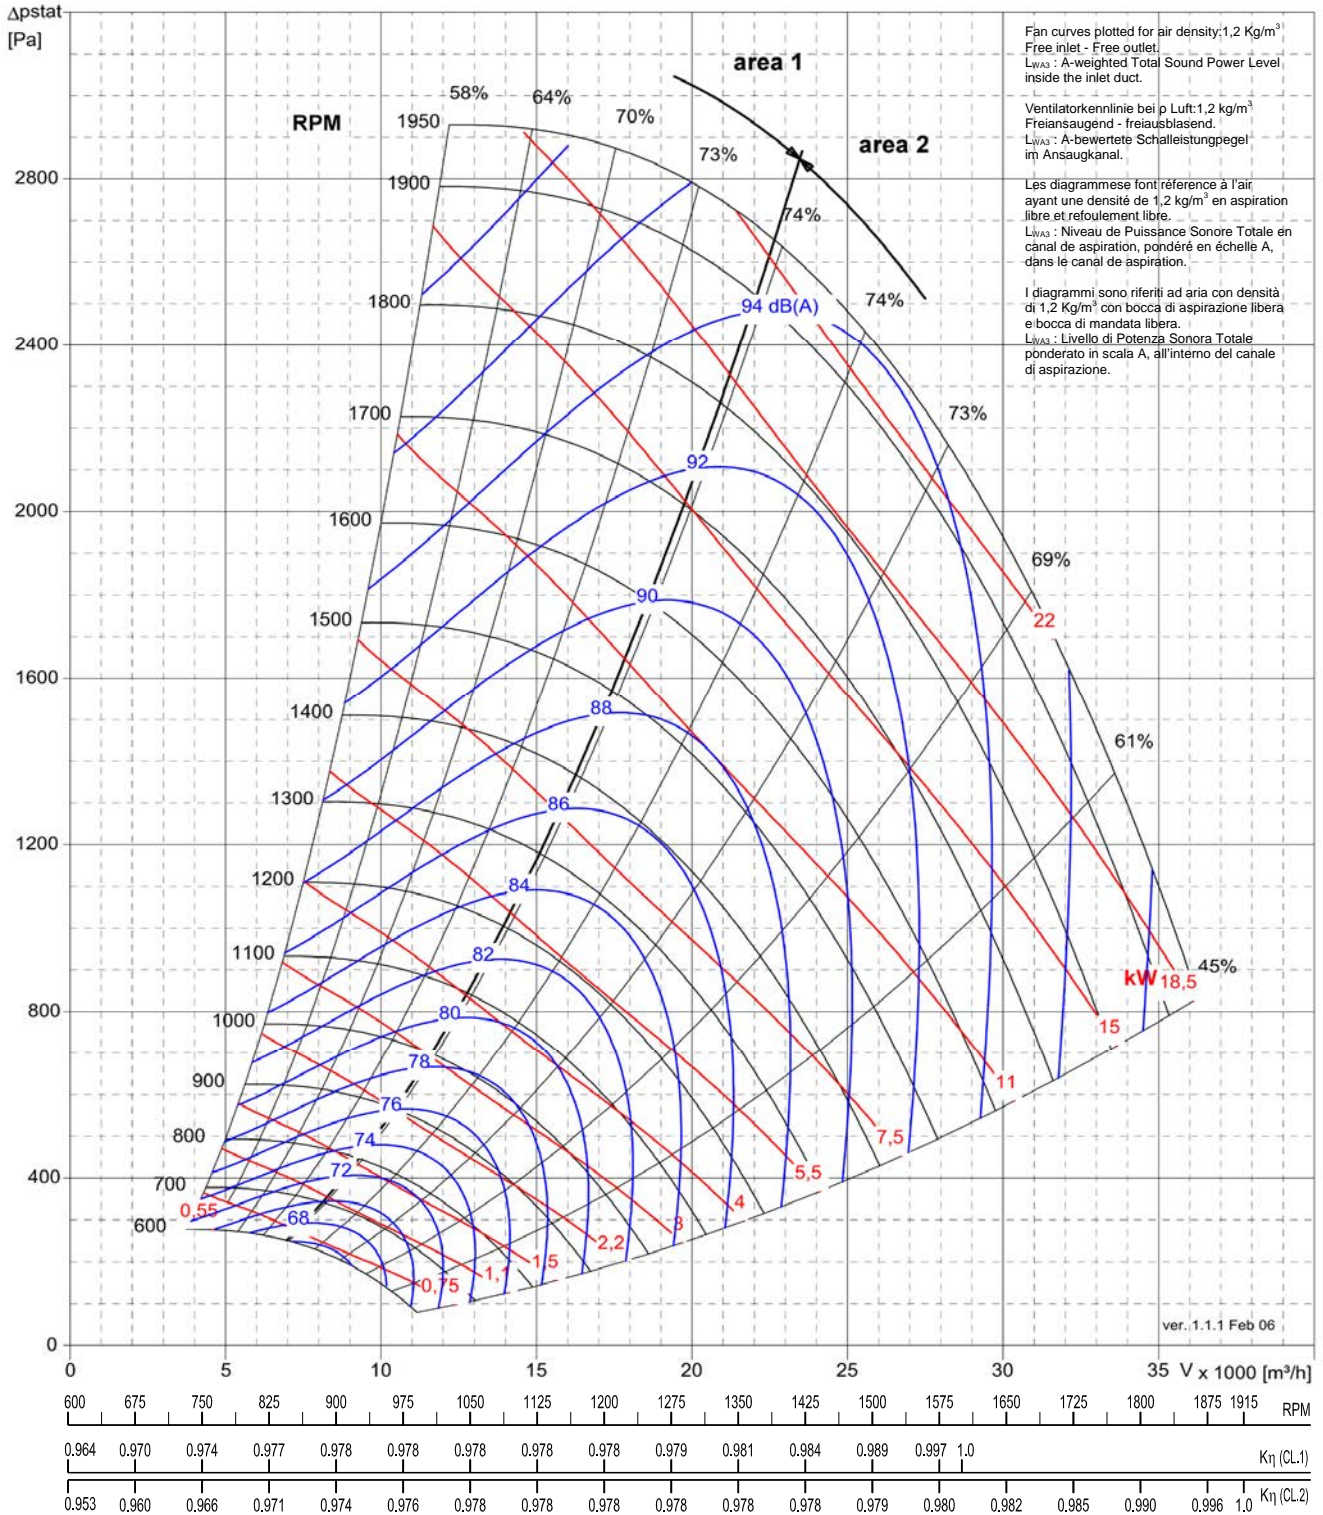

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
 Free inlet - Free outlet.  
 L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.  
 Ventilator Kennlinie bei p Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
 Freiansaugend - freiausblasend.  
 L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.  
 Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
 L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.  
 I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
 L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautes Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 800		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1400	1700
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

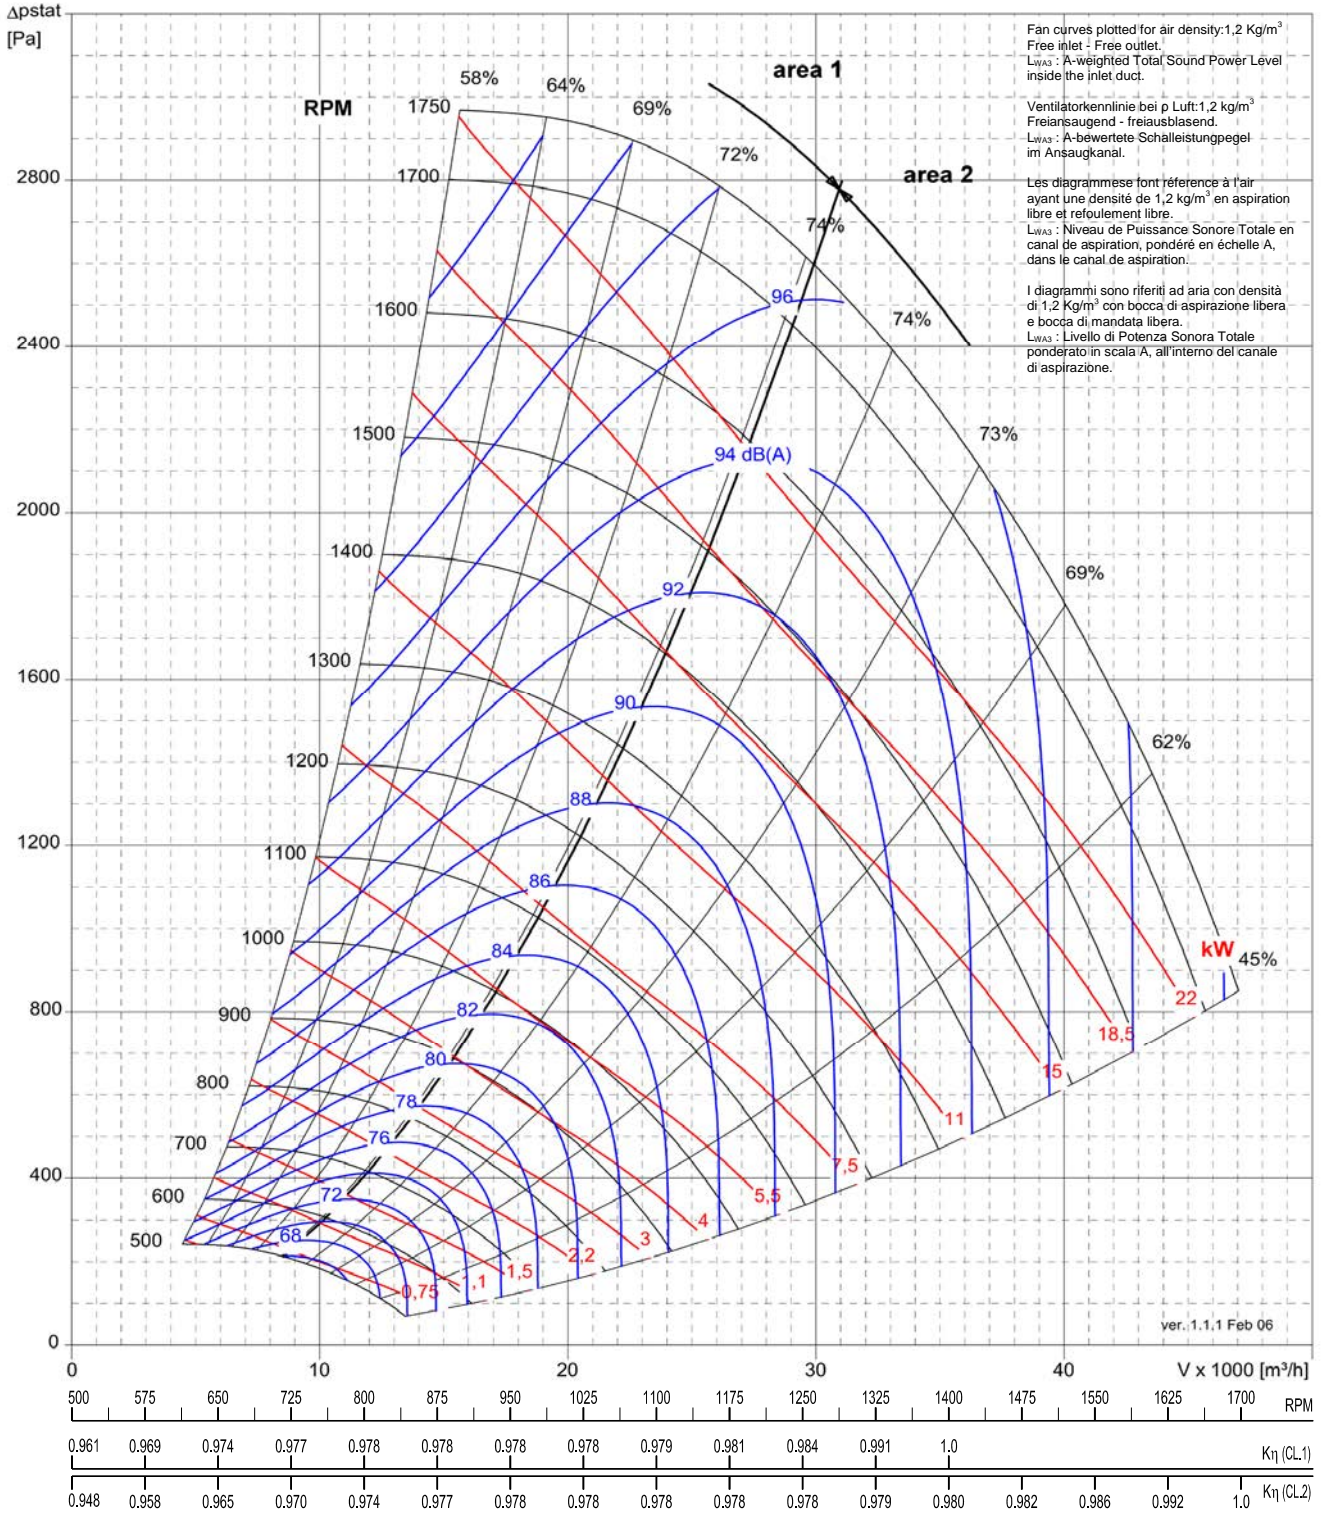

Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 900		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1250	1500
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012

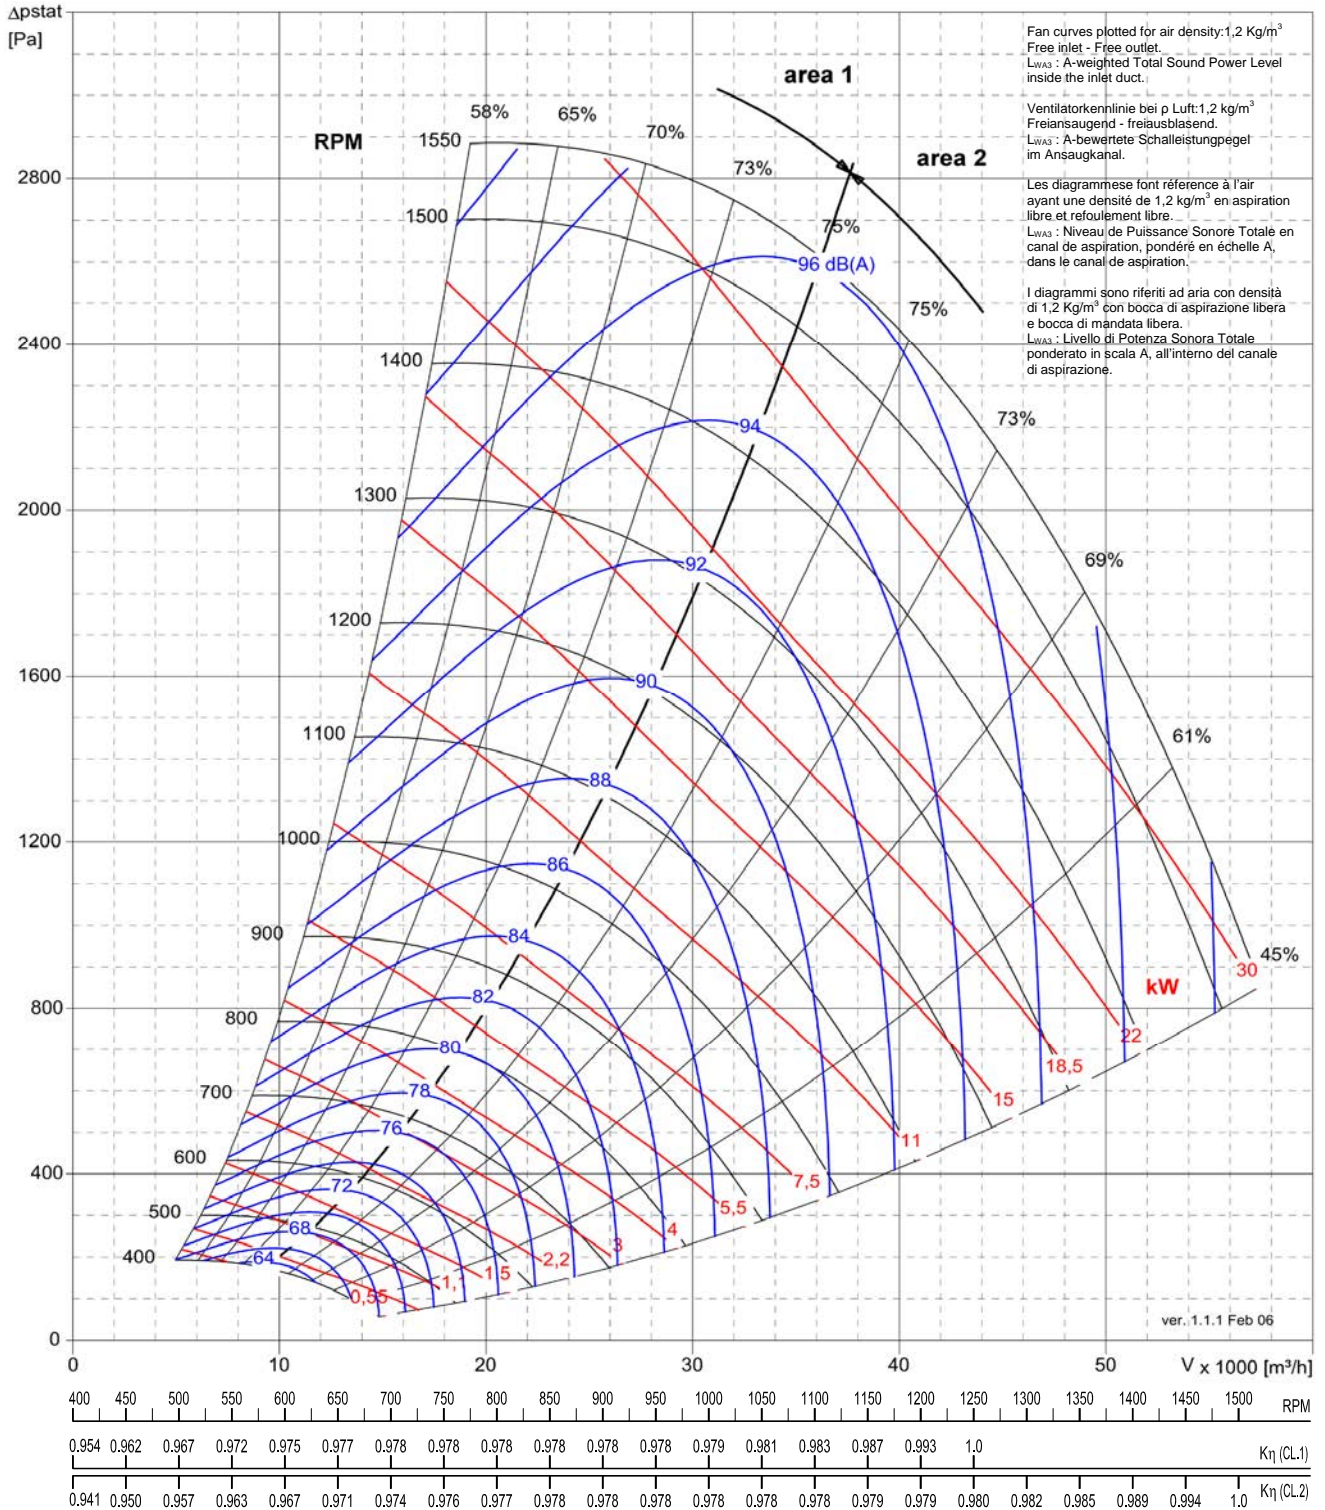

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 1000		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1050	1350
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8	

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

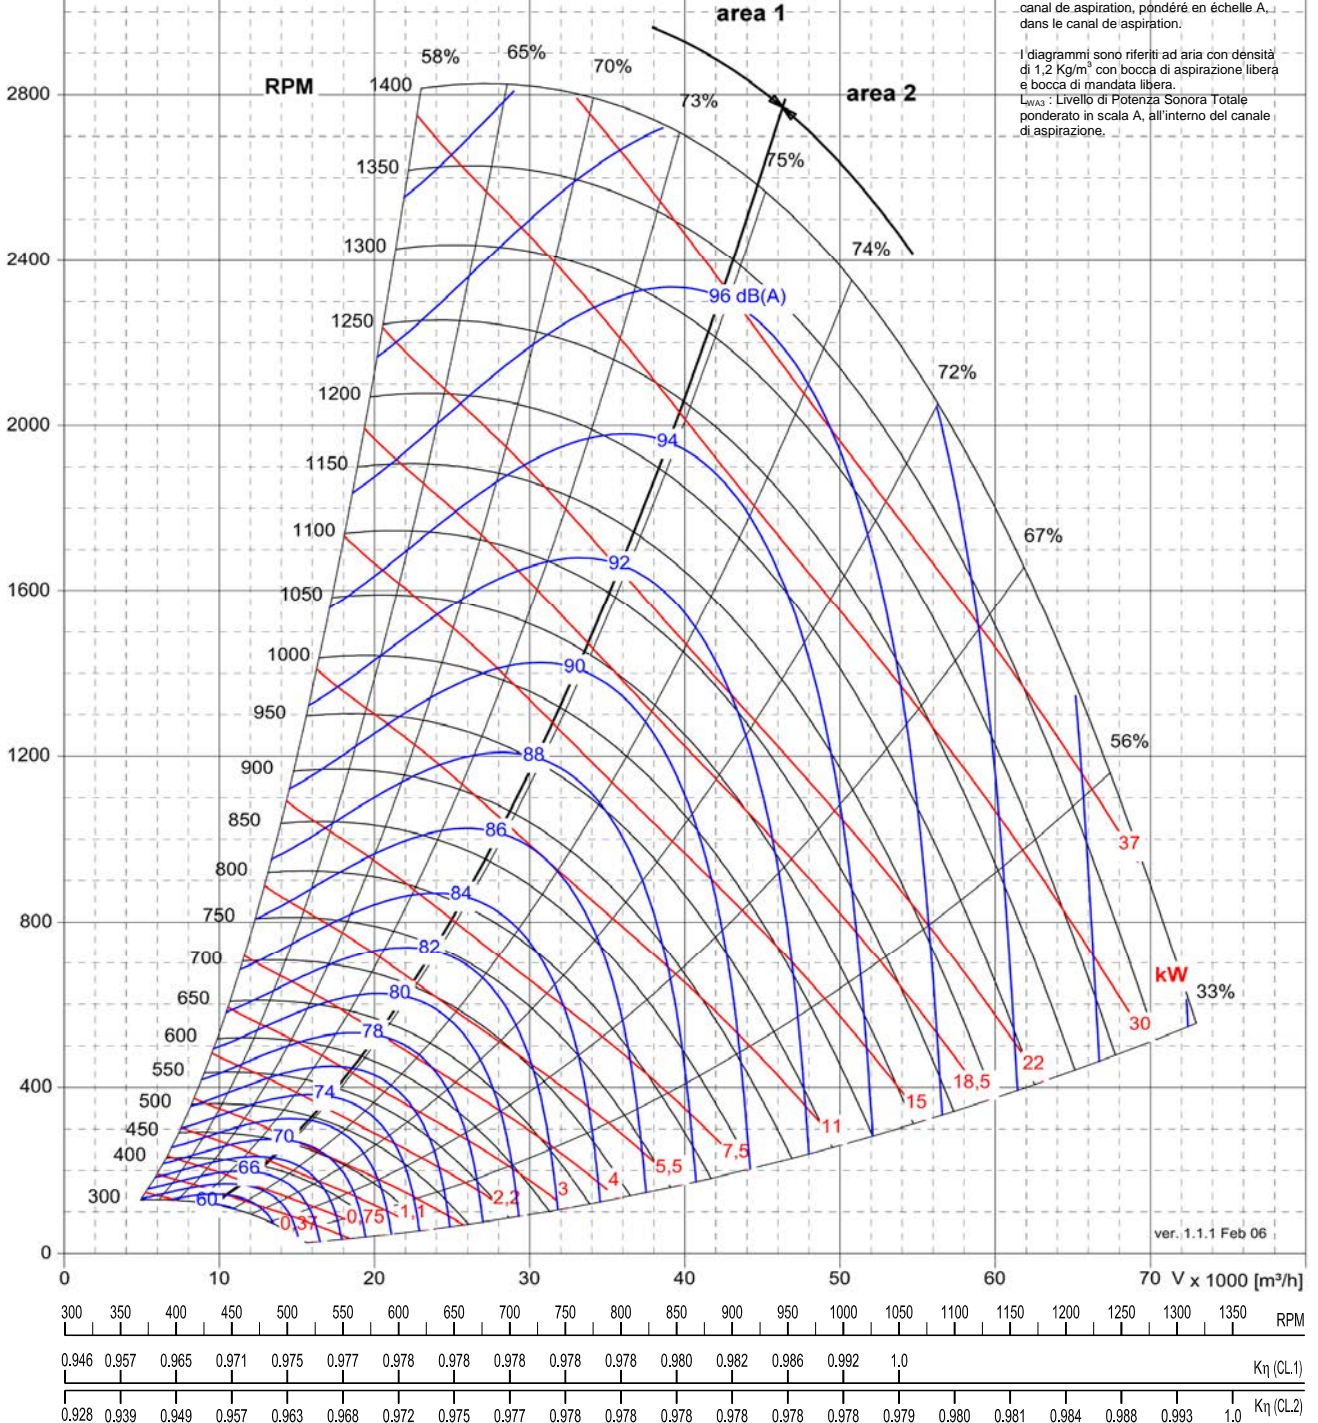

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.





NPL 1120		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante [min <sup>-1</sup> ]		900	1150
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale z		8	

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

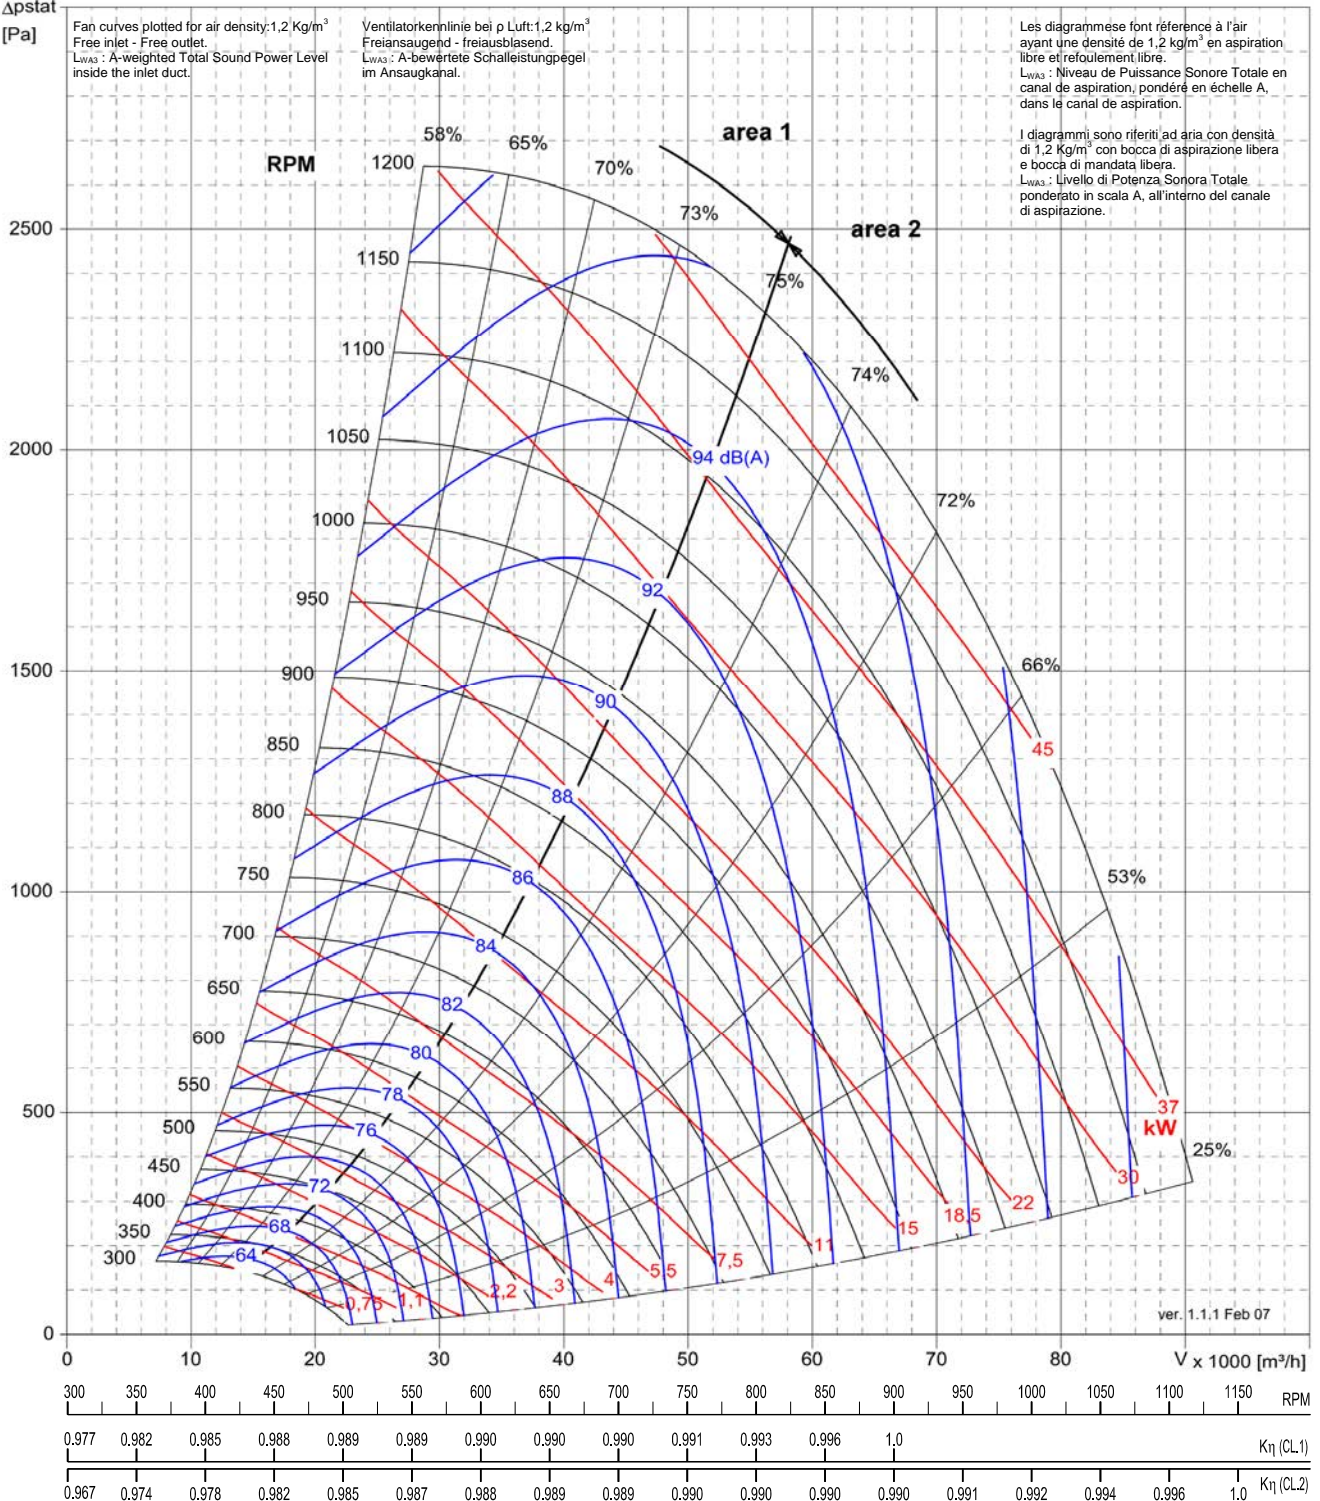

Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 1250		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante [min <sup>-1</sup> ]		765	1085
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	
		8	

C-0090 March 2012

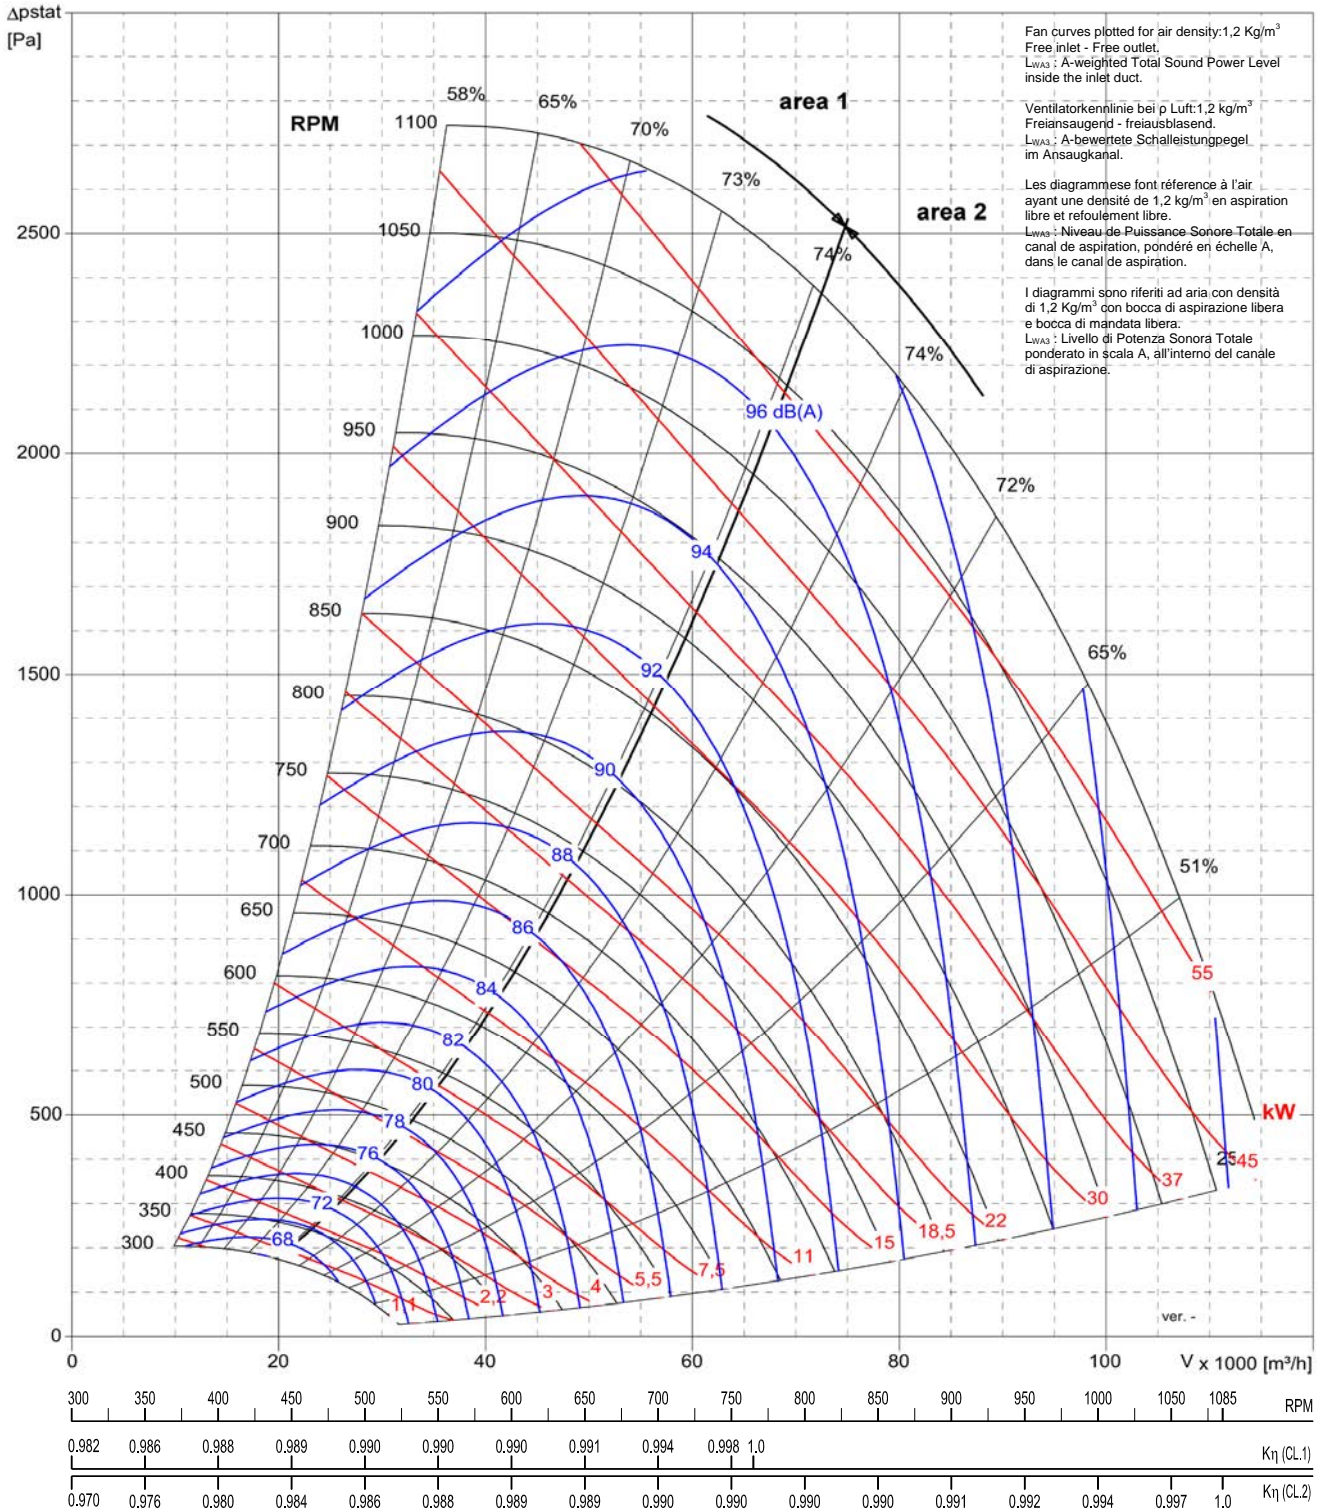

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include the effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPL 1400		CL1	CL2
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante [min <sup>-1</sup> ]		685	970
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale z		8	

C-0090 March 2012

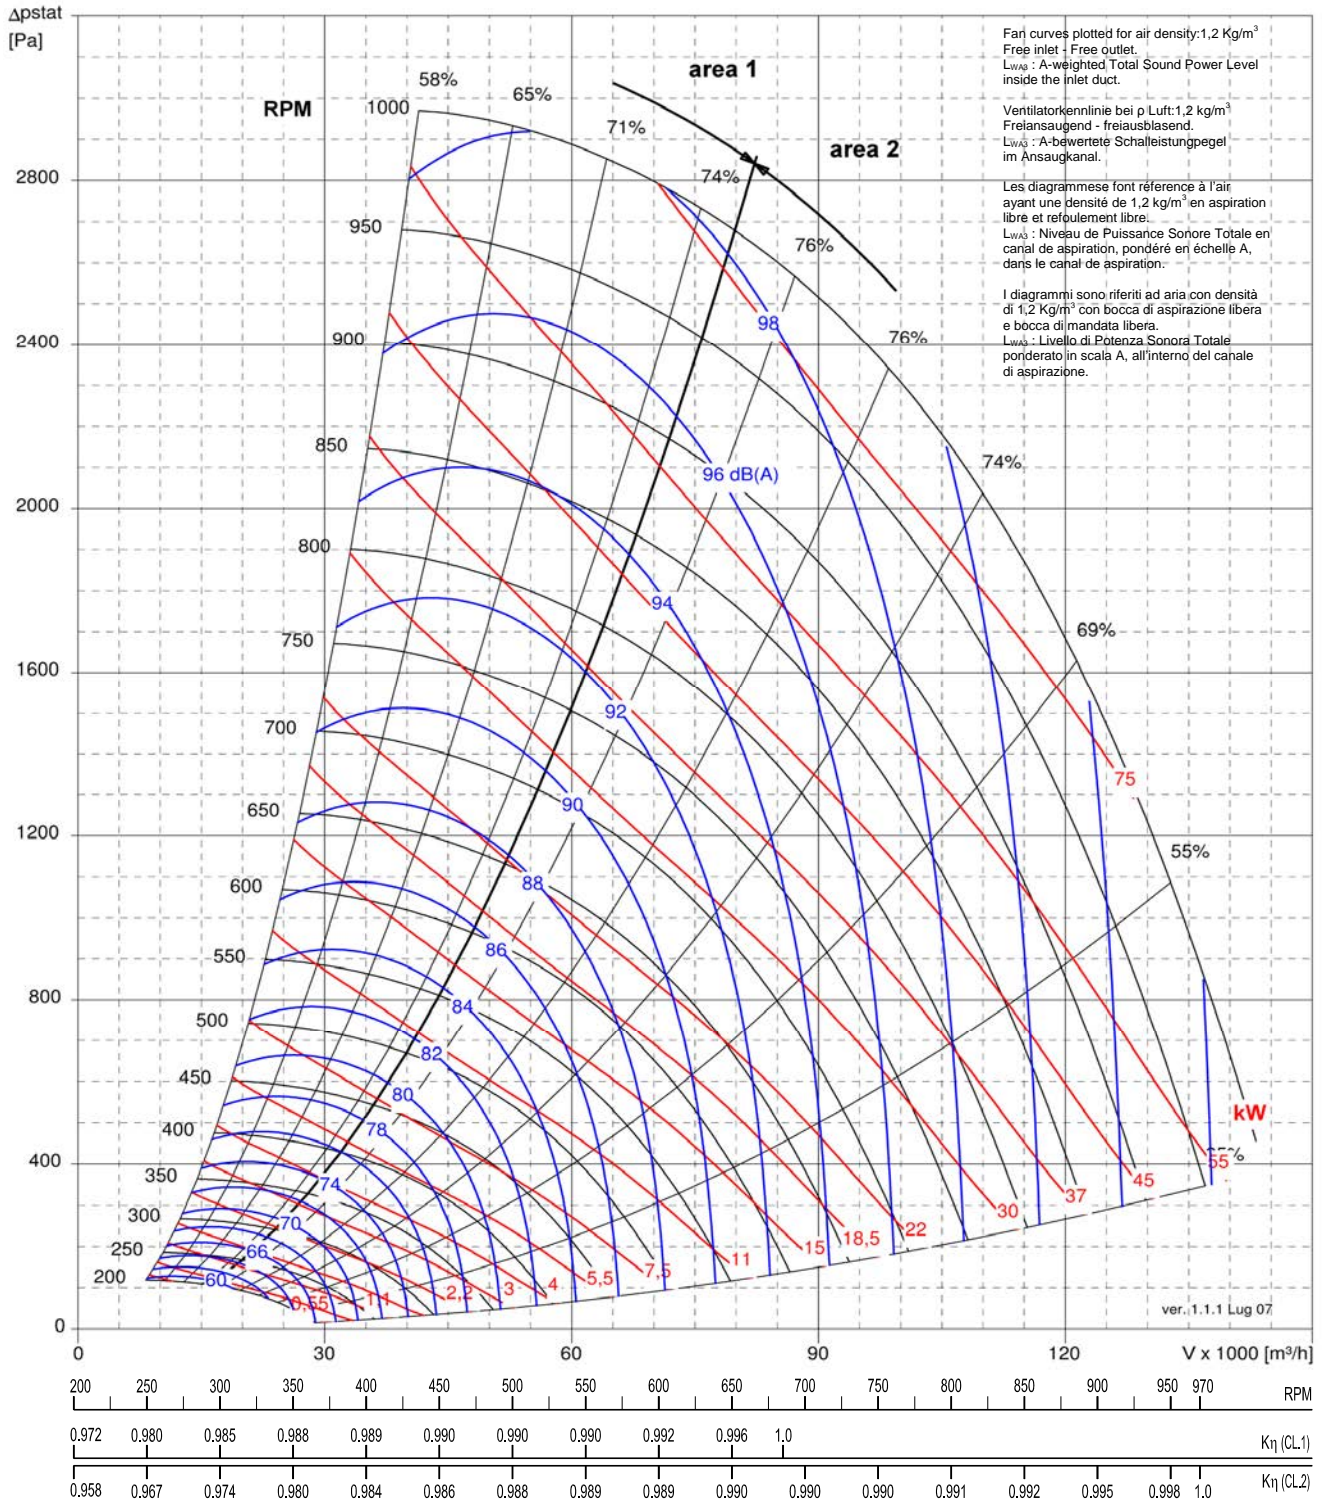

Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit eingebautem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 250		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5260
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

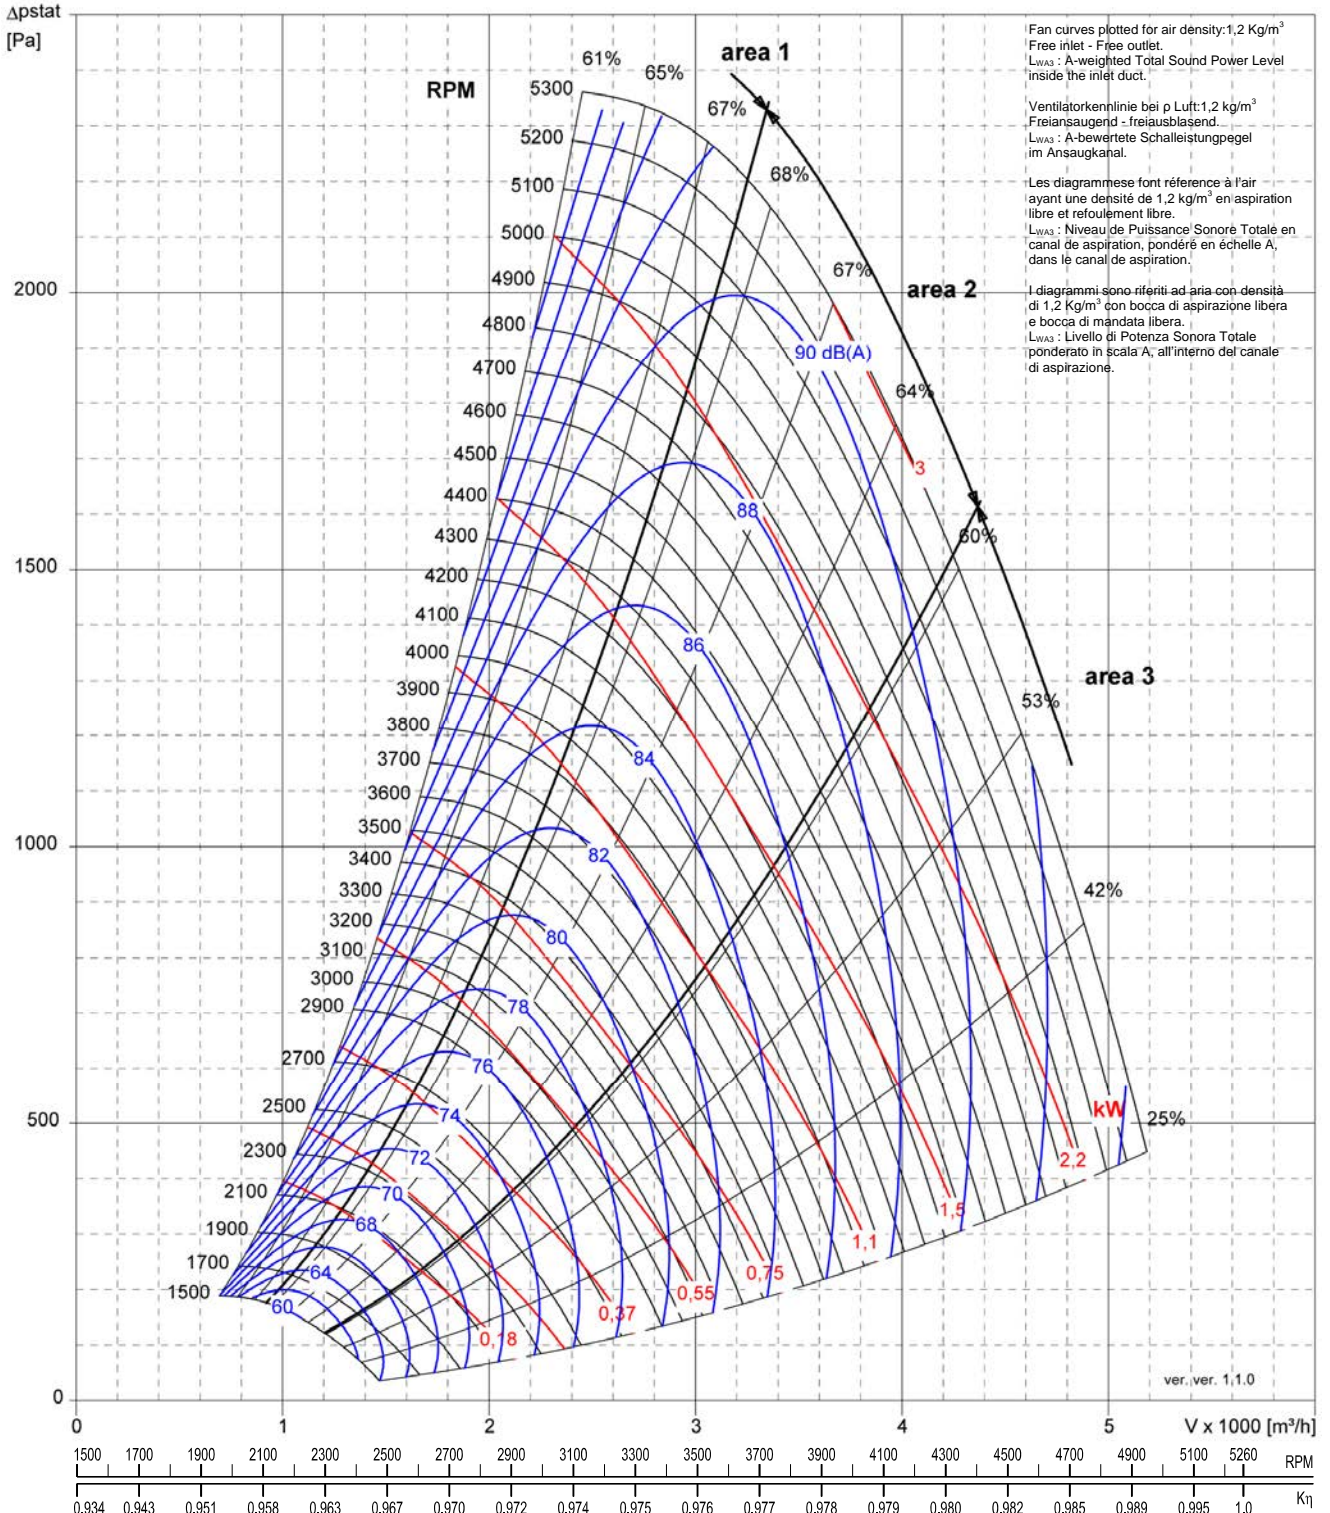

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorlinien bei p Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend...  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 280		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	4690
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WAS</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei  $\rho_{Luft}$ : 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WAS</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WAS</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WAS</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

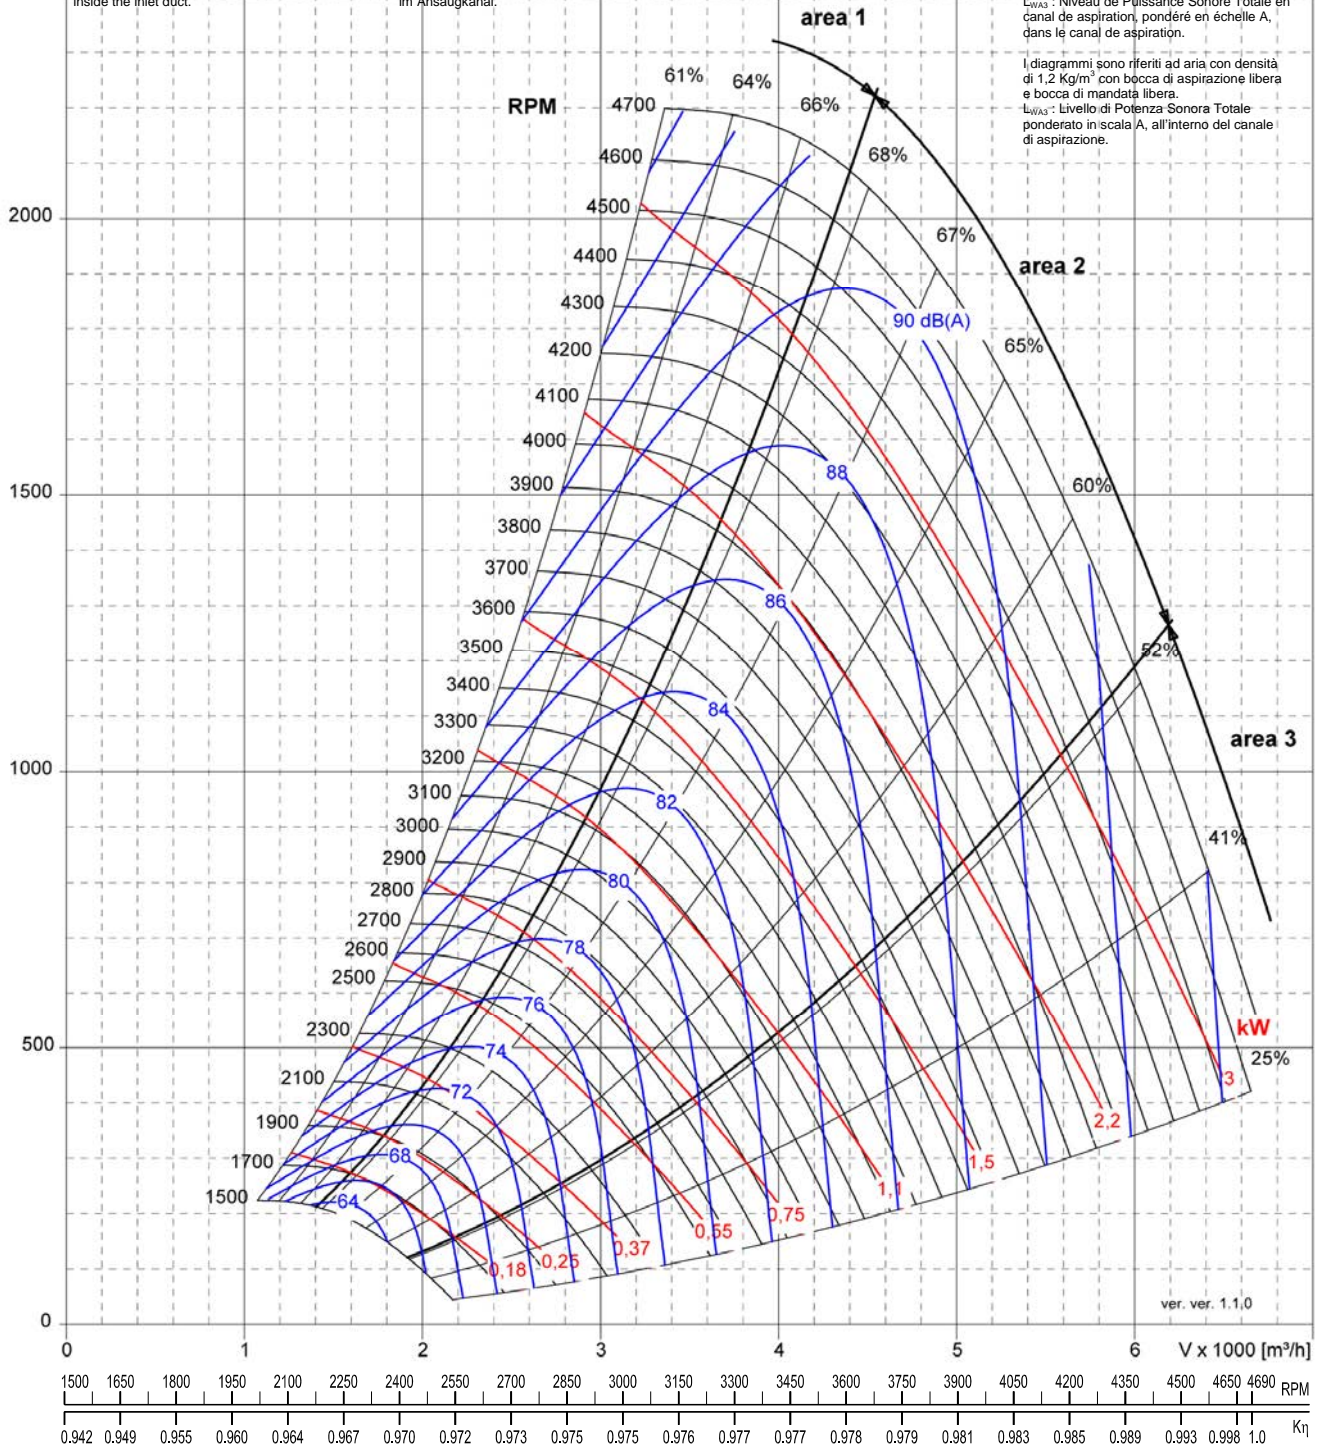

ver. ver. 1.1,0

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaubtem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 315		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	4500
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012


Δpstat  
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei ρ Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungsebene im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

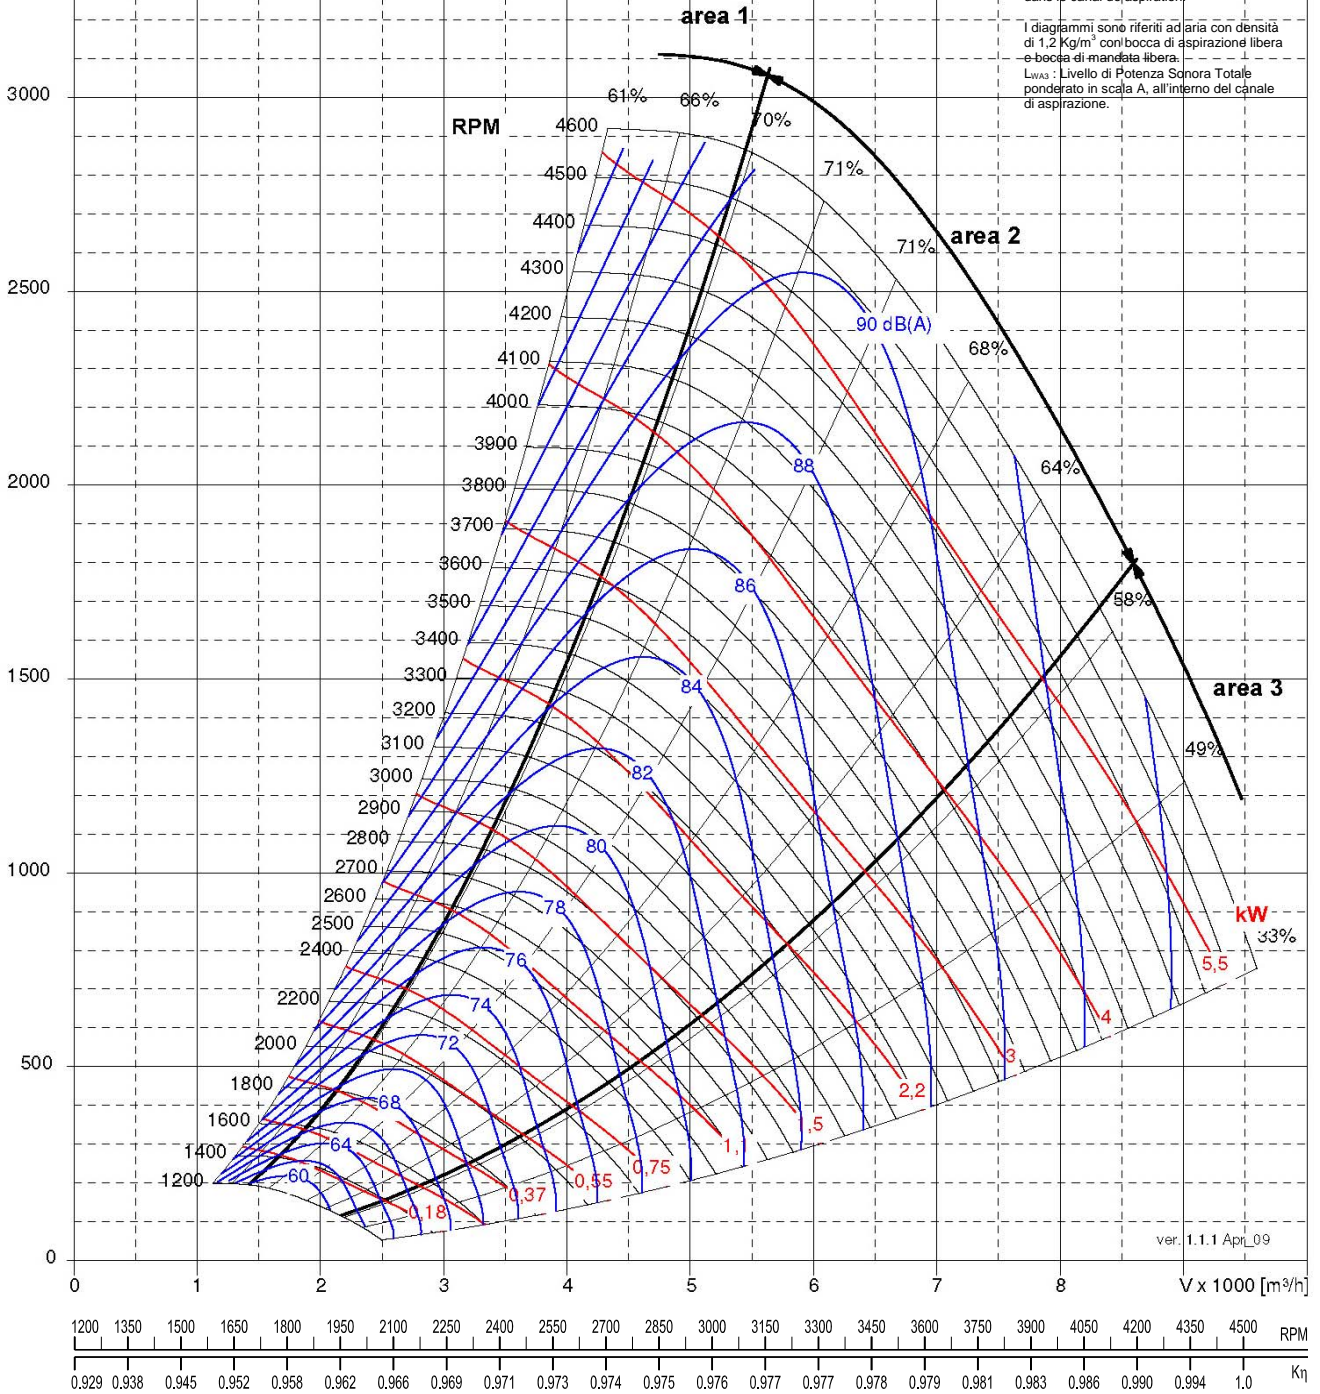

ver. 1.1.1 Apr\_09

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 355		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	4000
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei p Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

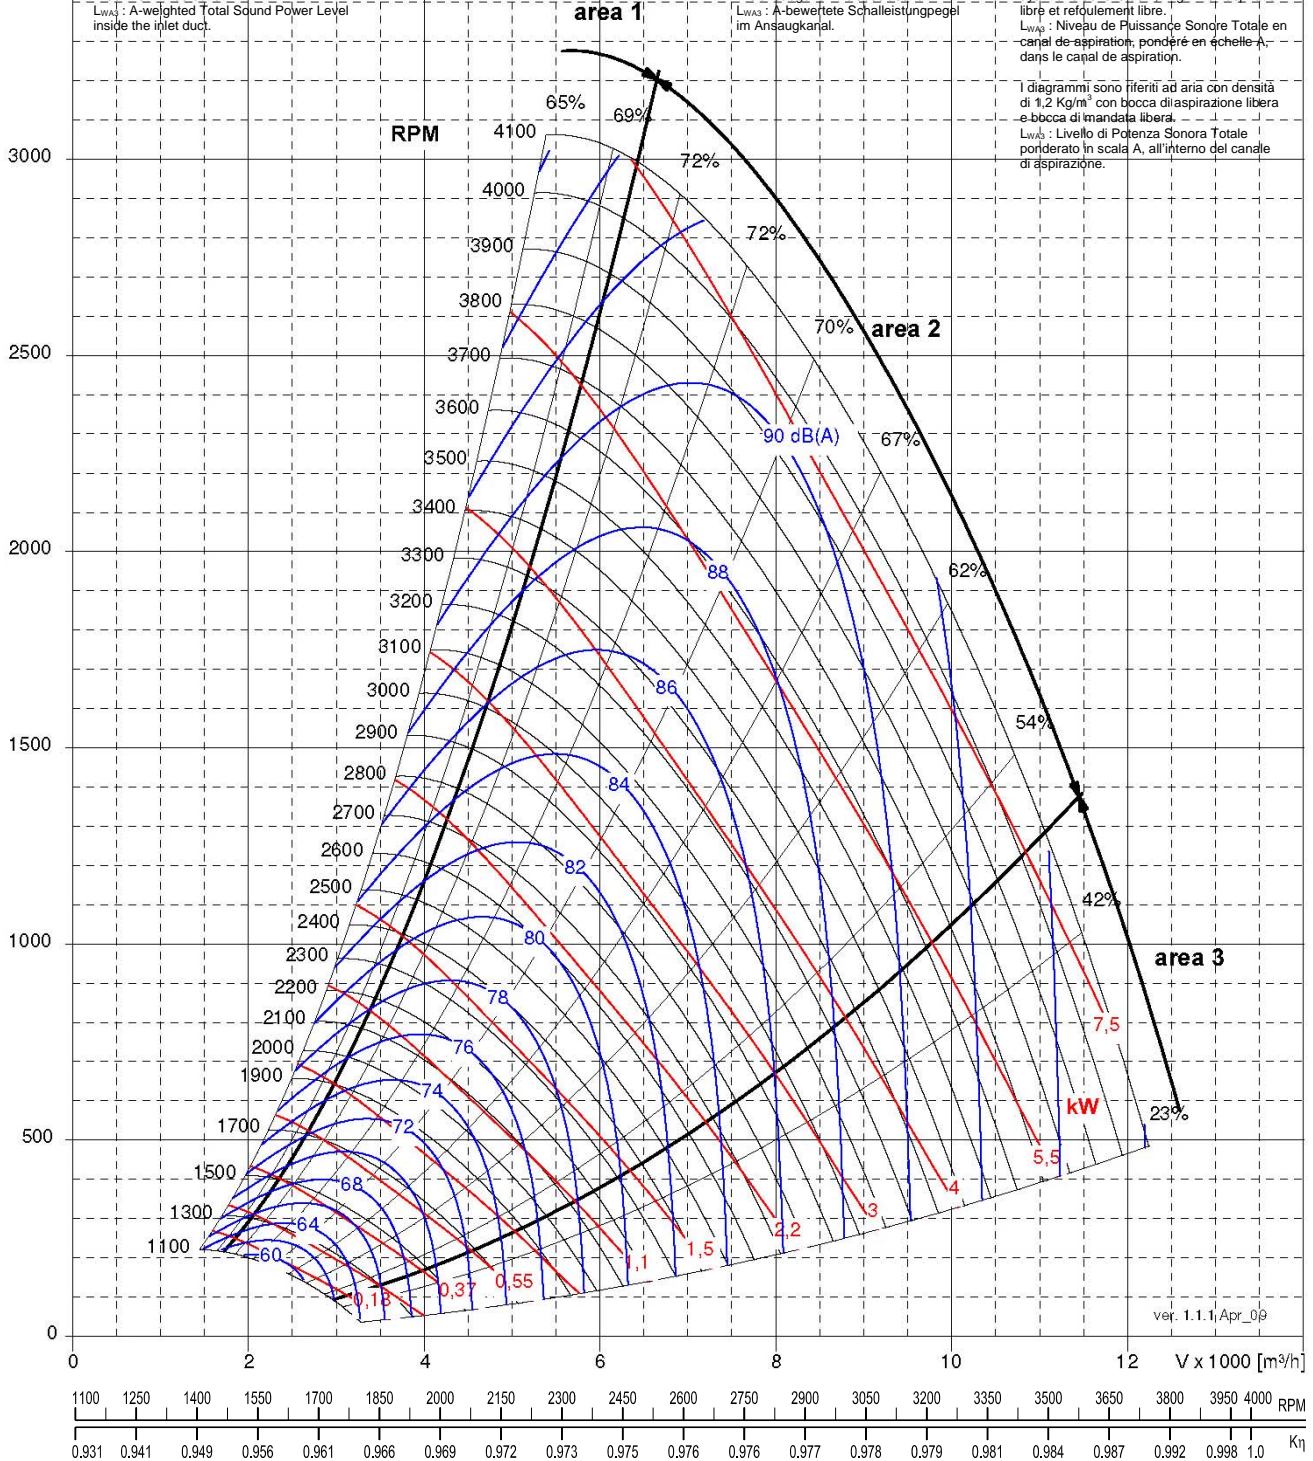

ver. 1.1.1, Apr\_09

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 400		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	3700
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012

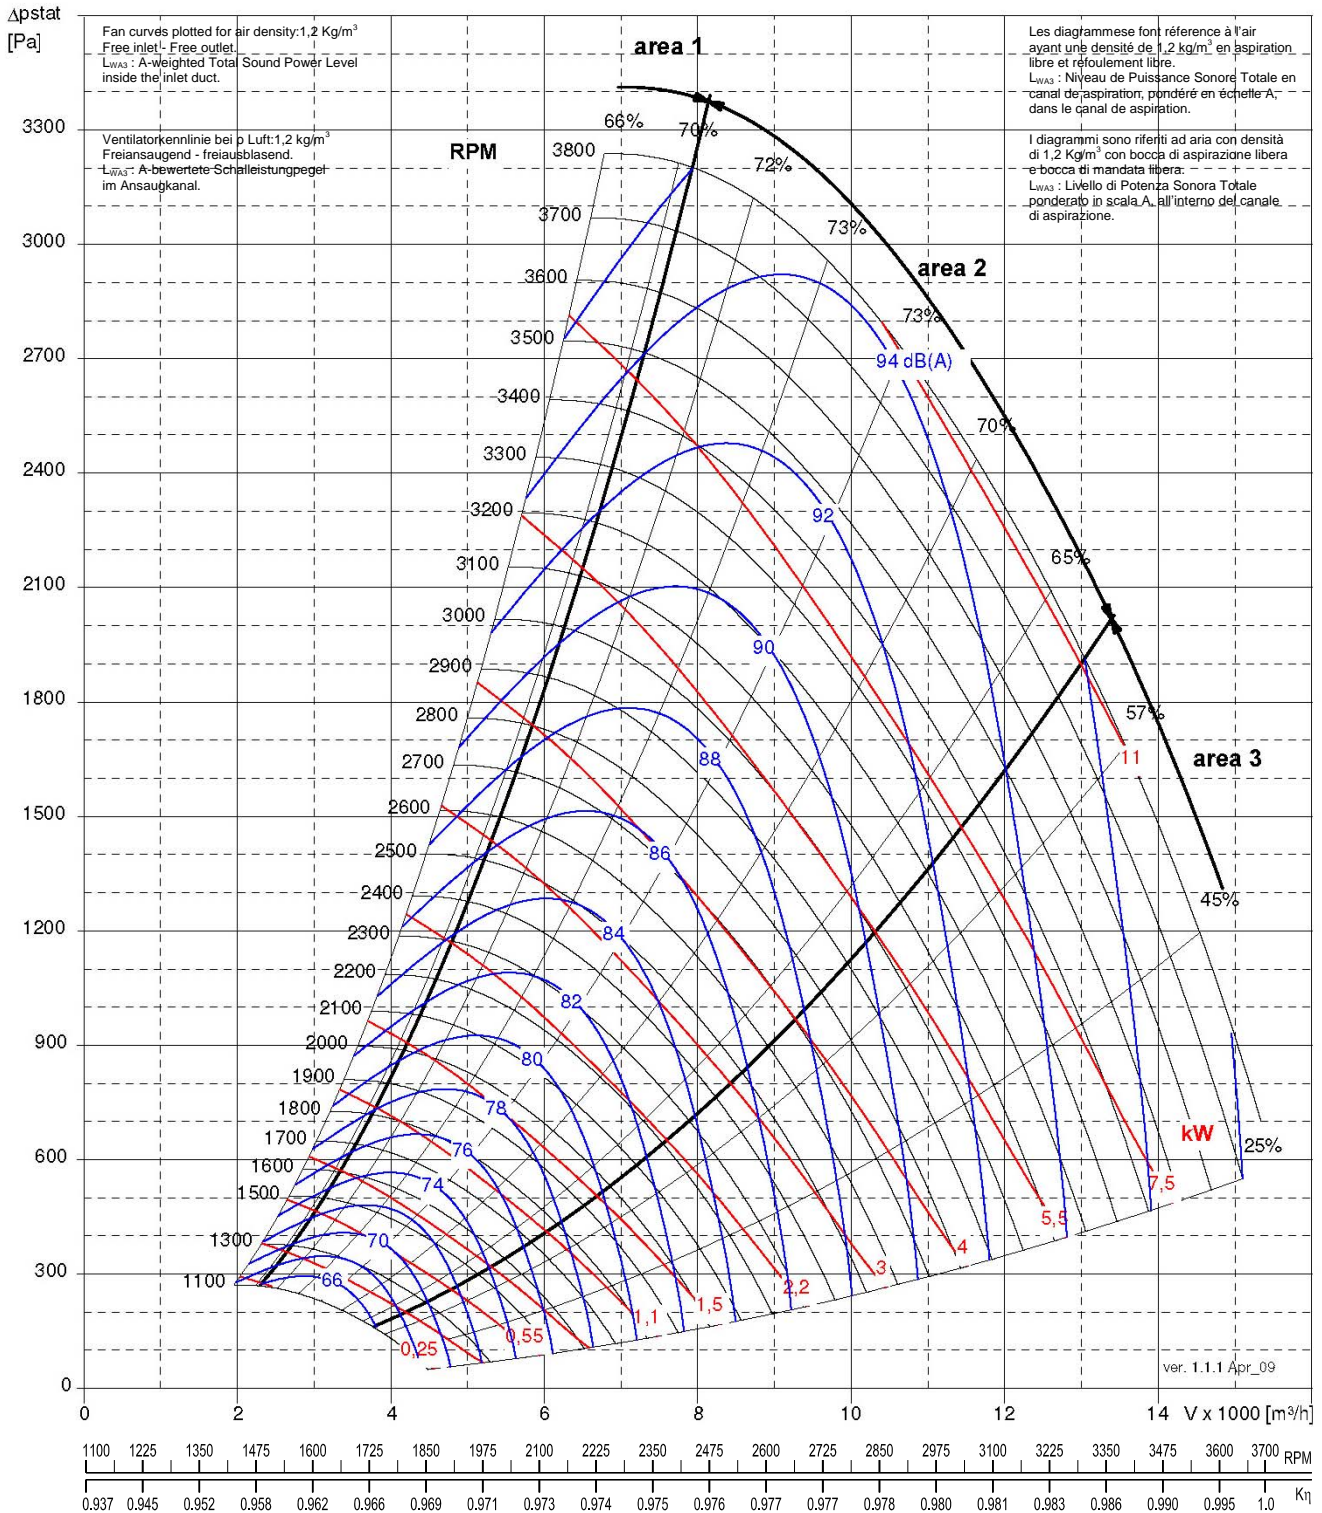

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.





NPA 450		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	3300
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorerkennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca d'aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

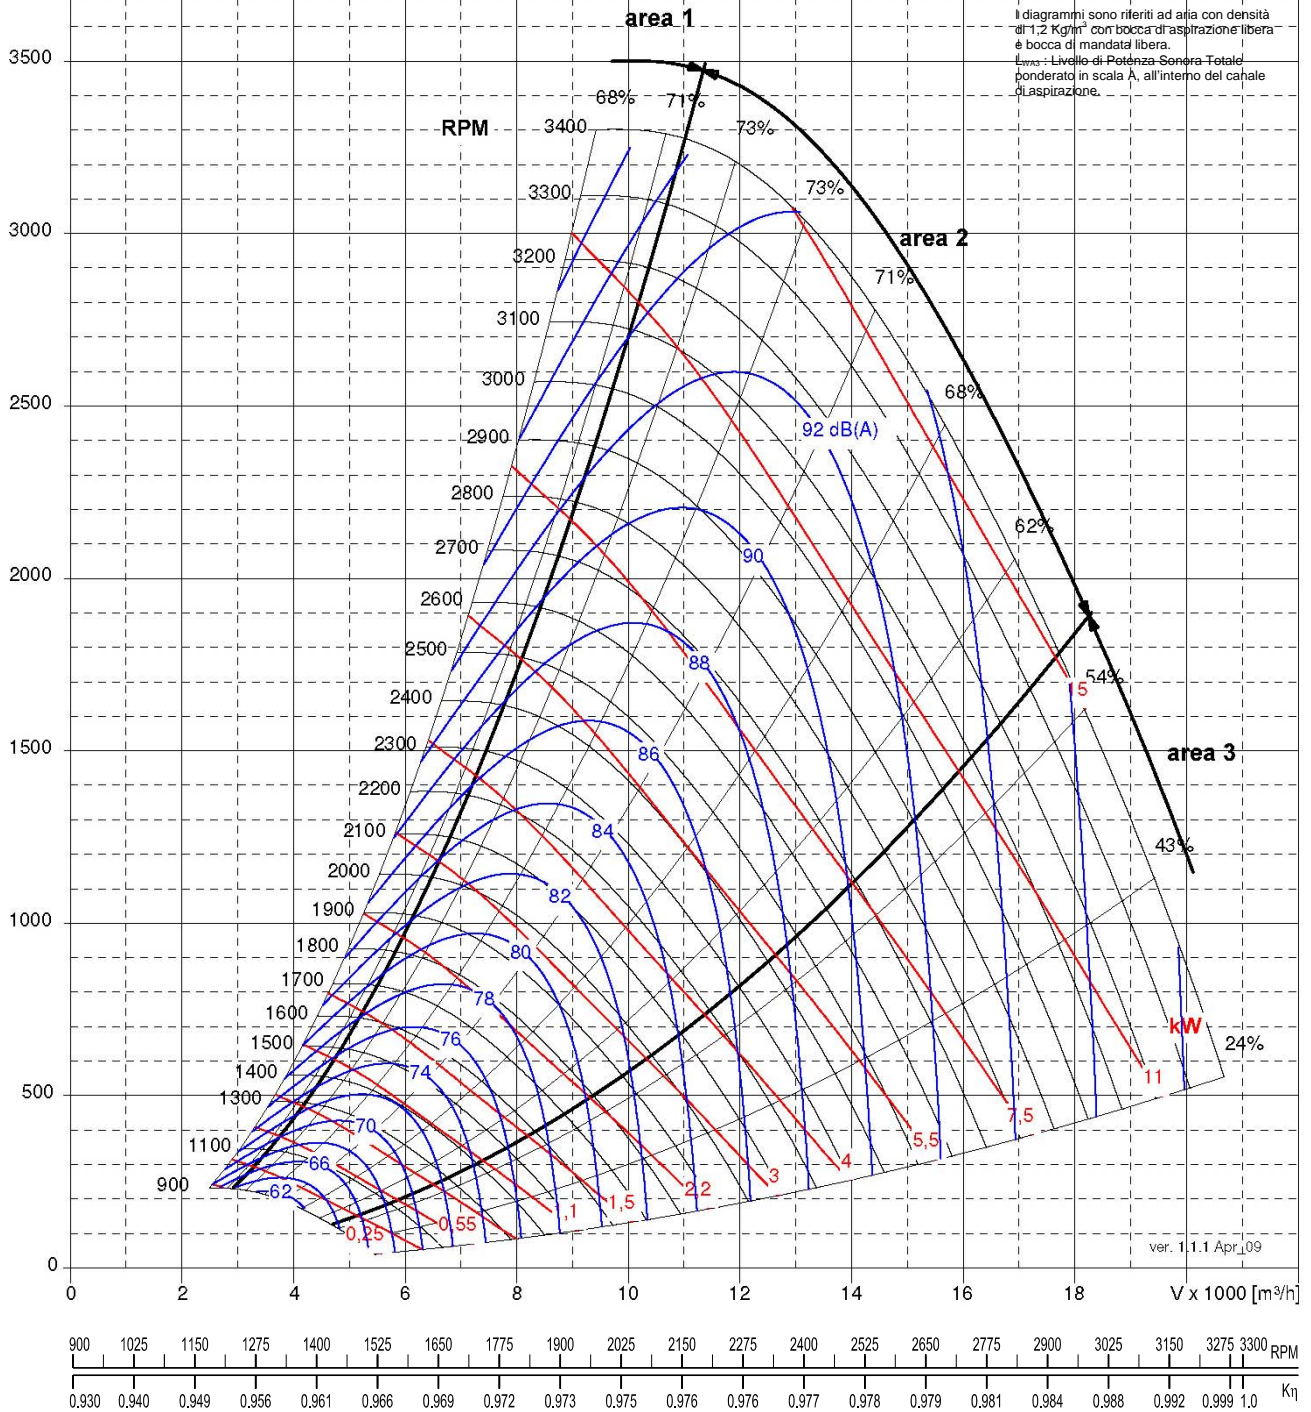


ver. 1.1.1 Apr. 09

Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 500		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	2850	2450
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10	

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator-kennlinie bei  $\rho_{Luft}$ : 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Frei ansaugend - frei ausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

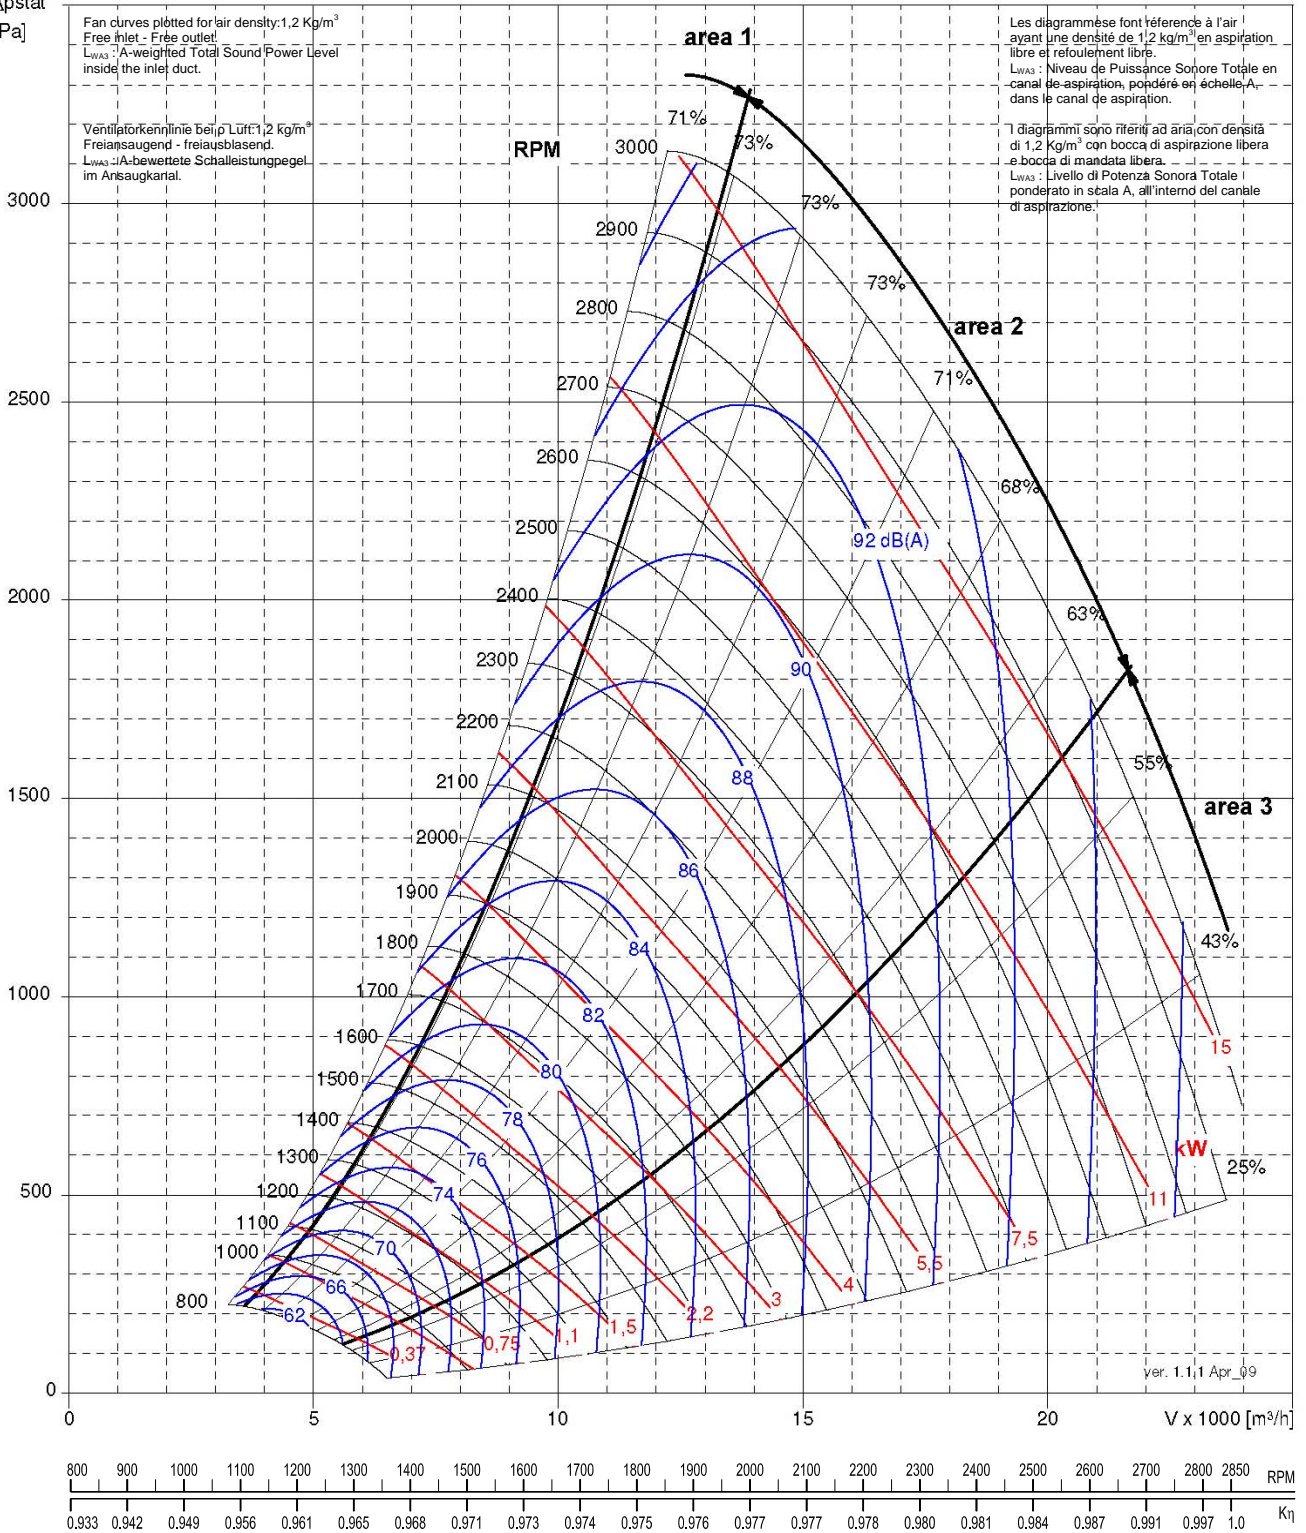


ver. 1.1,1 Apr\_09

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautes Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 560		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	2650
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet + Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator-kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Frei ansaugend + frei ausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale d'aspirazione.

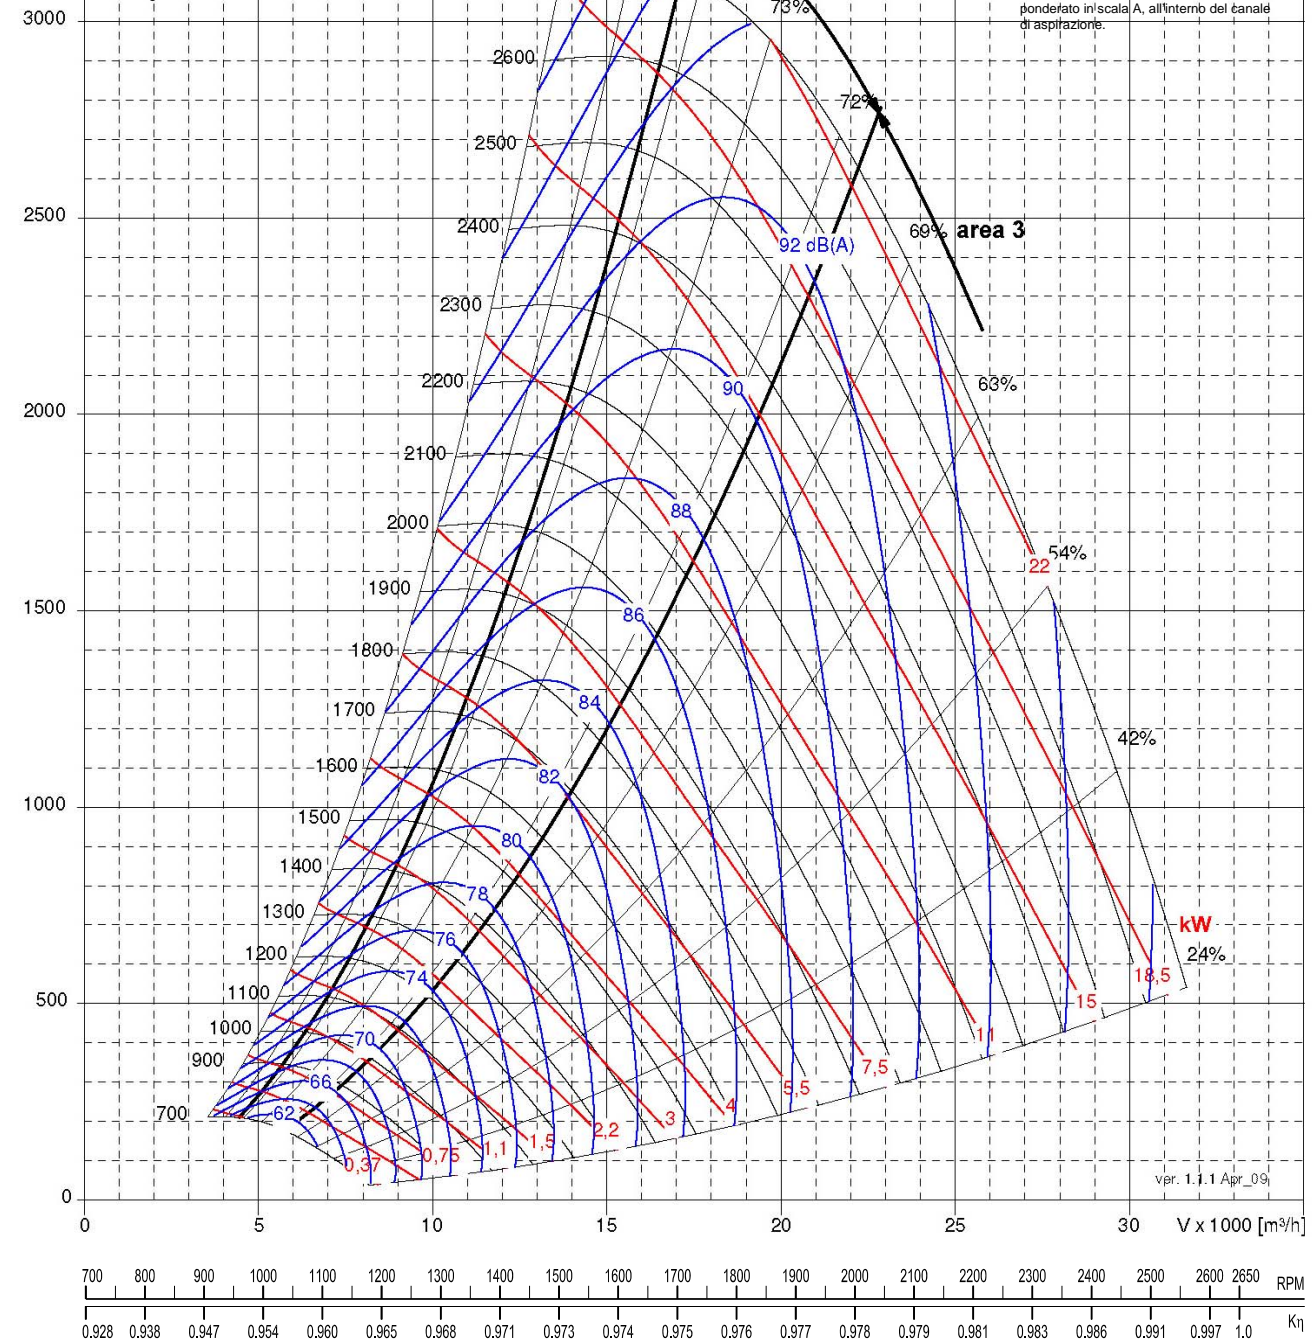


vr. 1.1.1 Apr\_09

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 630		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	2350
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorkehllinie bei p<sub>Luft</sub>: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Frei ansaugend - frei ausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungsebene im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

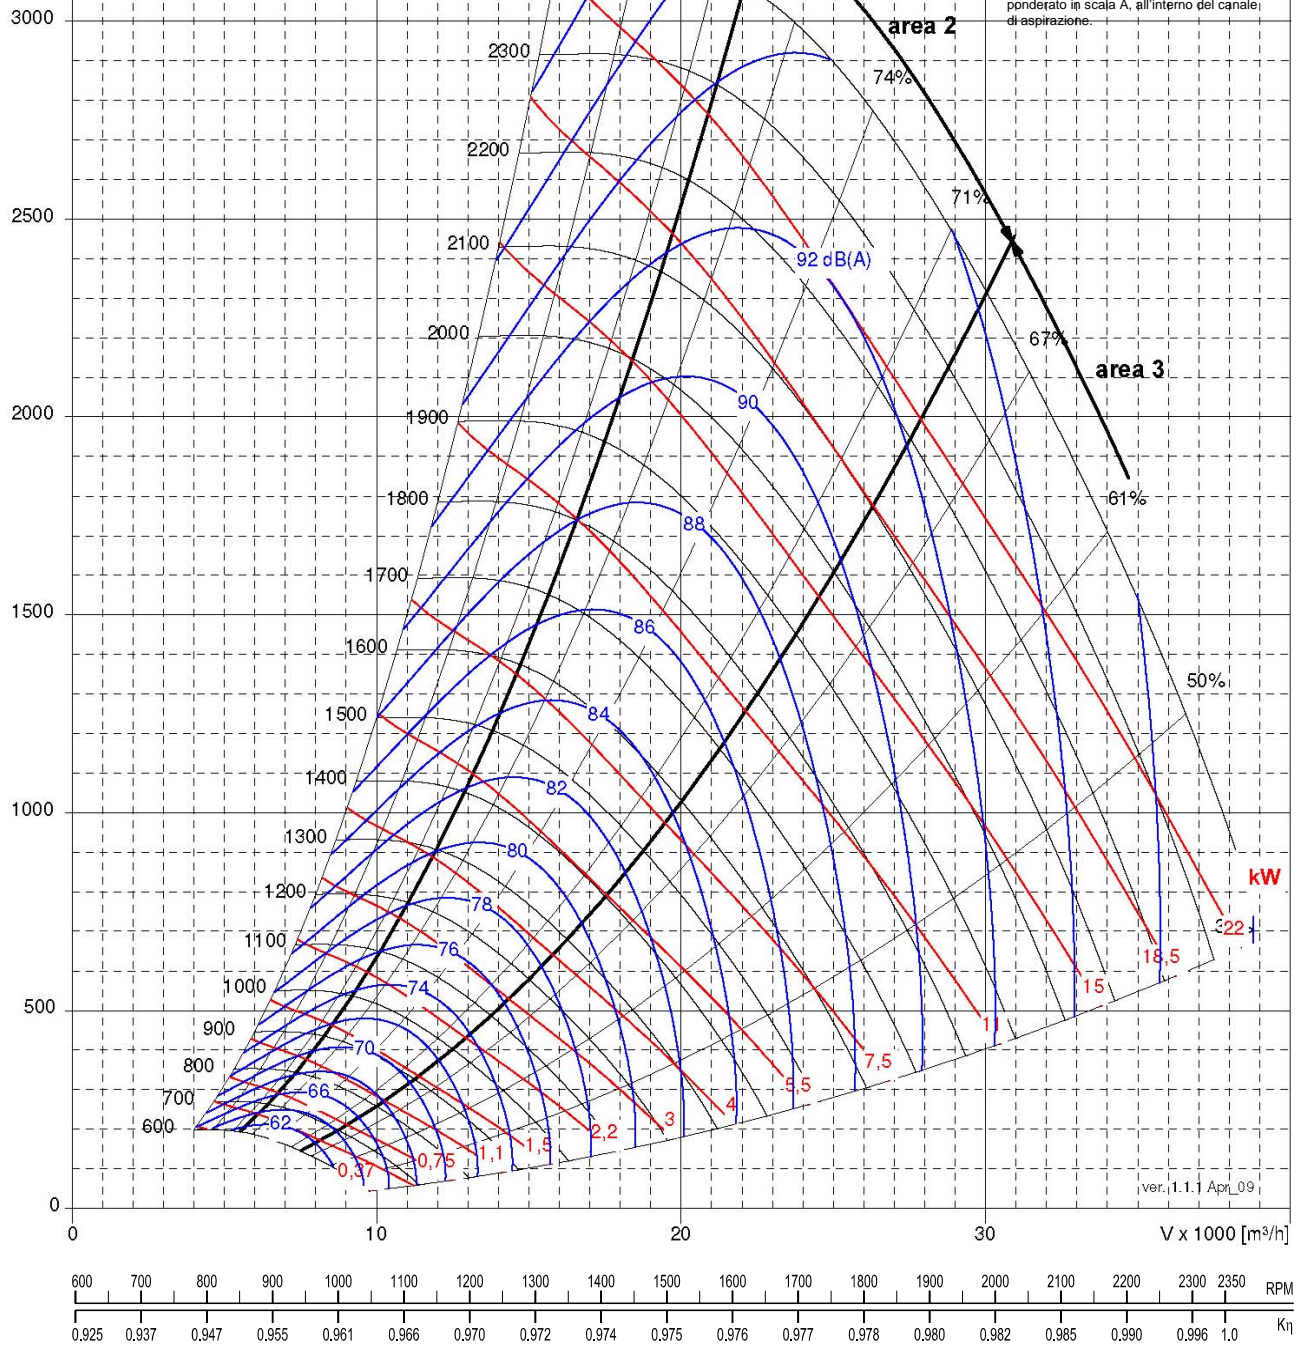

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.


Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 710		Steel / Stahl / Acier / Acciaio	Aluminium / Alluminio
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante		[min <sup>-1</sup> ]	2100
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale		z	10

C-0090 March 2012

$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

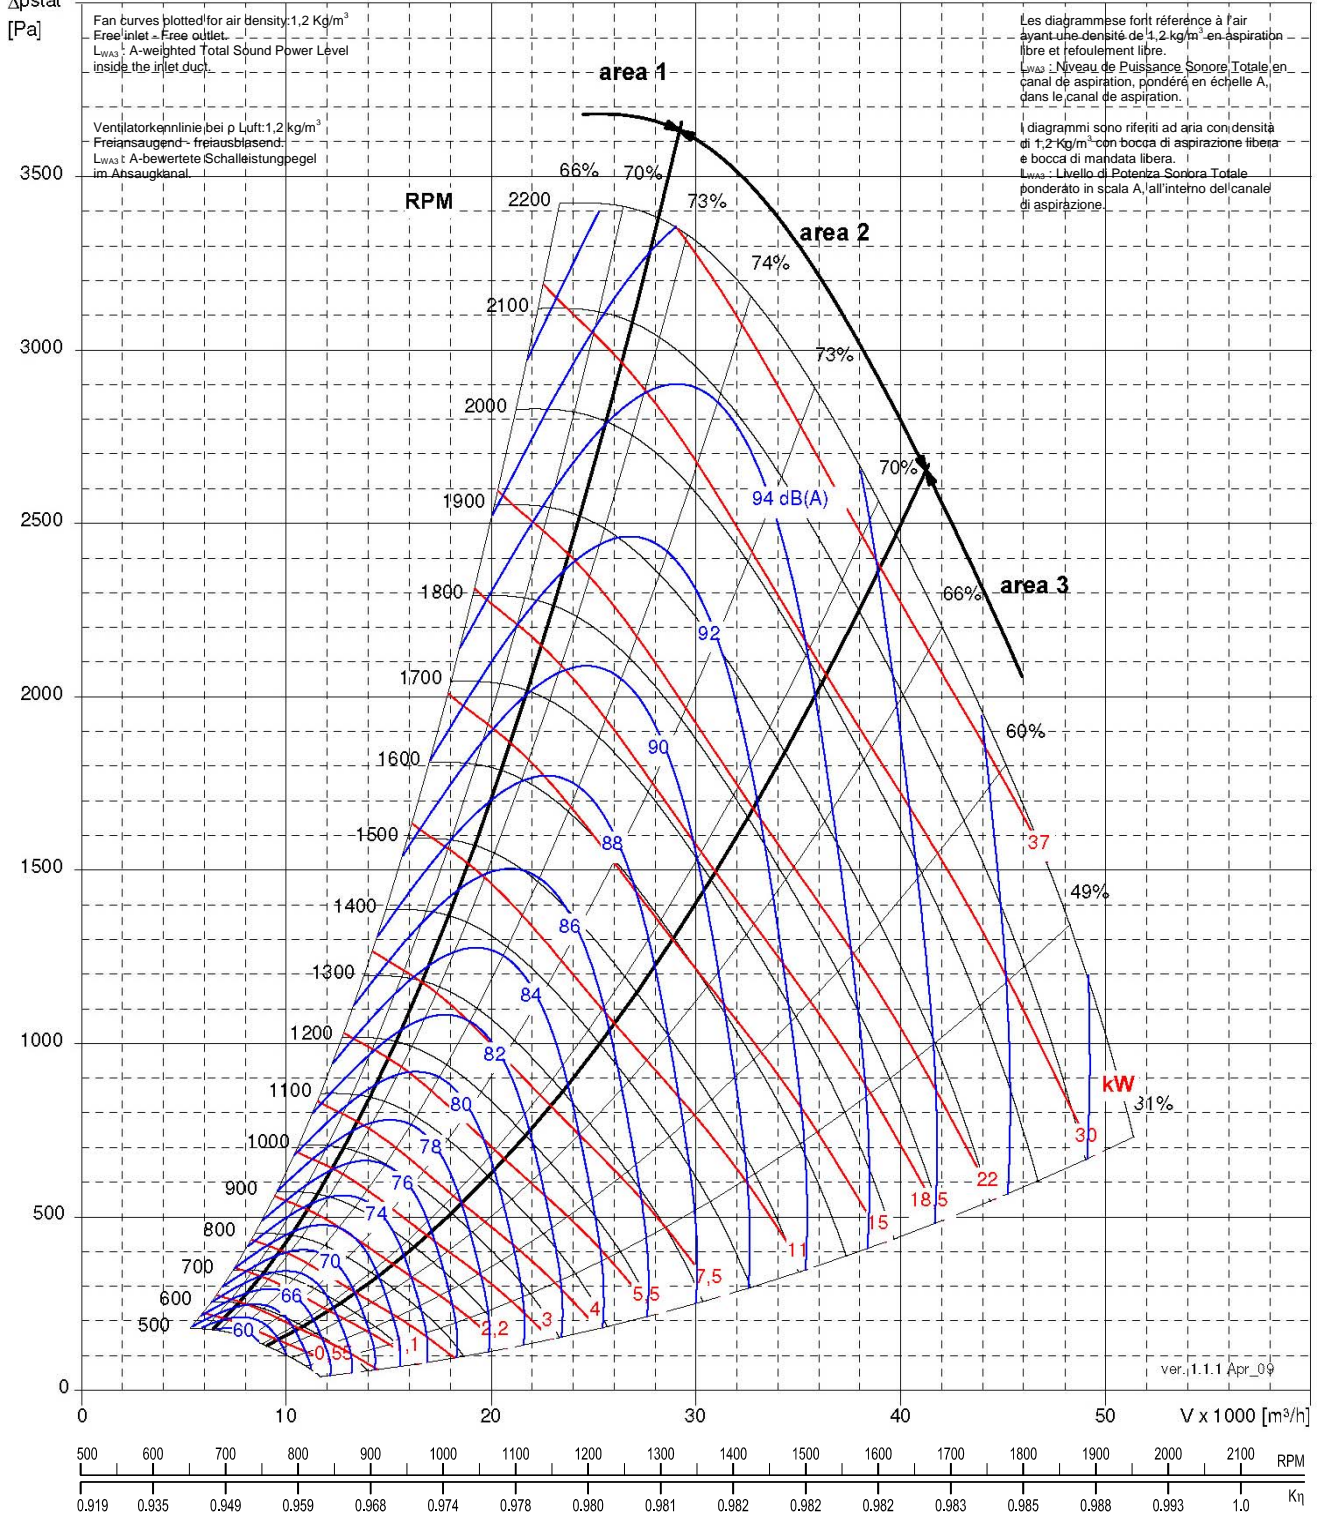


Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaubtem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 800		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1800
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

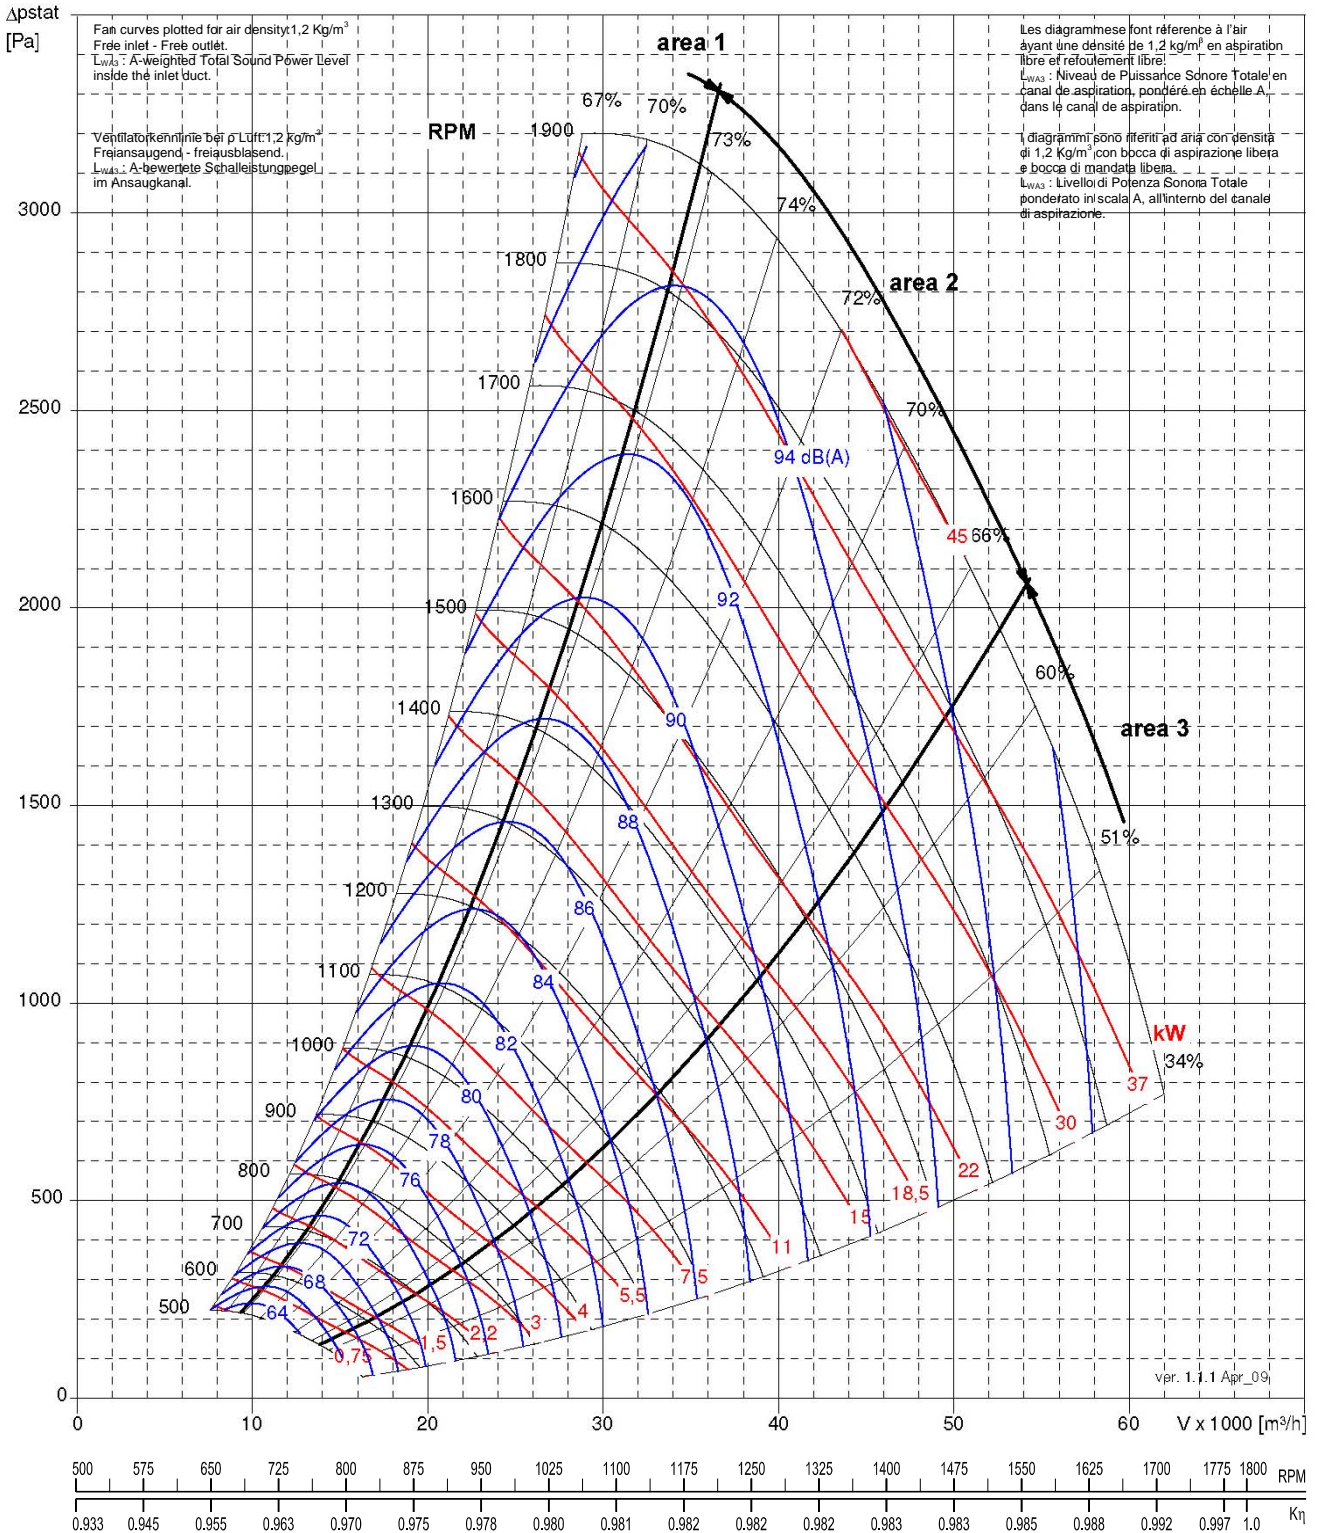


Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include the effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 900		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1600
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

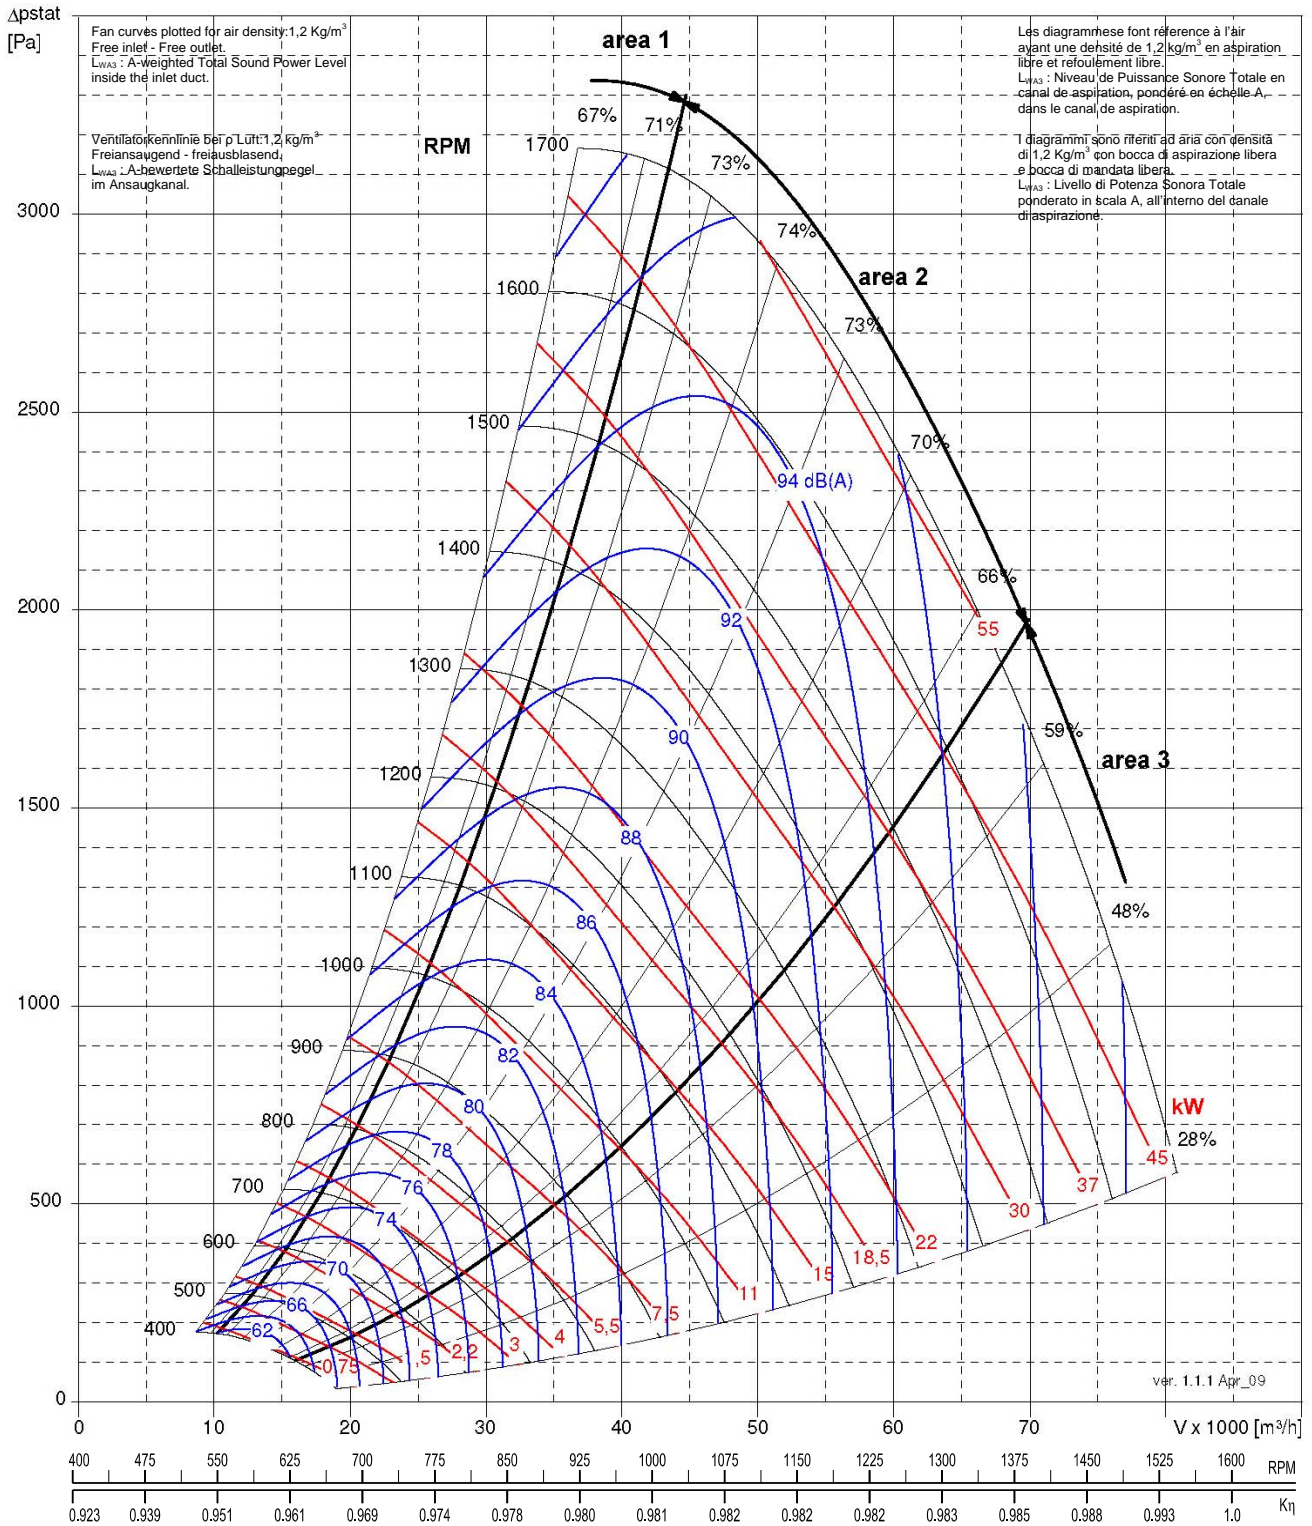


Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.


Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 1000		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1400
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

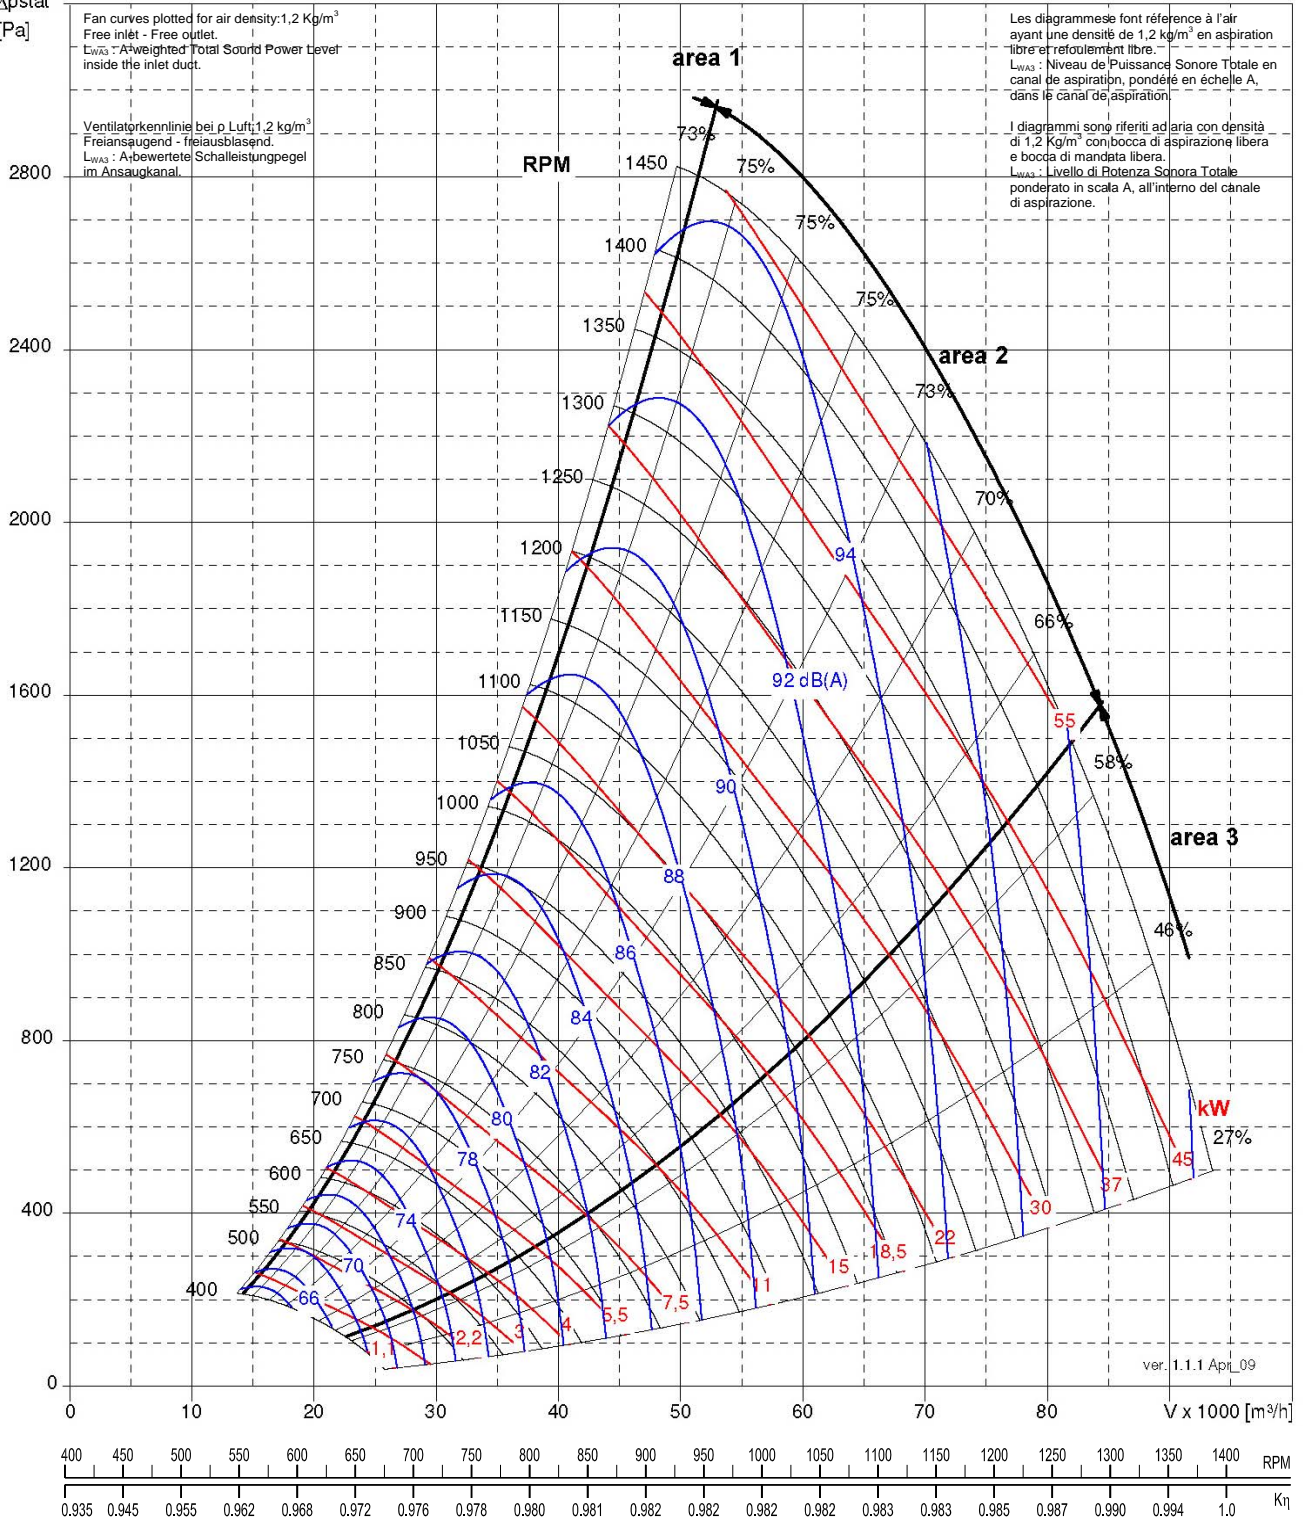


Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.


Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.





NPA 1120		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1200
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

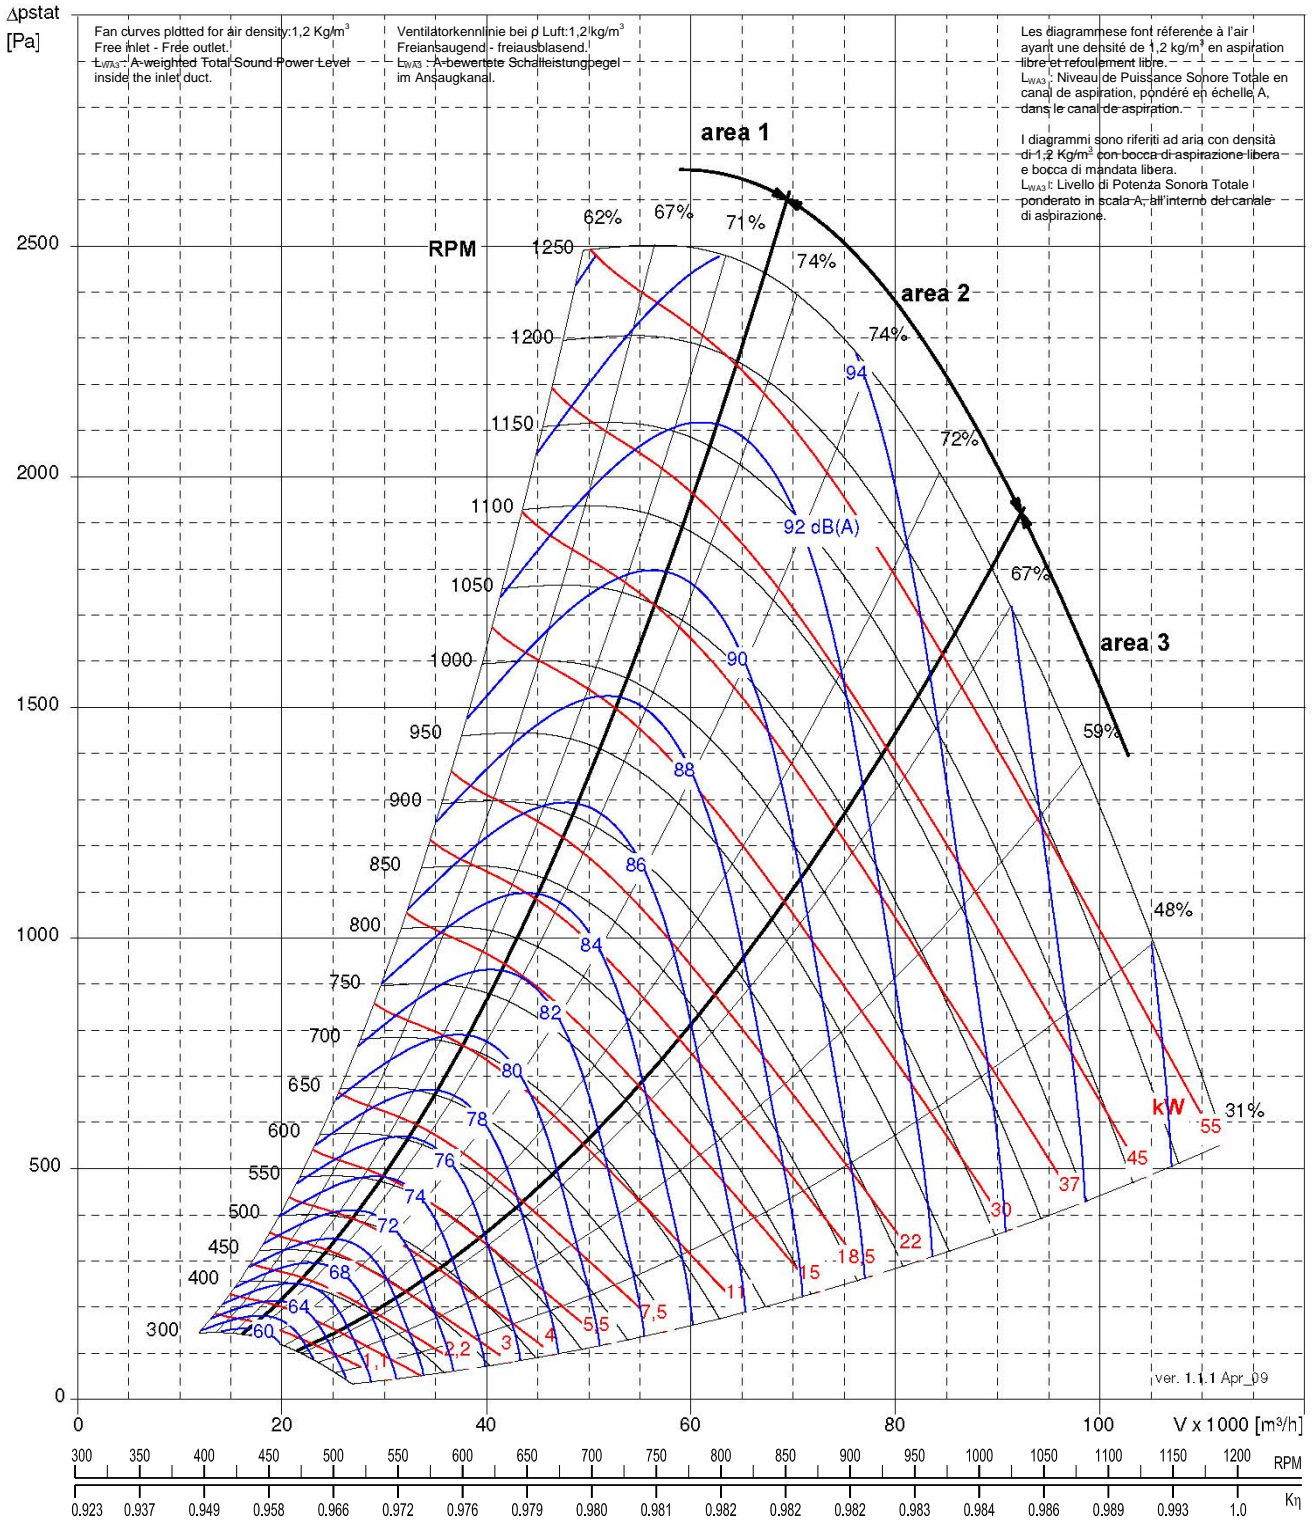


Performance certified for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 1250		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	1100
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> - A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei p<sub>Luft</sub>: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend- freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> - A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

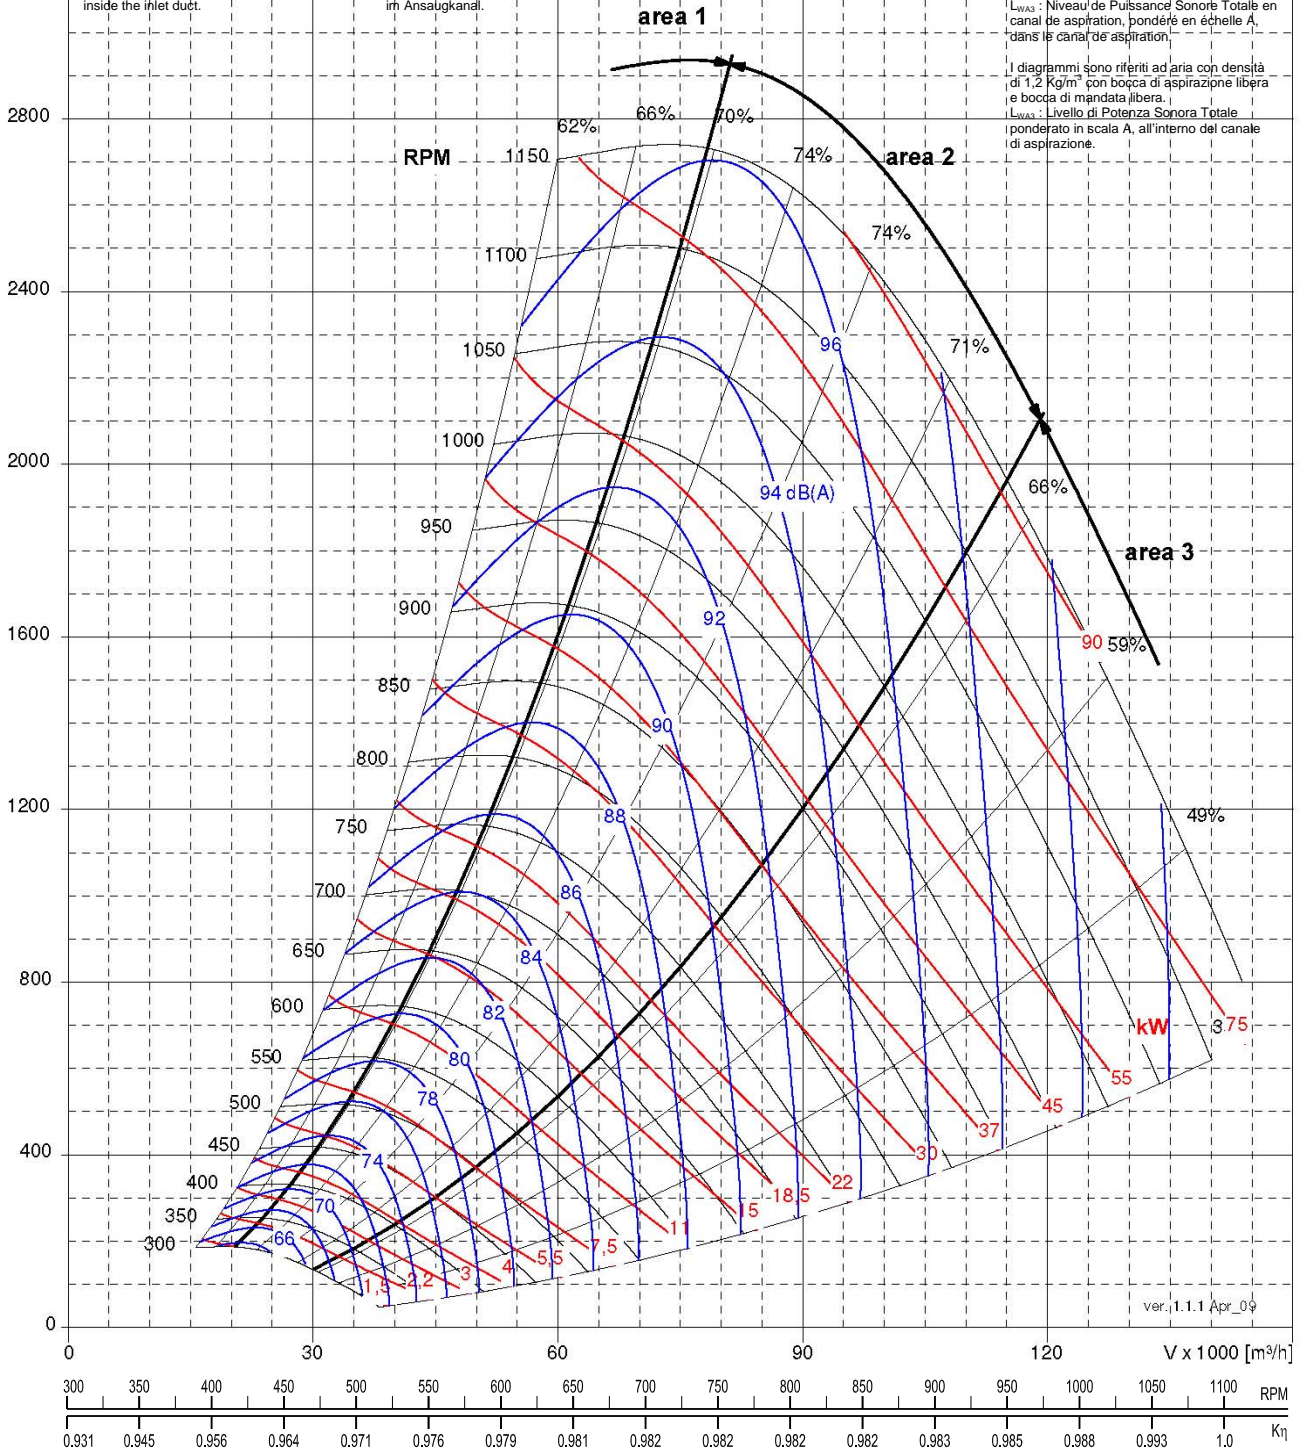


ver. 1.1.1 Apr\_09

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaubtem Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A : aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 1400		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	975
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

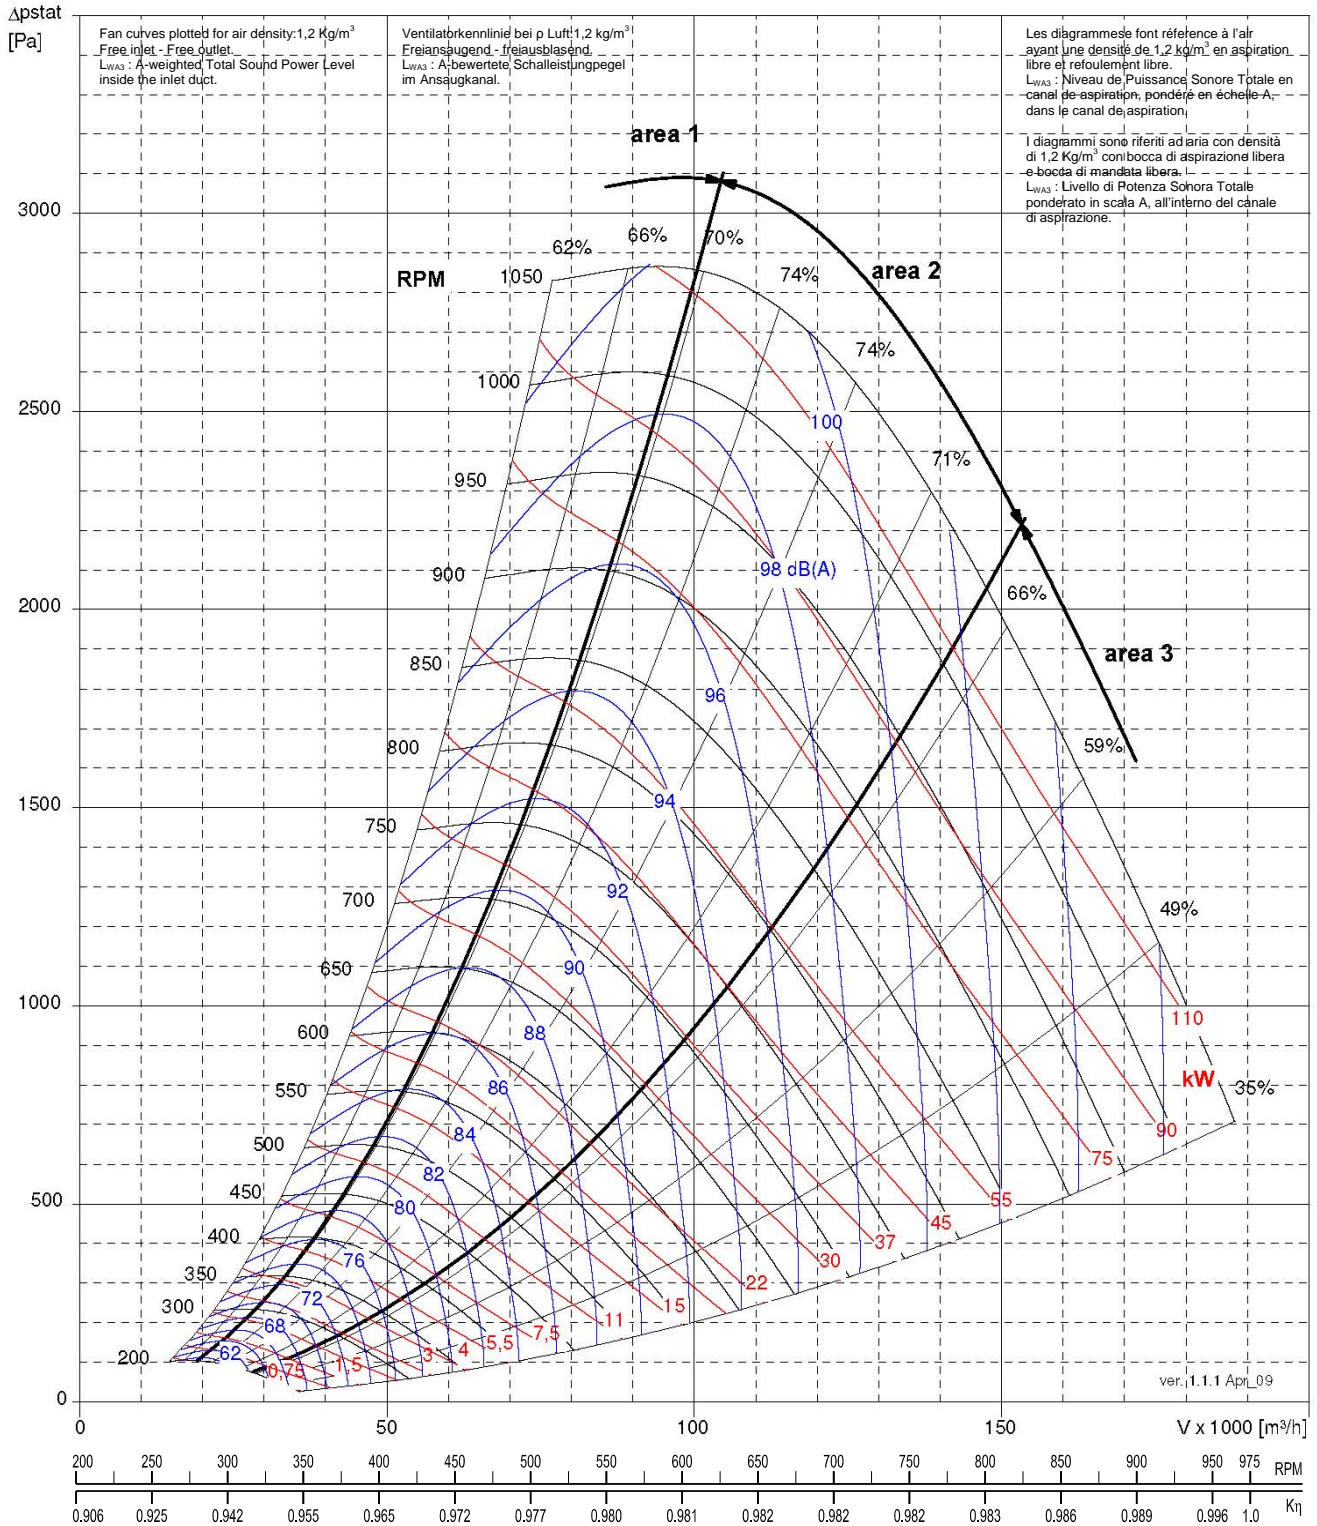


Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebautes Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.


Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



NPA 1600		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	850
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	10

C-0090 March 2012

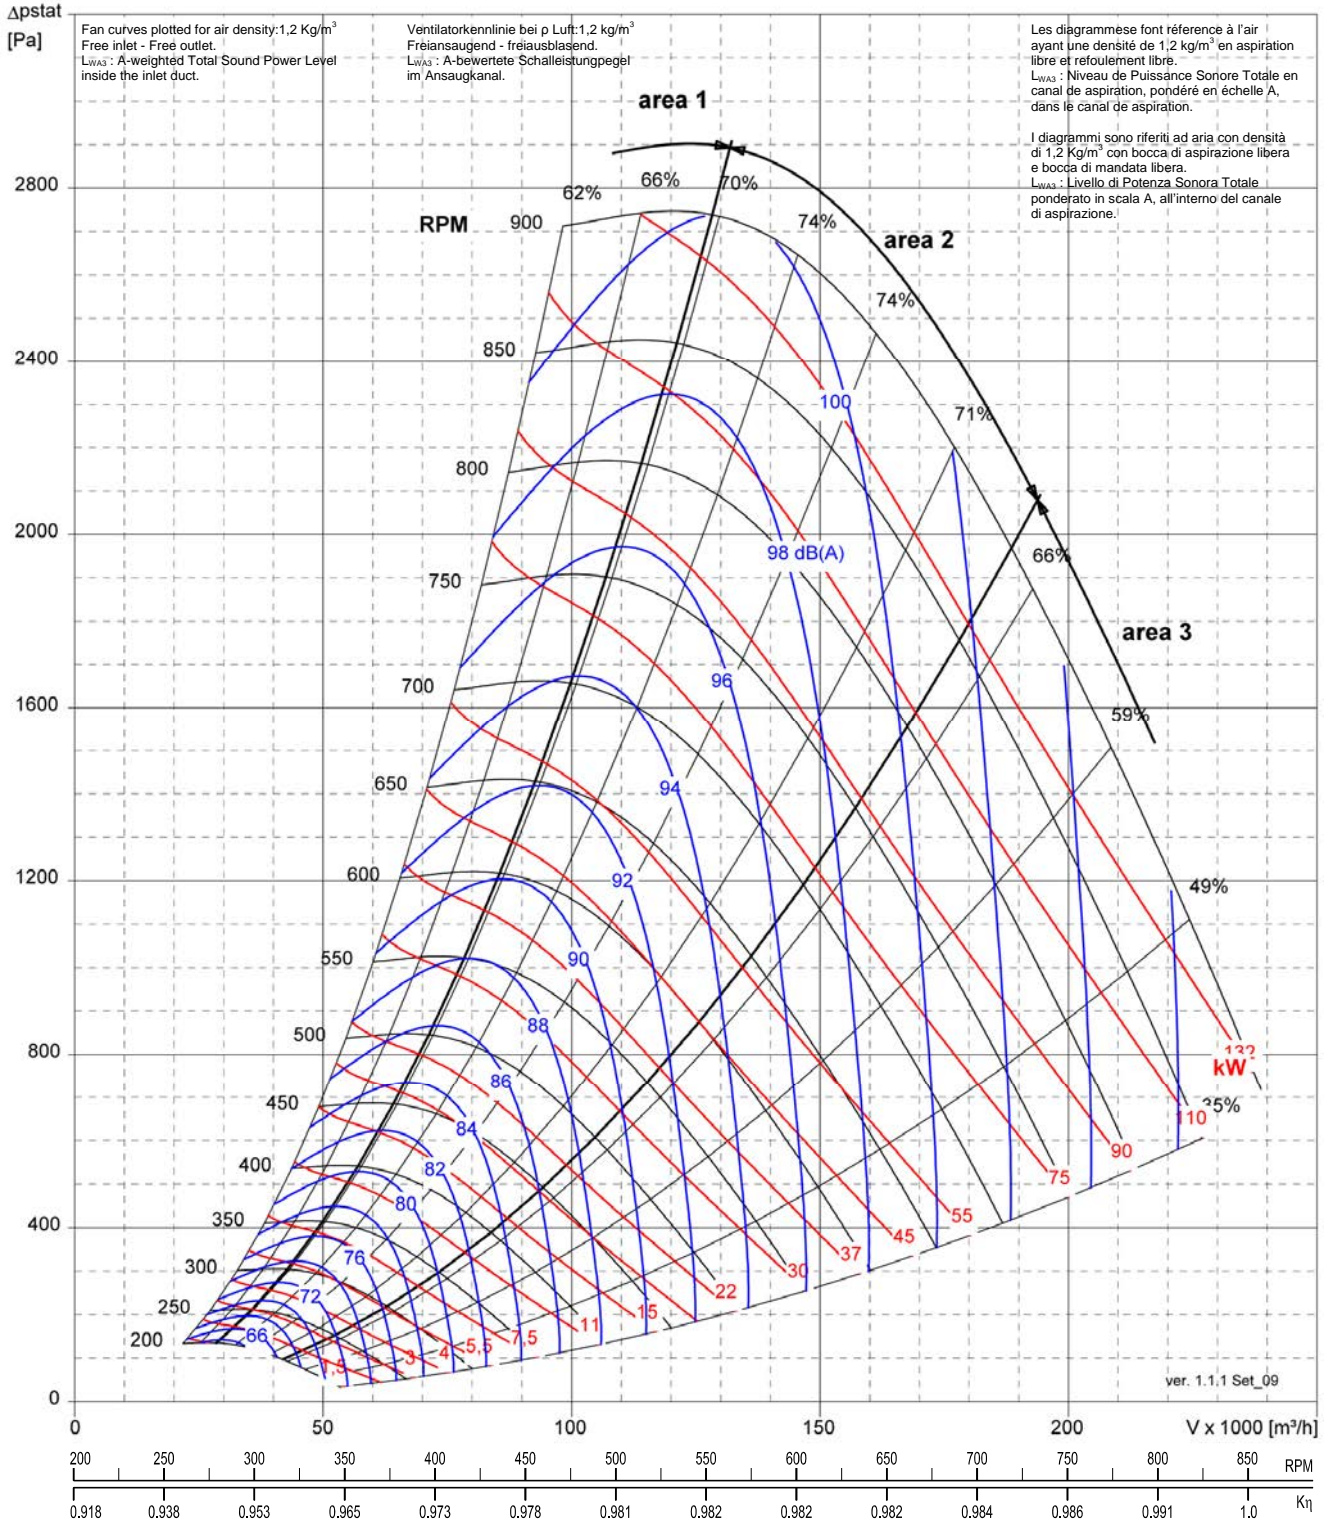

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
 Free inlet - Free outlet.  
 L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei ρ Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
 Freiansaugend - freiausblasend.  
 L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
 L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
 L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include to effects of spring dampers and does not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating (kW) does not include transmission losses. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to in-duct inlet Sound noise.

Die bescheinigten Leistungen beziehen sich auf die Installation Typ A: freier Ansaug, freier Ausblas. Die Leistungen werden mit angebaute Schwingungsdämpfer gemessen. Eventuelles Zubehör im Volumenstrom wird nicht berücksichtigt. Die Antriebsverluste werden nicht von der aufgenommenen Leistung (kW) einbezogen. Die AMCA Bescheinigung haftet nicht für die Geräusche im inneren des Ansaugkanals.

Les prestations certifiées font références à des installations A: aspiration libre, refoulement libre. Les prestations sont mesurées avec les amortisseurs installés et ne tiennent pas compte des éventuels accessoires dans le flux d'air. La puissance absorbée (kW) ne considère pas les pertes de la transmission. La certification AMCA ne s'applique pas au bruit dans le canal d'aspiration.

Le prestazioni certificate si riferiscono all'installazione A: aspirazione libera, mandata libera. Le prestazioni sono misurate con gli ammortizzatori installati e non tengono conto di eventuali accessori nel flusso d'aria. La potenza assorbita (kW) non include le perdite della trasmissione. La certificazione AMCA non si applica al rumore all'interno del canale di aspirazione.



TE 180		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	6050
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorerkennung bei p<sub>Luft</sub>: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Frei ansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes se réfèrent à l'air ayant une densité de 1,2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

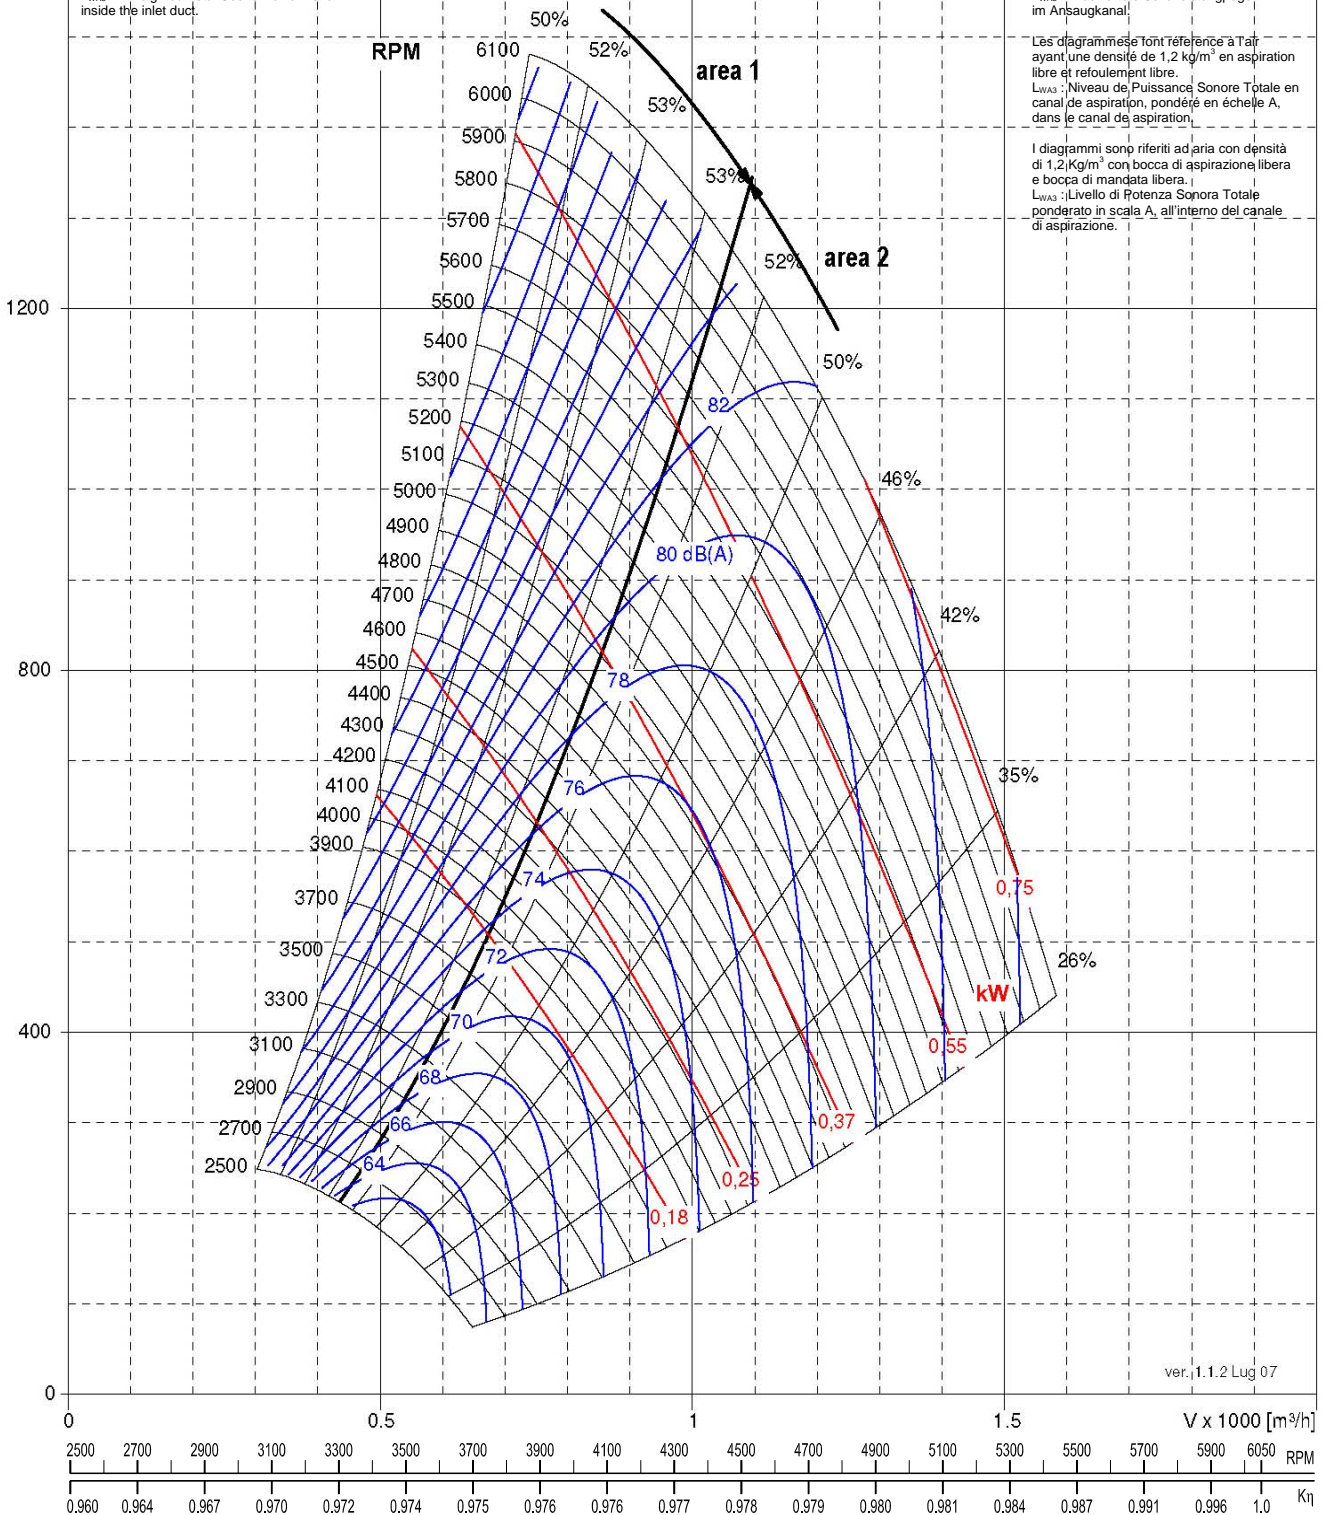

ver. 1.1.2 Lug 07

The CRP Rating does not include TE 180

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 180 Laufrad nicht einbezogen


La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 180

La certificazione AMCA non include la girante TE 180




TE 200		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5500
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

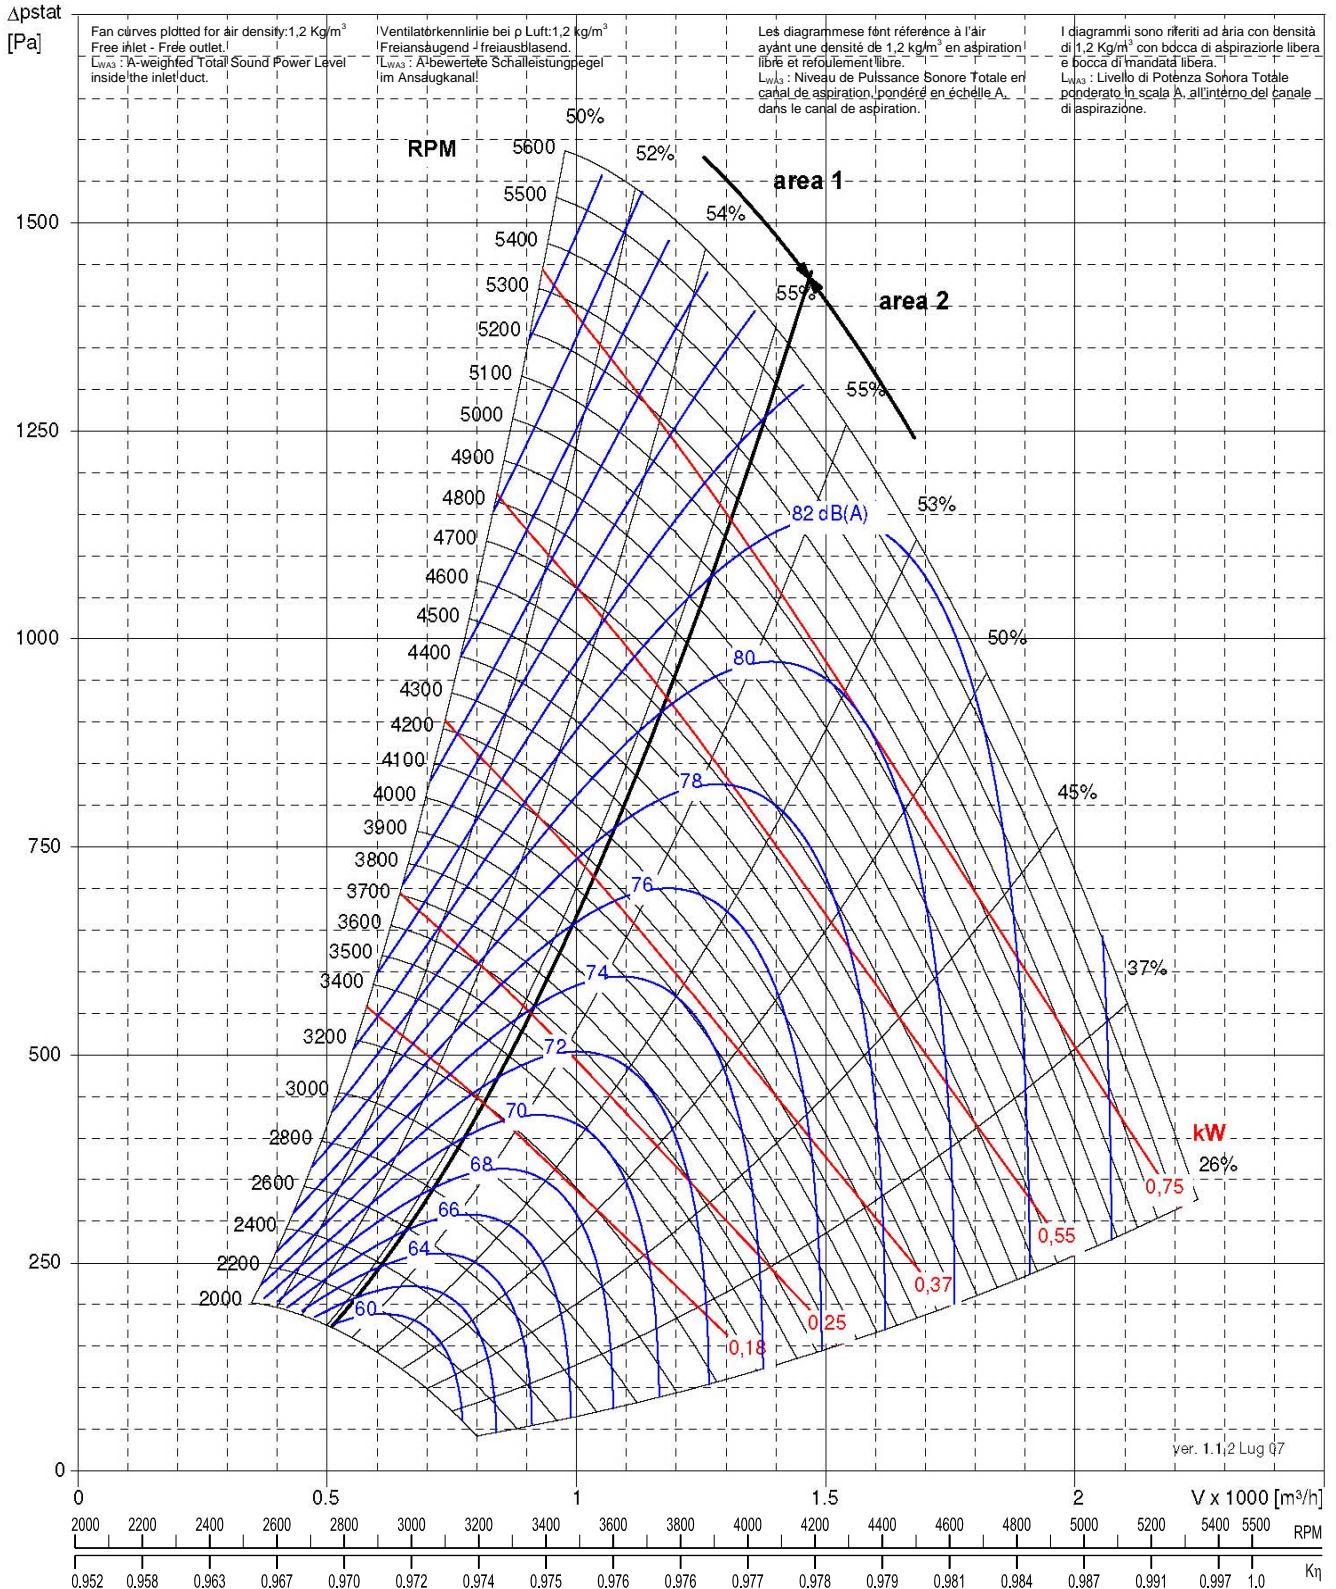

The CRP Rating does not include TE 200 In der AMCA Zertifizierung ist das TE 200 Laufrad nicht einbezogen La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 200 La certificazione AMCA non include la girante TE 200



TE 225		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	5200
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-Weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Vehtilatorikennilinie bei p Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad'aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

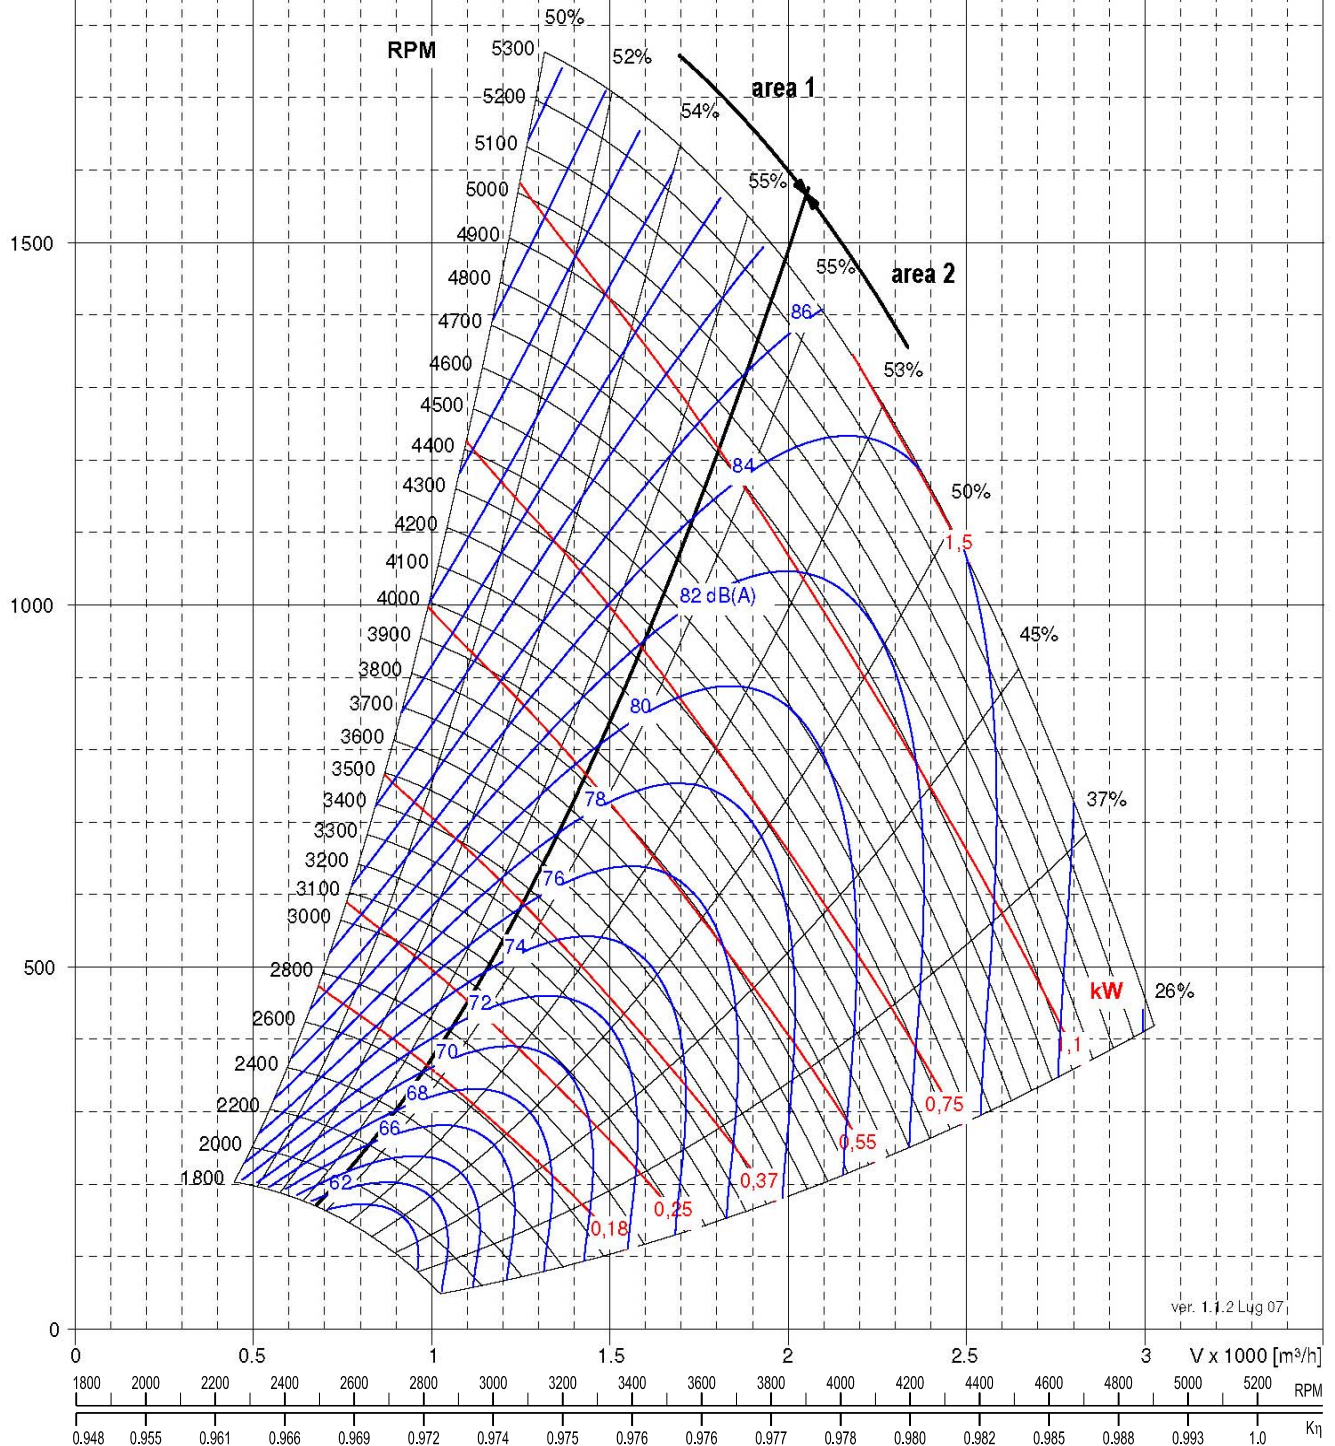

ver. 1.1.2 Lug 07

The CRP Rating does not include TE 225

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 225 Laufrad nicht einbezogen


La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 225

La certificazione AMCA non include la girante TE 225



TE 250		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	4900
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

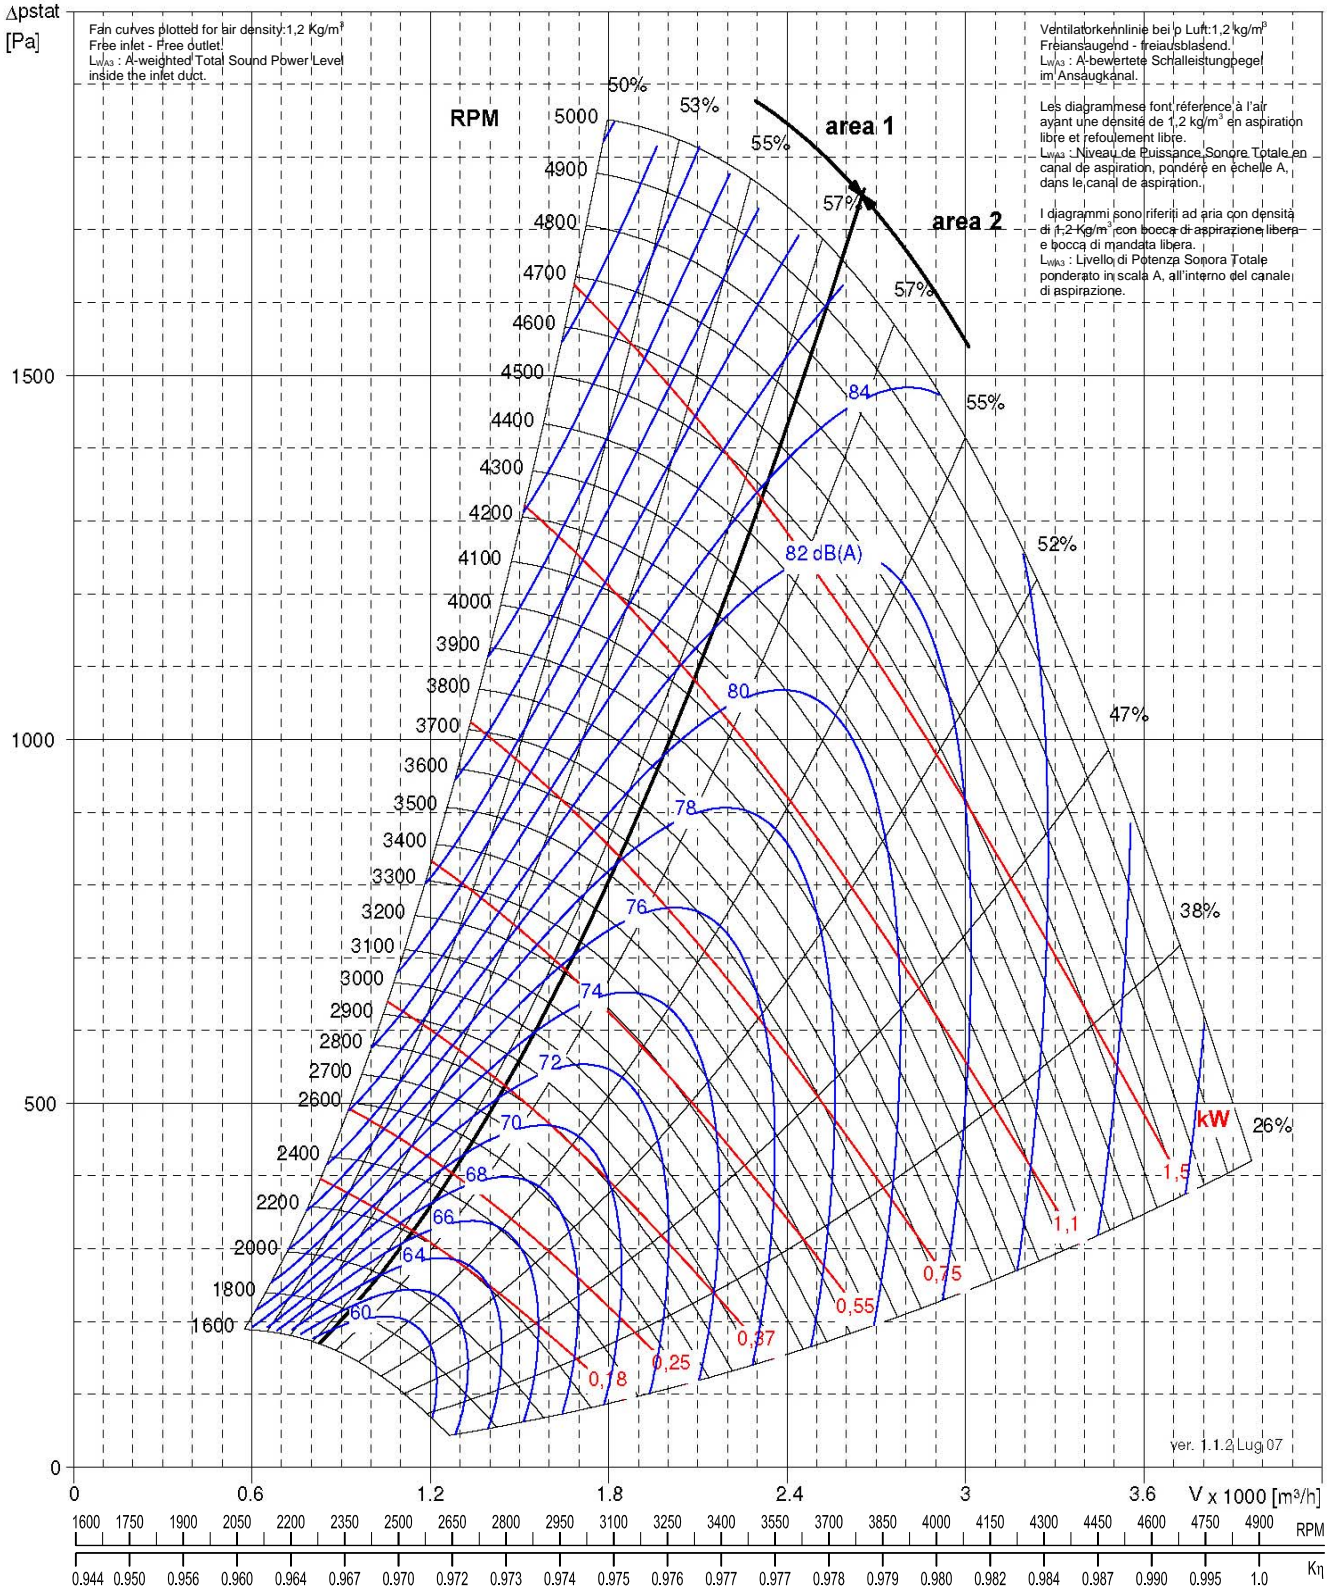


The CRP Rating does not include TE 250

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 250 Laufrad nicht einbezogen

La certificazione AMCA n'inclue pas la turbine TE 250

La certificazione AMCA non include la girante TE 250





TE 280		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	4400
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Free inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator Kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderata in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

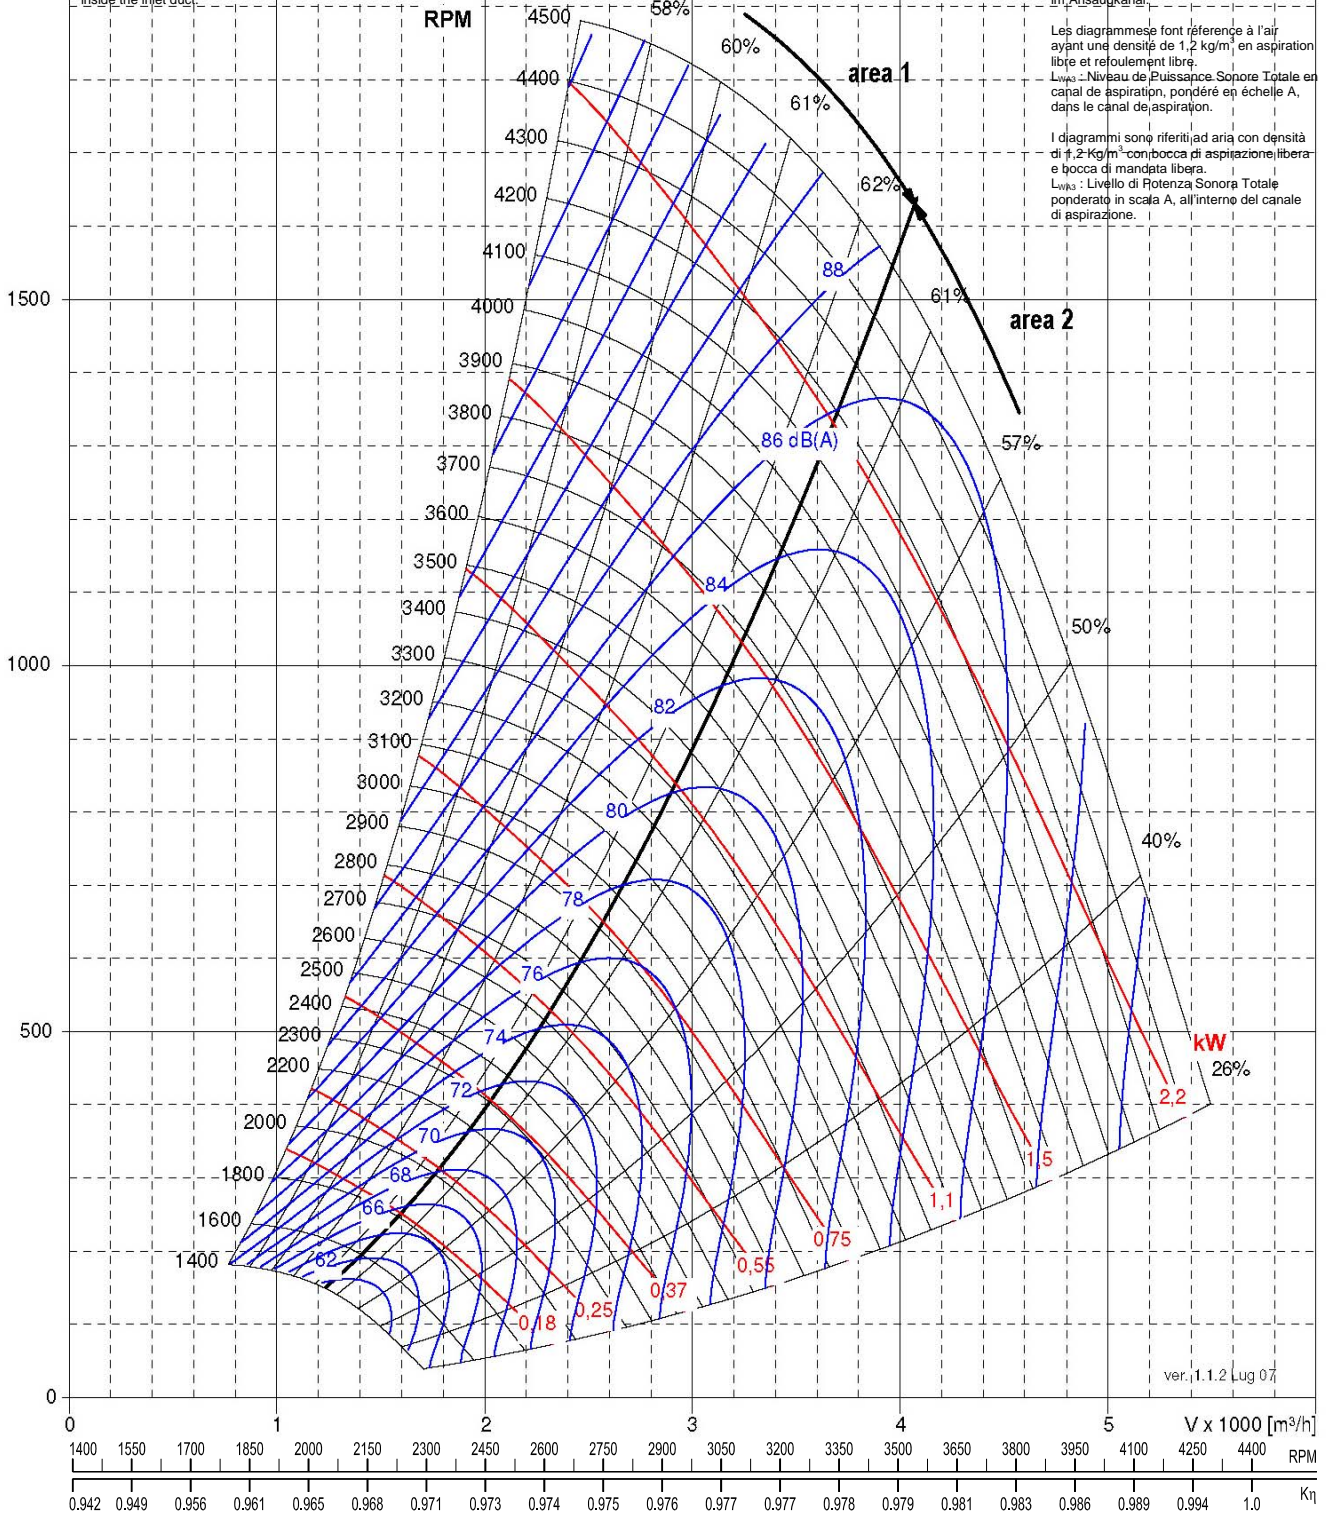


ver. 1.1.2 Lug 07

The CRP Rating does not include TE 280

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 280 Laufrad nicht einbezogen


La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 280

La certificazione AMCA non include la girante TE 280




TE 315		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	3600
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

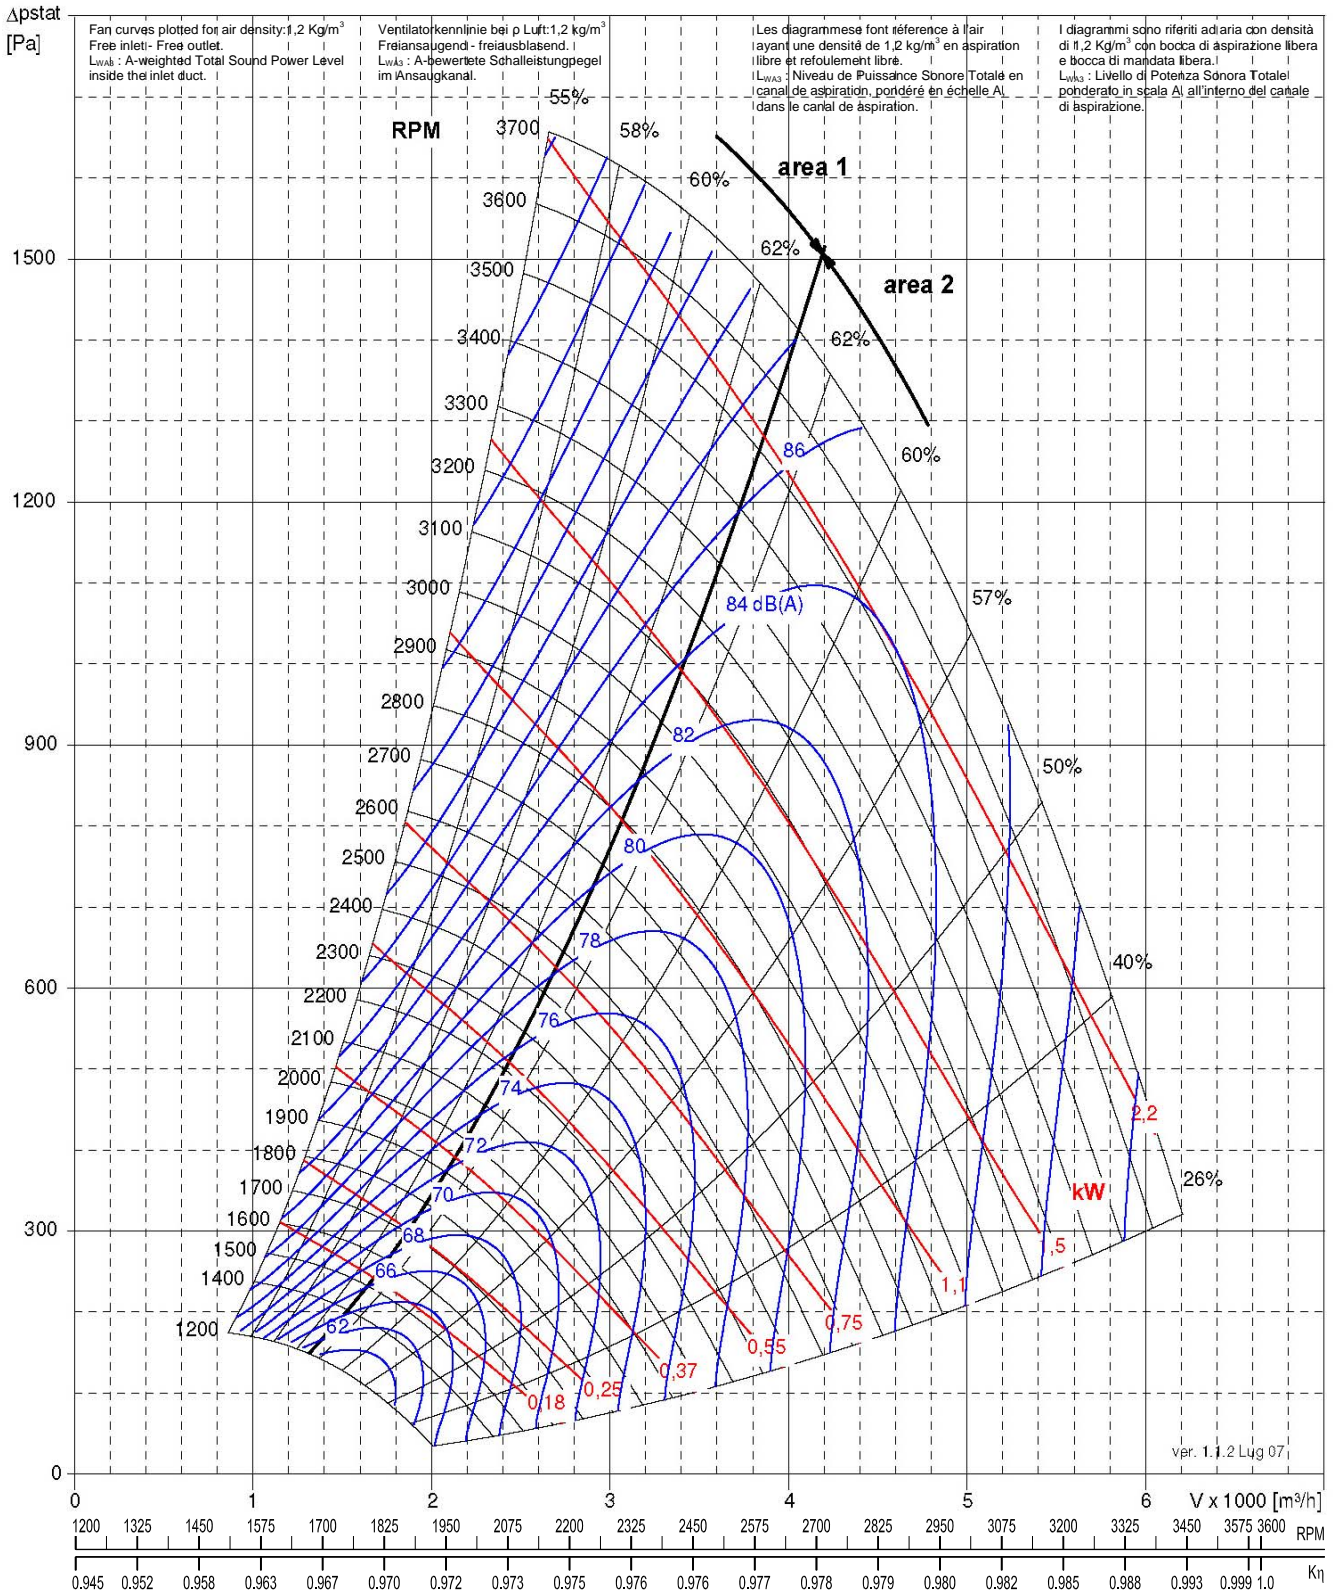


The CRP Rating does not include TE 315 In der AMCA Zertifizierung ist das TE 315 Laufrad nicht einbezogen La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 315 La certificazione AMCA non include la girante TE 315



TE 355		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	3200
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

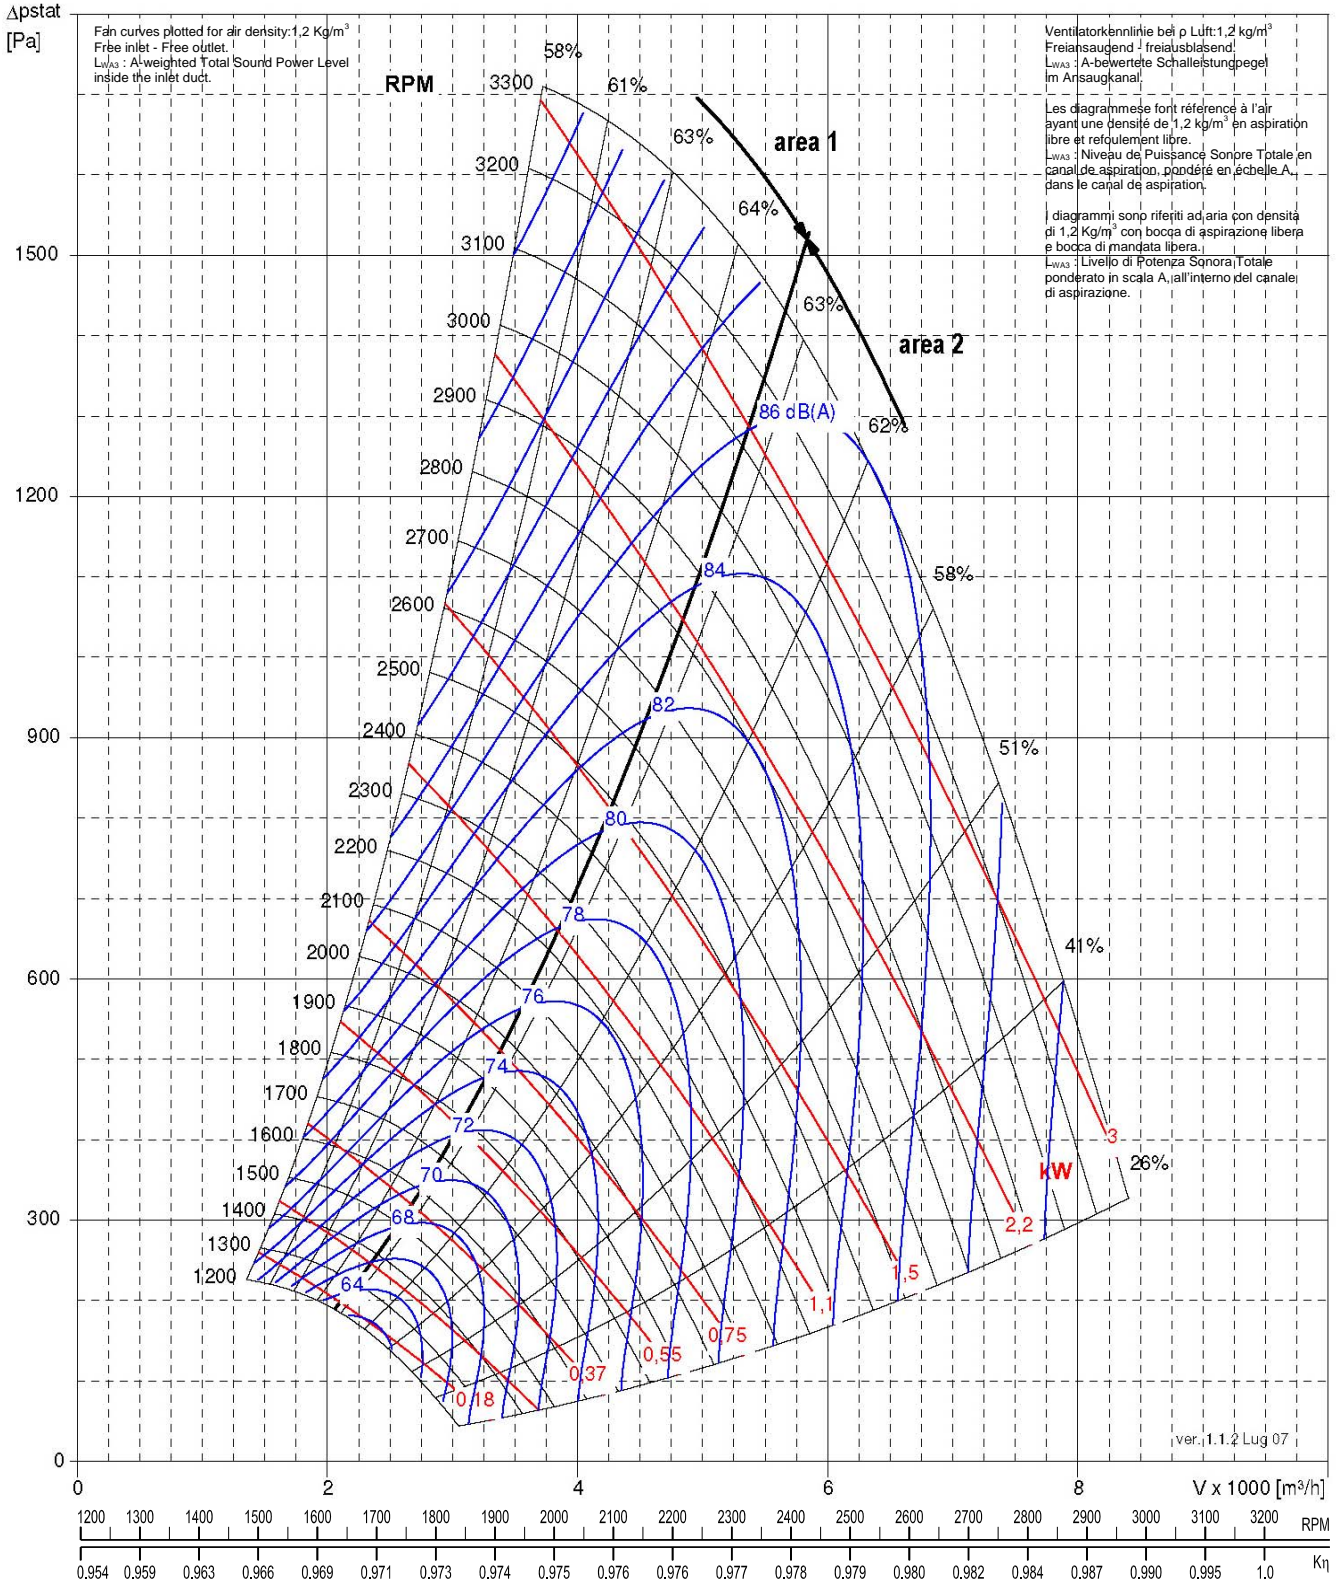

The CRP Rating does not include TE 355 In der AMCA Zertifizierung ist das TE 355 Laufrad nicht einbezogen La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 355 La certificazione AMCA non include la girante TE 355



TE 400		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	2650
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012


$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m<sup>3</sup>  
Freie inlet - Freie outlet.  
L<sub>WA3</sub> : A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilatorkehllinie bei p Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Freiansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub> : A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes sont référencés à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.  
L<sub>WA3</sub> : Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.  
L<sub>WA3</sub> : Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

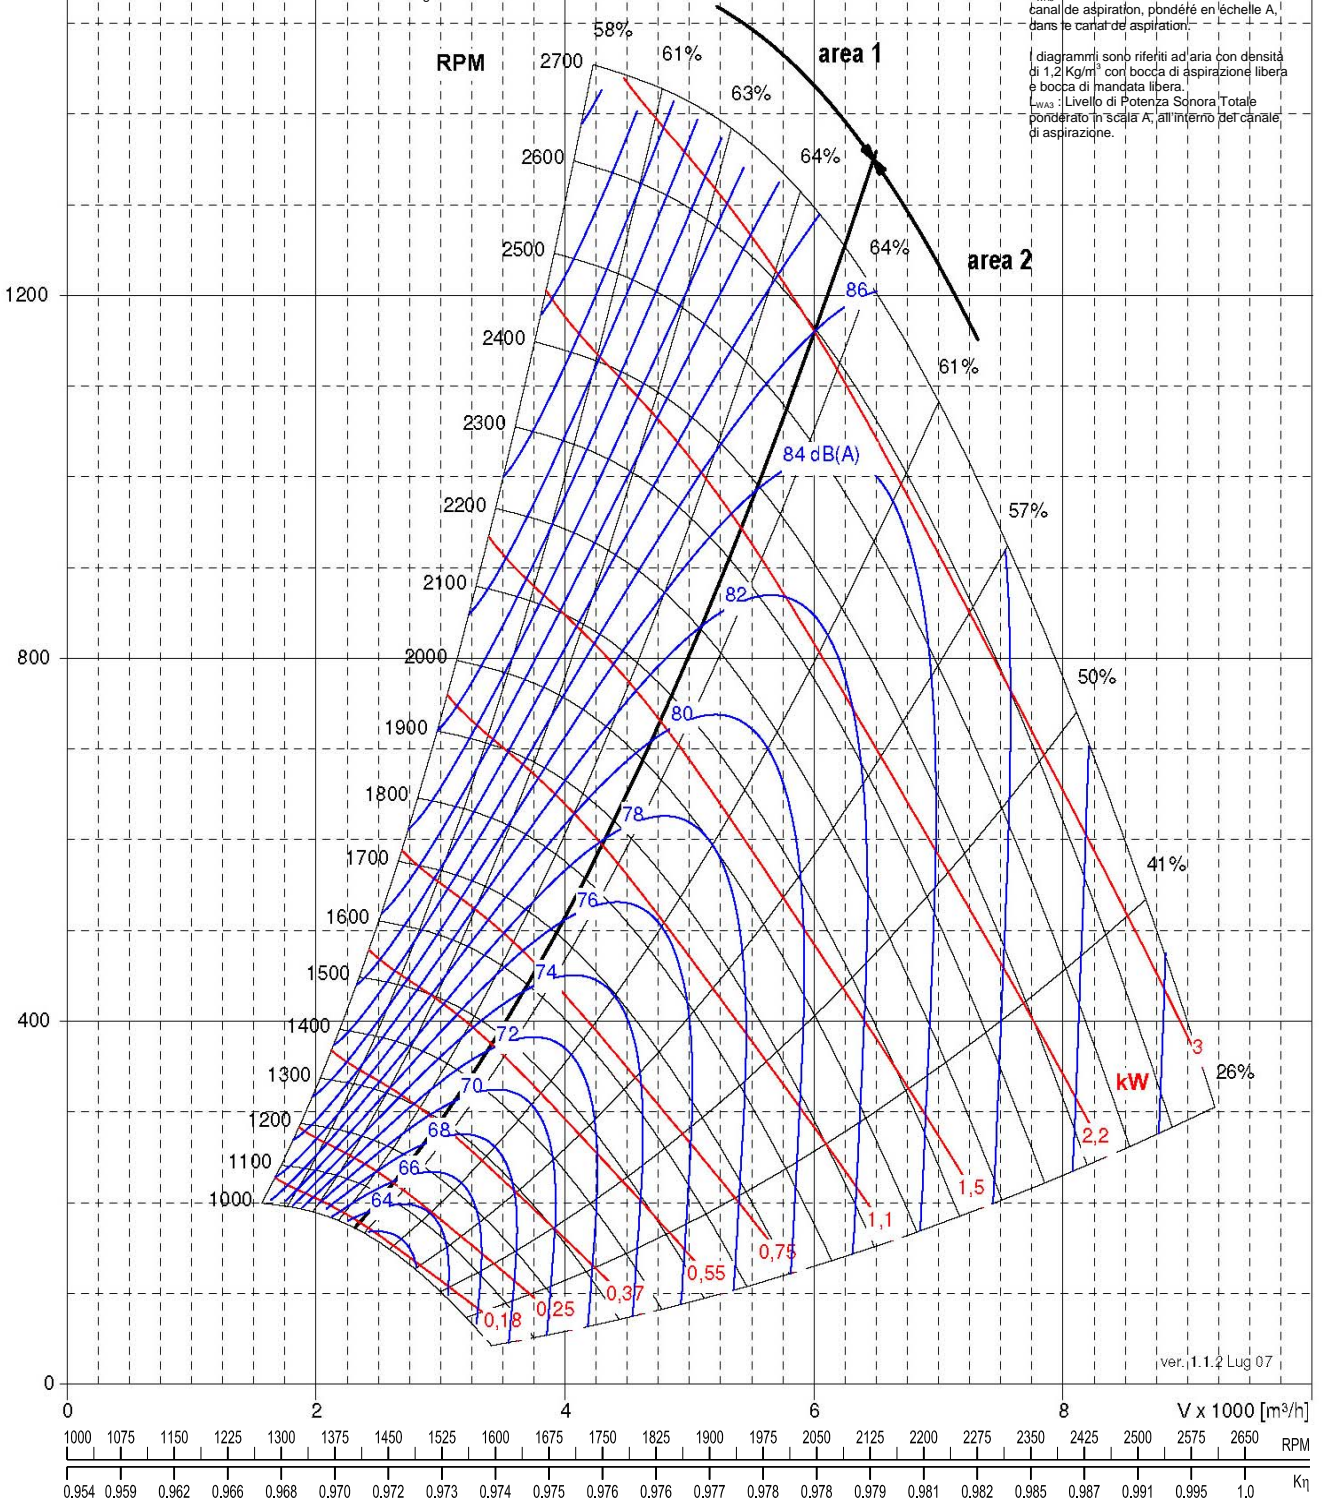

ver. 1.1.2 Lug 07

The CRP Rating does not include TE 400

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 400 Laufrad nicht einbezogen

La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 400

La certificazione AMCA non include la girante TE 400



TE 450		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min <sup>-1</sup> ]	2350
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 March 2012

$\Delta p_{stat}$   
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Free Inlet - Free outlet.  
L<sub>WA3</sub>: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.


Ventilator Kennlinie bei  $\rho$  Luft: 1.2 kg/m<sup>3</sup>  
Frei ansaugend - freiausblasend.  
L<sub>WA3</sub>: A-bewertete Schalleistungsbegleit im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m<sup>3</sup> en aspiration libre et refoulement libre.

L<sub>WA3</sub>: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, pondéré en échelle A, dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m<sup>3</sup> con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.

L<sub>WA3</sub>: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A, all'interno del canale di aspirazione.

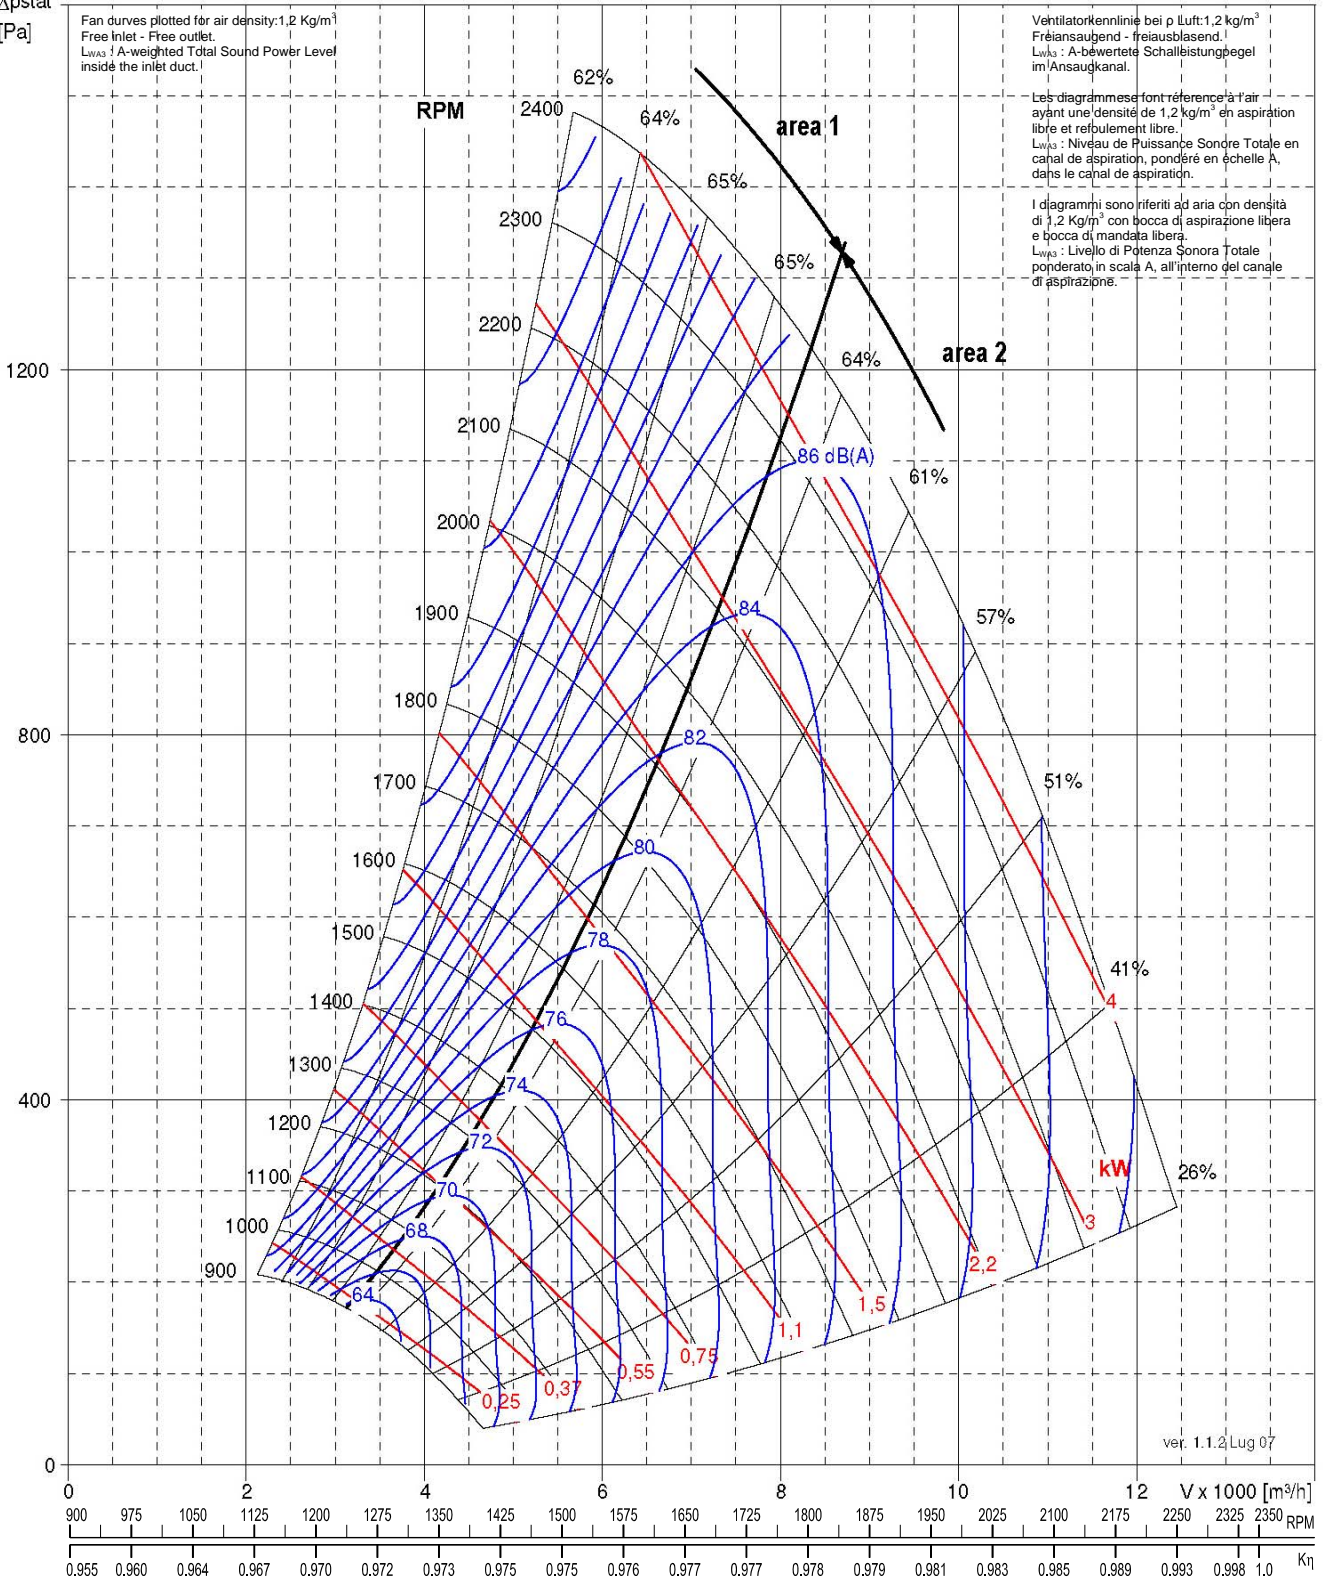

The CRP Rating does not include TE 450

In der AMCA Zertifizierung ist das TE 450 Laufrad nicht einbezogen

La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 450

La certificazione AMCA non include la girante TE 450






**comefri**


HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**NPL 200 ÷ 500 ALU**

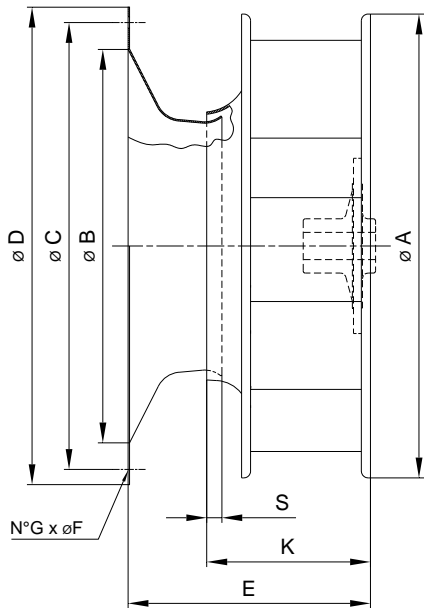

**NPA 250 ÷ 710 ALU**

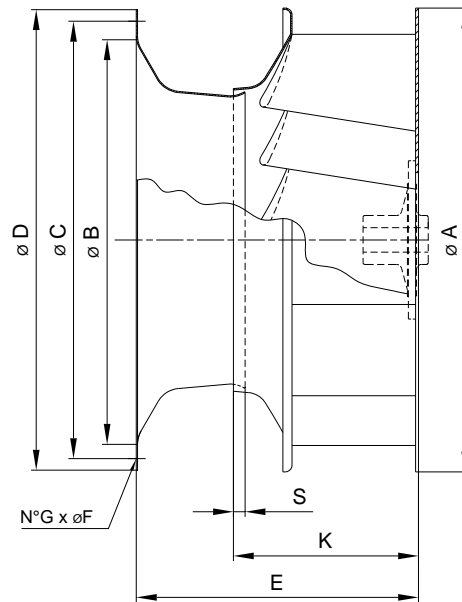

	ØA		ØB		ØC		ØD		E		ØF		G		K		S		(*) Wheel weight (*) Laufradgewicht (*) Poids turbine (*) Peso girante [kg]		Inlet cone weight E-düsegewicht Poids pavillon Peso bocaggio [kg]	
	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU
<b>200</b>	231	-	181	-	232	-	252	-	126	-	7,5	-	6	-	85	-	3	-	0,45	-	0,35	-
<b>225</b>	256	-	211	-	257	-	277	-	136	-		-		-	-	95	-	-	-	0,57	-	0,45
<b>250</b>	288	228	262	283	320	303	350	256	176	188	10	10	6	105	115	6	6	0,74	1,3	0,6	0,8	
<b>280</b>	323	262	302	320	355	350	385	176	188	188				6	6	116	125	9	9	0,91	1,7	0,8
<b>315</b>	364	302	332	355	385	385	425	221	232	232	10	10	8	127	137	7	12	1,10	2,3	1	1	
<b>355</b>	410	332	359											395	425	221	232	145	152	13		13
<b>400</b>	460	359	410	395	440	425	470	246	263	263	12	12	8	163	170	10	14	2,15	4,3	2	2	
<b>450</b>	512	410	459	440	490	470	520	275	288	288				181	188	13	18	2,62	5,5	5,5		5,5
<b>500</b>	574	459	510	490	540	520	565	306	327	327	15	15	8	203	209	16	18	3,4	7,1	3	3	
<b>560</b>	-	645	-	573	-	610	-	640	-	358				-	-	-	231	-	25	-		11
<b>630</b>	-	720	-	643	-	680	-	710	-	404	-	-	-	262	-	-	-	13	-	13	6	
<b>710</b>	-	810	-	718	-	755	-	795	-	459	-	-	-	298	-	-	-	20	-	20	7	

(\*) Weight without hub; hub weight and total wheel moment of inertia can be found on section 6.

(\*) Gewicht ohne Nabe; das Gewicht de Nabe und das gesamte Trägheitsmoment kann man in Abschnitt 6 finden.

(\*) Poids exclu moyeu; le poids du moyeu et moment d'inertie total de la turbine, sont reconduits dans la section 6.

(\*) Peso escluso mozzo; il peso del mozzo ed il momento di inerzia totale della girante, sono riportati nella sezione 6.

## 6. Motor size for direct driven plenum fan

## 6. Motorbaugröße für direkt angetriebenen freilaufenden Ventilator

## 6. Taille du moteur pour turbine directement couplé

## 6. Grandezza motore per girante direttamente accoppiata


### 6.1. Hub arrangement NPL 250÷1000, NPA 315÷1000: Internal – HI

### 6.1. Nabenlage NPL 250÷1000, NPA 315÷1000: Innen – HI


### 6.1. Arrangement moyeu NPL 250÷1000, NPA 315÷1000: Intérieur - HI

### 6.1. Sistemazione mozzo NPL 250÷1000, NPA 315÷1000: Interno - HI

WHEEL WITH ALUMINIUM HUB  
LAUFRAD MIT ALUMINIUM NABE  
TURBINE AVEC MOYEU EN ALUMINIUM  
GIRANTE CON MOZZO IN ALLUMINIO

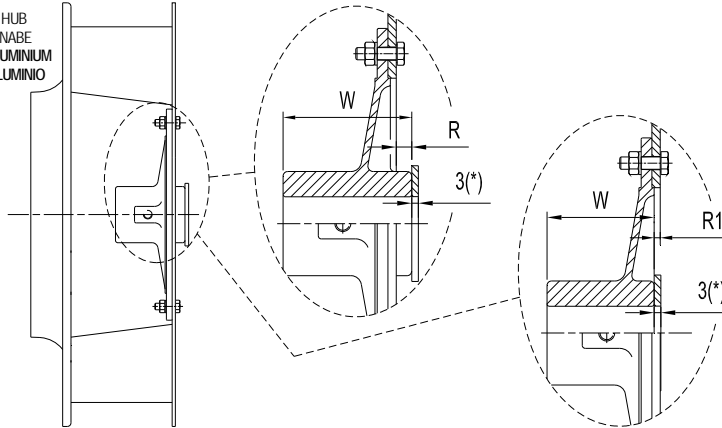

WHEEL WITH STEEL HUB  
LAUFRAD MIT STAHL NABE  
TURBINE AVEC MOYEU EN ACIER  
GIRANTE CON MOZZO IN ACCIAIO

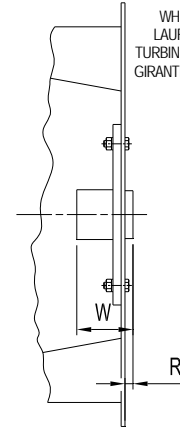

(\*) steel distance bush to insert between aluminium hub and motor shaft abutting

(\*) Distanzstück aus Stahl, zwischen Aluminiumnabe und Motorwellenschutzhülze geklemmt

(\*) Entretoises en acier à placer entre le moyeu en aluminium et la butée de l'arbre moteur

(\*) Distanziale in acciaio da inserire tra il mozzo in alluminio e la battuta dell'albero motore

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol / Zahl Nbre de poles / N° di Poli Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [mm]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO							STEEL HUB / STAHL NABE MOYEU EN ACIER / MOZZO IN ACCIAIO								
			Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]		R		W	J** [kg m <sup>2</sup> ]		Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]		R		W	J** [kg m <sup>2</sup> ]			
			NPL	NPA	NPL	NPA	NPL	NPA	NPL	NPA	NPL	NPA	NPL	NPA				
250	NPL	2	71	0,37 / 0,55	14	0,25	-2		44									
			80	0,75 / 1,1	19	0,31	8		54	0,03								
			90 S / L	1,5 / 2,2	24	0,28												
			100 L	3	28	0,26												
280	NPL	2	71	0,37 / 0,55	14	0,25	-2		44									
			80	0,75 / 1,1	19	0,31	8		54	0,05								
			90 S / L	1,5 / 2,2	24	0,28												
			100 L	3	28	0,26												
315	NPL NPA	2	80	0,75 / 1,1	19	0,52	9,5	64	0,1	0,11	1,5	17	50	0,11	0,13			
			90 S / L	1,5 / 2,2	24	0,49					1,2	22,5	55					
			100 L	3	28	0,46					1,3	16	70					
			112 M	4	38						2,8	16	17			90	0,13	0,15
			132 S	5,5														
355	NPL NPA	2	80	0,75 / 1,1	19	0,52	9,5	64	0,17	0,2	1,5	17	50	0,185	0,22			
			90 L	2,2	24	0,49					1,2	22,5	55					
			100 L	3	28	0,46					1,3	16	70					
			112 M	4	38						2,8	17	90			0,21	0,24	
			132 S	5,5 / 7,5														
400	NPL NPA	4	90 S / L	1,1 / 1,5	24	1,18	11,5	84	0,33	0,32	4,1	21	60	0,35	0,38			
			100 L	2,2 / 3	28	1,4					3,2	22	63					
			112 M	4	38	1,28					4,4	48	85			0,38		
			132 S	5,5 / 7,5	42	1,22					5,8	61	115			0,42		
			160 M	11														
450	NPL NPA	4	90 S / L	1,1 / 1,5	24	1,18	11,5	84	0,51	0,52	4,1	21	60	0,54	0,58			
			100 L	2,2 / 3	28	1,4					3,2	22	63			0,56		
			112 M	4	38	1,28					4,4	48	85			0,58		
			132 S	5,5 / 7,5	42	1,22					5,8	61	115			0,56	0,65	
			160 M	11														
500	NPL NPA	4	90 S / L	1,1 / 1,5	24	1,18	11,5	84	0,8	0,96	4,1	22	21	60	0,84	1,05		
			100 L	2,2 / 3	28	1,4					3,2	23	22	63			0,86	1,1
			112 M	4	38	1,28					4,4	49	48	85			0,86	1,1
			132 S / M	5,5 / 7,5	42	1,22					5,8	62	61	115			0,86	1,1
			160 M	11	38	1,28					4,4	49	48	85			0,84	1,05
			132 S	5,5 / 7,5	42	1,22					5,8	62	61	115			0,86	1,1
			160 Ma / Mb / L	11 / 15 / 18,5														

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



		Motor Size Motorgröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance motrice Potenza motore [Kw]	Poles / Pol zahl Nbre de poles / N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [ mm ]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO				STEEL HUB / STAHL NABE MOYEU EN ACIER / MOZZO IN ACCIAIO							
						Hub Weight Nabegewicht Poids moyue Peso mozzo [ kg ]	R1		W	J ** [kg m <sup>2</sup> ]		Hub Weight Nabegewicht Poids moyue Peso mozzo [ kg ]	R		W	J ** [kg m <sup>2</sup> ]	
							NPL	NPA		NPL	NPA		NPL	NPA		NPL	NPA
<b>560</b>	<b>NPL NPA</b>	100 L	2,2 / 3	4	28	2,85	3	102	1,41	1,68	6,8	19	70	1,47	1,77		
		112 M	4														
		132 S / M	5,5 / 7,5														
		160 M / L	11 / 15														
		180 M	18,5	2	48	-	8,9	23	120	1,52	1,9						
		180 M	22														
200 La	30	55	10,9	29,5	120	1,57	2,03										
<b>630</b>	<b>NPL NPA</b>	100 L	2,2 / 3	4	28	2,85	3	102	2,32	2,6	6,8	19	70	2,41	2,75		
		112 M	2,2														
		112 M	4	4	38	3,14	-	7,2	23	90	120	2,46	2,95				
		132 S / M	5,5 / 7,5														
		160 M / L	11 / 15														
		180 M / L	18,5 / 22														
200 L	30	2	55	-	10,9	29,5	120	2,52	3,15								
200 La / Lb	30 / 37																
<b>710</b>	<b>NPL CL1 NPA</b>	100 L	3	4	28	2,85	5	4	102	3,7	5	6,8	20	19	70	3,8	5,2
		112 M	2,2														
		112 M	4	4	38	3,14	-	7,2	24	23	90	120	3,87	5,5			
		132 M	4 / 5,5														
		132 M	7,5														
	160 M / L	11 / 15	4	42	-	9,3	23	120	4,5	5,5							
	180 M / L	18,5 / 22															
	200 L	30															
	225 S	37															
<b>NPL CL2 NPA</b>	160 M / L	11 / 15	4	48	-	10,9	29,5	145	-	5,9							
200 L	30																
<b>NPA</b>	225 S / M	37 / 45	60	11,7	-	6	145	-	5,9								
<b>800</b>	<b>NPL CL1 NPA</b>	132 M	4 / 5,5	6	38	-	-	-	-	-	12,7	6	-	90	6,5	-	
		132 M	7,5														
		160 M / L	7,5 / 11	6	42	12,8	5	115	7,53	8,5							
	<b>NPL CL2 NPA</b>	160 M / L	11 / 15	4	48	-	14,4	5	115	7,6	8,95						
		180 M / L	18,5 / 22														
		200 L	30	55	11,9	7,5	8,5										
	<b>NPA</b>	225 S / M	37 / 45	60	12,4	-	18,5	145	-	8,5							
<b>900</b>	<b>NPL CL1 NPA</b>	160 M / L	7,5 / 11	6	42	-	-	-	-	-	12,8	6	5	115	9,64	14,7	
		180 L	15														
		200 L	18,5 / 22	55	14,4	5	115	9,71	14,9								
	<b>NPL CL1 NPA</b>	180 L	22	4	48	-	11,9	-	-	-	-	11,9	-	-	9,6	-	
		200 L	22														
		200 L	18,5 / 22	6	55	11,9	5	115	11,2	14,7							
	<b>NPL CL2 NPA</b>	180 L	22	4	48	-	14,4	5	115	11,31	14,9						
		200 L	30														
225 S / M		37 / 45	60	11,9	11,2	14,7											
<b>NPA</b>	225 S / M	37 / 45	60	12,4	18,5	145	11,23	14,7									
<b>1000</b>	<b>NPL CL1 NPA</b>	180 L	11	8	48	-	-	-	-	-	14,4	7	5	115	17,2	14,9	
		160 L	11														
		180 L	15	6	48	-	12,8	-	-	-	-	17,2	24,9				
		200 L	18,5 / 22														
	<b>NPL CL2 NPA</b>	200 L	18,5 / 22	6	55	-	11,9	5	115	20,7	24,7						
		225 M	30														
		200 L	30	4	60	-	12,4	18,5	145	20,75							
		225 S / M	37 / 45														
	<b>NPA</b>	250 M	55	6	65	-	15	-	5,5	145	-	24,9					
		250 M	37														
		280 S	75	4	75	20	-	9	158	-	25,2						

(\*\*) Total wheel moment of inertia  
(wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment  
des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine  
(turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante  
(girante+mozzo)


**6.2. Hub arrangement**  
**NPL 250÷1000,**  
**NPA 315÷1000:**  
**External - HE**

**6.2. Nabenlage**  
**NPL 250÷1000,**  
**NPA 315÷1000:**  
**Außen – HE**


**6.2. Arrangement moyeu**  
**NPL 250÷1000,**  
**NPA 315÷1000:**  
**Extérieur - HE**

**6.2. Sistemazione mozzo**  
**NPL 250÷1000,**  
**NPA 315÷1000:**  
**Esterno - HE**

WHEEL WITH ALUMINIUM HUB / LAUFRAD MIT ALUMINIUM NABE  
 TURBINE AVEC MOYEU EN ALUMINIUM / GIRANTE CON MOZZO IN ALLUMINIO

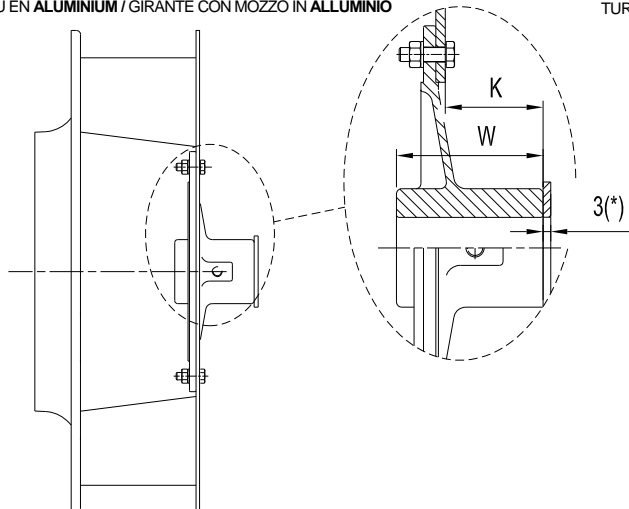

WHEEL WITH STEEL HUB / LAUFRAD MIT STAHL NABE  
 TURBINE AVEC MOYEU EN ACIER / GIRANTE CON MOZZO IN ACCIAIO

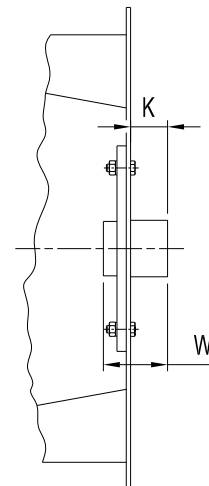

(\*) steel distance bush to insert between aluminium hub and motor shaft abutting

(\*) Distanzstück aus Stahl, zwischen Aluminiumnabe und Motorwellenschutler geklemmt

(\*) Entretoises en acier à placer entre le moyeu en aluminium et la butée de l'arbre moteur

(\*) Distanziale in acciaio da inserire tra il mozzo in alluminio e la battuta dell'albero motore

	Motor Size Motordimensione Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Polzahl Nbre de poles / N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [mm]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO				STEEL HUB / STAHL NABE MOYEU EN ACIER / MOZZO IN ACCIAIO											
					Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]		K	W	J** [kg m <sup>2</sup> ]		Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]		K	W	J** [kg m <sup>2</sup> ]					
					NPL	NPA			NPL	NPA	NPL	NPA			NPL	NPA				
250	NPL	71	0,37 / 0,55	2	14	0,25	35	44	0,03	-	-	-	-	-	-					
		80	0,75 / 1,1		19	0,31										54				
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28										54				
		100 L	3		28	0,26										54				
280	NPL	71	0,37 / 0,55	2	14	0,25	35	44	0,05	-	-	-	-	-	-					
		80	0,75 / 1,1		19	0,31										54				
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28										54				
		100 L	3		28	0,26										54				
315	NPL NPA	80	1,1	2	19	0,52	44,5	64	0,1	0,11	1,5	17	50	0,11	0,13					
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,49					1,2	22,5	55							
		100 L	3		28	0,46					1,3	48	70							
		112 M	4		38	-					2,8	62	61			90	0,13	0,15		
		132 S	5,5		38	-					2,8	61	90			0,21	0,24			
355	NPL NPA	80	0,75 / 1,1	2	19	0,52	44,5	64	0,17	0,2	1,5	17	50	0,185	0,22					
		90 L	2,2		24	0,49					1,2	22,5	55							
		100 L	3		28	0,46					1,3	48	70							
		112 M	4		38	-					2,8	61	90			0,21	0,24			
		132 S	5,5 / 7,5		38	-					2,8	61	90			0,21	0,24			
400	NPL NPA	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	1,18	27,5	54	0,33	0,32	4,1	21	60	0,35	0,38					
		100 L	2,2 / 3		28	1,4					3,2	22	63							
		112 M	4	2	38	1,28	57,5	84	0,51	0,52	4,4	48	85	0,54	0,56					
		132 S	5,5 / 7,5								42	1,22	5,8			61	115	0,56	0,65	
		160 M	11								42	1,22	5,8			61	115	0,56	0,65	
450	NPL NPA	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	1,18	27,5	54	0,51	0,52	4,1	21	60	0,54	0,56					
		100 L	2,2 / 3		28	1,4					3,2	22	63							
		112 M	4	2	38	1,28	57,5	84	0,51	0,52	4,4	48	85	0,54	0,58					
		132 S	5,5 / 7,5								42	1,22	5,8			61	115	0,56	0,65	
		160 MA	11								42	1,22	5,8			61	115	0,56	0,65	
500	NPL NPA	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	1,18	27,5	54	0,8	0,96	4,1	22	21	60	0,84	1,05				
		100 L	2,2 / 3		28	1,4					3,2	23	22	63						
		112 M	4	2	38	1,28	57,5	84	0,8	0,96	4,4	49	48	85	0,86	1,1				
		132 S / M	5,5 / 7,5								42	1,22	5,8	62			61	115		
		160 M	11								42	1,22	5,8	62			61	115		
		132 S	5,5 / 7,5								38	1,28	4,4	49			48	85	0,84	1,05
		160 Ma / Mb / L	11 / 15 / 18,5								42	1,22	5,8	62			61	115	0,86	1,1

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

		Motor Size Motorgröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol zahl Nbre de poles / N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre arbre Diametro albero [ mm ]	STEEL HUB / STAHL NABE MOYEU EN ACIER / MOZZO IN ACCIAIO									
						Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [ kg ]	K		W	J ** [kg m <sup>2</sup> ]					
							NPL	NPA		NPL	NPA				
560	NPL NPA	100 L	2,2 / 3	4	28	6,8	37		70	1,47	1,77				
		112 M	4				23								
		132 S / M	5,5 / 7,5				38	7,2	86,5		120	1,52	1,9		
		160 M / L	11 / 15				42	10,4	23						
		180 M	18,5	2	55	6,5	29,5		120	1,57	2,03				
		180 M	22				23								
630	NPL NPA	112 M	2,2	4	28	6,8	37		70	2,41	2,75				
		112 M	4				23								
		132 S / M	5,5 / 7,5				38	7,2	86,5		120	2,46	2,95		
		160 M / L	11 / 15				42	10,4	23						
		180 M / L	18,5 / 22	2	55	6,5	29,5		120	2,52	3,15				
		200 L	30				23								
200 La / Lb	30 / 37	2	55	6,5	29,5		120	2,52	3,15						
710	NPL CL1 NPA	132 M	4 / 5,5	6	38	7,2	24	23	90	3,8	5,2				
		132 M	7,5				86,5								
		160 M / L	11 / 15	4	42	10,4	86,5		120	4,5	5,5				
	160 M / L	11 / 15	23												
	180 M / L	18,5 / 22	55				10,9	29,5		135	4,55	5,9			
	200 L	30	-				50,5								
225 S	37	60	11,7	-		50,5		135	-	-					
800	NPL CL1 NPA	132 M	4 / 5,5	6	38	12,7	81	-	90	6,5	-				
		132 M	7,5				-								
		160 M / L	7,5 / 11	4	42	12,8	91	90	115	8,5	-				
		160 M / L	11 / 15				-								
	NPL CL2 NPA	160 L	15	4	42	12,8	90		115	7,53	8,5				
		180 M / L	18,5 / 22				90								
200 L	30	55	11,9				90		145	-	8,5				
225 S / M	37 / 45	60	12,4				60,5								
900	NPL CL1 NPA	160 M / L	7,5 / 11	6	42	12,8	91	90	115	9,64	14,7				
		180 L	15									48	14,4	9,71	14,9
		200 L	18,5 / 22												
	180 L	22	4									48	14,4	-	
	NPL CL2 NPA	200 L	18,5 / 22	6	55	11,9	90		115	11,2	14,7				
		180 L	22				90								
200 L		30	4	55	11,9	60,5		145	11,23	14,7					
225 S / M	37 / 45	60,5													
1000	NPL CL1 NPA	180 L	11	8	48	14,4	92	90	115	17,2	14,9				
		160 L	11									42		12,8	
		180 L	15	6	48	14,4				90		115	17,2	24,7	
		200 L	18,5 / 22							55					11,9
	NPL CL2 NPA	200 L	18,5 / 22	6	55	11,9	90		115	20,7	24,7				
		225 M	30				60					10,5			
		200 L	30	4	55	11,9	90		115	20,75	24,7				
	225 S / M	37 / 45	60				12,4								
	NPA	250 M	55	6	65	15	-		145	-	24,9				
250 M		37	118,5												
280 S		75	4	75	20	-		158	-	25,2					

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**6.3. Hub arrangement**

**NPL 1120÷1400**  
**NPA 1120÷1600:**

**Internal – HI**  
**External - HE**

**6.3. Nabenlage**

**NPL 1120÷1400**  
**NPA 1120÷1600:**

**Innen - HI**  
**Außen – HE**

**6.3. Arrangement moyeu**

**NPL 1120÷1400**  
**NPA 1120÷1600:**

**Intérieur - HI**  
**Extérieur - HE**



**6.3. Sistemazione mozzo**

**NPL 1120÷1400**  
**NPA 1120÷1600:**

**Interno – HI**  
**Esterno - HE**

Internal – HI / Innen – HI  
 Intérieur – HI / Interno – HI

External - HE / Außen – HE  
 Extérieur - HE / Esterno - HE

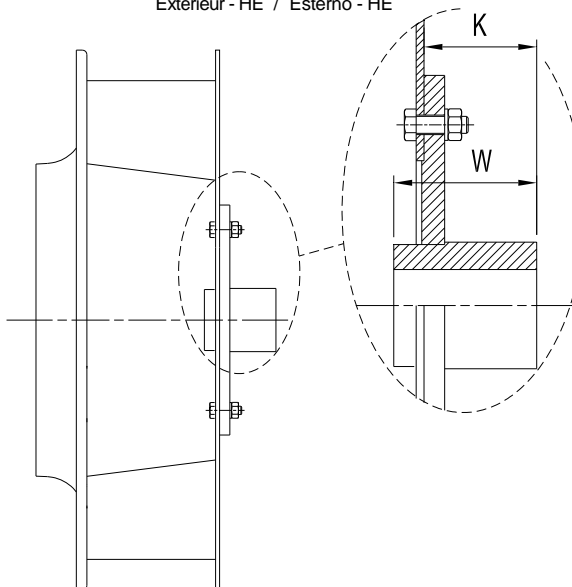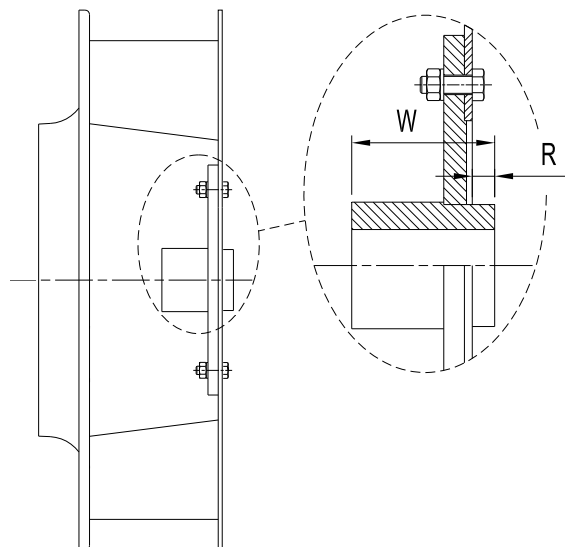

		Motor Size Motorleistung Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol zahl Nbre de pôles / N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [ mm ]	STEEL HUB / STAHL NABE MOYEU EN ACIER / MOZZO IN ACCIAIO							
						Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [ kg ]	R		K		W	J* [kg m <sup>2</sup> ]	
							NPL	NPA	NPL	NPA		NPL	NPA
1120	NPL CL1	225 S / M	18,5 / 22	8	60	28	26,5	-	122	-	155	29,5	-
		200 L	18,5 / 22	6	55	29							
		225 M	30	6	60	28							
	NPL CL2 NPA	225 S / M	18,5 / 22	8	60	28	-	22,5	-	22,5	145	-	45
		200 L	18,5 / 22	6	55	29							
		225 M	30		60	34							
250 M		37	65		33								
	280 S / M	45 / 55	75		36	22,5	113	41,5	46				
1250	NPL CL1	250 M	30	8	65	28	24,5	-	122	-	155	55,5	-
		250 M	37	6									
	NPL CL2 NPA	250 M	30	8	65	33	22,5	113	22,5	145	69,8	70	
		250 M	37	6	75	36							
		280 S / M	45 / 55		80	46							
		315 S / M	75 / 90		26	143							26
1400	NPL CL1	250 M	30		8	65	40	30	-	30	-	175	97,5
		250 M	37	6									
	NPL CL2 NPA	280 S / M	37 / 45	8	75	46	26	137	26	175	137	140	
		315 S / M	55 / 75	6	80								
		315 S / M	55 / 75										
1600	NPA	315 SA	75	8	80	46	-	23	-	26	175	-	275
		315MB	90										

(\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**6.4. Hub arrangement  
TE 180÷450:**

**6.4. Nabenlage  
TE 180÷450:**

**6.4. Arrangement moyeu  
TE 180÷450:**



**6.4. Sistemazione mozzo  
TE 180÷450:**

Internal – HI; External - HE

Innen – HI; Außen – HE

Intérieur – HI; Extérieur - HE

Interno – HI; Esterno - HE

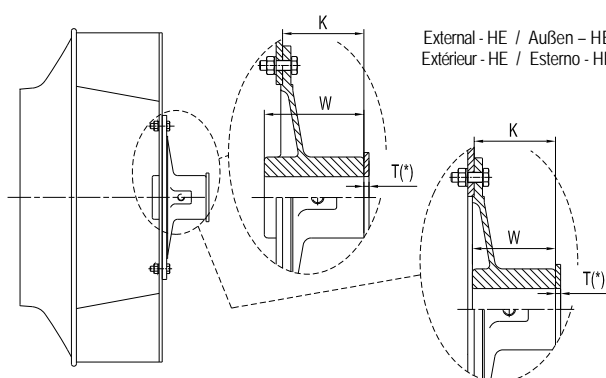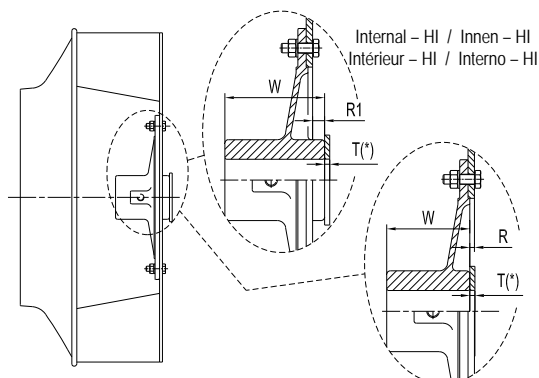

(\*) steel distance bush to insert between aluminium hub and motor shaft abutting

(\*) Distanzstück aus Stahl, zwischen Aluminiumnabe und Motorwellenschutzhülse geklemmt

(\*) Entretoises en acier à placer entre le moyeu en aluminium et la butée de l'arbre moteur

(\*) Distanziale in acciaio da inserire tra il mozzo in alluminio e la battuta dell'albero motore


	Motor Size Motorgröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol zahl Nbre de pôles N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [mm]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO												
					Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]	R	R1 K	W	T	J** [kg m <sup>2</sup> ]							
<b>180</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	5	-	43	44	1,5	0,0033						
	71	0,37 / 0,55		14	0,25				54								
	80	0,75 / 1,1		19	0,31				54								
<b>200</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	5	-	43	44	1,5	0,004						
	71	0,37 / 0,55		14	0,25				54								
	80	0,75 / 1,1		19	0,31				54								
<b>225</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	5	-	43	44	1,5	0,0074						
	71	0,37 / 0,55		14	0,25				54								
	80	0,75 / 1,1		19	0,31				54								
	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28				54								
<b>250</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	5	-	43	44	1,5	0,011						
	71	0,37 / 0,55		14	0,25				54								
	80	0,75 / 1,1		19	0,31				54								
	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28				54								
<b>280</b>	71	0,37 / 0,55	2	14	0,25	5	-	43	44	1,5	0,018						
	80	0,75 / 1,1		19	0,31				54								
	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28				54								
	100 L	3		28	0,26				54								
<b>315</b>	71	0,25 / 0,37	4	14	0,54	-	5	51,5	64	3	0,036						
	80	0,55 / 0,75		19	0,52												
	90 S / L	1,1 / 1,5		24	0,49												
	71	0,37 / 0,55	2	14	0,54							-	5	51,5	64	3	0,052
	80	0,75 / 1,1		19	0,52												
90 S / L	1,5 / 2,2	24	0,49														
100 L	3	28	0,46														
112 M	4	28	0,46														
<b>355</b>	71	0,25 / 0,37	4	14	0,54	-	5	51,5	64	3	0,052						
	80	0,55 / 0,75		19	0,52												
	90 S / L	1,1 / 1,5		24	0,49												
	71	0,37 / 0,55	2	14	0,54							-	5	51,5	64	3	0,052
	80	0,75 / 1,1		19	0,52												
	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,49												
	100 L	3		28	0,46												
112 M	4	28	0,46														
<b>400</b>	80	0,55 / 0,75	4	19	0,52	-	5	51,5	64	3	0,08						
	90 S / L	1,1 / 1,5		24	0,49												
	100 L	2,2 / 3		28	0,46												
	112 M	4	28	0,46	-							5	51,5	64	3	0,08	
	80	0,75 / 1,1	19	0,52													
	90 S / L	1,5 / 2,2	24	0,49													
	100 L	3	28	0,46													
112 M	4	28	0,46														
<b>450</b>	80	0,55 / 0,75	4	19	1,21	-	8	38,5	54	3	0,15						
	90 S / L	1,1 / 1,5		24	1,18				68,5			84					
	100 L	2,2 / 3		28	1,4												
	112 M	4	28	1,4	-			8	38,5			54	3	0,15			
	80	0,75 / 1,1	19	1,21													
	90 S / L	1,5 / 2,2	24	1,18													
	100 L	3	28	1,4													
112 M	4	28	1,4														

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)


(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)

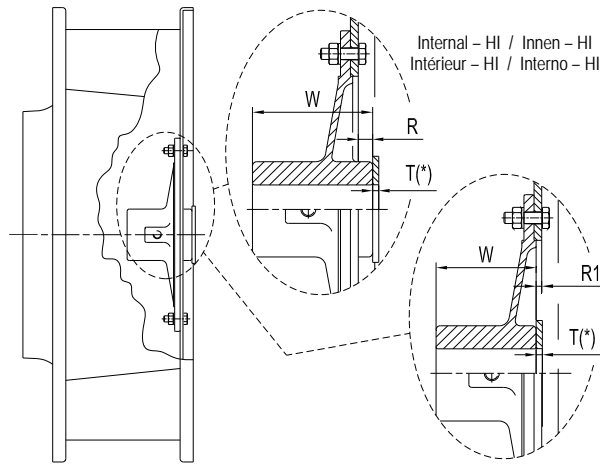**6.5. Hub arrangement**  
**NPL 200÷500 ALU,**  
**NPA 250÷710 ALU:**
**6.5. Nabenlage**  
**NPL 200÷500 ALU,**  
**NPA 250÷710 ALU:**
**6.5. Arrangement moyeu**  
**NPL 200÷500 ALU,**  
**NPA 250÷710 ALU:**
**6.5. Sistemazione mozzo**  
**NPL 200÷500 ALU,**  
**NPA 250÷710 ALU:**
**Internal – HI; External - HE**
**Innen – HI; Außen – HE**
**Intérieur – HI; Extérieur - HE Interno – HI; Esterno - HE**


(\*) steel distance bush to insert between aluminium hub and motor shaft abutting

(\*) Distanzstück aus Stahl, zwischen Aluminiumnabe und Motorwellenschutler geklemmt

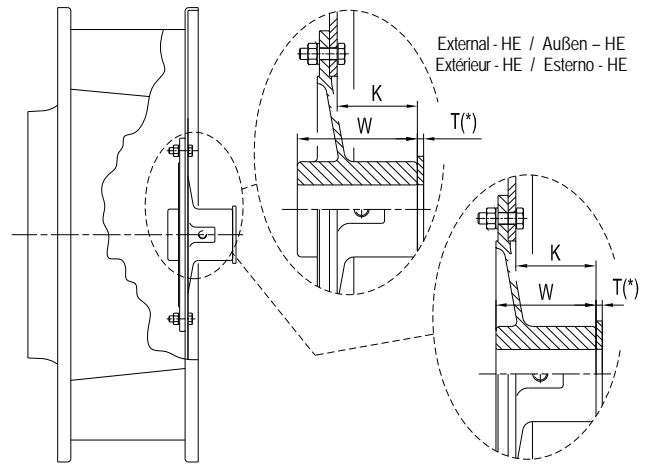

(\*) Entretoises en acier à placer entre le moyeu en aluminium et la butée de l'arbre moteur

(\*) Distanziale in acciaio da inserire tra il mozzo in alluminio e la battuta dell'albero motore

		Motor Size Motorgroße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Poi / zahl N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro d'albero [mm]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO														
						Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]	R		R1 K		W		T		J ** [kg m <sup>2</sup> ]					
							NPLALU	NPALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU		
<b>200</b>	<b>NPLALU</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	-	-	0,5	-	36,5	-	44	-	1,5	-	0,005	-		
		71	0,37 / 0,55		14	0,25	-	-	0,5	-	36,5	-	44	-	1,5	-	0,005	-		
		80	0,75 / 1,1		19	0,31	9,5	-	-	-	-	-	54	-	1,5	-	0,005	-		
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28	-	-	-	-	-	-	54	-	1,5	-	0,005	-		
<b>225</b>	<b>NPLALU</b>	63	0,18 / 0,25	2	11	0,26	-	-	0,5	-	36,5	-	44	-	1,5	-	0,01	-		
		71	0,37 / 0,55		14	0,25	-	-	0,5	-	36,5	-	44	-	1,5	-	0,01	-		
		80	0,75 / 1,1		19	0,31	9,5	-	-	-	-	-	54	-	1,5	-	0,01	-		
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28	-	-	-	-	-	-	54	-	1,5	-	0,01	-		
<b>250</b>	<b>NPLALU</b>	71	0,37 / 0,55	2	14	0,25	-	-	0,5	2	36,5	35	44	1,5	0,015	0,019				
		80	0,75 / 1,1		19	0,31	-	-	0,5	2			44							
	<b>NPAALU</b>	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28	9,5	8	-	-	-	-	36,5	35	54	1,5	0,015	0,019		
		100 L	3		28	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	44	1,5	0,015	0,019		
<b>280</b>	<b>NPLALU</b>	71	0,37 / 0,55	2	14	0,25	-	-	0,5	2	36,5	35	44	1,5	0,024	0,03				
		80	0,75 / 1,1		19	0,31	-	-	0,5	2			44							
	<b>NPAALU</b>	90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,28	9,5	8	-	-	-	-	36,5	35	54	1,5	0,024	0,03		
		100 L	3		28	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	44	1,5	0,024	0,03		
<b>315</b>	<b>NPLALU</b>	80	0,75 / 1,1	2	19	0,52	11	9,5	-	-	43	41,5	64	3	0,038	0,052				
		90 S / L	1,5 / 2,2		24	0,49							64							
	<b>NPAALU</b>	100 L	3		28	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	64	3	0,038	0,052		
		112 M	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	3	0,038	0,052		
<b>355</b>	<b>NPLALU</b>	80	0,75 / 1,1	2	19	0,52	10,5	9,5	-	-	42,5	41,5	64	3	0,073	0,083				
		90 L	2,2		24	0,49							64							
	<b>NPAALU</b>	100 L	3		28	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	64	3	0,073	0,083		
		112 M	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	3	0,073	0,083		
<b>400</b>	<b>NPLALU</b>	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	1,18	13,5	11,5	-	-	29,5	27,5	54	3	0,125	0,164				
		100 L	2,2 / 3		28	1,4							54							
	<b>NPAALU</b>	112 M	4	38	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	84	3	0,125	0,164			
		132 S	5,5 / 7,5	42	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	84	3	0,125	0,164			
160 M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	3	0,125	0,164					

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

		Motor Size Moteurgroße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol. zahl Nbre de pôles N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro albero [ mm ]	Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [ kg ]	ALUMINIUM HUB / ALUMINIUM NABE MOYEU EN ALUMINIUM / MOZZO IN ALLUMINIO										
							R		R1 K		W		T		J ** [kg m <sup>2</sup> ]		
							NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	NPLALU	NPAALU	
<b>450</b>	<b>NPLALU NPAALU</b>	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	13,5	11,5	-	-	29,5	27,5	54		3	0,191	0,261	
		100 L	2,2 / 3		28					1,4							
		112 M	4	38	1,28					59,5	57,5	84					
		132 S	5,5 / 7,5	42	1,22												
		160 M	11	42	1,22												
<b>500</b>	<b>NPLALU NPAALU</b>	90 S / L	1,1 / 1,5	4	24	13,5	11,5	-	-	29,5	27,5	54		3	0,296	0,411	
		100 L	2,2 / 3		28					1,4							
		112 M	4		38					1,28							
		132 S / M	5,5 / 7,5		42					1,22							
		160 M	11	38	1,28					59,5	57,5	84					
		132 S	5,5 / 7,5	42	1,22												
		160 Ma / Mb	11 / 15	42	1,22												
<b>560</b>	<b>NPAALU</b>	100 L	2,2 / 3	4	28	-	-	-	3	-	86	102	3	-	0,774		
		112 M	4		38											3,14	
		132 S / M	5,5 / 7,5		42											3,06	
		160 M / L	11 / 15		48											3	
		180 M	18,5		-											-	
<b>630</b>	<b>NPAALU</b>	100 L	2,2 / 3	4	28	-	-	-	3	-	86	102	3	-	1,211		
		112 M	2,2	6													
		112 M	4	4													
		132 S / M	5,5 / 7,5	38												3,14	
		160 M / L	11 / 15	42												3,06	
		180 M / L	18,5 / 22	48												3	
<b>710</b>	<b>NPAALU</b>	100 L	3	4	28	-	-	-	4	-	85	102	3	-	2,25		
		112 M	2,2	6													
		112 M	4	4													
		132 M	4 / 5,5	6												38	3,14
		132 M	7,5	4												42	3,06
		160 M / L	11 / 15	4												42	3,06
		180 M / L	18,5 / 22	48												3	

(\*\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE


C-0090 March 2012

**6.6. Hub arrangement**  
 Taperlock: NPL 250÷1000,  
 NPA 315÷1000,  
 NPL 225÷500 ALU,  
 NPA 250÷710 ALU

**6.6. Nabenlage**  
 Taperlock: NPL 250÷1000,  
 NPA 315÷1000,  
 NPL 225÷500 ALU,  
 NPA 250÷710 ALU

**6.6. Arrangement moyue**  
 Taperlock: NPL 250÷1000,  
 NPA 315÷1000,  
 NPL 225÷500 ALU,  
 NPA 250÷710 ALU

**6.6. Sistemazione mozzo**  
 Taperlock: NPL 250÷1000,  
 NPA 315÷1000,  
 NPL 225÷500 ALU,  
 NPA 250÷710 ALU

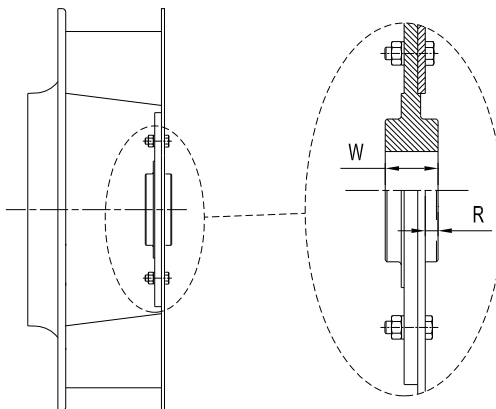

	Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Polzahl Nbre de pôles / N° di Poli	Shaft diameter Wellendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro d'albero [mm]	Type / Typ Type / Tipo	TAPERLOCK HUB / TAPERLOCK NABE MOYEU EN TAPERLOCK / MOZZO IN TAPERLOCK									
						Hub Weight Nabegewicht Poids moyue Peso mozzo [kg]	R				W	J* [kg m <sup>2</sup> ]			
							NPL	NPLALU	NPA	NPALU		NPL	NPLALU	NPA	NPALU
225	NPLALU	63	2	11	C 12	1,5	-	13,5	-	40	-	0,013	-		
		71		14											
		80		19											
		90 S / L		24											
250	NPL NPLALU NPA NPAALU	71	2	14	C 12	1,5	12	13,5	-	12	40	0,04	0,02	-	0,025
		80		19											
		90 S / L		24											
		100 L		28											
280	NPL NPLALU NPA NPAALU	71	2	14	C 12	1,5	12	13,5	-	12	40	0,06	0,029	-	0,036
		80		19											
		90 S / L		24											
		100 L		28											
315	NPL NPLALU NPA NPAALU	80	2	19	SM 12	2,2	6	8,5	6	25	0,11	0,048	0,15	0,064	
		90 S / L		24											
		100 L		28											
		112 M		38											
		132 S		42											
355	NPL NPLALU NPA NPAALU	80	2	19	SM 12	2,2	6	8	6	25	0,19	0,085	0,27	0,1	
		90 L		24											
		100 L		28											
		112 M		38											
		132 S		42											
400	NPL NPLALU NPA NPAALU	90 S / L	4	24	SM 12	2,2	5	8	5	25	0,34	0,013	0,35	0,173	
		100 L		28											
		100 L		38											
		112 M		42											
		132 S		48											
450	NPL NPLALU NPA NPAALU	90 S / L	4	24	SM 16	3,5	11	13	11	38	0,53	0,21	0,57	0,29	
		100 L		28											
		100 L		38											
		112 M		42											
		132 S		48											
500	NPL NPLALU NPA NPAALU	90 S / L	4	24	SM 16	3,5	12	14	11	38	0,77	0,32	1	0,45	
		100 L		28											
		100 L		38											
		112 M		42											
		132 S / M		48											
		132 S		48											
560	NPL NPA NPAALU	100 L	4	28	SM 20	6	8	-	8	32	1,39	-	1,75	0,84	
		112 M		38											
		132 S / M		42											
		132 S / M		48											
		160 M / L		48											

(\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)





**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBRE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

		Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Grandezza Motore	Output Power Motorleistung Puissance moteur Potenza motore [Kw]	Poles / Pol zahl Nbre de pôles / N° di Poli	Shaft diameter Weldendurchmesser Diamètre d'arbre Diametro dalbero [mm]	Type / Typ Type / Tipo	TAPERLOCK HUB / TAPERLOCK NABE MOYEU EN TAPERLOCK / MOZZO IN TAPERLOCK																			
							Hub Weight Nabegewicht Poids moyeu Peso mozzo [kg]	R				W	J* [kg m <sup>2</sup> ]													
								NPL	NPLALU	NPA	NPALU		NPL	NPLALU	NPA	NPALU										
630	NPL NPA NPAALU	100 L	2,2 / 3	4	28	SM 20	6	8	-	8	32	2,27	-	2,75	1,3											
		112 M	4	4												38	SM 25	11	14	-	14	45	2,38	-	3	1,43
		132 S / M	5,5 / 7,5																							
		160 M / L	11 / 15																							
		180 M / L	18,5 / 22																							
		42	48																							
48	48																									
710	NPL CL1 NPA TAACL1** NPAALU	100 L	3	4	28	SM 25	11	11,5	-	11,5	42,5	3,95	-	4,75	2,53											
		112 M	2,2	6												38	SM 30-1	20	14,5	-	14,5	51	4,2	-	4,9	2,84
		112 M	4	4																						
		132 M	4 / 5,5	6																						
		132 M	7,5	4																						
		160 M / L	11 / 15	4																						
42	42																									
800	NPL CL1 NPA TAACL1**	132 M	4 / 5,5	6	38	SM 30-1	20	14,5	-	14,5	-	51	6,75	-	7,75	-										
		132 M	7,5	4																						
		160 M / L	7,5 / 11	6																						
		160 M / L	11 / 15	4																						
900	NPL CL1 NPA TAACL1**	160 M / L	7,5 / 11	6	42	SM 30-2	26	14,5	-	14,5	-	51	10	-	13,5	-										
		180 L	15	4																						
		200 L	18,5 / 22	4																						
		48	55																							
1000	NPL CL1 NPA TAACL1**	180 L	22	4	48	SM 30-2	26	13,5	-	13,5	-	51	17,5	-	20	-										
		180 L	11	8																						
		160 L	11	4																						
		180 L	15	6																						
200 L	18,5 / 22	4																								
42	48																									
48	55																									

(\*) Total wheel moment of inertia (wheel+hub)

(\*) Gesamtes Massenträgheitsmoment des Laufrades (Laufrad + Nabe)

(\*) Moment d'inertie total de la turbine (turbine+moyeu)

(\*) Momento di inerzia totale della girante (girante+mozzo)

(\*\*) Impeller with taperlock hub for use in class 1 as table here below

(\*\*) Laufrad mit Taperlocknabe zur Anwendung in Klasse 1 gemäss der unten aufgeführten Tabelle

(\*\*) Turbine avec moyeu taperlock pour utiliser en classe 1 selon le tableau ci-dessous

(\*\*) Girante con mozzo Taperlock per utilizzo in classe 1 secondo la tabella sotto riportata

	NPA 710 TAACL1 NPA 710 ALU	NPA 800 TAACL1	NPA 900 TAACL1	NPA 1000 TAACL1
Max Wheel RPM Max Laufradgeschwindigkeit Vitesse de rotation maximale de la turbine Massima velocità di rotazione della girante [min <sup>-1</sup> ]	1600	1400	1250	1050
(***) Wheel weight / (***) Laufradgewicht (***) Poids turbine / (***) Peso girante [kg]	41	53	72	97

(\*\*\*) Weight without hub

(\*\*\*) Gewicht ohne Nabe

(\*\*\*) Poids exclu moyeu

(\*\*\*) Peso escluso mozzo

**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

## 7. Available settings, Special settings

## 7. Verfügbare Bauformen, Sonderbauformen

## 7. Systèmes de construction disponibles, Systèmes de construction spéciales

## 7. Sistemazioni costruttive disponibili, Sistemazioni costruttive speciali

### 7.1. Available settings

### 7.1. Verfügbare Bauformen

### 7.1. Systèmes de construction disponibles

### 7.1. Sistemazioni costruttive disponibili

		<p><b>Setting 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sizes: NPL 250 to 1600, NPA 315 to 1600, TE 180 to 450, NPL 200 to 500 ALU, NPA 250 to 710 ALU</li> <li>-Direct drive</li> <li>-Impeller mounted on motor shaft</li> <li>-Motor mounted on a support base.</li> <li>-Operational temperature range from -20°C to +40°C (*)</li> </ul> <p>(*) according to the motor model and brand</p>	<p><b>Bauform 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ab Größe: NPL 250 bis 1600, NPA 315 bis 1600, TE 180 bis 450, NPL 200 bis 500 ALU, NPA 250 bis 710 ALU</li> <li>-Direkt angetrieben</li> <li>-Laufrad auf Motorwelle montiert</li> <li>-Motor auf Motorkonsole/bock montiert.</li> <li>-Betriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C (*)</li> </ul> <p>(*) in Abhängigkeit der verwendeten Motor-Type und des Motor-Herstellers</p>	<p><b>Arrangement 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandeurs: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Directement accouplé</li> <li>-Turbine montée sur l'arbre du moteur</li> <li>-Moteur monté sur chaise porte moteur.</li> <li>-Température de fonctionnement entre -20°C et +40°C (*)</li> </ul> <p>(*) selon la typologie et la marque du moteur monté</p>	<p><b>Sistemazione 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandezze: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Direttamente accoppiato</li> <li>-Girante montata sull'albero del motore</li> <li>-Motore montato su sedia porta motore.</li> <li>-Temperatura di funzionamento tra -20°C e +40°C (*)</li> </ul> <p>(*) in funzione della tipologia e della marca del motore applicato</p>
--	--	---	--	--	---

### 7.2. Special settings

### 7.2. Sonderbauformen

### 7.2. Systemes de constructions spéciaux

### 7.2. Sistemazioni costruttive speciali

		<p><b>Setting 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sizes: NPL 250 to 1600, NPA 315 to 1600, TE 180 to 450, NPL 200 to 500 ALU, NPA 250 to 710 ALU</li> <li>-Direct drive</li> <li>-Impeller mounted on motor shaft</li> <li>-Motor flanged on a backplate</li> <li>-Operational temperature range from -20°C to +40°C (*)</li> </ul>	<p><b>Bauform 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ab Größe: NPL 250 bis 1600, NPA 315 bis 1600, TE 180 bis 450, NPL 200 bis 500 ALU, NPA 250 bis 710 ALU</li> <li>-direkt angetrieben</li> <li>-Laufrad auf Motorwelle montiert</li> <li>-Motor seitlich an Einbauplatte angeflanscht</li> <li>-Betriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C (*)</li> </ul>	<p><b>Arrangement 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandeurs: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Directement accouplé</li> <li>-Turbine montée sur l'arbre du moteur</li> <li>-Moteur flangé sur un panneau</li> <li>-Température de fonctionnement entre -20°C et +40°C (*)</li> </ul>	<p><b>Sistemazione 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandezze: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Direttamente accoppiato</li> <li>-Girante montata sull'albero del motore</li> <li>-Motore flangiato su di un pannello</li> <li>-Temperatura di funzionamento tra -20°C e +40°C (*)</li> </ul>
		<p><b>Setting 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sizes: NPL 250 to 1600, NPA 315 to 1600, TE 180 to 450, NPL 200 to 500 ALU, NPA 250 to 710 ALU</li> <li>-Belt drive</li> <li>-Motor layout W or Z</li> <li>-Operational temperature range from -20°C to +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Bauform 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ab Größe: NPL 250 bis 1600, NPA 315 bis 1600, TE 180 bis 450, NPL 200 bis 500 ALU, NPA 250 bis 710 ALU</li> <li>-Antrieb mit Keilriemen</li> <li>-Motor in Position W oder Z</li> <li>-Betriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Arrangement 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandeurs: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Transmission à courroie</li> <li>-Position moteur W ou Z</li> <li>-Température de fonctionnement entre -20°C et +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Sistemazione 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandezze: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Trasmissione a cinghia</li> <li>-Posizione motore W oppure Z</li> <li>-Temperatura di funzionamento tra -20°C e +40°C (**)</li> </ul>
		<p><b>Setting 11S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sizes: NPL 250 to 1600, NPA 315 to 1600, TE 180 to 450, NPL 200 to 500 ALU, NPA 250 to 710 ALU</li> <li>-Belt drive</li> <li>-Motor layout X or Y</li> <li>-Operational temperature range from -20°C to +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Bauform 11S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ab Größe: NPL 250 bis 1600, NPA 315 bis 1600, TE 180 bis 450, NPL 200 bis 500 ALU, NPA 250 bis 710 ALU</li> <li>-Antrieb mit Keilriemen</li> <li>-Motor in Position X oder Y</li> <li>-Betriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Arrangement 11S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandeurs: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Transmission à courroie</li> <li>-Position moteur X ou Y</li> <li>-Température de fonctionnement entre -20°C et +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Sistemazione 11S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandezze: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Trasmissione a cinghia</li> <li>-Posizione motore X oppure Y</li> <li>-Temperatura di funzionamento tra -20°C e +40°C (**)</li> </ul>
		<p><b>Setting 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sizes: NPL 250 to 1600, NPA 315 to 1600, TE 180 to 450, NPL 200 to 500 ALU, NPA 250 to 710 ALU</li> <li>-Belt drive</li> <li>-Motor layout W or Z</li> <li>-Operational temperature range from -20°C to +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Bauform 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ab Größe: NPL 250 bis 1600, NPA 315 bis 1600, TE 180 bis 450, NPL 200 bis 500 ALU, NPA 250 bis 710 ALU</li> <li>-Keilriemenantrieb</li> <li>-Motorposition W oder Z</li> <li>-Betriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Arrangement 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandeurs: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Transmission à courroie</li> <li>-Position moteur W ou Z</li> <li>-Température de fonctionnement entre -20°C et +40°C (**)</li> </ul>	<p><b>Sistemazione 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grandezze: NPL 250 ÷ 1600, NPA 315 ÷ 1600, TE 180 ÷ 450, NPL 200 ÷ 500 ALU, NPA 250 ÷ 710 ALU</li> <li>-Trasmissione a cinghia</li> <li>-Posizione motore W oppure Z</li> <li>-Temperatura di funzionamento tra -20°C e +40°C (**)</li> </ul>

(\*) according to the motor model and brand..

(\*\*) according to the motor and belt type.

(\*) in Abhängigkeit der verwendeten Motor-Type und des Motor-Herstellers.

(\*\*) hängt vom verwendeten Motor und Keilriemen ab.

(\*) selon la typologie et la marque du moteur monté.

(\*\*) selon la typologie du moteur et des courroies montées.

(\*) in funzione della tipologia e della marca del motore applicato.

(\*\*) in funzione del motore e delle cinghie applicati.



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**8. Standard available  
 Plenum fan Settings:  
 Dimensions**

**8. Verfügbare Standard-  
 Bauausführungen:  
 Abmessungen**

**8. Arrangements  
 constructifs standard  
 disponibles: Dimensions**


**8. Sistemazioni  
 costruttive standard  
 disponibili: Dimensioni**

**8.1. Steel welded structure / Geschweisste Stahlstruktur / Structure soudées en acier / Struttura saldata in acciaio**

**NPL 250 ÷ 630 ; NPL 200 ÷ 500 ALU ; NPA 315 ÷ 630 ; NPA 250 ÷ 630 ALU ; TE 180 ÷ 450 S.4**

**Galvanized steel structure / Verzinkte Stahlstruktur / Structure en acier galvanisé'e / Struttura in acciaio galvanizzato (G)**

**NPL 250 ÷ 500 ; NPL 200 ÷ 500 ALU ; NPA 315 ÷ 500 ; NPA 250 ÷ 500 ALU ; TE 180 ÷ 450 S.4**

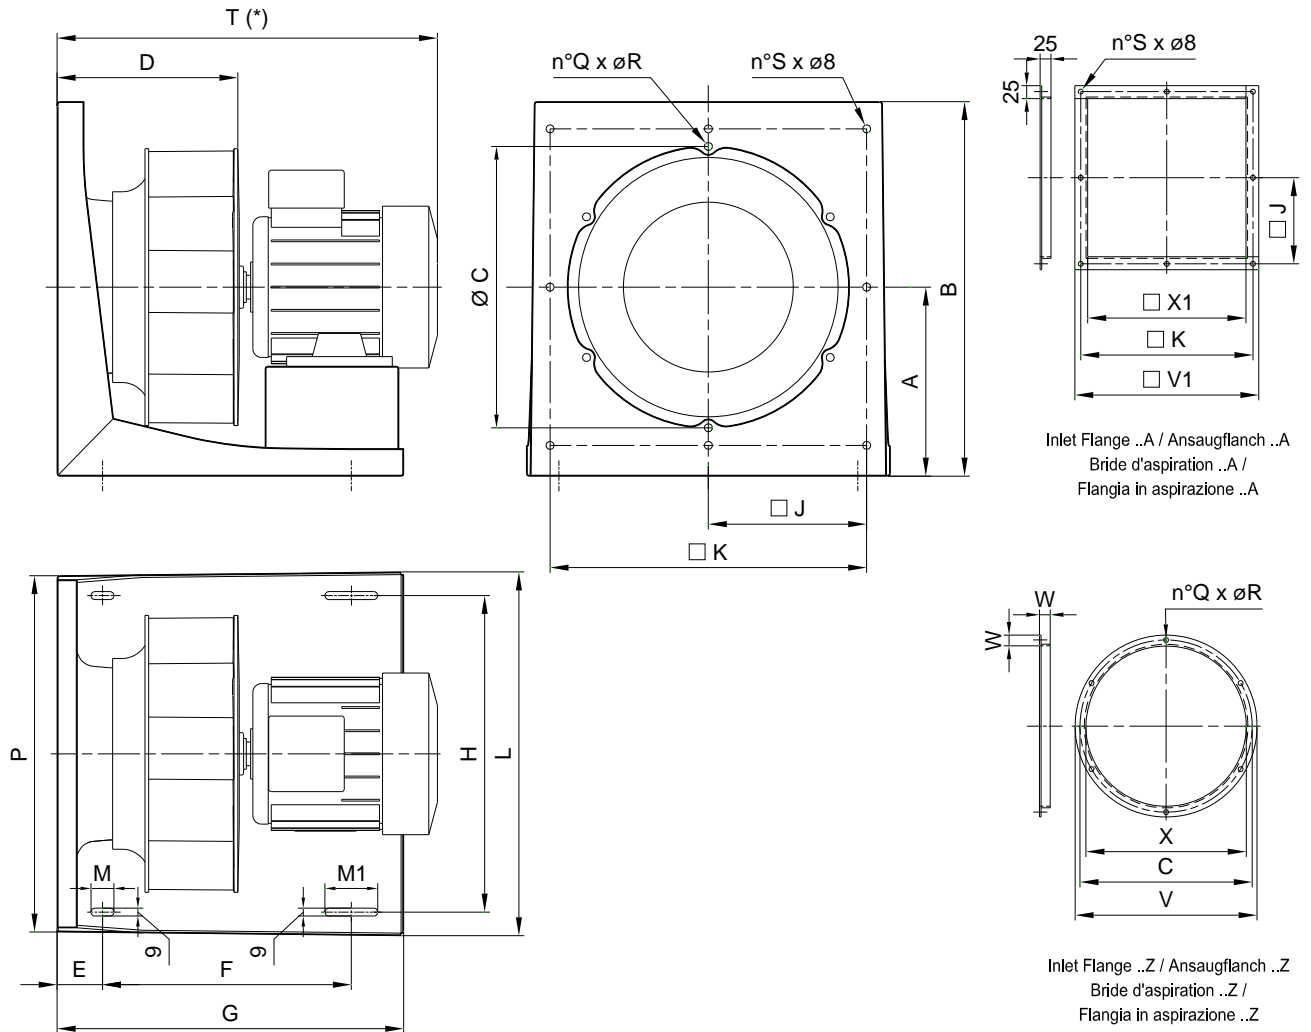

	A	B	D					E	H	K	J	L	P	QxøR	S
			TE	NPL	NPL <sub>ALU</sub>	NPA	NPA <sub>ALU</sub>								
180	172,5	323	119	-	-	-	50	280	259	-	318	306	6x7,5	4	
200			132		126										
225			148		138										
250	215	426	168	156	161	-	179								
280			192	174	179		191								
315			207	191	196		211								
355	270	510	237	211	218	-	233								
400			257	237	243			260							
450			288	264	270			290							
500	335	630	-	303	311	-	326	60	560	537	268,5	613	600	8x10	8
560				341	366										
630	433	800	-	381	-	408	67	720	668	334	795	765	8x12		



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBRE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

	C					X					V					W	X1	V1
	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPAALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPAALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPAALU			
180	202	-	-	-	-	183	-	-	-	-	215	-	-	-	-	25	230	279
200	232	-	232	-	-	205	-	205	-	-	250	-	250	-				
225	257	-	257	-	-	229	-	229	-	-	279	-	279	-				
250	320		-	320	-	288		-	288	-	348		-	348	30	323	372	
280	320		-	355	-	288		-	322	-	348		-	382				
315	355					322					382							
355	395	395		395	361	361		361	421	421		421	30	405	454			
400	440	395		440	404	361		404	464	421		464						
450	490	490		490	453	453		453	513	513		513						
500	-	490		540	-	453		507	-	513		567	35	639	557			
560	-	610	-	610	-	569	-	569	-	639	-	639						
630	-	610	-	680	-	569	-	638	-	639	-	708						

STEEL / GALVANIZED - STAHL / VERZINKTER ACIER / GALVANISÉ - ACCIAIO / GALVANIZZATO	Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	180 / 200 / 225													
		F	G	M	M1	180		200		225					
						TE		TE		NPLALU		TE NPL		ALU	
						T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)
63	242	323	25	308	8	320	8,5	305	8,5	336	9	315	9		
71				338		350		335		366		345			
80				372		373		370		389		380			
90 S				383		384		380		400		390			
90 L				408		409		405		425		415			

GALVANIZED / VERZINKTER / GALVANISÉ / GALVANIZZATO	Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	250 / 280 / 315																								
		F	G	M	M1	250				280				315												
						TE		NPL / NPLALU		NPAALU		TE		NPL / NPLALU		NPAALU		TE		NPL / NPLALU		NPA / NPAALU				
						T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)			
71	342	450	40	70	386	13,5	374	15,5	397	14	410	14	393	17	410	15	425	15	-	19	-	14	-	18	-	15,5
80					409		397		420		433		416		433		449		433		439					
90 S					420		408		431		444		427		444		460		444		440					
90 L					445		433		456		469		452		469		485		469		465					
100 L					-		475		500		512		495		512		528		512		513					
112 M	-	-	-	-	-	-	-	-	533	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	
71	327	425	40	70	386	13,5	374	15	397	13,5	410	14	393	17	410	15	425	15	-	19,5	-	14,5	-	17,5	-	15
80					409		397		420		433		416		433		449		433		439					
90 S					420		408		431		444		427		444		460		444		440					
90 L					445		433		456		469		452		469		485		469		465					
100 L					-		475		500		512		495		512		528		512		513					
112 M	357	450	-	-	-	-	-	-	533	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	
132 S	427	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	22,5	-	613	20,5	-	-	-	

(\*) The Dimension "T" can vary following the motor brand.

(\*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(\*) La cote "T" peut varier selon la marque du moteur employé.

(\*) La quota "T" può variare in funzione della marca del motore applicato.

(\*\*) Without motor

(\*\*) Gewicht ohne Motor

(\*\*) Poids sans le moteur

(\*\*) Peso escluso motore



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU – TE

C-0090 March 2012

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	355 / 400																				
	F	G	M	M1	355						400										
					TE		NPL / NPLALU		NPA / NPAALU		TE		NPL / NPLALU		NPA / NPAALU						
					T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)					
GALVANIZED / VERZINKTER / GALVANISÉE / GALVANIZZATO	80	385	495	40	70	478	18	459	24,5	18	462	23,5	19	502	18	485	28,5	20	490	26,5	22
	90 S					489		470			463			513		496			491		
	90 L					514		491			485			538		521			512		
	100 L					557		538			536			581		559			564		
	112 M					578		564			561			602		585			590		
	132 S					460		675			40			-		614			32,5		
160 M	540	-	-	-	742	39,5	31		765	37,5		33									
STEEL / STAHL / ACIER / ACCIAIO	80	380	475	40	478	20	459	27	20,5	462	26	22	502	20,5	485	30	21	490	26	21	
	90 S				489		470			463			513		496			491			
	90 L				514		491			485			538		521			512			
	100 L				557		538			536			581		559			564			
	112 M	578	564		561	602	585	590													
	132 S	460	560		40	-	614	33	635	29,5	-	636	34	25	660	30	25				
	160 M	540				742	37	28	765	33	28										

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	450 / 500																													
	F	G	M	M1	450						500																			
					TE		NPL / NPLALU		NPA / NPAALU		NPL / NPLALU		NPA / NPAALU																	
					T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)																
GALVANIZED / VERZINKTER / GALVANISÉE / GALVANIZZATO	80	435	560	45	85	532	29	511	38,5	28	520	37,5	32	551	40,5	27	556	39,5	30											
	90 S					543		522			522			562			558													
	90 L					568		547			547			587			583													
	100 L					611		590			595			630			630													
	112 M					632		611			620			651			655													
	132 S					530		689			45			-			662			48	37,5	690	47	41,5	702	53	39,5	725	53	43
	160 M					585								768			49,5			39	795	48,5	43	808	54,5	41	831	54,5	45	
160 L	-	-	-	-	858	881	881																							
STEEL / STAHL / ACIER / ACCIAIO	80	415	545	45	532	31	511	40,5	30	520	37,5	32	551	45,5	32	556	44	34												
	90 S				543		522			522			562			558														
	90 L				568		547			547			587			583														
	100 L				611		590			595			630			630														
	112 M	632	611		620	651	655																							
	132 S	530	635		45	-	662	45	34,5	690	42,5	37	702	50	36,5	725	49	39												
	160 M	585				768	46	35,5	795	43	37,5	808	52	38,5	831	51	41													
	160 L	-				-	-	-	858	881	881																			

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	560 / 630															
	F	G	M	M1	560				630							
					NPL		NPA / NPAALU		NPL		NPA / NPAALU					
					T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht/ Poids / Peso [kg] (**)				
STEEL / STAHL / ACIER / ACCIAIO	100 L	652	825	60	630	78,5	653	75,5	64,5	-	-	-	-			
	112 M				632	77,5	655	74,5	63,5	673	87,5	700	81,5	70,5		
	132 S				750	77	750	74	63	790	87	793	81	70		
	160 M				856	76	880	73	62	895	86	922	80	69		
	160 L				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	180 M/L				720	850	860	85	884	81,5	70,5	900	95	926	89	78
	200 L				790	920	1031	87	1056	88	77	1071	97	1098	95	84

(\*) The Dimension "T" can vary following the motor brand.

(\*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(\*) La cote "T" peut varier selon la marque du moteur employé.

(\*) La quota "T" può variare in funzione della marca del motore applicato.

(\*\*) Without motor

(\*\*) Gewicht ohne Motor

(\*\*) Poids sans le moteur

(\*\*) Peso escluso motore




**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**8.2. Steel welded structure / Geschweisste Stahlstruktur / Structure soudées en acier / Struttura saldata in acciaio**  
**NPL 710 ÷ 1400 ; NPA 710 ÷ 1600 ; NPA 710 ALU S.4**

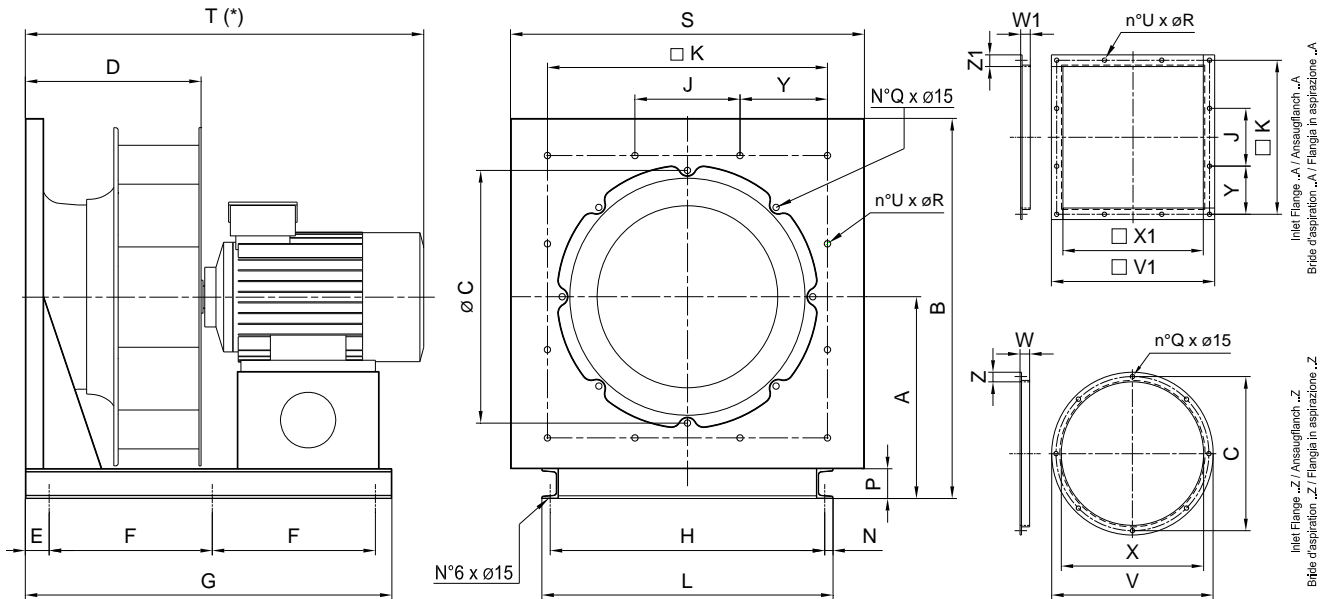

	A	B	D				E	H	K	J	Y	L	N	P	S	UxØR	Q		
			NPL CL1	NPL CL2	NPA	NPA ALU											NPL	NPA	NPA ALU
710	543	1023	421	422	462	65	750	831	360	235,5	790	20	80	960	12x8	8	8	8	
800			476	477	511									100					1180
900	674	1264	524	525	574	70	1000	1037	270	383,5	1040	25	120	1430	12x11	12	12	12	
1000			580	582	638														
1120	810	1525	659	661	708								140	1914	32x18	-	24	24	
1250			727	729	795														
1400	1092	2050	823	827	1170	30	1854	1672	209	1904			160	2052					
1600	1180	2206	-	-	1323			1990	1870	234	2040								

	C				X				V				W	Z	X1	V1	W1	Z1
	NPL CL1	NPL CL2	NPA	NPA ALU	NPL CL1	NPL CL2	NPA	NPA ALU	NPL CL1	NPL CL2	NPA	NPA ALU						
710	680		755		635		715		708		785		35	802	851	25	25	25
800	755	845		715	801			785	871									
900	945	945		898				968					30	50	1267	1327	25	30
1000		1050		898	1007			968	1077									
1120	1050	1195		1007	1137			1077	1227				40	60	1602	1722	40	60
1250	1195	1325		1137	1290			1227	1390									
1400	1325	1470		1290	1400			1390	1500				40	60	1780	1940	40	80
1600	-	1680		-	1600			-	1720									

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	710 / 800										900 / 1000											
	F	G	710				800				F	G	900				1000					
			NPL		NPA / NPAALU		NPL		NPA				NPL		NPA		NPL		NPA			
			Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)			Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)	Weight / Gewicht / Poids / Peso [kg] (**)	T(*)				
132 M	383	910	810	125	846	125	105	865	148	900	146											
160 M/L			940		975			975	149	1005	147			1025	200	1070	205	1080	231	1132	235	
180 M	443	995	965	145	980	134	113	1000	162	1015	151	468	1070	1055	202	1074	207	1105	233	1136	237	
180 L																213				255		
200 L			1055	147	1090	136			1085	160	1115	153			1130	216	1178	210	1185		260	1240
225 S/M	455	1040			1145	140				1210	160	508	1150	1220	220	1268	214	1275		264	1330	244
250 M													1205								1452	265
280 S												657	1453								1544	300

(\*) The Dimension "T, F and G" can vary following the motor brand. (\*\*) Die Richtmasszahl "T, F, und G" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab. (\*\*\*) La cote "T, F et G" peut varier selon la marque du moteur employé. (\*\*\*\*) La quota "T, F e G" può variare in funzione della marca del motore applicato.  
 (\*\*\*) Without motor (\*\*\*\*) Gewicht ohne Motor (\*\*\*\*\*) Poids sans le moteur (\*\*\*\*\*) Peso escluso motore



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

Motor Size Motorbaugröße Taille du Moteur Taglia motore	1120 / 1250										1400 / 1600											
	F	G	1120				1250				F	G	1400			1600						
			T(*)	NPL		NPA		T(*)	NPL				NPA		T(*)	NPL		NPA		T(*)	NPA	
				CL1	CL2	CL1	CL2		CL1	CL2			CL1	CL2		CL1	CL2	CL1	CL2			
200 L	545	1250	1285	385	440	1330	392	-				-										
225 S/M			1365			1405		-				-										
250 M	670	1500	1500	-	450	1540	401	1565	388	443	1630	441	1550	850	-							
280 S/M			1510		453	1550	404	1575	445	1640	444	1675			1000	1875	970	-				
315 S	675	1510	-				1770	-	456	1835	454	1720	-	1040	2070	1010	2166	1320				
315 M			(*)	1915	470	1980	465		1865	1060	2215			1030								

(\*) The Dimension "T, F and G" can vary following the motor brand.

(\*) Die Richtmasszahl "T, F, und G" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(\*) La cote "T, F et G" peut varier selon la marque du moteur employé.

(\*) La quota "T, F e G" può variare in funzione della marca del motore applicato.

(\*\*) Without motor

(\*\*) Gewicht ohne Motor

(\*\*) Poids sans le moteur

(\*\*) Peso escluso motore

### 9. Accessories

#### 9.1. Spark proof execution VDMA 24169 ..EX and ATEX 95 ..ATEX

Comefri's wheels can be supplied both in spark proof version in accord with VDMA 24169 standard and in explosion protected design fulfilling the requirements of the 94/9/EU directive (ATEX 95).

#### 9.2. Inlet guard ..ZS

Industrial safety regulations specify that reliable guards must be provided for rotating machine elements. Inlet and outlet protections are available, according to EN ISO 13857:2008

#### 9.3. Protective enclosure

Protective enclosure is manufactured of steel wire mesh and provides protection for maintenance personnel Fig.1. On request, only the protective enclosure frame can be supplied. The protective enclosure frame can be supplied

only on request. It consists of a supporting frame, fixed to the plenum main structure (fig.2)




Fig.1

### 9. Zubehörteile

#### 9.1. Funkenschutz VDMA 24169 ..EX and ATEX 95 ..ATEX

Comefri Laufräder Können mit Funkenschutz nach VDMA 24169 bzw. nach Richtlinie 94/9/EU (ATEX 95) geliefert werden.

#### 9.2. Ansaugschutzgitter ..ZS

Schutzvorschriften für rotierende Maschinen verlangen eine entsprechende Schutzvorrichtung. Das Ansaugschutzgitter AS wird nach EN ISO 13857:2008 gefertigt.

#### 9.3. Berührungsschutz

Der Berührungsschutz wird aus Stahldrahtgitter hergestellt. Der Schutz gewährleistet die Sicherheit des Wartungspersonals Abb.1. Auf Anfrage, kann auch nur die Vorrichtung für den Anti-intrusionsschutz geliefert werden. Dieser besteht aus

einem Rahmen, der an die Tragkonstruktion des Plenum befestigt wird. (Bild2)

### 9. Accessoires

#### 9.1. Exécution antiétincelle VDMA 24169 ..EX et ATEX 95 ..ATEX

Les turbines libres Comefri peuvent être fournies dans la version antiétincelle soit selon le standard VDMA 24169, soit en accord à la directive 94/9/EU (ATEX 95).

#### 9.2. Grillage à l'aspiration ..ZS

Il est construit selon la norme EN ISO 13857:2008, concernant la sécurité pour l'utilisation des machines tournantes.

#### 9.3. Protection anti-intrusion

La protection anti-intrusion est construite en fil d'acier. L'utilisation de la protection est aux normes de sécurité pour le personnel destiné à la manutention Fig.1. Sur demande il est possible fournir seulement la disposition pour la protection

anti-intrusion qui est construite d'un cadre opportunément fixé à la structure portante du plenum Fig.2

### 9. Accessori

#### 9.1. Esecuzione antiscintilla VDMA 24169 ..EX e ATEX 95 ..ATEX

Le giranti libere Comefri possono essere fornite sia nell'esecuzione antiscintilla secondo lo standard VDMA 24169, sia in accordo alla direttiva 94/9/EU (ATEX 95).

#### 9.2. Rete di protezione aspirante..ZS

È costruita secondo le norme EN ISO 13857:2008, sulla sicurezza nell'uso delle macchine rotanti.

#### 9.3. Protezione anti intrusione

La protezione anti intrusione è costruita in rete di acciaio. L'uso della protezione è garanzia di sicurezza per il personale adibito alla manutenzione Fig.1. Su richiesta è possibile fornire solo la predisposizione per la protezione anti

intrusione che è costituita da un telaio opportunamente fissato alla struttura portante del plenum Fig.2




Fig.2

**9.4. Belt guard ..RIS**

The belt guard is manufactured in a corrosion proof steel wire mesh, in full accordance with EN ISO 13857:2008. Dimensions denoted depend on the corresponding pulley diameters and number of belts. Upon request, access for rpm measurement can be provided.

**9.4. Keilriemen-schutzgitter ..RIS**

Das Keilriemenschutzgitter besteht aus verzinktem Stahlgitter nach EN ISO 13857:2008. Die Abmessungen hängen von der Antriebsauslegung ab. Auf Anfrage ist eine Drehzahlmeßöffnung lieferbar.

**9.4. Carter protection courroies..RIS**

Il est construit en fil d'acier galvanisé et respecte les normes EN ISO 13857:2008. Les dimensions dépendent des diamètres et du nombre de gorge des poulies montées. Sur demande on peut fournir unesonde de prise de la vitesse de rotation.

**9.4. Carter protezione cinghie ..RIS**


È costruito in filo d'acciaio zincato e rispetta le norme EN ISO 13857:2008. Le sue dimensioni dipendono dai diametri e dal numero di gole delle pulegge montate. Si può fornire a richiesta un accesso per la misura della velocità di rotazione.

**9.5. Anti vibration mountings, rubber type ..DAG and Anti vibration mountings, spring type ..DAM**


The anti-vibration mountings are normally delivered separately, together with the necessary bolts and nuts to fix the mountings to the baseframes. They are selected taking into consideration the total weight of the fan, belt drive, motor and all the ordered accessories. On request, and to suit special applications, spring type mountings can be ordered and supplied.

**9.5. Gummischwingungs-dämpfer Typ ..DAG und Federschwingungs-dämpfer Typ ..DAM**

Es können Gummischwingungsdämpfer (DAG) oder Federschwingungsdämpfer (DAM) verwendet werden. Die Schwingungsdämpfer werden mit den entsprechenden Schrauben und Muttern separat geliefert. Die Auslegung erfolgt nach dem Gesamtgewicht und der Drehzahl des Ventilators.



DAM



DAG

**9.5. Supports amortisseurs, en caoutchouc ..DAG et à essort d'acier ..DAM**

Les supports amortisseurs sont normalement fournis séparément et avec les vis nécessaires pour la fixation au châssis. Ils sont sélectionnés tenant compte de la masse totale supportée (ventilateur, moteur, transmission, accessoires, etc). Sur demande pour application spéciale on peut fournir des types de supports particuliers.

**9.5. Supporti antivibranti, in gomma ..DAG e a molla ..DAM**

I supporti antivibranti sono normalmente forniti separatamente e con le viti necessarie per il fissaggio al basamento. Sono selezionati tenendo conto della massa totale sopportata (ventilatore, motore, trasmissione, accessori, ecc.). A richiesta e per applicazioni speciali si possono fornire tipi di supporti particolari.

**9.6. Inlet Flange ..Z/A**

They can be supplied separately or fitted on customer's requirement. Their dimensions and drillings are listed at page 89 and 92.

**9.6. Ansaugflansch ..Z/A**

Der Flansch kann vom Werk montiert werden oder lose geliefert werden. Abmessungen und Bohrungen sind auf Seite 89 e 92 aufgeführt.

**9.6. Bride d'aspiration ..Z/A**

La manchette peut être montée en usine ou peut être fournie séparée. Les dimensions et les trous sont reportés à page 89 e 92.

**9.6. Flangia in aspirazione..Z/A**

La flangia può essere montata in fabbrica o può essere fornita separatamente. Le dimensioni e le forature sono riportate a pag.89 e 92.

**9.7. Flexible Inlet Connection ..ZEL/ ZEQ**

The flexible connection for the inlet is manufactured with a polyester / PVC fabric and two inlet flanges – Z/A. Their dimensions and drillings are given in the table 9 and 9.1. If the inlet flexible connection (ZEQ) will not be in our scope of supply, the position of the holes on the ZEQ on fan inlet side must match the hole path of the Z/A flange.

**9.7. Elastischer Ansaugflansch ..ZEL/ ZEQ**

Die elastische Verbindung an der Saugseite wird mittels zwei Ansaugflanschen Z/A und Polyester/PVC Band hergestellt. Abmessungen und Bohrungen sind in der Tabelle 9 und 9.1 aufgeführt. Wird der Elastische Ansaugstutzen (ZEQ) nicht von Comefri geliefert, müssen auf der Plenum Flanschseite Bohrungen wie beim Flansch Z/A angebracht werden.

**9.7. Manchette souple d'aspiration ..ZEL/ ZEQ**

Le toile élastique à l'aspiration, est réalisé en polyester/ PVC fixé à deux manchettes Z/A. Les dimensions et les trous sont reportés dans le tableau 9 et 9.1. Lorsque la manchette souple à l'aspiration (ZEQ), n' est pas de fourniture Comefri, sur la bride côté plenum, il faut réaliser des trous comme pour la bride Z/A.

**9.7. Giunto antivibrante aspirante ..ZEL/ZEQ**

Il giunto elastico all' aspirazione, è realizzato mediante l'utilizzo di una fascia in poliestere /PVC fissata a due flange Z/A. Le dimensioni e le forature sono riportate nella tabella 9 e 9.1. Qualora il giunto antivibrante aspirante (ZEQ), non sia di fornitura COMEFRI, sulla flangia lato plenum, devono essere realizzati i fori come da flangia Z/A.







**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBRE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

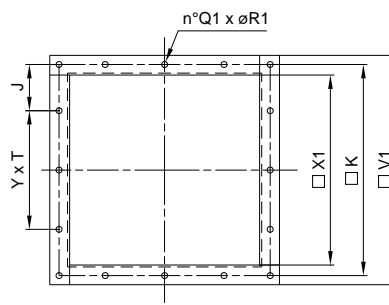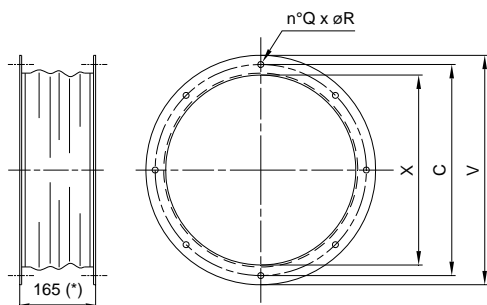

Flexible Inlet Connection ..ZEL / Elastischer Ansaugflansch ..ZEL  
 Manchette souple d'aspiration ..ZEL / Giunto antivibrante aspirante ..ZEL

Flexible Inlet Connection ..ZEQ / Elastischer Ansaugflansch ..ZEQ  
 Manchette souple d'aspiration ..ZEQ / Giunto antivibrante aspirante ..ZEQ

(\*) Dimensions referred to extended inlet connection

(\*) Abmessungen für gestreckte Länge der elastischen Verbindung

(\*) Dimensions utiles avec toile totalement tendue

(\*) Quota valida per il giunto aspirante totalmente esteso

	C					X					V					QxøR	
	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU		
180	202	-	-	-	-	183	-	-	-	-	215	-	-	-	-	6x7,5	
200	232	-	232	-	-	205	-	205	-	-	250	-	250	-	-		
225	257	-	257	-	-	229	-	229	-	-	279	-	279	-	-		
250	320				-	320	288			-	288	348			-		348
280	320				-	355	288			-	322	348			-		382
315	355				-	-	322			-	-	382			-		-
355	395	395			395	361	361			361	421	421			421		8x10
400	440	395			440	404	361			404	464	421			464		
450	490	490			490	453	453			453	513	513			513		
500	-	490			540	-	453			507	-	513			567		8x12
560	-	610			610	-	569			569	-	639			639		
630	-	610			680	-	569			638	-	639			708	8x15	
710	-	680			755	-	635			715	-	708			785		
800	-	755			845	-	715			801	-	785			871		
900	-	945			945	-	898			898	-	968			968		
1000	-	945			1050	-	898			1007	-	968			1077		
1120	-	1050			1195	-	1007			1137	-	1077			1227		
1250	-	1195			1325	-	1137			1290	-	1227			1390		
1400	-	1325			1470	-	1290			1400	-	1390			1500		
1600	-	1680			1680	-	1600			1600	-	1720			1720		

Table / Tabelle / Tableau / Tabella 9

	K					J					YxT					X1					V1					Q1xøR1	
	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU	TE	NPL	NPLALU	NPA	NPALU		
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16x7,5
200	259	-	-	-	-	39,5	-	-	-	-	2x90	-	-	-	230	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	-	
225	-	259	-	-	-	-	39,5	-	-	-	2x90	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	
250	352					41					3x90					323					372					20x7,5	
280	352					41					3x90					323					372						
315	352					41					3x90					323					372						
355	434					37,5					4x90					405					454					24x7,5	
400	434					37,5					4x90					405					454						
450	537	537				43,5	43,5				5x90	5x90				508	508				557	557				28x7,5	
500	-	537				43,5	43,5				5x90	5x90				508	508				557	557					
560	-	668			668	64	64			6x90	6x90			639	639			688	688			32x7,5					
630	-	668			831	57,5	57,5			8x90	8x90			802	802			851	851								
710	-	831			831	57,5	57,5			8x90	8x90			802	802			851	851								
800	-	1037			1037	23,5	23,5			11x90	11x90			1008	1008			1057	1057			40x7,5					
900	-	1037			1037	23,5	23,5			11x90	11x90			1008	1008			1057	1057								
1000	-	1301			1301	50,5	50,5			12x100	12x100			1267	1267			1327	1327			52x7,5					
1120	-	1301			1301	50,5	50,5			12x100	12x100			1267	1267			1327	1327								
1250	-	1672			1672	209	209			11x125	6x209			1602	1602			1722	1722			56x10					
1400	-	1672			1672	209	209			11x125	6x209			1602	1602			1722	1722								
1600	-	1870			1870	234	234			-	6x234			-	1780			-	1940			32x18					

Table / Tabelle / Tableau / Tabella 9.1



**9.8. Airflow measuring devices**

The wheels can be fitted with a device for measuring and controlling the air volume with a 5 to 10% tolerance (normal operating conditions).

In order to guarantee the accuracy of the indicated volume air flow, the measuring device has been calibrated in the company's own test laboratory.

The device consist of one static pressure measuring point, mounted directly into the inlet cone (Fig.3). Therefore all that is required is for the single tube connected to a pressure measuring device.

The differential pressure (Δp) measured between the inlet of the AHU and the flow measuring device (Fig.4) can be converted to the volume flow by the following formula:

**9.8. Volumenstrom – meßeinrichtungen**

Freiläufende Laufräder können mit einer Einrichtung zur Volumenstrombestimmung und -überwachung ausgestattet werden (Abweichung 5-10% unter normalen Betriebsbedingungen).

Um den Genauigkeitsgrad des angegebenen Volumenstroms zu garantieren, wurde das Messgerät im werkseigenen Versuchslabor kalibriert.

Die Volumenstrommeßeinrichtung besteht aus einer oder mehreren Meßstelle in der Einströmdüse, mit einem Anschlußstutzen von Innendurchmesser 3-5 mm (Bild.3). Der Differenzdruck (Δp) zwischen dem Ansaug in Lüftungsgerät und den Meßstellen in der Einströmdüse (Bild.4) wird wie folgt zur Ermittlung des Volumenstromes verwendet:

**9.8. Dispositifs pour la mesure du débit**

Les turbines peuvent être dotées d'un dispositif pour la mesure et le contrôle du débit pour des conditions normales d'utilisation, avec une marge d'erreur de lecture comprise entre le 5 et le 10%. Afin de garantir le degré de précision du débit indiqué, notre indicateur a été calibré dans notre laboratoire d'essais.

Le système constitué d'une prises statique de pression réalisé sur le pavillon d'aspiration et équipé d'une spéciale fixation pour le tube de diamètre interne compris entre 3 et 5 mm (Fig.3). Dans le cas où le plug fan serait installé dans une unité, la différence de pression qui doit être mesurée est entre l'aspiration et la prise annulaire prévue sur le pavillon (Fig.4). La différence de pression statique ainsi obtenue est la Δp à utiliser pour la définition du débit.

**9.8. Dispositivi per la misurazione della portata**

Le giranti possono essere dotate di un dispositivo per la misurazione ed il controllo della portata che alle condizioni normali di impiego delle nostre giranti libere comporta un errore di lettura compreso tra il 5 e il 10 %. Per garantire il grado di precisione nella indicazione della portata, il misuratore è stato calibrato nel Laboratorio Prove Aerauliche. Il sistema consiste di una presa statica di pressione realizzata sul boccaglio di aspirazione e dotata di apposito attacco per il tubo di diametro interno compreso tra i 3 e di 5 mm (Fig.3). Qualora il plug fan sia inserito in una unità, la differenza di pressione che deve essere misurata è tra l'aspirazione e la presa anulare predisposta sul boccaglio (Fig.4). La differenza di pressione statica così ottenuta è la Δp da utilizzarsi nella espressione della portata.

$$\dot{V} = K \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot (\Delta p)}$$

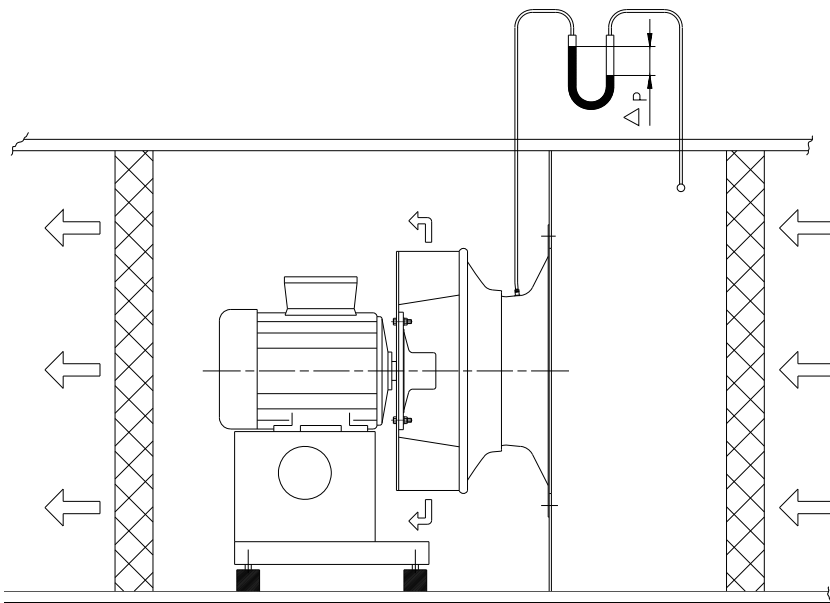


Fig.4



Fig.3



Fig.5

Airflow	Volumenstrom	Débit	Portata	$\dot{V}$ [m <sup>3</sup> /h]
Calibration factor depending on wheel size	Kalibrierfaktor abhängig von Laufradgröße	Facteurs de calibrage relatifs à la taille de la turbine	Fattore di calibrazione dipendente dalla grandezza della girante	<b>K</b>
Air density	Luftdichte	Densité d'air	Densità dell'aria	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]
Differential pressure	Differenzdruck	Différence de pression	Differenza di pressione	$\Delta p$ [Pa]

	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>560</b>	<b>630</b>	<b>710</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>	<b>1120</b>	<b>1250</b>	<b>1400</b>	<b>1600</b>	
<b>K</b>	<b>NPL</b>	-			49	60	74	100	139	178	218	268	349	455	566	700	859	1074	1241	1556	-
	<b>NPLALU</b>	-	31	40																	
	<b>NPA</b>	-				101		134	173	192	259	329	413	558	683	878	1138	1283	1673	2099*	2742*
	<b>NPAALU</b>	-			64	80															
	<b>TE</b>	23	30	38	47	59	75	95	123	158											

(\*) Calculated values based on the smaller sizes      (\*) Auf kleinere Größen basierende Meßwerte      (\*) Calculé sur la base des mesures exécutées sur les tailles de mesure inférieure.      (\*) Calcolato sulla base delle misurazioni eseguite sulle taglie di misura inferiore


The device (Fig.4) can be used with the Electronic Cometer (Fig.5).      Die Bilder 4, 5 zeigen den Aufbau mit Electronic-Cometer.      Le deuxième système (Fig.4), peut être jumelé au Cometer Electronique (Fig.5).      Il sistema (Fig.4) può essere abbinato al Cometer Elettronico (Fig.5).

If installation of an airflow measuring device is required, it's necessary to order it together with the fan      Falls die Installation der Volumenstrommessereinrichtung vorgesehen ist, sollte die Messeinrichtung mit dem Ventilator bestellt werden.      Dans le cas ou il est prévu l'installation du dispositif de mesuration du débit, ce dispositif doit être demandé au moment de la commande du ventilateur.      Qualora si preveda la installazione del dispositivo per la misurazione della portata, il dispositivo stesso va richiesto all'atto dell'ordine del ventilatore.

**9.8.1. Minimum distances and selection criteria      9.8.1. Minimale Wandabstände und Auswahlweise      9.8.1. Distances minimum et modalite du selection      9.8.1. Distanze minime e modalità di selezione**

**9.8.1.1. Minimum distances      9.8.1.1. Minimale Wandabstände      9.8.1.1. Distances minimum      9.8.1.1. Distanze minime**

The following minimum distances, B, C, E and R are recommended for a correct plug fan installation:      Beim Einbau von Radiallaufrädern-ohne Gehäuse-sollten gemäß den vorhandenen Erfahrungswerten folgende minimale Abstände, B, C, E und R eingehalten werden:      Pour une bonne application des turbines libres, les distances minimales B, C, E et R recommandées sont:      Per l'applicazione delle giranti libere prive di pannelatura posteriore, le distanze minime B, C, E ed R raccomandate sono:

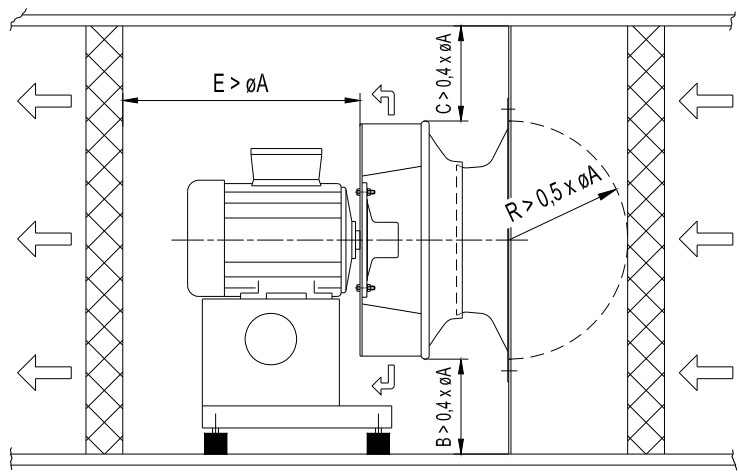

Wheel size Laufradbaugröße Taille de la turbine Grandezza girante	ØA [mm]		max wheel diameter max. Laufraddurchmesser diamètre maximum de la turbine diametro massimo della girante			
	NPL	NPLALU	NPA	NPAALU	TE	
180	-	-	-	-	180	
200	-	231	-	-	202	
225	-	256	-	-	226	
250	288	-	-	288	250	
280	323	-	-	323	282	
315	364				316	
355	410				357	
400	460				402	
450	512				455	
500	574				-	
560	645	-	645		-	
630	720	-	720		-	
710	810	-	810		-	
800	910	-	910	-	-	
900	1000	-	1000	-	-	
1000	1120	-	1120	-	-	
1120	1250	-	1250	-	-	
1250	1400	-	1400	-	-	
1400	1600	-	1600	-	-	
1600	-	-	1800	-	-	

### 9.8.1.2. Plenum effect losses

The loss associated with the duct take off from the plenum must be added to the static pressure required by the fan. These losses, as literature indicates, are:

### 9.8.1.2. Zusätzliche Druckverluste


Bei Kanalanschlüssen - gemäß Skizze - in Pos. 1 oder in Pos. 2, sind diese zusätzlichen, berechneten Druckverluste zu dem notwendigen statischen Druck zu addieren.

### 9.8.1.2. Pertes additionnels

L'application d'un canal en proximité de la turbine, implique des pertes de charge additionnelles qui doivent être calculées et ajoutées à la pression statique demander à la turbine. Voir les valeurs dans la documentation.

### 9.8.1.2. Perdite addizionali

L'applicazione di un canale in prossimità della girante, comporta delle perdite addizionali che devono essere calcolate e sommate alla pressione statica richiesta alla girante e che nella letteratura indicativamente valgono:

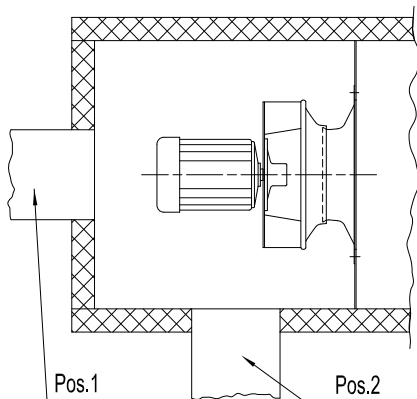

$$\Delta 1 = 2 \times p_{dc}$$

For axial ducted discharge (Pos.1)

Bei Kanälen mit parallelem Anschluß (Pos. 1) Druckverluste

Par canal avec disposition parallèle (Pos. 1)

Per canale con disposizione parallela (Pos.1)

$$\Delta 2 = 1,5 \times p_{dc}$$

For radial ducted discharge (Pos.2)

Bei Kanälen mit radialem Anschluß (Pos. 2) Druckverluste

Avec canal avec disposition radial (Pos. 2)

Con canale con disposizione radiale (Pos.2)

where: / wobei: / OÙ: / dove:

$p_{dc}$  = dynamic pressure in the discharge duct  
 dynamischer Druck im angeschlossenen Kanal  
 Pression dynamique dans le canal connecté  
 pressione dinamica nel canale collegato

Example:

1x1 m discharge duct ( $A = 1 \text{ m}^2$ ) radial position (Pos.2)

Beispiel:

Kanalabmessungen 1x1 m,  $A = 1 \text{ m}^2$  bei radialem Anschluss (Pos. 2)

Exemple:

Canal de face 1x1 m avec disposition radial (Pos. 2);  $A = 1 \text{ m}^2$

Esempio:

Canale di lato 1x1 m con disposizione radiale (Pos.2);  $A = 1 \text{ m}^2$

$$\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$$

Air density / Luftdichte / Densite d'air / Densità dell'aria

$$\dot{V} = 34000 \text{ m}^3/\text{h} = 9,44 \text{ m}^3/\text{s}$$

Required air flow volume / Gebrauchter Volumenstrom / Débit demande / Portata richiesta

$$\Delta p_f = 1920 \text{ Pa}$$

Required static pressure / Gebrauchter statischer Druck  
Pression statique demande / Pressione statica richiesta

$$p_{dc} = \frac{1}{2} \times \rho \times \left(\frac{\dot{V}}{A}\right)^2 = 0,5 \times 1,2 \times (9,44 / 1)^2 = 53,5 \text{ Pa}$$

$$\Delta 2 = 1,5 \times 53,5 = 80 \text{ Pa}$$

NPL selection has to be done with the following data:

Bei der NPL Laufradauswahl ist von folgenden techn. Daten auszugehen:

La sélection de la turbine NPL sera effectuée avec les données suivantes:

la selezione della girante NPL andrà effettuata con i dati seguenti:

$$\Delta p_{stat} = 1920 + 80 = 2000 \text{ Pa}$$

$$\dot{V} = 34000 \text{ m}^3/\text{h}$$

## 10. Rotation

The wheel direction of rotation, seen from drive side is:

- clockwise, if indicated with the symbol RD, or
- counter-clockwise if indicated with the symbol LG

## 10. Drehrichtung

Die Drehrichtung des Laufrades wird von der Antriebsseite aus betrachtet:

- “im Uhrzeigersinn“ mit RD (rechtsdrehend) und
- “gegen den Uhrzeigersinn“ mit LG (linksdrehend) angegeben.

## 10. Sens de rotation

Le sens de rotation de la turbine, quand on le regarde du côté transmission, peut être:


- horaire ou droite et marqué avec le sigle RD
- anti horaire ou gauche et on l'indique avec le sigle LG

## 10. Senso di rotazione

Il senso di rotazione della girante, quando lo si guarda dal lato trasmissione, può essere:


- orario, o destro, e si indica con la sigla RD
- antiorario, o sinistro, e si indica con la sigla LG

RD – CLOCKWISE /  
RECHTS-DREHEN /  
HORARIE /  
ORARIO



View Drive Side / Antriebsseite betrachtet  
Vue côté transmission / Vista dal lato trasmissione

LG – COUNTER CLOCKWISE /  
LINKSDREHEND /  
ANTI-HORARIE /  
ANTI-ORARIO



View Drive Side / Antriebsseite betrachtet  
Vue côté transmission / Vista dal lato trasmissione



**comefri**

HIGH EFFICIENCY FREE WHEELS – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 HOCHLEISTUNGSRADIALLAUFRÄDER – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 TURBINES CENTRIFUGES LIBRES À RENDEMENT ÉLEVÉ – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE  
 GIRANTI CENTRIFUGHE LIBERE AD ALTO RENDIMENTO – NPL - NPA – NPL ALU – NPA ALU - TE

C-0090 March 2012

**11. Product identification**

**11. Produktkennzeichnung**

**11. Identification du produit**

**11. Identificazione del prodotto**

**11.1. Wheel reference code / Example**

**11.1. Typenlüssel Laufrad / Beispiel**

**11.1. Codification de référence de la turbine / Exemple**

**11.1. Codifica di riferimento della girante / Esempio**

NPL	500	ALU (*)	/38	RD	HI	ZS	Z	
								NPL high efficiency centrifugal impeller / NPL hochleistungsradiallaufräder / NPL turbine centrifuge à rendement élevé / NPL girante centrifuga ad alto rendimento
								Wheel size / Durchmesser / Diametre de la turbine / Diametro della girante
								"ALU" : Aluminium wheel / Aluminium Laufrad / Turbine en aluminium / Girante in alluminio (* ) If the ALU suffix is not present, the impeller is understood to be the steel one / Ist die Abkürzung "ALU" nicht angegeben, handelt es sich um ein Standard-Stahllaufrad / Quand il n'est pas indiqué la sigle "ALU", la turbine est celle standard en acier / Quando non è presente la sigla "ALU", la girante è quella standard in acciaio
								Shaft hub diameter / Nabebohrung Durchmesser / Diamètre du trou du moyeu / Diametro del foro del mozzo
								Rotation clockwise RD / Die Drehrichtung des Laufrades RD / Sens de rotation de la turbine RD / Senso di rotazione orario RD
								Hub arrangement: internal / Nabenlage : Innen / Position du moyeu: moyeu interne / Sistemazione mozzo: mozzo interno
								Inlet guard / Ansaugschutzgitter / Protection a l'aspiration / Rete di protezione aspirante
								Inlet Flange / Ansaugflansch / Bride d'aspiration / Flangia in aspirazione

**11.2. Plenum Fan reference code / Example Setting 4**

**11.2. Typenlüssel Plenum Fan / Beispiel Bauform 4**

**11.2. Codification de référence par le Plenum Fan / Exemple Arrangement 4**

**11.2. Codifica di riferimento per il Plenum Fan / Esempio Sistemazione 4**

Plenum Fan

NPL	500	ALU (*)	S.4	G (**)	RD	(***)	ZS	ZEL	DAM	
										Plenum Fan type / Plenum Fan typ / Plenum Fan type / Plenum Fan tipo
										Wheel size / Durchmesser / Diametre de la turbine / Diametro della girante
										"ALU" : Aluminium wheel / Aluminium Laufrad / Turbine en aluminium / Girante in alluminio (* ) If the ALU suffix is not present, the impeller is understood to be the steel one / Ist die Abkürzung "ALU" nicht angegeben, handelt es sich um ein Standard-Stahllaufrad / Quand il n'est pas indiqué la sigle "ALU", la turbine est celle standard en acier / Quando non è presente la sigla "ALU", la girante è quella standard in acciaio
										Fan setting / Ventilatorbauform / Arrangement du ventilateur / Sistemazione del ventilatore
										"G" : Galvanized steel structure plenum / Verzinkte Plenum Stahlstruktur / Structure plenum en acier galvanisé / Struttura plenum in acciaio galvanizzato (* *) If the "G" letter is not present, the fan structure is understood to be the standard, mild steel / epoxy painted one / Ist die Abkürzung "G" nicht angegeben, handelt es sich um eine geschweisste und beschichtete Standard-Stahlstruktur / Quand il n'est pas indiqué la sigle "G", la structure plenum est la structure standard en acier soudée et peinte / Quando non è presente la sigla "G", la struttura plenum è la struttura standard in acciaio saldata e verniciata
										Rotation clockwise RD / Die Drehrichtung des Laufrades RD / Sens de rotation de la turbine RD / Senso di rotazione orario RD
										Motor identification (manufacturer, output power, poles, voltage, frequency...) / Motordaten (Hersteller, Motorleistung, Polzahl, Spannung, Frequenz, usw...) / Identification moteur (constructeur, puissance du moteur, nombre de pôles, tension, fréquence, etc...) / Identificazione motore (costruttore, potenza del motore, n° di poli, voltaggio, frequenza, etc...)
										Inlet guard / Ansaugschutzgitter / Protection a l'aspiration / Rete di protezione aspirante
										Flexible Inlet Connection / Elastischer Segeltuchstutzen Manchette souple à l'aspiration / Giunto antivibrante in aspirazione
										Antivibration Montings type / Schwingungsdämpfer / Supports amortisseur / Tipo di supporti antivibranti

COMEFRI reserves the right to make any dimensional design changes which are part of their improvement programme. Necessary corrections are updated on our AEOLUS PLUS selection program.

COMEFRI behält sich sämtliche Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt dienen. Notwendige Korrekturen der Katalogdaten werden in unserem Auswahlprogramm AEOLUS PLUS berücksichtigt.

Comefri se réserve la possibilité d'apporter des modifications de dimensions sans aucun préavis ceci parce que ces informations font parties d'un programme interne de développement du produit. Les éventuelles variations et/ou corrections seront ajournés dans notre programme de sélection AEOLUS PLUS.

La COMEFRI si riserva la possibilità di apportare modifiche dimensionali senza alcun preavviso ciò in quanto parte di un programma interno di sviluppo del prodotto. Le eventuali variazioni e/o correzioni saranno aggiornate nel nostro programma di selezione AEOLUS PLUS.

---

**Comefri SpA**

Via Buja, 3  
I-33010 Magnano in Riviera (UD)  
Italy  
Tel. +39-0432-798811  
Fax +39-0432-783378  
[www.comefri.com](http://www.comefri.com)  
E-mail: [info@comefri.com](mailto:info@comefri.com)

---

**Comefri USA, Inc**

330 Bill Bryan Boulevard  
Hopkinsville, KY 42240  
USA  
Tel. +1-270-881-1444  
Fax + 1-270-889-0309  
[www.comefriusa.com](http://www.comefriusa.com)  
E-mail: [sales@comefriusa.com](mailto:sales@comefriusa.com)

---

**Comefri France S.A.**

10, Rue des Frères Lumière  
69740 Genas  
France  
Tel. +33-4-72 79 03 80  
Fax +33-4-78 90 69 73  
[www.comefri.com](http://www.comefri.com)  
E-mail: [info@comefrifrance.fr](mailto:info@comefrifrance.fr)

---

**Comefri UK Ltd**

Carters Lane, 8 Kiln Farm  
Milton Keynes, MK11 3 ER  
Great Britain  
Tel. +44-1908-56 94 69  
Fax +44-1908-56 75 66  
[www.comefri.com](http://www.comefri.com)  
E-mail: [sales@comefri.co.uk](mailto:sales@comefri.co.uk)

---

**Comefri GmbH**

Landshuter str.55  
84030 Ergolding  
Germany  
Tel. +49-871-43070-0  
Fax +49-871-43070-40  
[www.comefri.de](http://www.comefri.de)  
E-mail: [info@comefri.de](mailto:info@comefri.de)

---

**Comefri China Ind. Co. Ltd.**

Suite 1201, North Tower, New  
World Times Center, 2191  
Guangyuan Rd. (E.) Guangzhou.  
P.R.C.  
Tel: +86 20 8773 1890/1891  
Fax: +86 8773 1893  
<http://www.comefrichina.com>  
E-mail: [sales@comefrichina.com](mailto:sales@comefrichina.com)

