

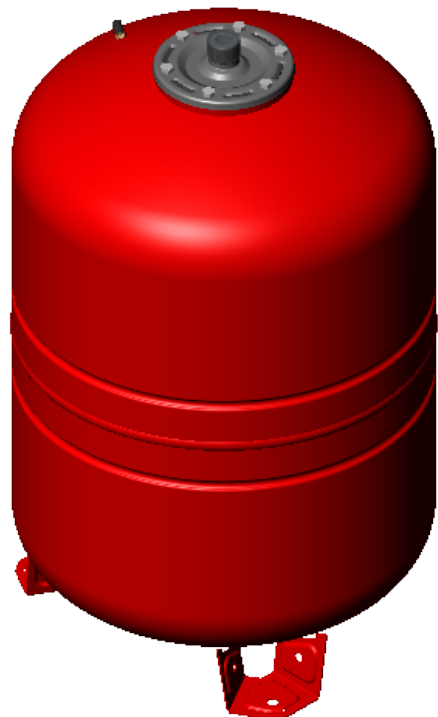
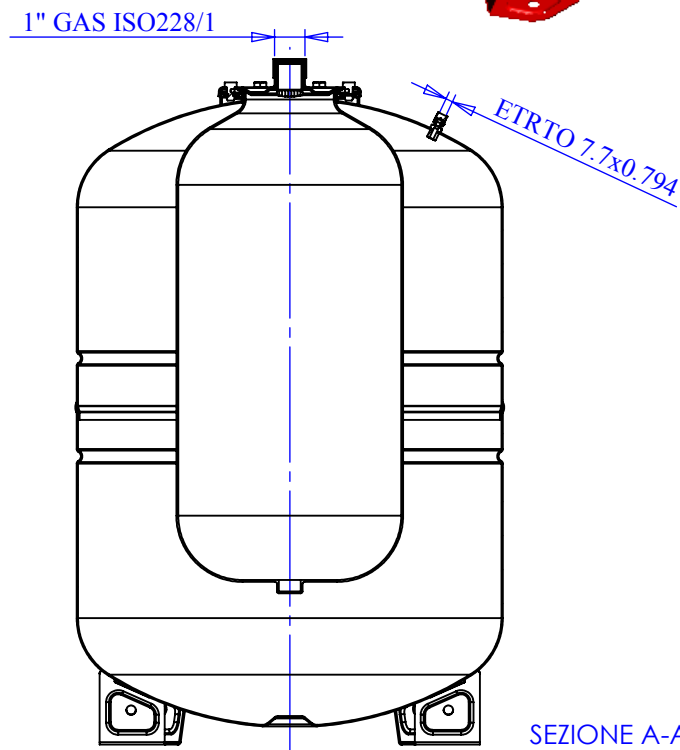
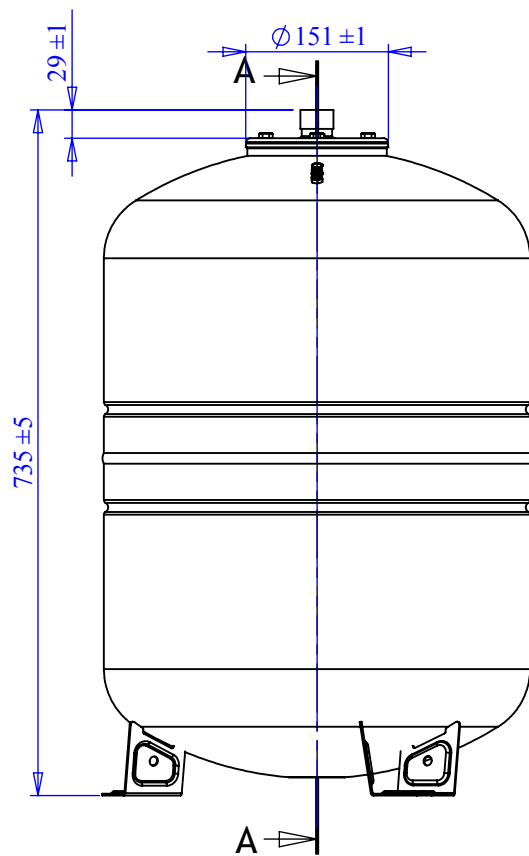


 VAREM[®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR100371CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume			100 L		
raccordo connector			1" GAS (ISO 228/1)		
temperatura esercizio working temperature		TS	-10 +99 °C		
pressione max. Max pressure		PS	6 bar		
pressione prova test pressure		PT	9 bar		
precarica precharged pressure			1,5 bar		
Fluido Fluid			Aria+acqua Air+water		
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:			0948		
Modulo: Module:			B+D		
N° certificato N° certificate:			PED-0948-QSD/D1-419-14 + TIS-PED-VI-11-02-003769-4638		
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm) dimensions (mm)	926	1271	1052		
volume (m^3) volume (m^3)	1,24				
peso (kg) weight (kg)	17,7				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	15				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080S4H000000 00	EPDM NON POTABILE / NOT POTABLE EPDM RUBBER			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCA TURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

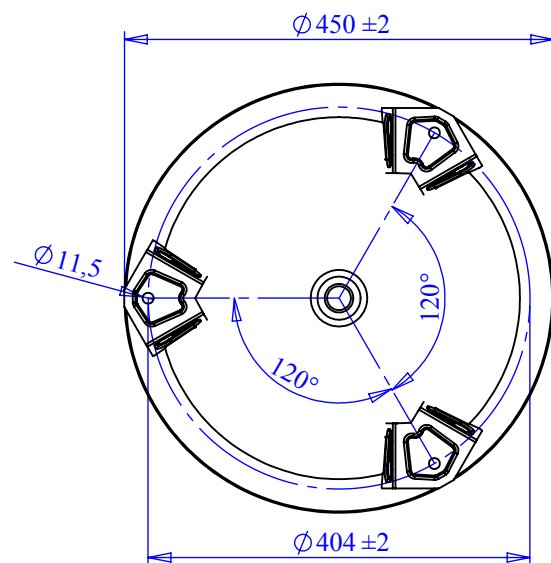

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 035	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:8		FOGLIO 1 / 3		NOME	DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399			Disegnato	F.Mazzucato	21/01/2009
			Approvato		
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 100 SBR R.1"					
COMMESSA -		CODICE UR100371CS000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\UR100371X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\