



 VAREM [®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR200471CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		200 L			
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	6 bar			
pressione prova test pressure	PT	9 bar			
precarica precharged pressure		1,5 bar			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		B + D1			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11 + TIS-PED-VI-11-02-003769-4638			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1023	563	563		
volume (m^3) volume (m^3)	0,32				
peso (kg) weight (kg)	38,6				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	8				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	SPCFL152ZN4000 00	GOMMA EPDM NON POTABILE - NOT POTABLE EPDM RUBBER			
Controflangia Coverflange	SPCFL152ZN4000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL			
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRA SS			

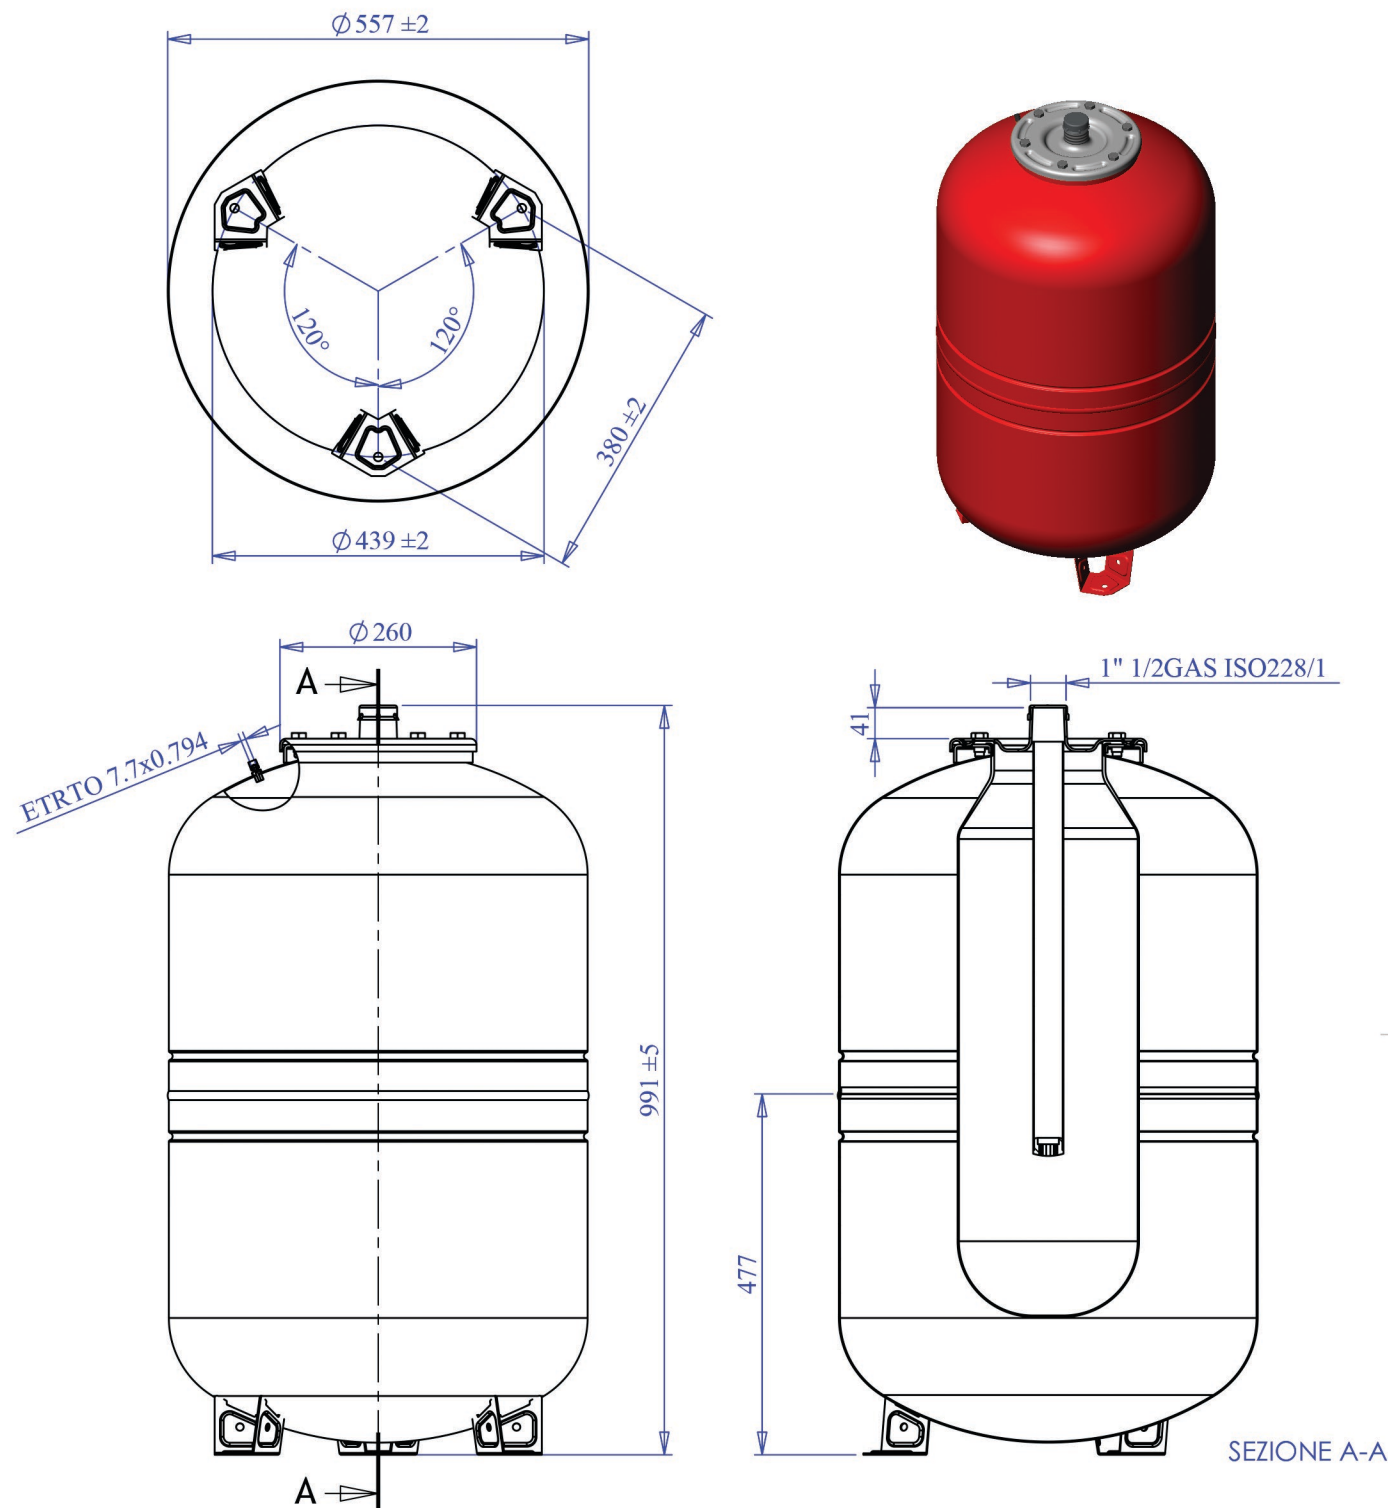

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 039	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	PINTURA SUPERFICIALE -	
		SCALA 1:10	FOGLIO 1 / 4		NOME F.Mazzucato
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	21/01/2009
				Approvato	
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 200 SBR R.6/4"					
COMMESSA -		CODICE UR200471CS000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\UR200471X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\