

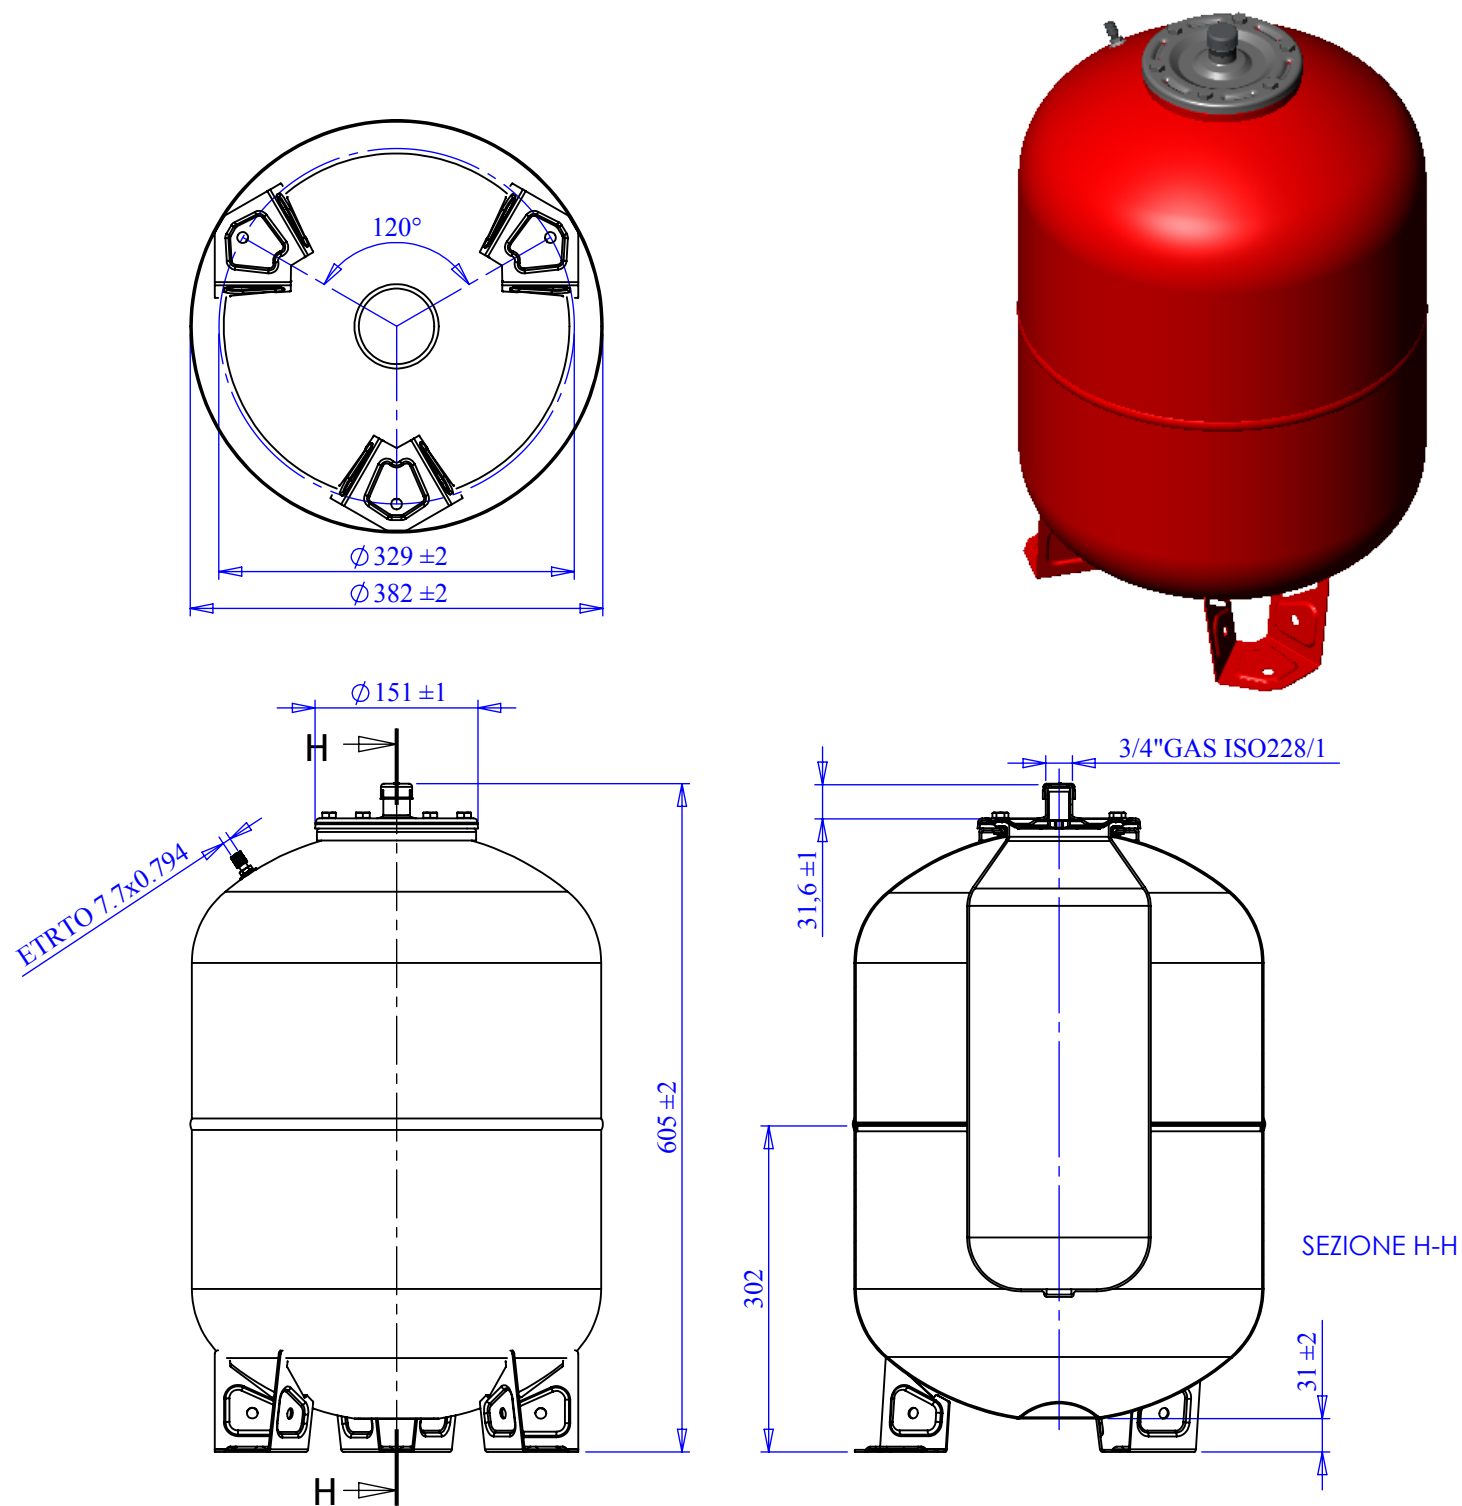


 VAREM® PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR050271CS000000			
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>					
Volume <i>Volume</i>		50 L			
raccordo <i>connector</i>		3/4" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C			
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	6 bar			
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	9 bar			
precarica <i>precharged pressure</i>		1,5 bar			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED <i>Notified Body number:</i>		0948			
Modulo: <i>Module:</i>		D			
N° certificato <i>N° certificate:</i>		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - <i>packaging</i>					
	A	B	H		
dimensioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	642	391	386		
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,10				
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	11,0				
q.ta per cartone q.ty <i>for box</i>	1				
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	25				
Parti di ricambio - <i>Spare parts</i>					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	MB050S4H000000 00	SBR / SBR			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN200H 28	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000 000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 028	TIPO PARTE		COLORE ROSSO / RED	
SMUSI NON QUOTATI		RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
		SCALA 1:7	FOGLIO 1 / 5			NOME F.Mazzucato
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	08/07/2009
		DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE LT.50 3/4"			Approvato	
		COMMESSA -	CODICE UR050271CS000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta						

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\UR050271X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\